


TRASA 1

VEDENÍ MÉDIÍ (TRASA 1 - VÝCHODNÍ)

- teplá voda PEX+PUR DN 75 iz Ø155
- cirkulace TV PEX+PUR DN 50 iz Ø130
- topná voda 1 - přívod Fe 108× 4,0 mm Ø210 (izolace tl. 50 mm)
- topná voda 1 - zpáteční Fe 108× 4,0 mm Ø210 (izolace tl. 50 mm)
- topná voda 2 - přívod Fe 89× 3,6 mm Ø190 (izolace tl. 50 mm)
- topná voda 2 - zpáteční Fe 89× 3,6 mm Ø190 (izolace tl. 50 mm)
- SLP - optický kabel HDPE 40 mm Ø40
- elektro kabely 2× AYKY 4×50 mm<sup>2</sup> 2× Ø32
- AYKY 3×240+120 mm<sup>2</sup> Ø56

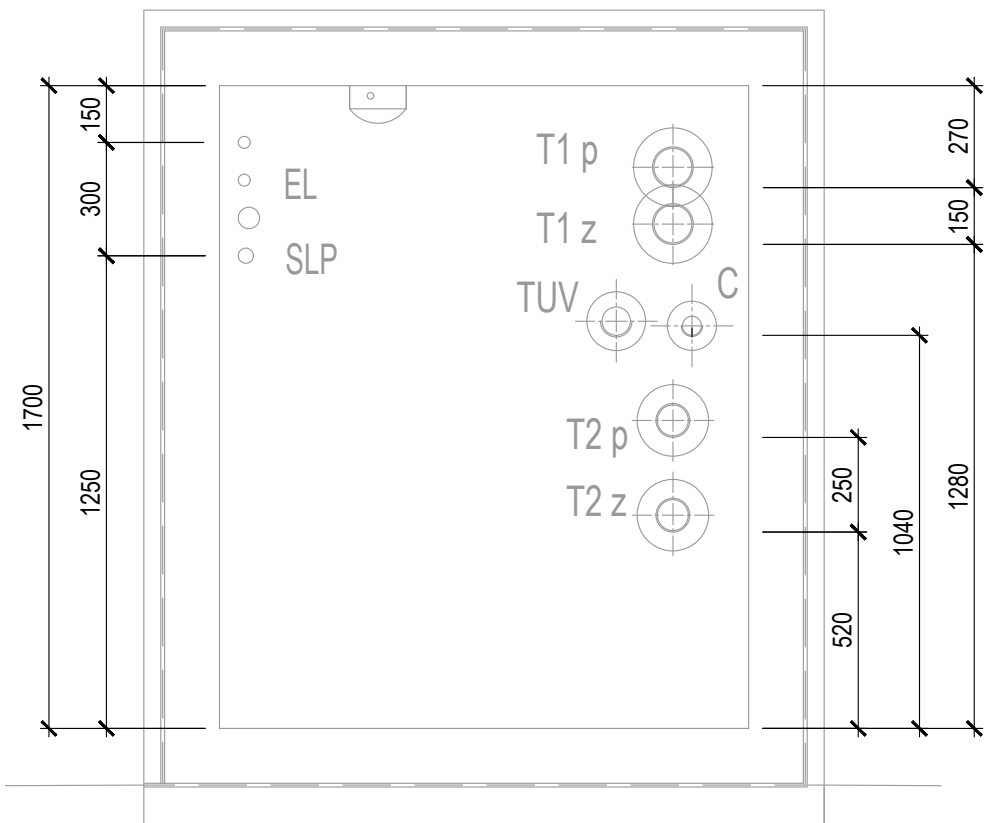

TRASA 2

VEDENÍ MÉDIÍ (TRASA 2 - ZÁPADNÍ)

- teplá voda PEX+PUR DN 63 iz Ø145
- cirkulace TV PEX+PUR DN 40 iz Ø120
- topná voda 1 - přívod Fe 76× 3,2 mm Ø175 (izolace tl. 50 mm)
- topná voda 1 - zpáteční Fe 76× 3,2 mm Ø175 (izolace tl. 50 mm)
- stlačený vzduch Cu Ø28×1,0 Ø28
- O<sub>2</sub> Cu Ø28×1,0 Ø28
- SLP - optický kabel HDPE 40 mm Ø40
- kabely NN 2× AYKY 4×50 mm<sup>2</sup> 2× Ø32


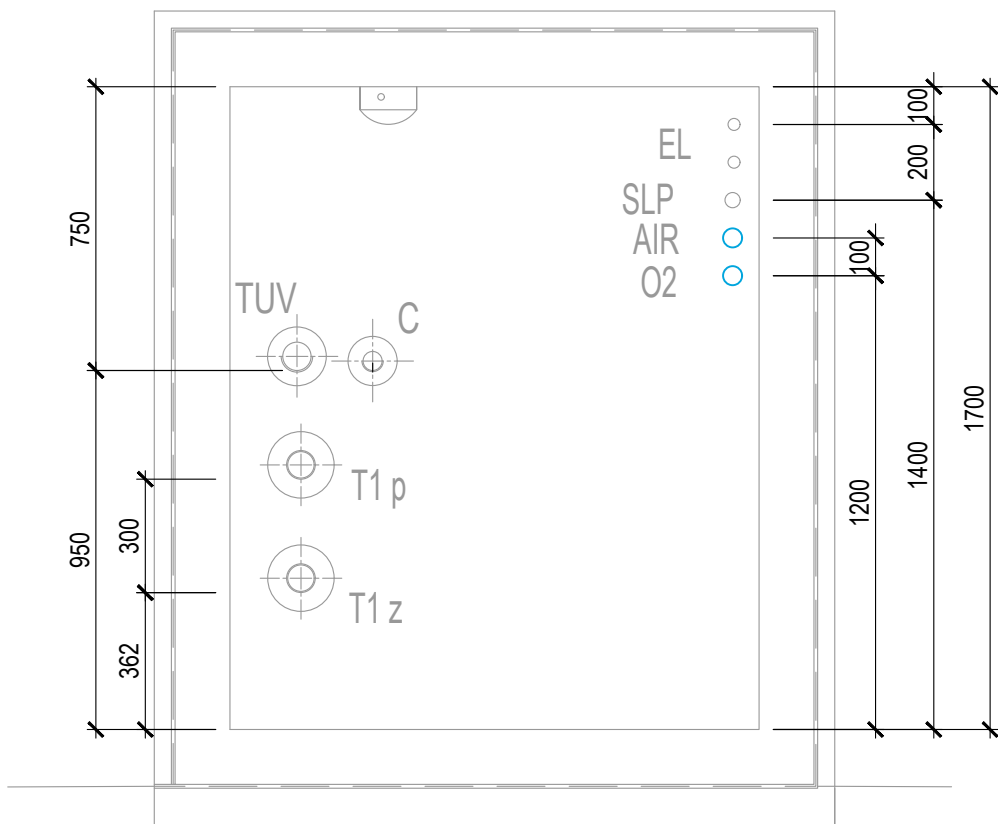





SCHÉMA PŮDORYSU  
(umístění pevných bodů)

M1:400

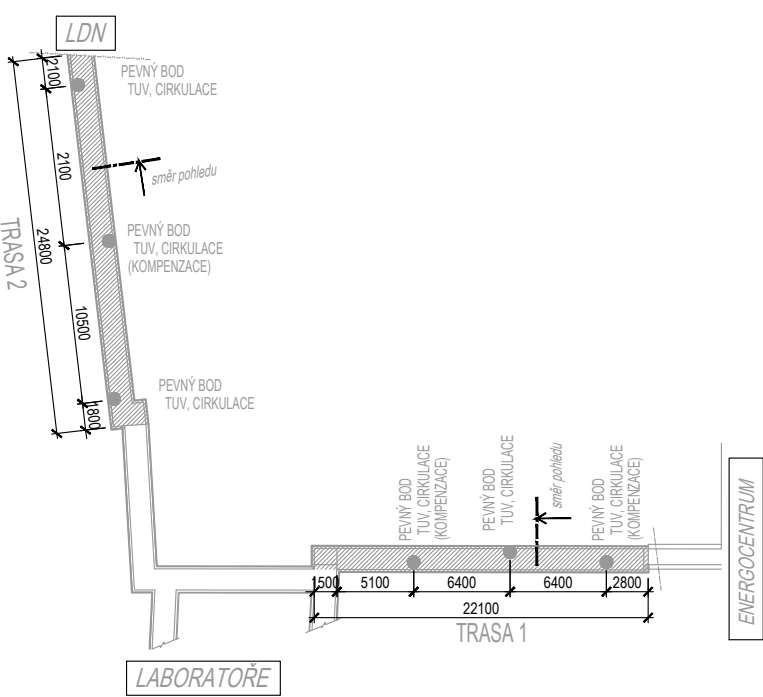

POZNÁMKA:

Řezy kolektorů jsou orientovány jako pohled směrem OD energocentra.

VEDOUcí PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE: 				
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. ZDENĚK KVAPIL	JIŘÍ ŠTAJER	ZDENĚK KVAPIL	ČÍSLO ZAKÁZKY	29-H-2019
ING. JIŘÍ HÁJEK		ING. ZDENĚK KVAPIL	JIŘÍ ŠTAJER	DATUM	09.2019
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				DRUH PROJEKTU:	
Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem				DUR + DSP + DPS	
				TYP PROFESE:	
				D1.4.MP - MEDICINÁLNÍ PLYNY	
KOORDINACE TRAS				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
				D1.4.MP-04	