

Váš dopis zn.

Naše značka 20-01712

Vyřizuje Škopová Vladimíra

Telefon +420 491 419 224

GSM brána +420 606 736 008

E-mail skopova@vakna.cz

Datum 24. 3. 2020

INS spol. s r.o.

Parkány 413

547 01 Náchod

Klášter Police n. M. - stavební úpravy

k.ú. Police nad Metují p.č.: st.47/1, st.48, 86/1, 86/2, 1063/1,

V situaci je informativně zakresleno zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. – vodovod.

Případná kanalizace v této lokalitě se nenachází ve správě VaK Náchod, a.s.

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku VaK Náchod, a.s. Majitelem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. O polohopisné umístění přípojek žádejte jejich majitele.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavební úpravy kláštera v Polici nad Metují v rámci úprav bude nově vybudována i kanalizační přípojka.

Daná lokalita je zásobována z vodojemu VDJ Police s kótou dna 496,0 m n.m.

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, dle předložené a ověřené PD (ev.č. 1694 0320 – Libor Klíbal, DiS) souhlasíme při splnění následujících podmínek:

- 1) S vodovodní přípojkou ani jejími částmi nebude nijak manipulováno.
- 2) Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. Vytyčení vodovodu zajistí p. P.Hejzlar, tel.: 606 754 303, vytyčení kanalizace zajistí p. Petr tel: 602 105 898.
- 3) V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu podzemních zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. musí být zachována stávající niveleta povrchu.
- 4) Při křížení a ukládání dalšího zařízení budou respektovány příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. Kanalizační přípojka bude umístěna pod vodovodem.
- 5) V PD je detail v místě křížení vodovodní přípojky s kanalizační přípojkou dle bodu č. 2. nebo podle §12 odst. 2. Zákona 274/2001 Sb.
- 6) V PD je příčný řez v místě křížení vodovodního řadu s kanalizační přípojkou dle bodu č.2.
- 7) Ve vzdálenosti do 2,0 metrů od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné stavby - sloupy, ploty, HUP atd. Souhlasíme s menší odstupovou vzdáleností tj. cca 1,2 m při vybudování základů HUP o 0,5 m hlouběji než dno výše uvedeného vodovodního řadu.
- 8) Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to: do průměru 500 mm včetně – 1,5 m; nad průměr 500 mm 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.

- 9) Terénní úpravy v ochranném pásmu zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6005 a ČSN 75 5401 a ČSN 75 6101.
- 10) Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1 metr od vodovodního nebo kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn.
- 11) Požadujeme provedení kontroly křížení před zásypem, u vodovodu s vedoucím provozního střediska vodovodů (Bc. J. Grim, tel.: 491 541 205). O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.
- 12) Pokud bude jakákoliv část kanalizační přípojky prováděna protlakem, bude vedoucí střediska vodovodů (Bc. J. Grim, tel.: 491 541 205), předem upozorněn a bude u protlaku přítomen.

Škopová rk.

Ing. Pavel Korda
vedoucí oddělení TPC

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD

Počet příloh: *3x (situace, podílný a příčný profil)*

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Náchod, Kladská 1521, PSČ 547 01
Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 967

Bankovní spojení
14504883/0300

IČO 48172928
DIČ CZ48172928

Tel. 491 419 200
Fax 491 419 267

E-mail info@vakna.cz
Web www.vakna.cz


IDDS d7tgx37
Stránka 2 / 2

KATASTRY	KÚJ. POLICE NAD METUJÍ	86/1	ZELEN	4.16	53
PARCELNÍ ČÍSLA	1063/7	1063/1	CHOD.	14.65	52/169.3°
DRUH POVRCHU	ŽULÁ	CHOD.	ZELEN	CHOD.	ZELEN
VZDÁLENOSTI ŠACHET	12.56	551	52/169.3°	4.16	53
OZNAČENÍ ŠACHET	SS1				

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘITKA 1200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

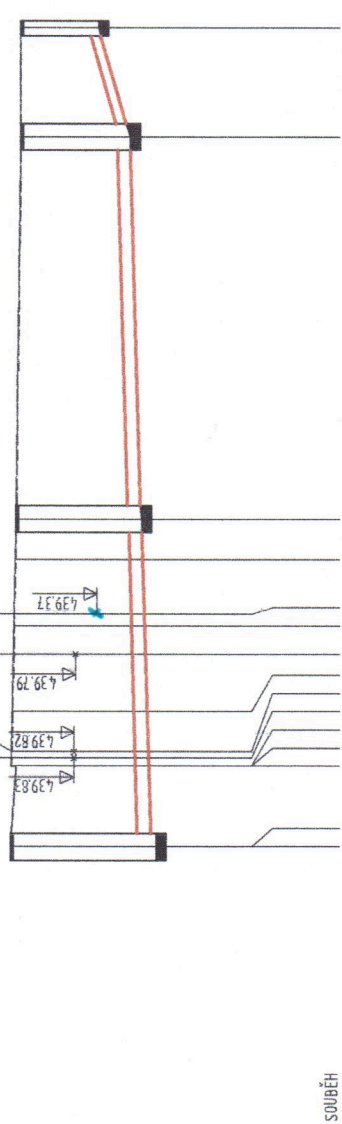

SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLBOUKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLBOUKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANČENÍ (km/m)

PROFIL (mm)-MATERIÁL-DĚLKA (m)

SKLOUP (mm)-MATERIÁL-DĚLKA (m)

ULOŽENÍ

KAPACITNÍ PRŮTOK (l/s)-RYCHLOST (m/s)

SKUTEČNÝ PRŮTOK (l/s)-RYCHLOST (m/s)

*Shopová
příloha m.č. 20-01712
24.3.2020*


Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
provozní útvar
547 01 Náchod, Kladská 152
DIČ CZ48172928

HLAVNÍ ING. PROJEKTU LIBOR KLUBAL, DIS	ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ LITOŠ	VYPRACOVAL ING. JIŘÍ LITOŠ	MĚŘITKO : 1200/100 FORMÁT : 2x44 DATUM : 03.2020
INVESTOR: BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ SV. VÁCLAVA V BROUMOVĚ KLÁŠTERNÍ 1, 950 01 BROUMOV			
AKCE: KLÁŠTER POLICE NAD METUJÍ - ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V 1NP A 2NP, PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Na parcele ST.P.Č. 47/1, P.P.Č. 86/1, 1063/1, 1063/7 katastrální území: POLICE NAD METUJÍ D - DOKUMENTACE OBJEKTU D.2 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY D.2.1 IO 01 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE			
ZPRACOVATEL: ING. JIŘÍ LITOŠ Palachova 1742 547 01 NÁCHOD GSM 737 813 409 litos.jiri@sseznam.cz ev.č. 810 2020			EV. Č. AKCE 1694 03 20
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Č. PARÉ			ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.1.3
NÁZEV PŘÍLOHY: PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE			

SCHEMA ULOZENÍ POTRUBÍ PVC-U SN12

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

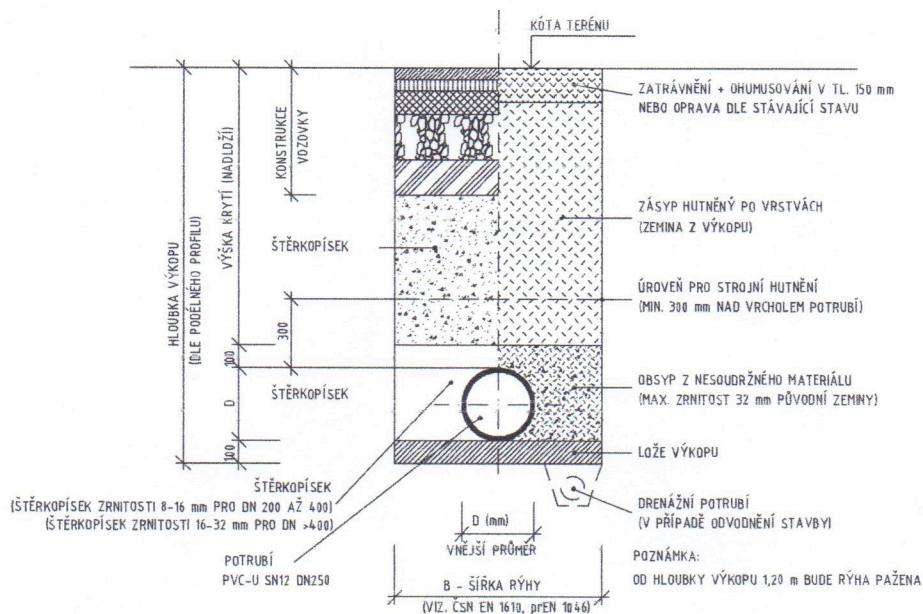

*Shopová
příloha
k čj: 20-01712
24.3.2020*

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
provozní útvar
547 01 Náchod, Kladská 152
DIČ CZ48172928

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : SCHÉMA
LIBOR KLUBAL, DIS	ING. JIŘÍ LITOŠ	ING. JIŘÍ LITOŠ	FORMÁT : 2*A4
<i>Libor Klubal</i>	<i>Jiří Litoš</i>		DATUM : 03.2020
INVESTOR: BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ SV. VÁCLAVA V BROUMOVĚ, KLÁŠTERNÍ 1, 550 01 BROUMOV			
AKCE: KLÁŠTER POLICE NAD METUJÍ - ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V 1NP A 2NP, PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Na parcele ST.P.Č. 47/1, P.P.Č. 86/1, 1063/1, 1063/7 katastrální území : POLICE NAD METUJÍ D - DOKUMENTACE OBJEKTU D.2 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY D.2.1 IO 01 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE			ZPRACOVATEL : ING. JIŘÍ LITOŠ Palachova 1742 547 01 NÁCHOD GSM 737 813 409 litoš.jiri@seznam.cz ev.č. 810 2020
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		Č. PARÉ	EV. Č. AKCE 1694 03 20
NÁZEV PŘÍLOHY : ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE			ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.1.4