


# STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE "Z"

TYP PROVEDENÍ:  
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:  
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:  
ROZMĚRY:  
DELENÍ:  
NÁTER:  
OBSLUHA:  
PRÍVOD(Y):  
VÝVODY:

IP 40  
IP 20  
600x1500  
-  
TYPY  
PRAC. POUČENÝMI  
SHORA  
NAHORU

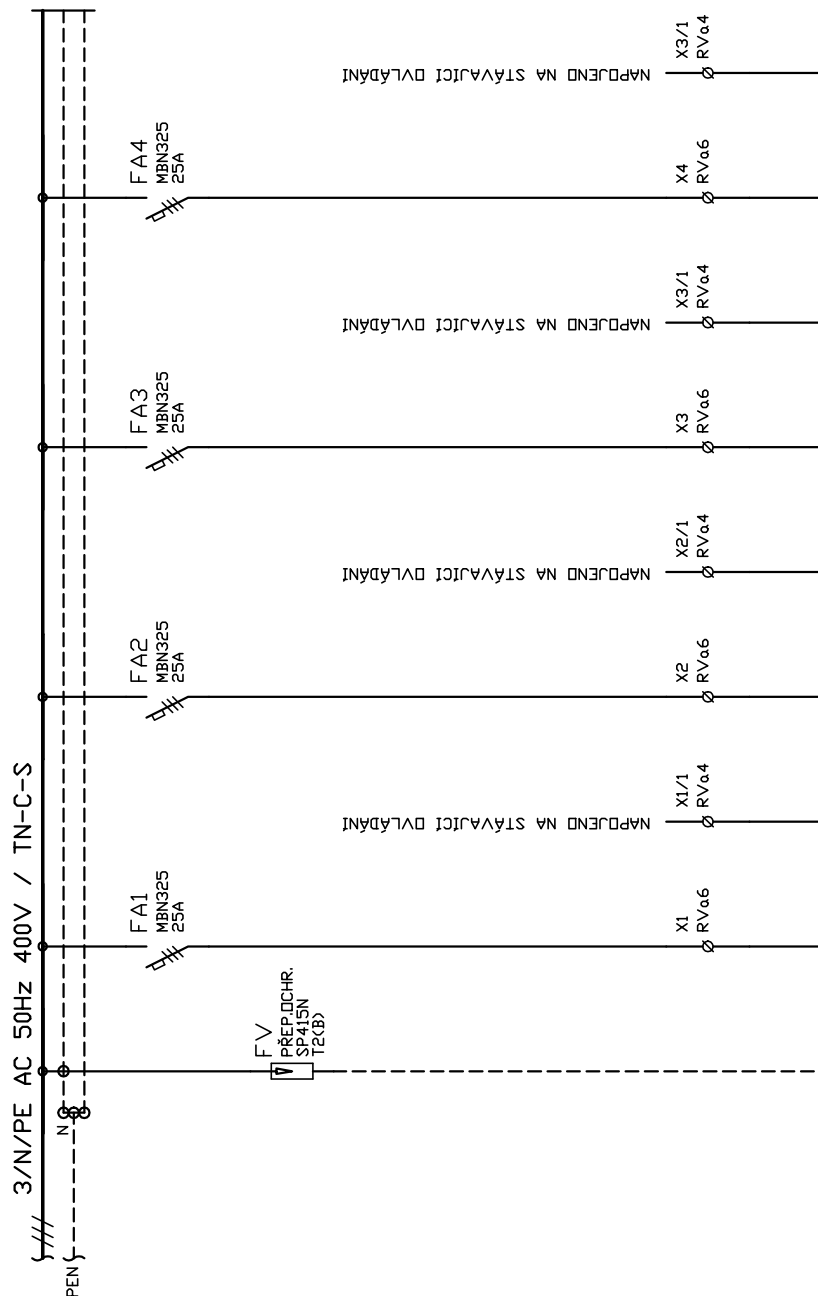

VÝVOD C.	STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ	1	1/1	2	2/1	3	3/1	4	4/1
ZARÍZENÍ	NAP	DVL	NAP	DVL	NAP	DVL	NAP	DVL	DVL
PI [kW]	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8
KABEL	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL
C.KABELU	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8

## AKTUALIZACE PD č.1: 03/2021 - ROZDĚLENÍ REALIZACE NA 2 ETAPY

LIST Č: 1 LISTU: 1	ÚPRAVA ROZVADĚČE 1RL2			ARCHIVNÍ ČÍSLO: <b>685/5/20</b>
ING.MIROSLAV JÁGR -ELMAX- tel,fax:049/41432	OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO: 20PR00006	AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (INTERNÁT)	VÝKRES ČÍSLO: <b>D.1.4c-EL.9</b>
	PROVEDL: ING.JÁGR	DATUM: 08/2020	INVESTOR: VOŠ,SŠ,ZŠ a MŠ Hradec Král. Štefánikova 549	