Přívod a odvod z prostoru nad polokoulí a odvod vzduchu z promítacího sálu

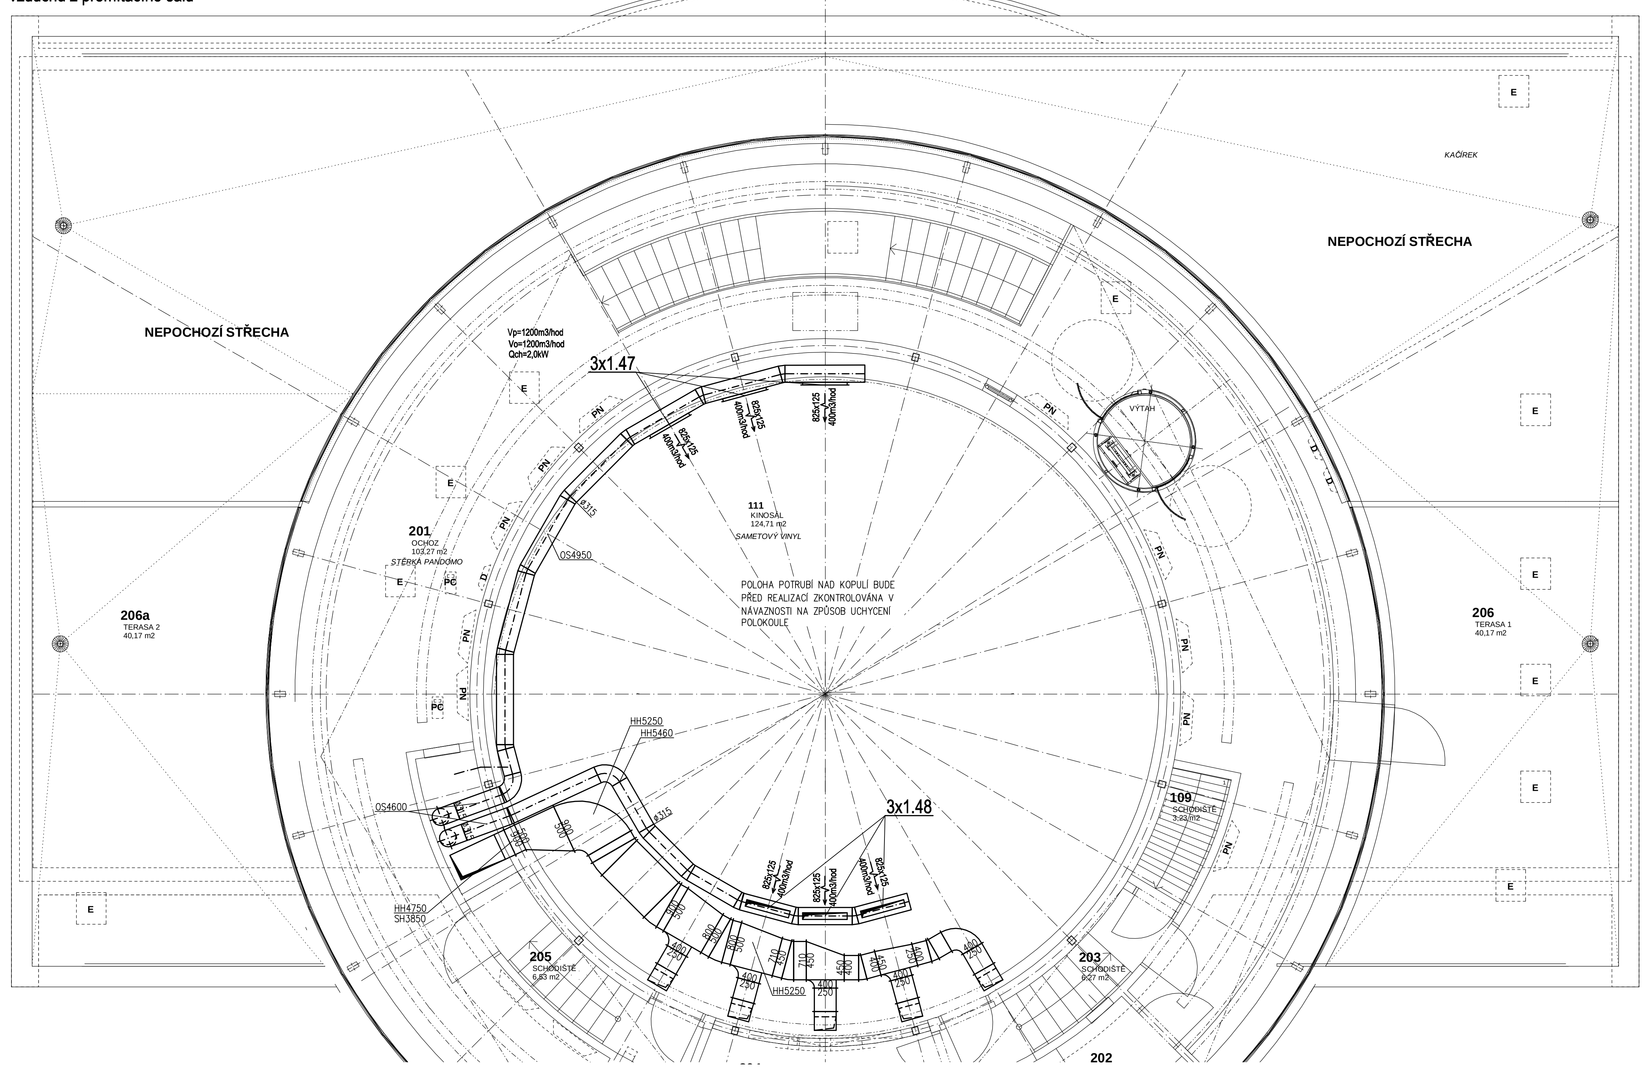

Přívod a odvod z chodeb v 2.NP a z technické místnosti

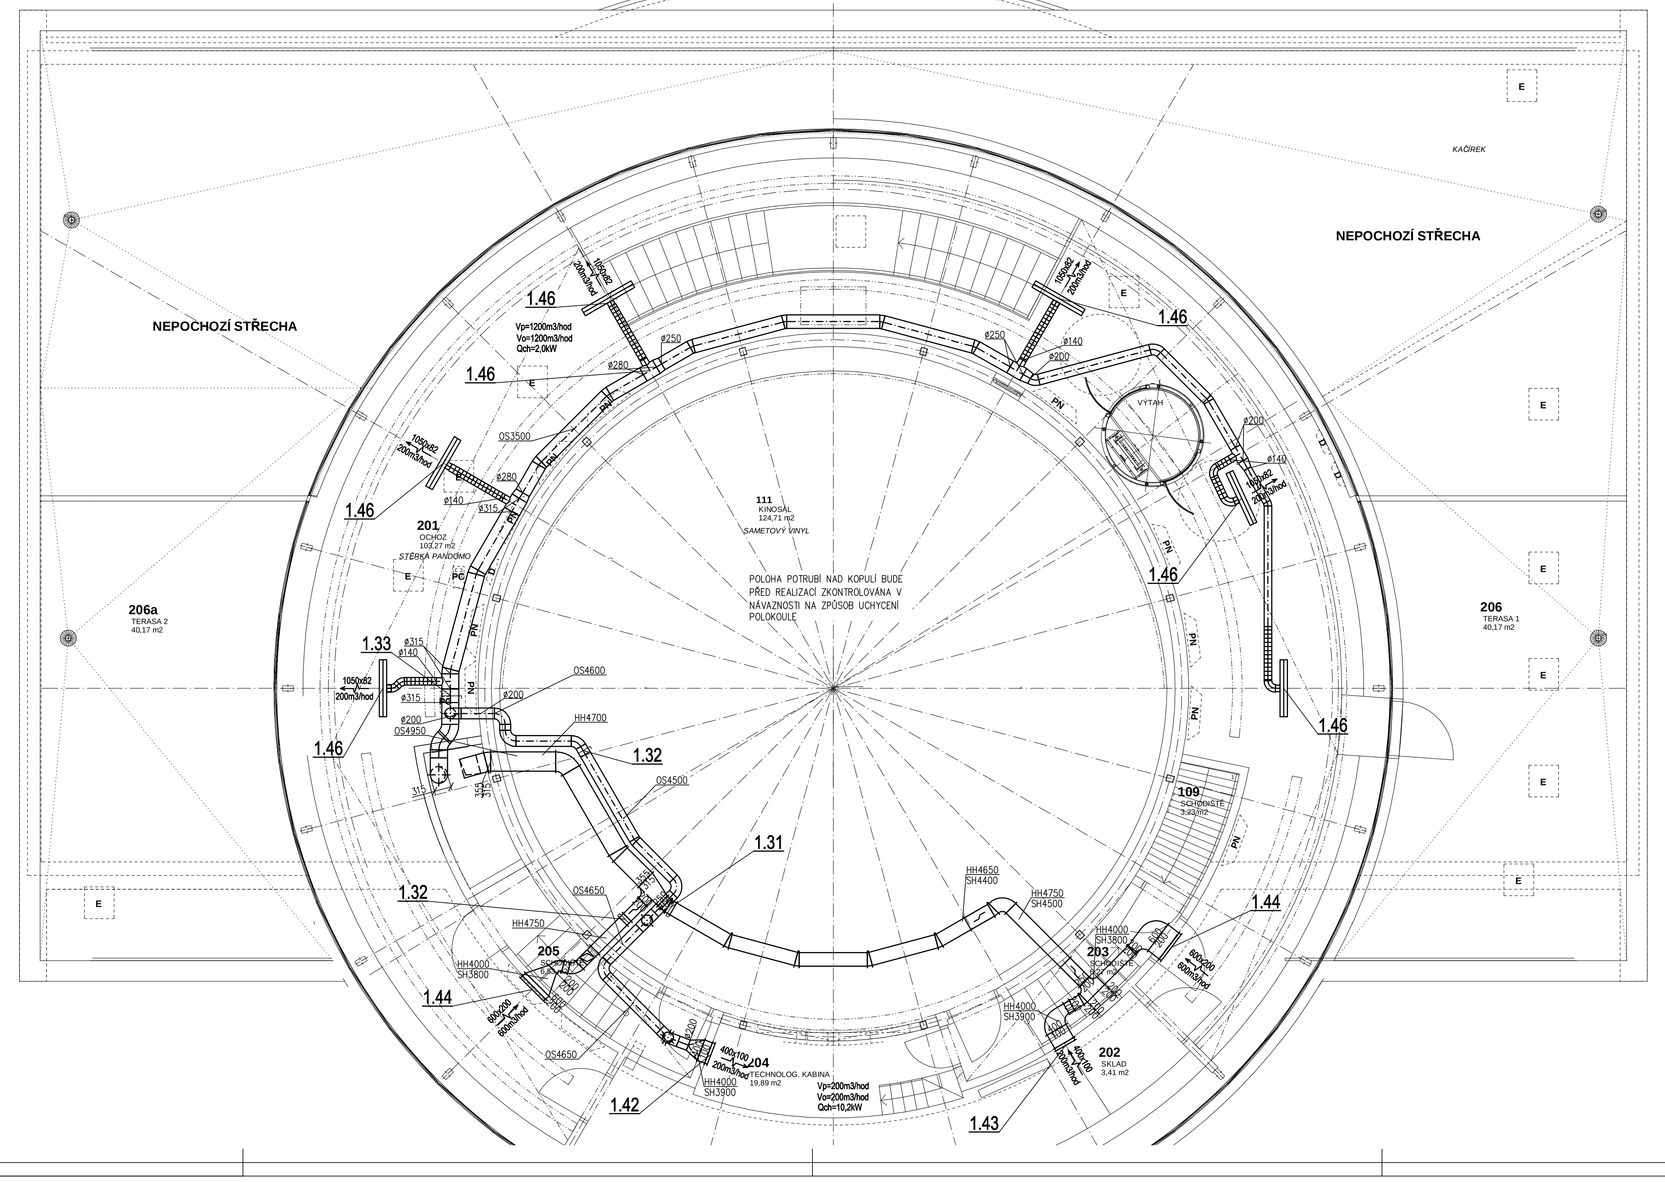

TABULKA MÍSTNOSTÍ JE UVEDENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH

LEGENDA

- VENTILÁTOR
- TLUMIČ HLUKU
- DVEŘE BEZ PRAHU
- DVEŘNÍ (STĚNOVÁ) MŘÍŽKA
- KONCOVÉ PRVKY
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ/NA SERVO
- ZMĚNA VÝŠKY POTRUBÍ
- FLEXO POTRUBÍ
- TEPELNĚ AKUSTICKÁ IZOLACE NA POTRUBÍ TLOUŠŤKY 40mm

POZNÁMKA

PŘED VÝROBOU POTRUBÍ A VLASTNÍ REALIZACÍ ZKONTROLOVAT PROSTOROVÉ A VÝŠKOVÉ NÁROKY, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST A KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI
VÝŠKY KÓTOVÁNY OD PODLAHY, SH – SPODNÍ HRANA, HH – HORNÍ HRANA, OS – OSA
POTRUBÍ UVNITŘ OBJEKTU BUDE OD PROSTUPU DO VENKOVNÍHO PROSTORU IZOLOVÁNO V MINIMÁLNÍ DÉLCE 1 METRU OD STAVEBNÍ KONSTRUKCE
POTRUBÍ VYSPÁDOVAT SMĚREM k VENKOVNÍM OTVORŮM NEBO K MÍSTU S ODVODEM KONDENZÁTU
SPÁRY KOLEM POTRUBÍ VZT PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI, UTĚSNIT HMOTOU INTUMEX
TRASY POTRUBÍ NAD POLOKOULÍ PŘED REALIZACÍ ZKONTROLOVAT A UPRAVIT DLE POUŽITÉHO ZPŮSOBU UCHYCENÍ POLOKOULE
VEŠKERÉ POTRUBÍ OD ZAŘÍZENÍ 1.01, KTERÉ NENÍ OPATŘENO TEPELNĚ AKUSTICKOU IZOLACÍ TLOUŠŤKY 40mm, BUDE OPATŘENO TEPELNĚ AKUSTICKOU IZOLACÍ TLOUŠŤKY 20mm

Autor projektu :	Ing. arch. K.Schmied ml.	ARCHPLAN a.s. - PRŮMYSLOVÁ KANCELÁŘ	
Vedoucí projektant	Ing. Martin Dohnal	Arch. Duškov 813/8a, Hradec Králové 3	IČO 27345961 DIČ CZ 27345961
Zodpovědný projektant	Ing. Jutmar Nikola	tel.: 495 551 500	fax: 495 551 501
Vypracoval	Ing. Tomáš Chaviž		
Kraj: Královéhradecký	M.O. : Hradec Králové		
Investor : Královéhradecký kraj		Číslo zakázky :	2072011
Akce : DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM		Stupeň PD :	DPS
p.p.č. 2807, k.ú. Kluky, Hradec Králové		Datum :	05/2012
ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		Měřítko :	1: 50
		Formát :	21xA4
Název : PŮDORYS 2.NP		Číslo výkresu :	F 1.4.c.5