

Investor:
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší
odborná škola, Nový Bydžov

Komenského 77
50401 Nový Bydžov

Žadatel:

Ing. Filip Marek
Kobylice 91
50401 Kobylice

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/VI/21/0997**

Vyřizuje: **Ivana Vejvodová**

Telefon: **+420 491 512 789**

E-mail: **ivana.vejvodova@vakhk.cz**

Název akce: **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
STAVBY, Budova školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ,
Nový Bydžov**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájemové území:

Datum vydání vyjádření: **08.03.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Projekt řeší zateplení stávajícího zkolaudovaného a užívaného domu v zastavěné části města Nový Bydžov.

Nově je navrženo provedení kontaktního zateplovacího systému s vrchní fasádní omítkou s jednotnou tloušťkou tepelné izolace tak, aby bylo docíleno zarovnání fasád do ucelené plochy.

Funkční řešení objektu se nemění.

Na st. p. č. 241/1 a p. p. č. 16 v k. ú. Nový Bydžov, se nenachází žádný vodovodní řad ani kanalizační stoka, které provozuje Královéhradecká provozní, a. s.

Nejbližší stávající vodovodní řady DN 100 LT a DN 80 LT a kanalizační stoky DN 300 BA a DN 300 B-a, které jsou v provozování Královéhradecké provozní, a. s., se nacházejí v ulici Na Valech a ulici Revoluční třída, viz příložená situace. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
 - d) provádět terénní úpravy,
- s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se zde nacházejí stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníků připojených nemovitostí. Náš archiv nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Jejich zákres je orientační. Je nutné jejich polohu respektovat.

Pro objekt gymnázia na st. p. č. 241/1 v k. ú. Nový Bydžov je, dle našich podkladů, vyvedena stávající vodovodní přípojka DN 50 (2") PE a na p. p. č. 16 v k. ú. Nový Bydžov je vyvedena kanalizační přípojka DN 600/800 ZD. Tyto jsou v majetku vlastníka napojené nemovitosti a jejich zákres je orientační. Náš archiv přípojek nemusí obsahovat všechny trasy přípojek. Není požadována, dle předložené projektové dokumentace, žádná úprava stávající vodovodní přípojky a kanalizační přípojky. Vodovodní přípojka a umístění vodoměrné sestavy s fakturačním vodoměrem se nemění a zůstává stávající. Kanalizační přípojka zůstává stávající. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Dešťové vody ze střechy objektu jsou likvidovány stávajícím způsobem.

Části pozemků budou zřejmě využívány pro zařízení staveniště během stavebních prací (toto nám nebylo předloženo). Upozorňujeme, že ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. musí zůstat beze staveb (nesmí se zde umísťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy).

Při stavbě je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- křížení je nutno provádět kolmo.
- je nutno dodržet ČSN 73 60 05.
- pro vytýčení vodovodního řadu a kanalizační stoky volejte provozovatele Královéhradeckou provozní, a.s., středisko Západ - tel. 495 490 320, a to v předstihu min. 10 dnů před zahájením realizace výše uvedené akce.

- při vytýčení vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. budou případně upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. a prováděných prací.
- případné poškození zařízení vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. bude Královéhradecké provozní, a.s. neprodleně oznámeno. V případě, že při stavbě dojde k porušení vodovodu nebo kanalizace, budou následné opravy nebo přeložky vodovodu nebo kanalizace provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. na náklady investora stavby.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům
- veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a. s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- zhotovitel této investiční akce je povinen před zahájením prací požádat o vytýčení vodovodu a kanalizace a následně vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a. s., které bylo stavbou dotčeno.

Při splnění výše uvedených podmínek a požadavků s prováděním stavby souhlasíme.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a. s.

Na vědomí:

Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod

Bc. Petr Navrátil, DiS. – manažer provozu odpadních vod


Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace

Pavel Půš – vedoucí střediska Západ

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

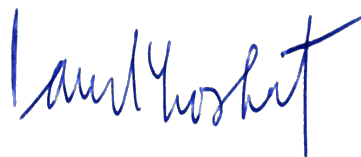

Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 2

- Situace zákresu stavby
- Situace sítí v provozování KHP, a.s.

Situace zákresu stavby



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové


Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

Situace sítí v provozování KHP, a.s.

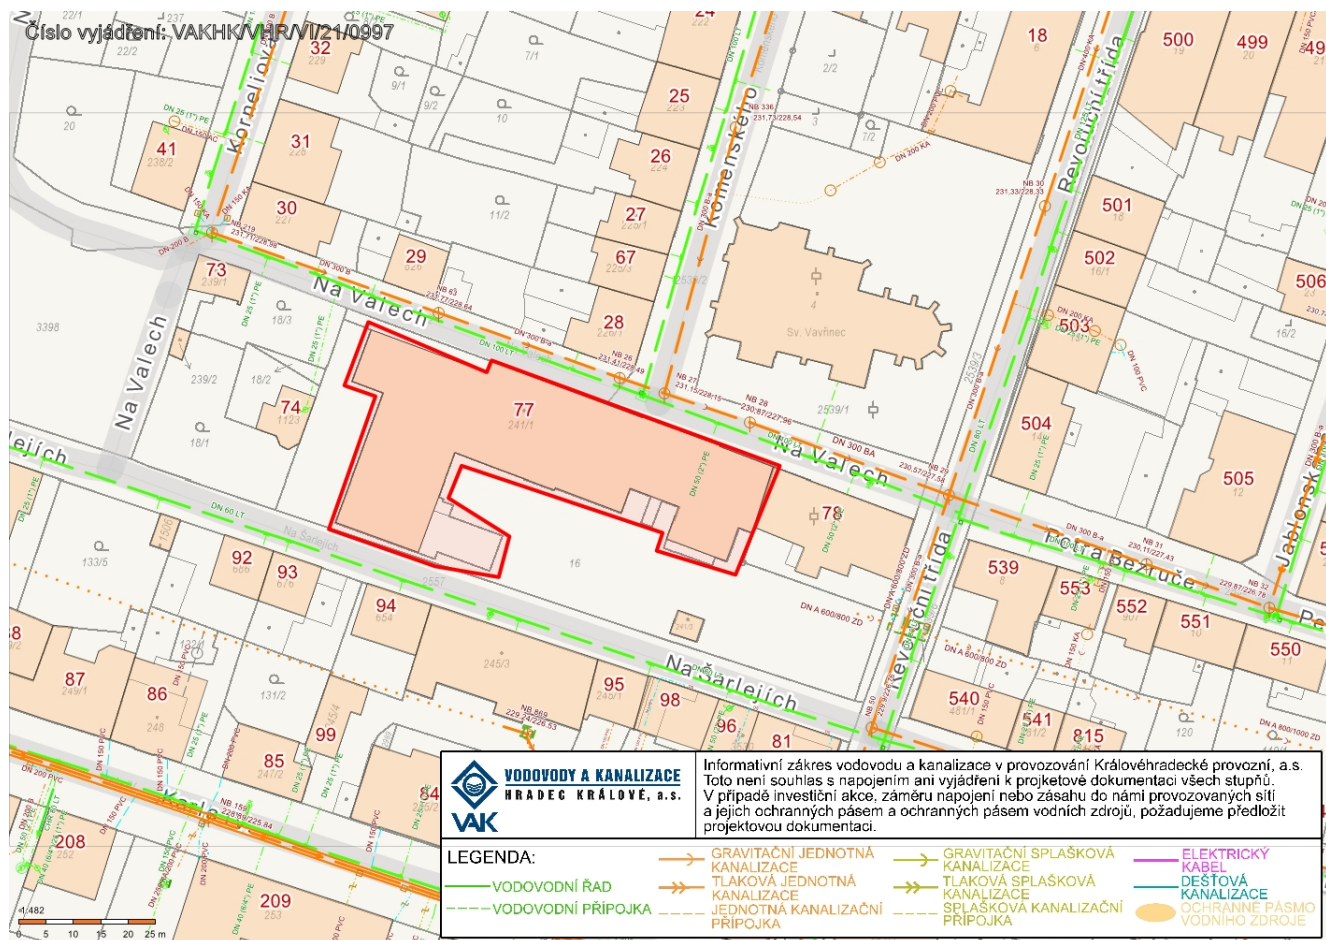

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.