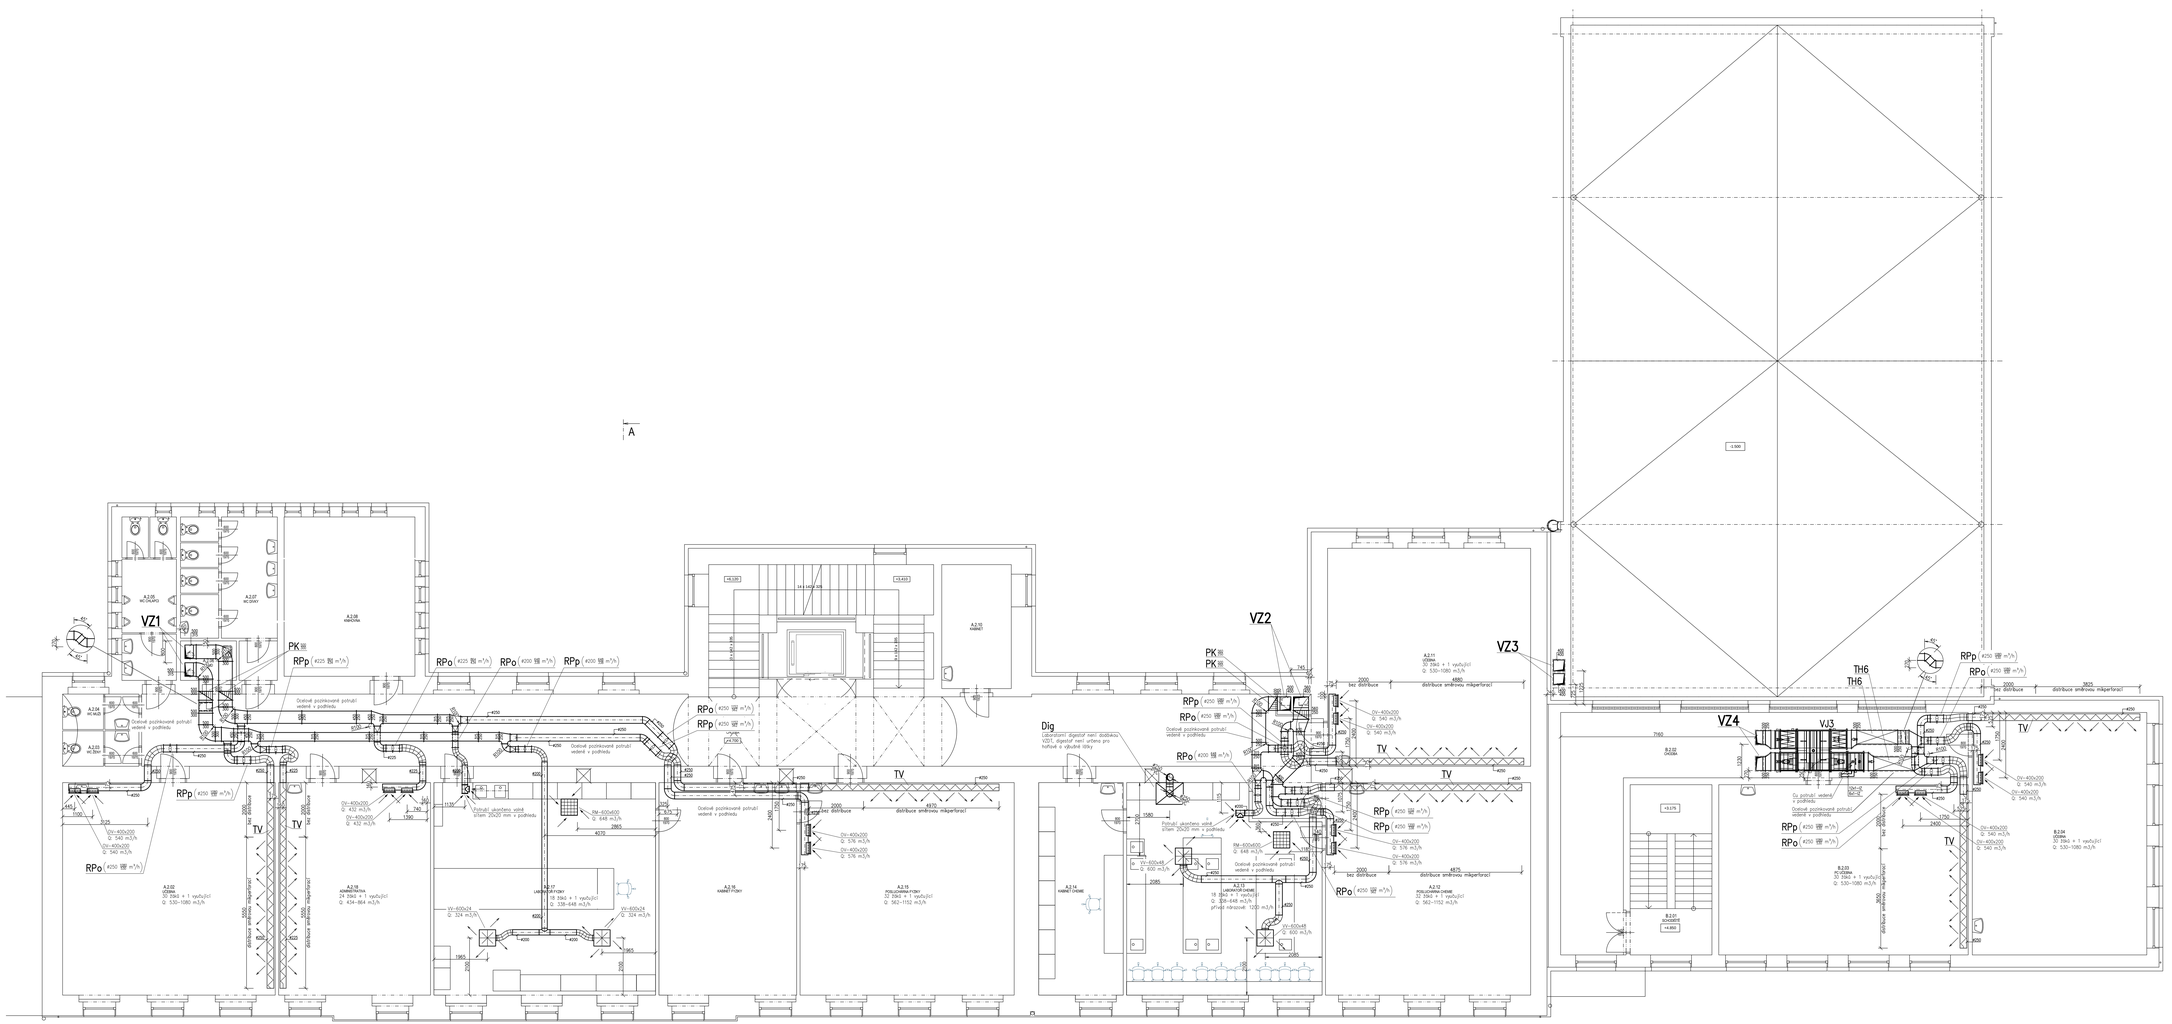
A
VZ1
VZ2
VZ3
VZ4
VJ3
TH6
PK
RPp
TV
Dig
distribuce směrnovou mikroperforací
bez distribuce
Odvětrání pojmkované potrubí vedené v podhledu
Potrubí ukončeno volně střemi 20x20 mm v podhledu
A.2.01 ZÁDVEŘÍ 32 3360 m³/h Q: 530-1080 m3/h
A.2.02 CHODBA 24 3360 m³/h Q: 434-864 m3/h
A.2.03 KANCELÁŘ 18 3840 m³/h Q: 336-648 m3/h
A.2.04 KANCELÁŘ 32 3360 m³/h Q: 562-1152 m3/h
A.2.05 KANCELÁŘ 32 3360 m³/h Q: 562-1152 m3/h
A.2.06 KANCELÁŘ 32 3360 m³/h Q: 562-1152 m3/h
A.2.07 WC DMYO
A.2.08 KNIHOVNA
A.2.09 WC DMYO
A.2.10 WC DMYO
A.2.11 KABINET
A.2.12 KANCELÁŘ 32 3360 m³/h Q: 562-1152 m3/h
A.2.13 KANCELÁŘ 32 3360 m³/h Q: 562-1152 m3/h
A.2.14 KABINET ÚKLIDU
A.2.15 KABINET ÚKLIDU
A.2.16 KABINET PRÁCE
A.2.17 LABORATOŘ 18 3840 m³/h Q: 336-648 m3/h
A.2.18 KANCELÁŘ 32 3360 m³/h Q: 562-1152 m3/h
A.2.19 KANCELÁŘ 32 3360 m³/h Q: 562-1152 m3/h
A.2.20 KANCELÁŘ 32 3360 m³/h Q: 562-1152 m3/h
A.2.21 ZÁDVEŘÍ 32 3360 m³/h Q: 530-1080 m3/h
B.2.01 CHODBA
B.2.02 CHODBA
B.2.03 KANCELÁŘ 32 3360 m³/h Q: 530-1080 m3/h
B.2.04 KANCELÁŘ 32 3360 m³/h Q: 530-1080 m3/h
RM-400x400 Q: 648 m3/h
RM-600x600 Q: 1080 m3/h
RM-600x400 Q: 864 m3/h
OV-400x200 Q: 540 m3/h
OV-400x200 Q: 432 m3/h
OV-400x200 Q: 576 m3/h
VV-600x24 Q: 324 m3/h
VV-600x48 Q: 600 m3/h
+3.600
+3.450
+3.175
+4.050
+4.350
+4.350
+4.350