

Investor:  
Královéhradecký kraj  
Libor Žilka  
Pivovarské náměstí 1245  
50003 Hradec Králové

Žadatel:  
INS spol. s r.o.  
Renata Borošová  
Parkány 413  
54701 Náchod

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/VI/21/1274**

Vyřizuje: **Ivana Vejvodová**

Telefon: **+420 491 512 789**

E-mail: **ivana.vejvodova@vakhk.cz**

**Název akce:** **Odstranění objektů bývalého LTO v areálu  
Nemocnice Nový Bydžov**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **jiný dokument**

Zájmové území: **Jana Maláta 493, 50401 Nový Bydžov**

Datum vydání vyjádření: **23.03.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Navrhovaný záměr kompletní demolice stávajících objektů LTO se nachází v současném zastavěném území města Nový Bydžov. Zároveň se objekty nacházejí na okrajové části Nemocnice Nový Bydžov.

Demolovaný objekt kiosku stáčení LTO je nadzemní objekt s částí půdorysu podzemní, stání nadzemních nádrží je nadzemní objekt, další objekty bývalého LTO tj. trativod a přilehlé jímky – kondensátní jímka a lapol jsou podzemní objekty.

Pro vlastní bourací práce budou využity pozemky st. p. č. 1546 v k. ú. Nový Bydžov, p. p. č. 756/3 v k. ú. Nový Bydžov. Pro provedení záporového pažení kiosku bude použit pozemek č. 748/5 v k. ú. Nový Bydžov.

Na st. p. č. 1546 v k. ú. Nový Bydžov, p. p. č. 756/3 v k. ú. Nový Bydžov a p. p. č. 748/5 v k. ú. Nový Bydžov., se nenachází žádný vodovodní řad ani kanalizační stoka, které provozuje Královéhradecká provozní, a. s.

Nejbližší stávající vodovodní řad DN 150 LT a kanalizační stoka DN 400 B, které jsou v provozování Královéhradecké provozní, a. s. se nacházejí v ulici V Aleji, viz příložená situace. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů

a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
  - b) vysazovat trvalé porosty,
  - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
  - d) provádět terénní úpravy,
- s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se zde nacházejí stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníků připojených nemovitostí. Náš archiv nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Jejich zakres je orientační. Je nutné jejich polohu respektovat.

Pro Oblastní nemocnici Jičín, a. s., na st. p. č. 1263 v k. ú. Nový Bydžov jsou, dle našich podkladů, vyvedeny stávající vodovodní přípojky a kanalizační přípojky. Tyto jsou v majetku vlastníka napojené nemovitosti a jejich zakres je orientační. Náš archiv přípojek nemusí obsahovat všechny trasy přípojek. Není požadována, dle předložené projektové dokumentace, žádná úprava stávajících vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek. Vodovodní přípojky a umístění vodoměrných sestav s fakturačními vodoměry se nemění a zůstávají stávající. Kanalizační přípojky zůstávají stávající. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Sanační technologie bude sloužit při výkopových pracích pro odčerpání případné zachycené dešťové vody ve výkopu a při prosakování podzemní vody do dna sanačního výkopu. Sanační stanice sestává z mobilní technologie, základním prvkem je retenční zasakovací nádrž a gravitačně - sorbční odlučovat. Vypouštění předčištěné vody bude realizované do zasakovacího drénu v prostoru výkopu pod bývalými nádržemi. Z hlediska ochranného pásma vodního zdroje - činnost nezasahuje do pásma ochrany zdrojů podzemních vod ve správě Královéhradecké provozní, a. s.

Z hlediska činnosti ve vztahu ke kanalizaci v provozování Královéhradecké provozní, a. s. - jedná se o vypouštění upravených vod do vod podzemních, k tomuto nakládání je nezbytné vlastnit dle vodního zákona řádné povolení. Tyto upravené vody nebudou vypouštěny do veřejné kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s.

Při stavbě je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- uvedená akce bude provedena v plné součinnosti s Královéhradeckou provozní, a. s.
- křížení je nutno provádět kolmo.
- je nutno dodržet ČSN 73 60 05.
- pro vytýčení vodovodního řadu a kanalizační stoky volejte provozovatele Královéhradeckou provozní, a.s., středisko Západ - tel. 495 490 320, a to v předstihu min. 10 dnů před zahájením realizace výše uvedené akce.

- při vytýčení vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. budou případně upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. a prováděných prací.
- případné poškození zařízení vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. bude Královéhradecké provozní, a.s. neprodleně oznámeno. V případě, že při stavbě dojde k porušení vodovodu nebo kanalizace, budou následné opravy nebo přeložky vodovodu nebo kanalizace provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a. s. na náklady investora stavby.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a. s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- zhotovitel této investiční akce je povinen před zahájením prací požádat o vytýčení vodovodu a kanalizace a následně vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a. s., které bylo stavbou dotčeno.

Při splnění výše uvedených podmínek a požadavků s prováděním stavby souhlasíme.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a. s.

Na vědomí:

Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod

Bc. Petr Navrátil, DiS. – manažer provozu odpadních vod

Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace


Alena Hofmanová – specialista vodohospodář

Pavel Půš – vedoucí střediska Západ

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

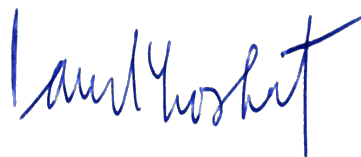

Ing. Pavel Loskot  
technicko - provozní náměstek  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.


Přílohy:

počet: 2

- Koordinační situační výkres
- Situace sítí v provozování KHP,a.s.



Situace sítí v provozování KHP,a.s.

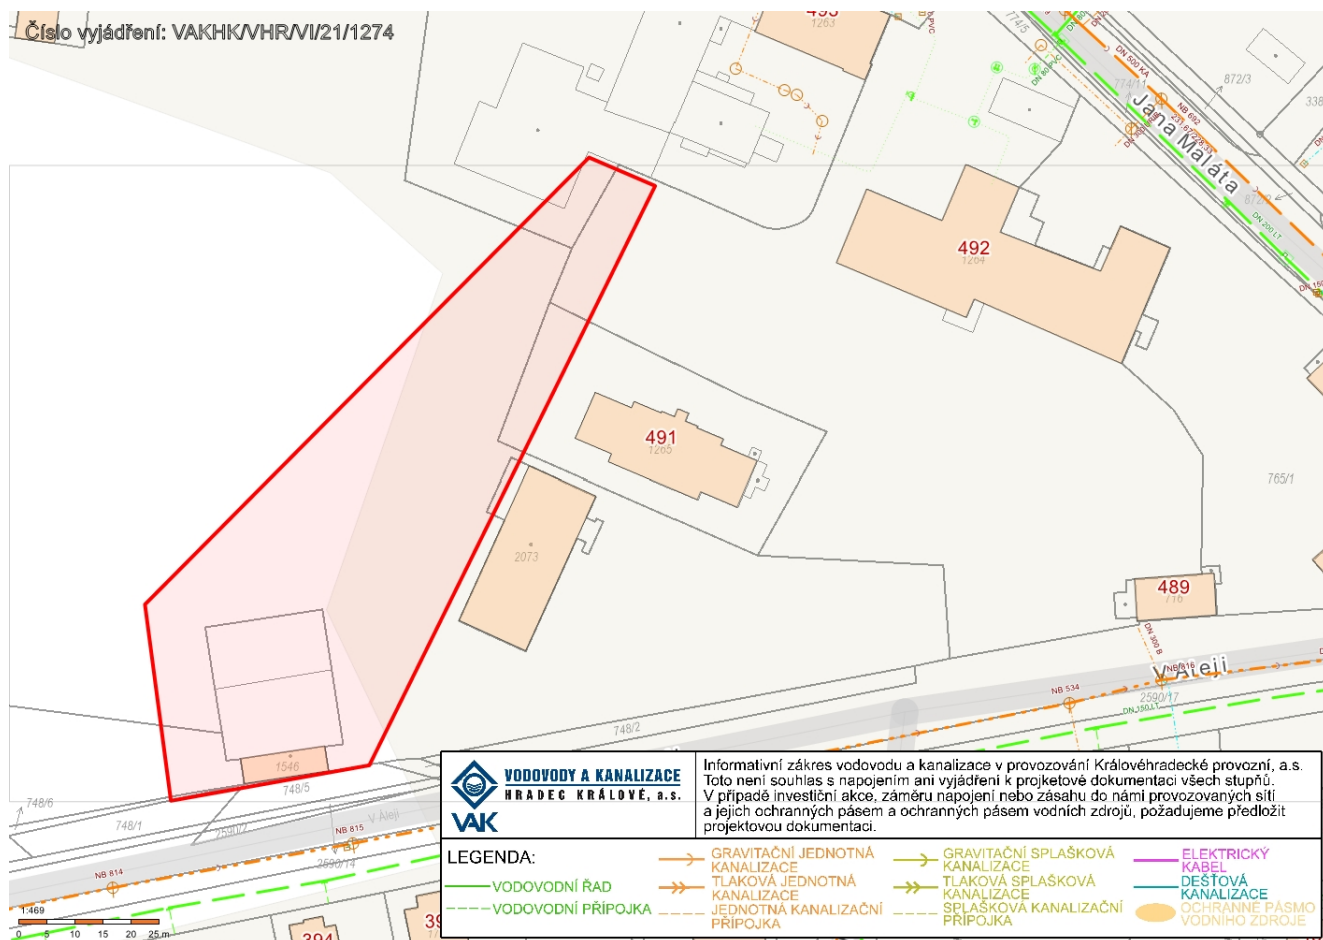

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784  
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898  
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz  
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.