



ŘEZ A-A

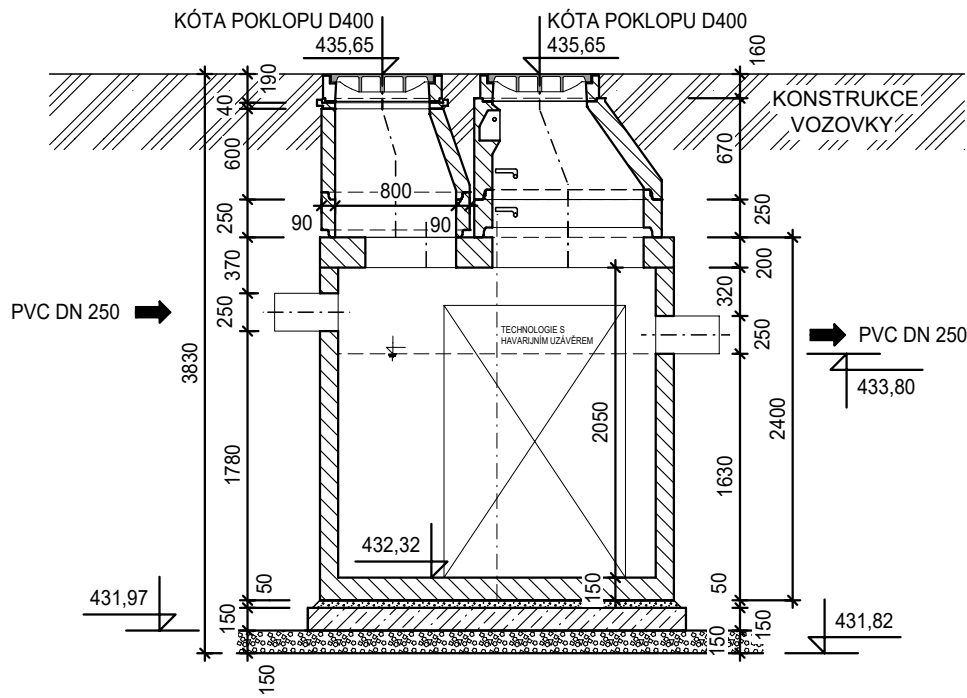

PŮDORYS

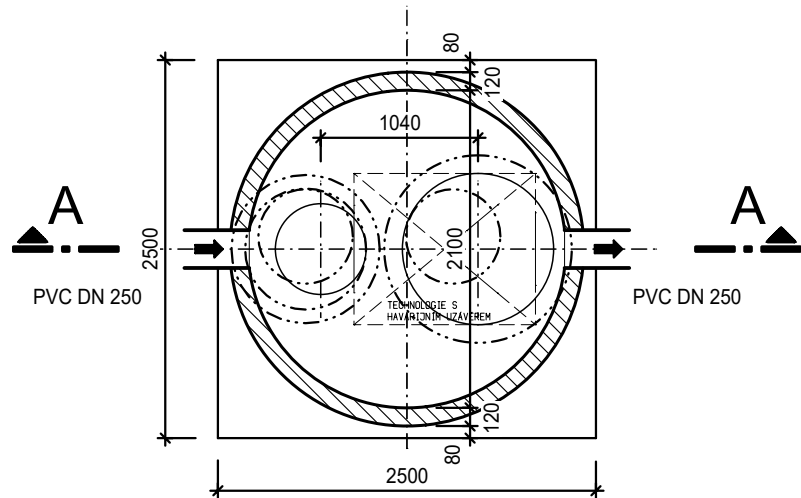

LEGENDA :

- BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DÍLCE
- PODKLADNÍ BETON C 25/30 + vyztužení
OCEL 10 505-R, SÍŤ KARI 6 mm 100 x 100 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP
- DRENÁŽNÍ PODSYP tl.15 cm

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK

Typ odlučovače	třída Is - KÓD VK451.0201 dle knihy specifikací
Max. průtok (l/s)	30
Vnější průměr nádrže l (mm)	2340
Výška nádrže (mm)	2400
Výška vtoku/odtoku (mm)	1480 / 1430
Hmotnost nádrže (t)	8 t

KAPACITA LAPOLU - 30 l/s
NÁVRHOVÝ PRŮTOK - 23,9 l/s - STOKA D3

POZNÁMKA:
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY NAD ÚROVNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍ DESKY
HLADINA PODZEMNÍ VODY SNÍŽENA PONORNÝM ČERPADLEM POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY.
ZÁSYP BUDE PROVEDEN VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM BEZ VĚTŠÍCH KAMENŮ.

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři
		 ±0,000 = 437,03 m n. m. souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Michal Bedrník	Ing. Martin Just

Zpracovatel dílu: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Stanislav Březina	Ing. Stanislav Březina	Ing. Vladimír Vokatý

stavba TRUTNOV CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - VOLANOVSKÁ	stupeň dokumentace			
	Dokumentace pro provedení stavby			
	zakázkové číslo 210103			
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-31 VENKOVNÍ KANALIZACE	měřítko 1:50			
díl / profese D.2.1 - Venkovní kanalizace	datum dokončení - revize 00 03.2022		datum revize	
název přílohy ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK	DPS	SO-31	VK.058	
	stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize