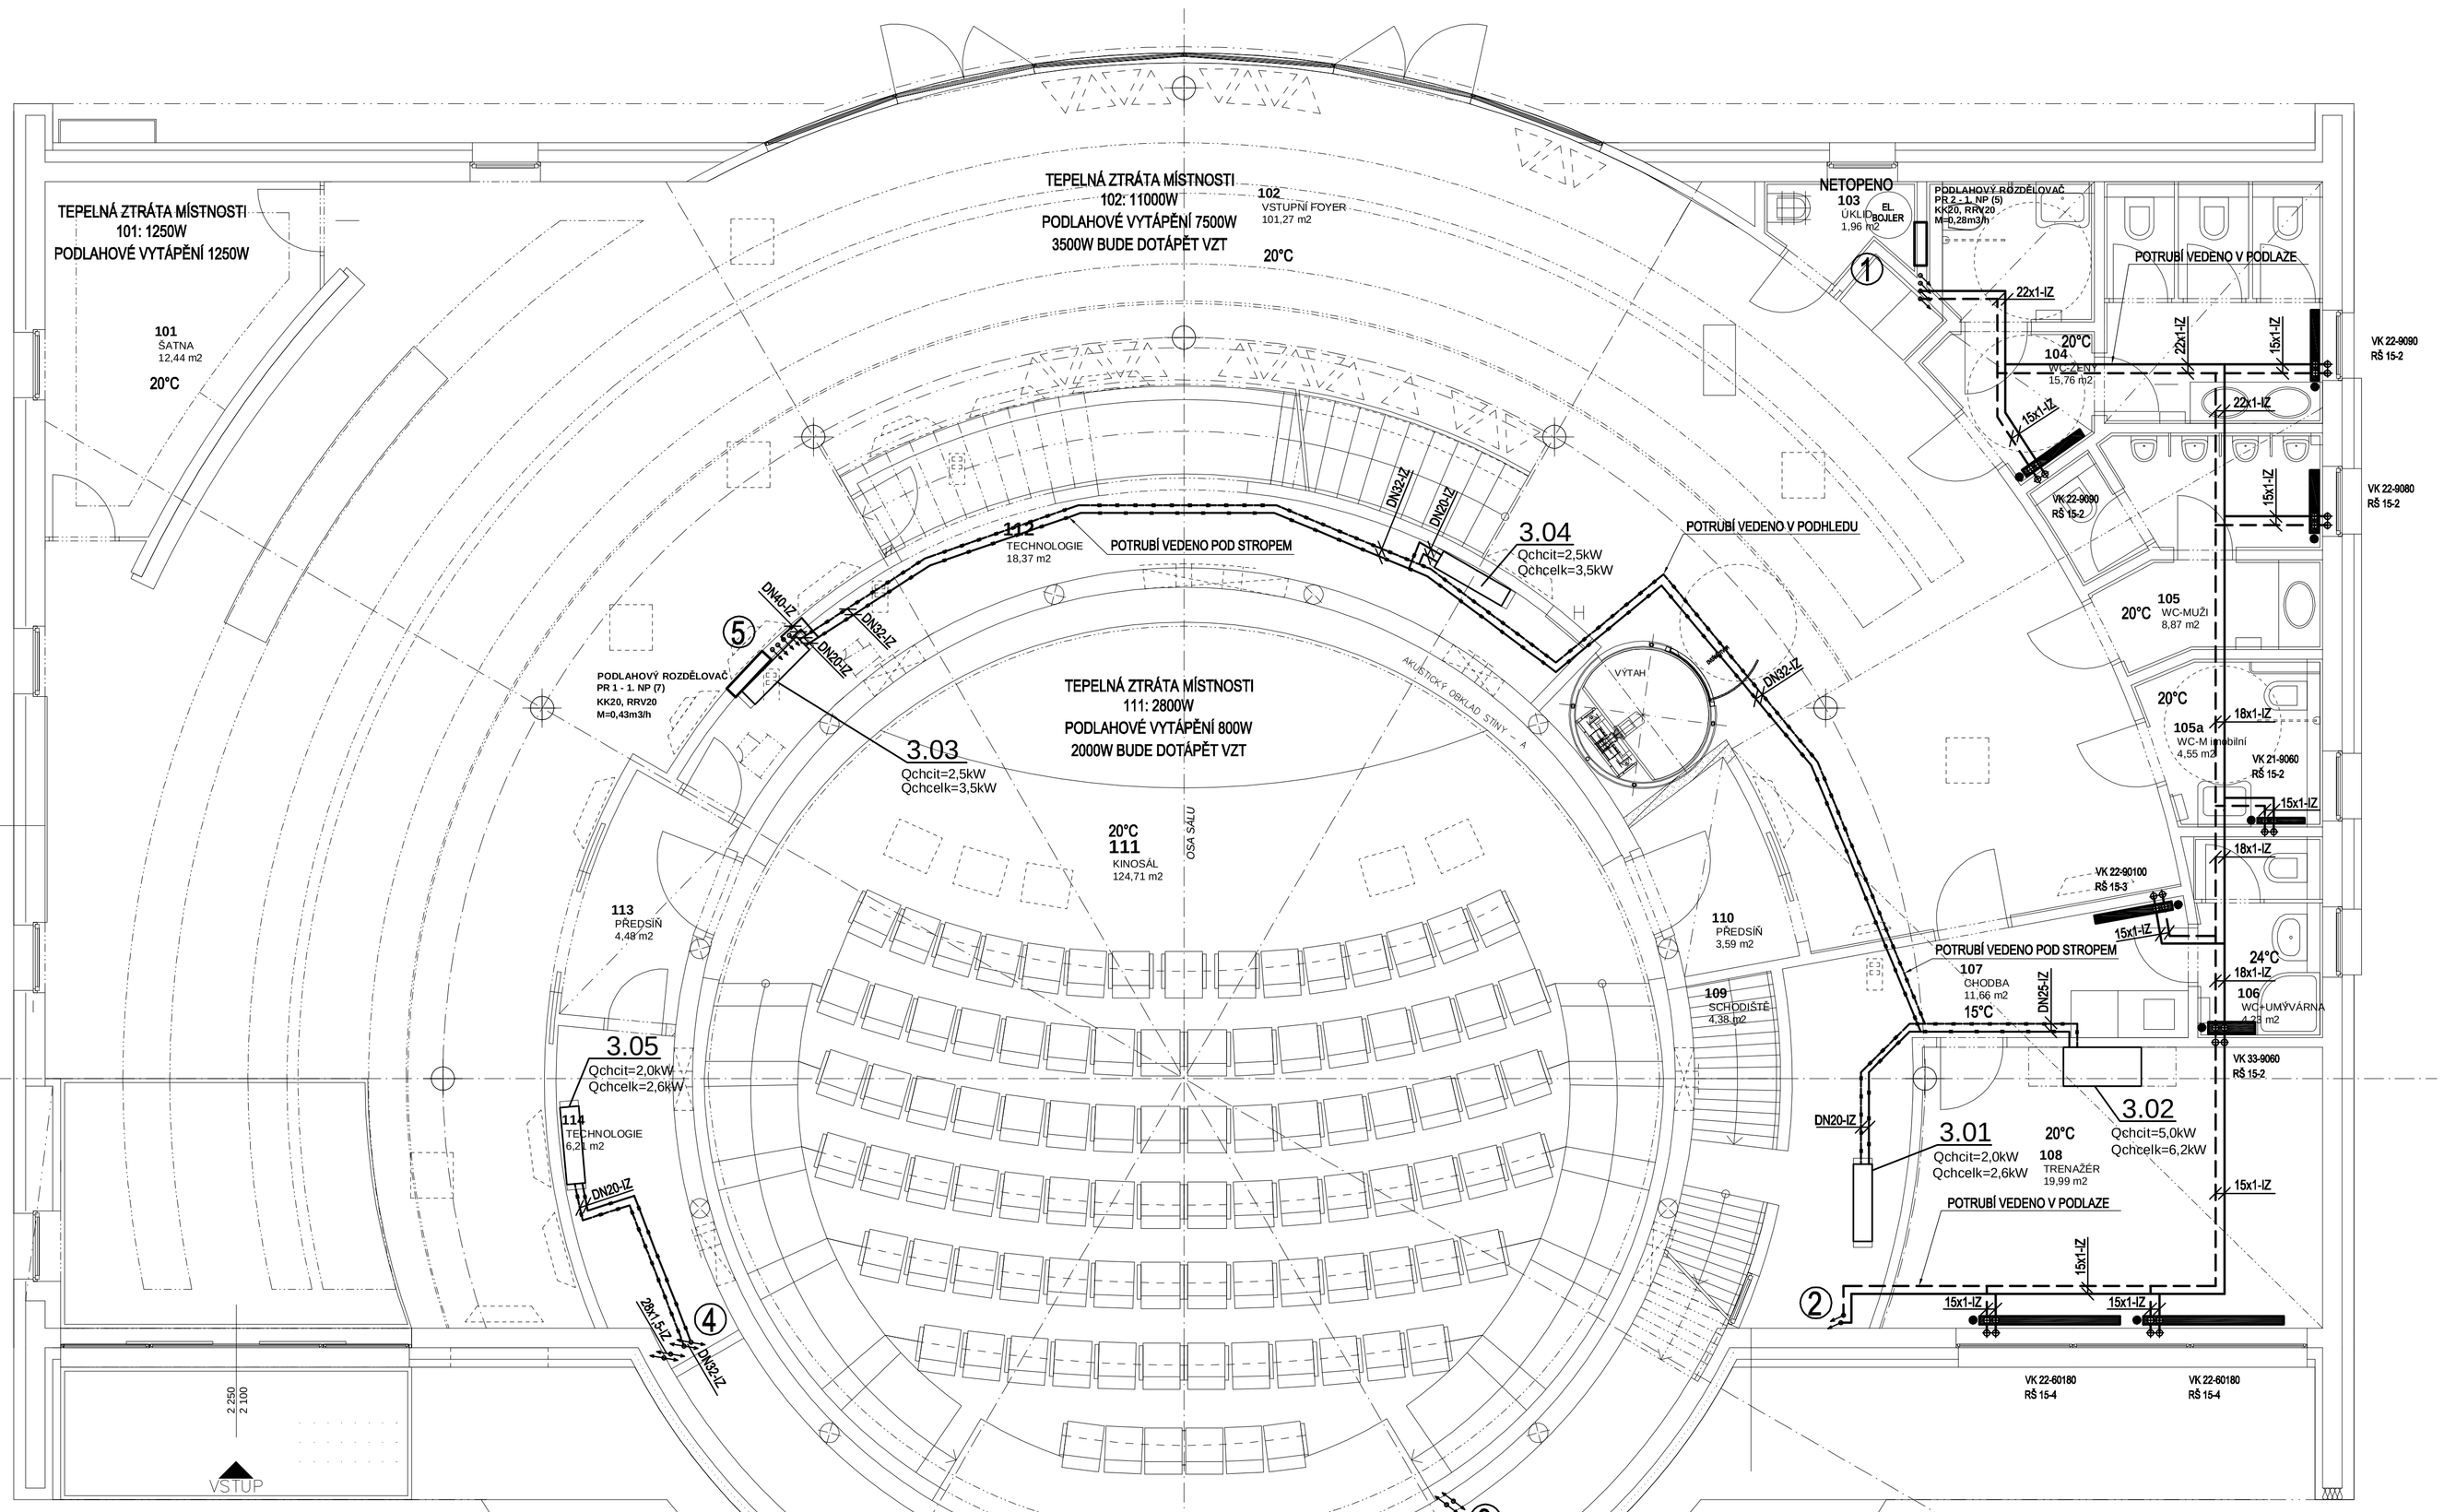

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	ŠATNA
102	VSTUPNÍ FOYER
103	ÚKLID
104	WC ŽENY
105	WC MUŽI
105a	WC – MUŽI – IMOBILNÍ
106	WC + UMÝVÁRNA
107	CHODBA
108	TRENAŽER
109	SCHODIŠTĚ
110	PŘEDSÍŇ
111	KINOSÁL
112	TECHNOLOGIE
113	PŘEDSÍŇ
114	TECHNOLOGIE

LEGENDA POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

- CHLAZENÍ PŘÍVOD
- CHLAZENÍ ZPÁTEČKA
- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - FCU, OT,STROJOVNA
- TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA - FCU, OT, STROJOVNA
- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - PDL ROZDĚLOVAČ
- TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA - PDL ROZDĚLOVAČ
- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - VZT
- TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA - VZT

POZNÁMKA

TRUBNÍ ROZVOD BUDE PROVEDEN Z OCELOVÉHO A MĚDĚNÉHO POTRUBÍ
ROZVOD CHLAZENÍ BUDE IZOLOVÁN TEPELNOU IZOLACÍ NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUČUKU
ROZVOD TOPNÉ VODY BUDE IZOLOVÁN MINERÁLNÍ IZOLACÍ S HLINÍKOVÝM POLEPEM
SÍLA IZOLACE BUDE DLE VYHLÁŠKY 193/2007

VK 22-9080 - DESKOVÉ OTOPNÉ T ĚLESO VENTIL KOMPAKT
TYP 22, VÝŠKY 900mm, DÉLKY 800mm
KLASIK 22-90100 - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KLASIK
TYP 22, VÝŠKY 900mm, DÉLKY 100 0mm
RŠ15-2 - ROHOVÉ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT
PŘEDNASTAVENÍ RADIÁTOROVÉHO VENTILU Np=2
PV15-4 - PŘÍMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA KLASIK
PŘEDNASTAVENÍ VENTILU Np=4
PŠ15-1 - PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA KLASIK
PŘEDNASTAVENÍ ŠROUBENÍ Np=4

±0,000 = 278,00 B.p.v.

Autor projektu :	Ing. arch. K Schmied ml.	
Vedoucí projektant	Ing. Martin Dohnal	
Zodpovědný projektant	Ing. Nikola Jüttner	
Vypracoval	Ing. Jan Novák	
Kraj : Královehradecký	M.Ú. : Hradec Králové	
Investor : Kralovéhradecký kraj		Číslo zakázky : 207/2011
Akce : DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM p.p.č. 280/7, k.ú. Kluky, Hradec Králové ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		Stupeň PD : DPS Datum : 03/2012 Měřítko : 1: 50 Formát : 8x A4
Název : PŮDORYS 1.NP		Číslo výkresu : F1.4.a.3

ARCHePLAN s.r.o. - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bratří Štefanů 973/63a
Hradec Králové 3
tel.: 498 651 240
IČO 27540863
DIČ CZ 27540863
fax: 498 651 241