


Ansicht Bedienseite

Zam Hd. Hevra Michael Habn

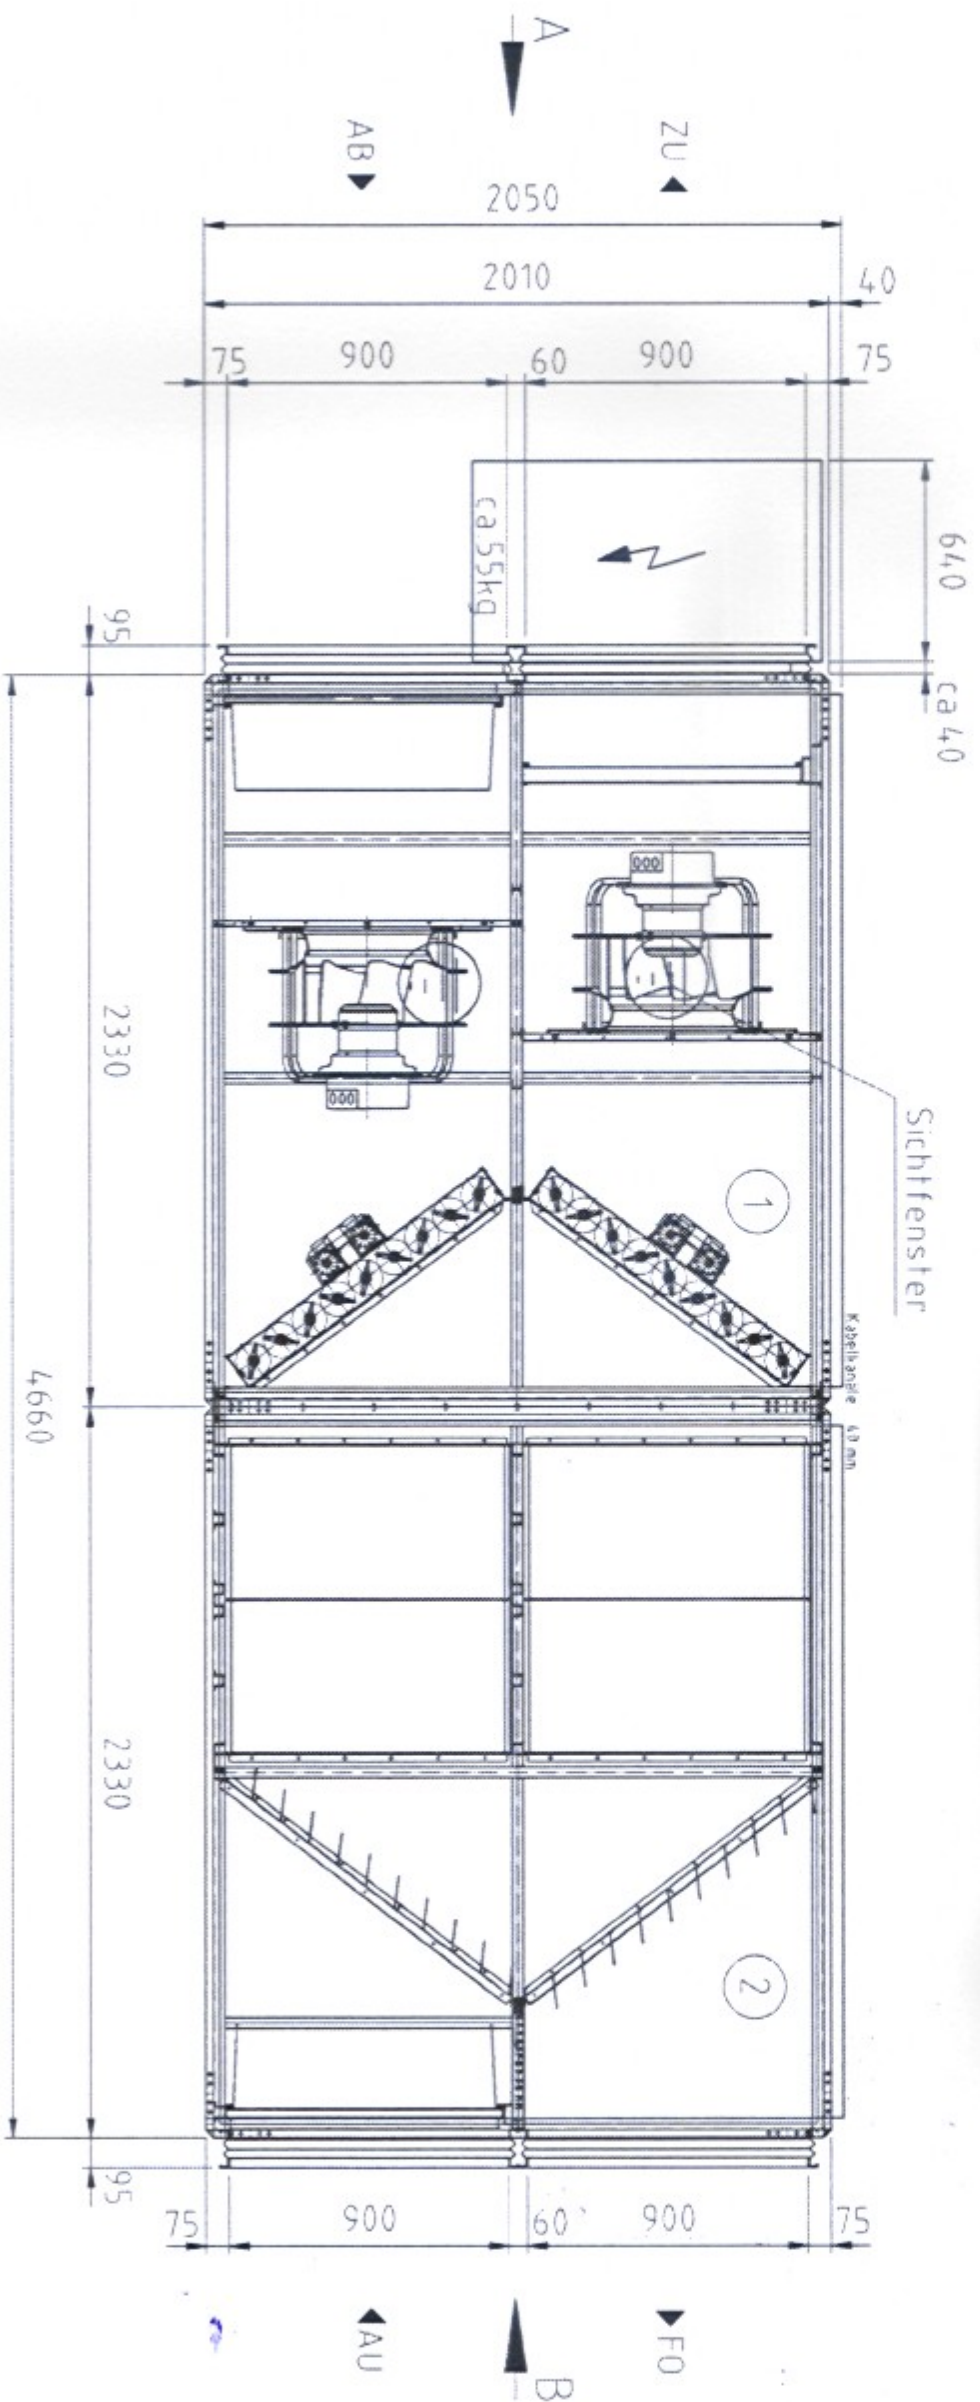

- 2 Transporteinheiten (TE) einschliesslich Schaltschrank
- vor Ort nicht weiter zerlegbar
- Schaltschrank wird zum Transport vor Stirnseite geklappt
- Transportlänge des Ventilator-Kubus verlängert sich um ca. 250 mm
- Ansicht A / B siehe Blatt 02
- Luftkanalanschlussflansche 30mm

Gewichte der Transporteinheiten
 ① ca 760 kg
 ② ca 1340 kg



V Chaloupkách 31, 198 00 PRAHA 9




Alles ist O.K.
 V Chaloupkách 31, 198 00 PRAHA 9

Ausführung genehmigt

25.09.2013 F. Bunc

Datum


Unterschrift

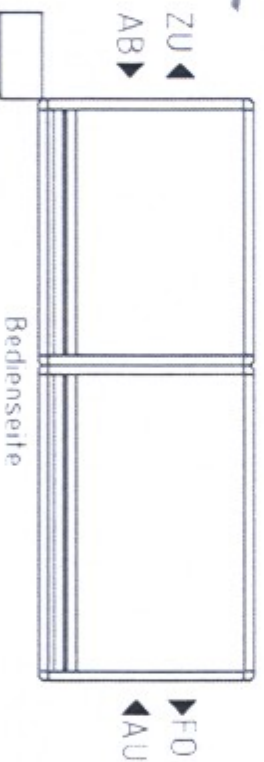

Draufsicht

Bedienseite

Schaltschrank
 B=640, H=1120, T=210

02	V Chaloupkách 31, 198 00 PRAHA 9									
01										
Index	Änderung				Datum		Norm			
AB - Nr.: 153629-0010					Bauvorhaben: CZ-500 01 Hradec Králové, Digital Planetarium - Horská		Gerätetyp: 641001			
Allgemeine Toleranzen DIN ISO 2768 mittel					Masstab: 1:25		Gewicht: ca 2700 kg			
					Werkstoff:					
Datum					Benennung:					
30.09.13					Gerätezeichnung					
Gepr. 23.09.13					Resolair, FO-stirns, ZU-links					
Norm										
 menerga a systemair company					Zeichnungsnummer 153629_0010_641001					
Ers. 1:					Ers. d.:					
					Index		Form/Blatt			
					00		A3		von 02 Bl	



Usp.

Ers. I:

Ers. d: