


- STAVEBNÍ SOKLY:
- PLNÝ SOKL, čistá výška 150mm v celé ploše soklu
 - povrch soklů čistý beton s vodoodpudivým nátěrem, rovinnost $\pm 1\text{mm}/1\text{m}$
 - PLNÝ SOKL, čistá výška 100mm v celé ploše soklu
 - povrch soklu stejný jako na podlaze

Uvedené kóty jsou finální čisté rozměry včetně obkladu.

- CHLADICÍ BOXY poz. H.01, J.01, Q.01:
- rovinnost podlahy pro box $\pm 3\text{mm}/3\text{m}$
 - stavební podlaha boxů včetně tepelných izolací (ČSN 148102)
 - stavební zakrytí mezer mezi boxy a stěnami/stropem
 - chladicí jednotky uvažovány ve strojovně VZT – odvětrání tepla $3 \times 1600\text{m}^3$
 - nutné zajistit trasu vedení chladiva včetně průrazů osazených průchodkami

- ZCHLAZOVAČ poz. G.01:
- chladicí jednotka uvažována na střeše objektu co nejbližše zchlazovači
 - nutné zajistit trasu vedení chladiva včetně průrazů osazených průchodkami a to včetně prostupu střechou s ošetřením proti zatékání

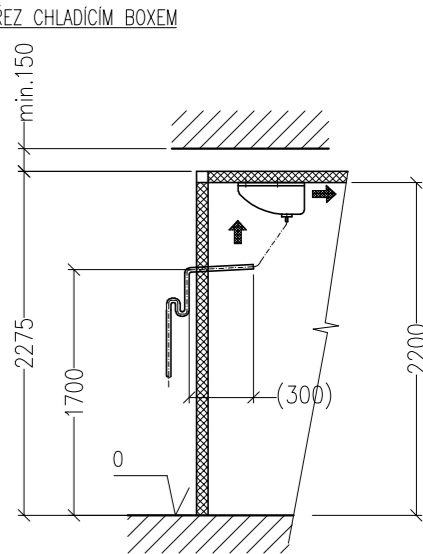

VYPRACOVAL	David ŠTANGLER	<i>Stangl</i>	GAST-PRO® TECHNIKA PRO GASTRONOMII	
KONTROLOVAL	Václav FLANDERA	<i>Fler</i>		
OBJEDNATEL: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.			MĚŘÍTKO : 1:50	GAST – PRO s.r.o. Horská 938 541 01 Trutnov mob.: 602 497 345 info@gastpro.cz www.gastpro.cz
AKCE : OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV REKONSTRUKCE 2np KUCHYŇSKÉHO PROVOZU GASTROTECHNOLOGIE			FORMÁT : A2	
DPS	REVIZE R01	Č. PARÉ:	DATUM : 06/2022	ČÍSLO PŘÍLOHY G06
NÁZEV PŘÍLOHY: STAVEBNÍ PŘÍPRAVA			EV. Č. AKCE 20/0728	