



- 618) VYBOURÁNÍ RÝH DO PODLAHY PRO NOVÉ VEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE
- v tl.podlahy cca 150 mm nad hydroizolací š. 600 mm
 - pod hydroizolací v š. 300 mm
 - hloubka rýh 500-800 mm
- ii) SKLADBA PODLAHY BUDE ZJIŠTĚNA AŽ BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ii)
- PLOCHA: 17,2 m², délka 57,5 m

TYPOVÝ ŘEZ RÝHOU PRO KANALIZACI, M 1:25

D* skladba podlahy bude zjištěna při stavbě

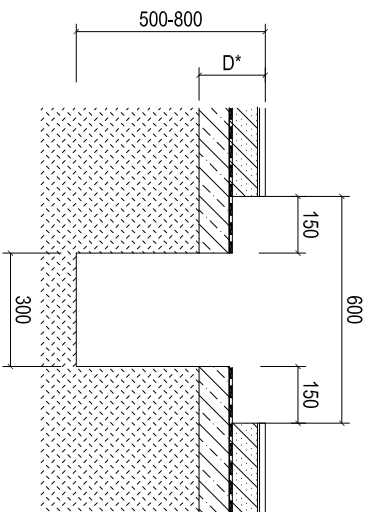

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	<div></div> <div>pridos</div> <div>Na Počce 648, Hrodec Králové 11 tel./fax: 495539037, 00:132 07 245 e-mail: pridoss@cmol.cz</div>
KRESLIL :	Ing. Monika Pospíšilová	
INVESTOR :	SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice	
MÍSTO :	SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice	
ODDÍL :	D.1.1. Architektonicko stavební řešení	
AKCE : STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘICE		
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ		
PŮDORYS - VYBOURÁNÍ RÝH PRO KANALIZACI		
		DATUM : 10/2021
		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : -
		03.1