


TEPLICE n. METUJÍ

Ochrana vodovodu 2 x DN 150

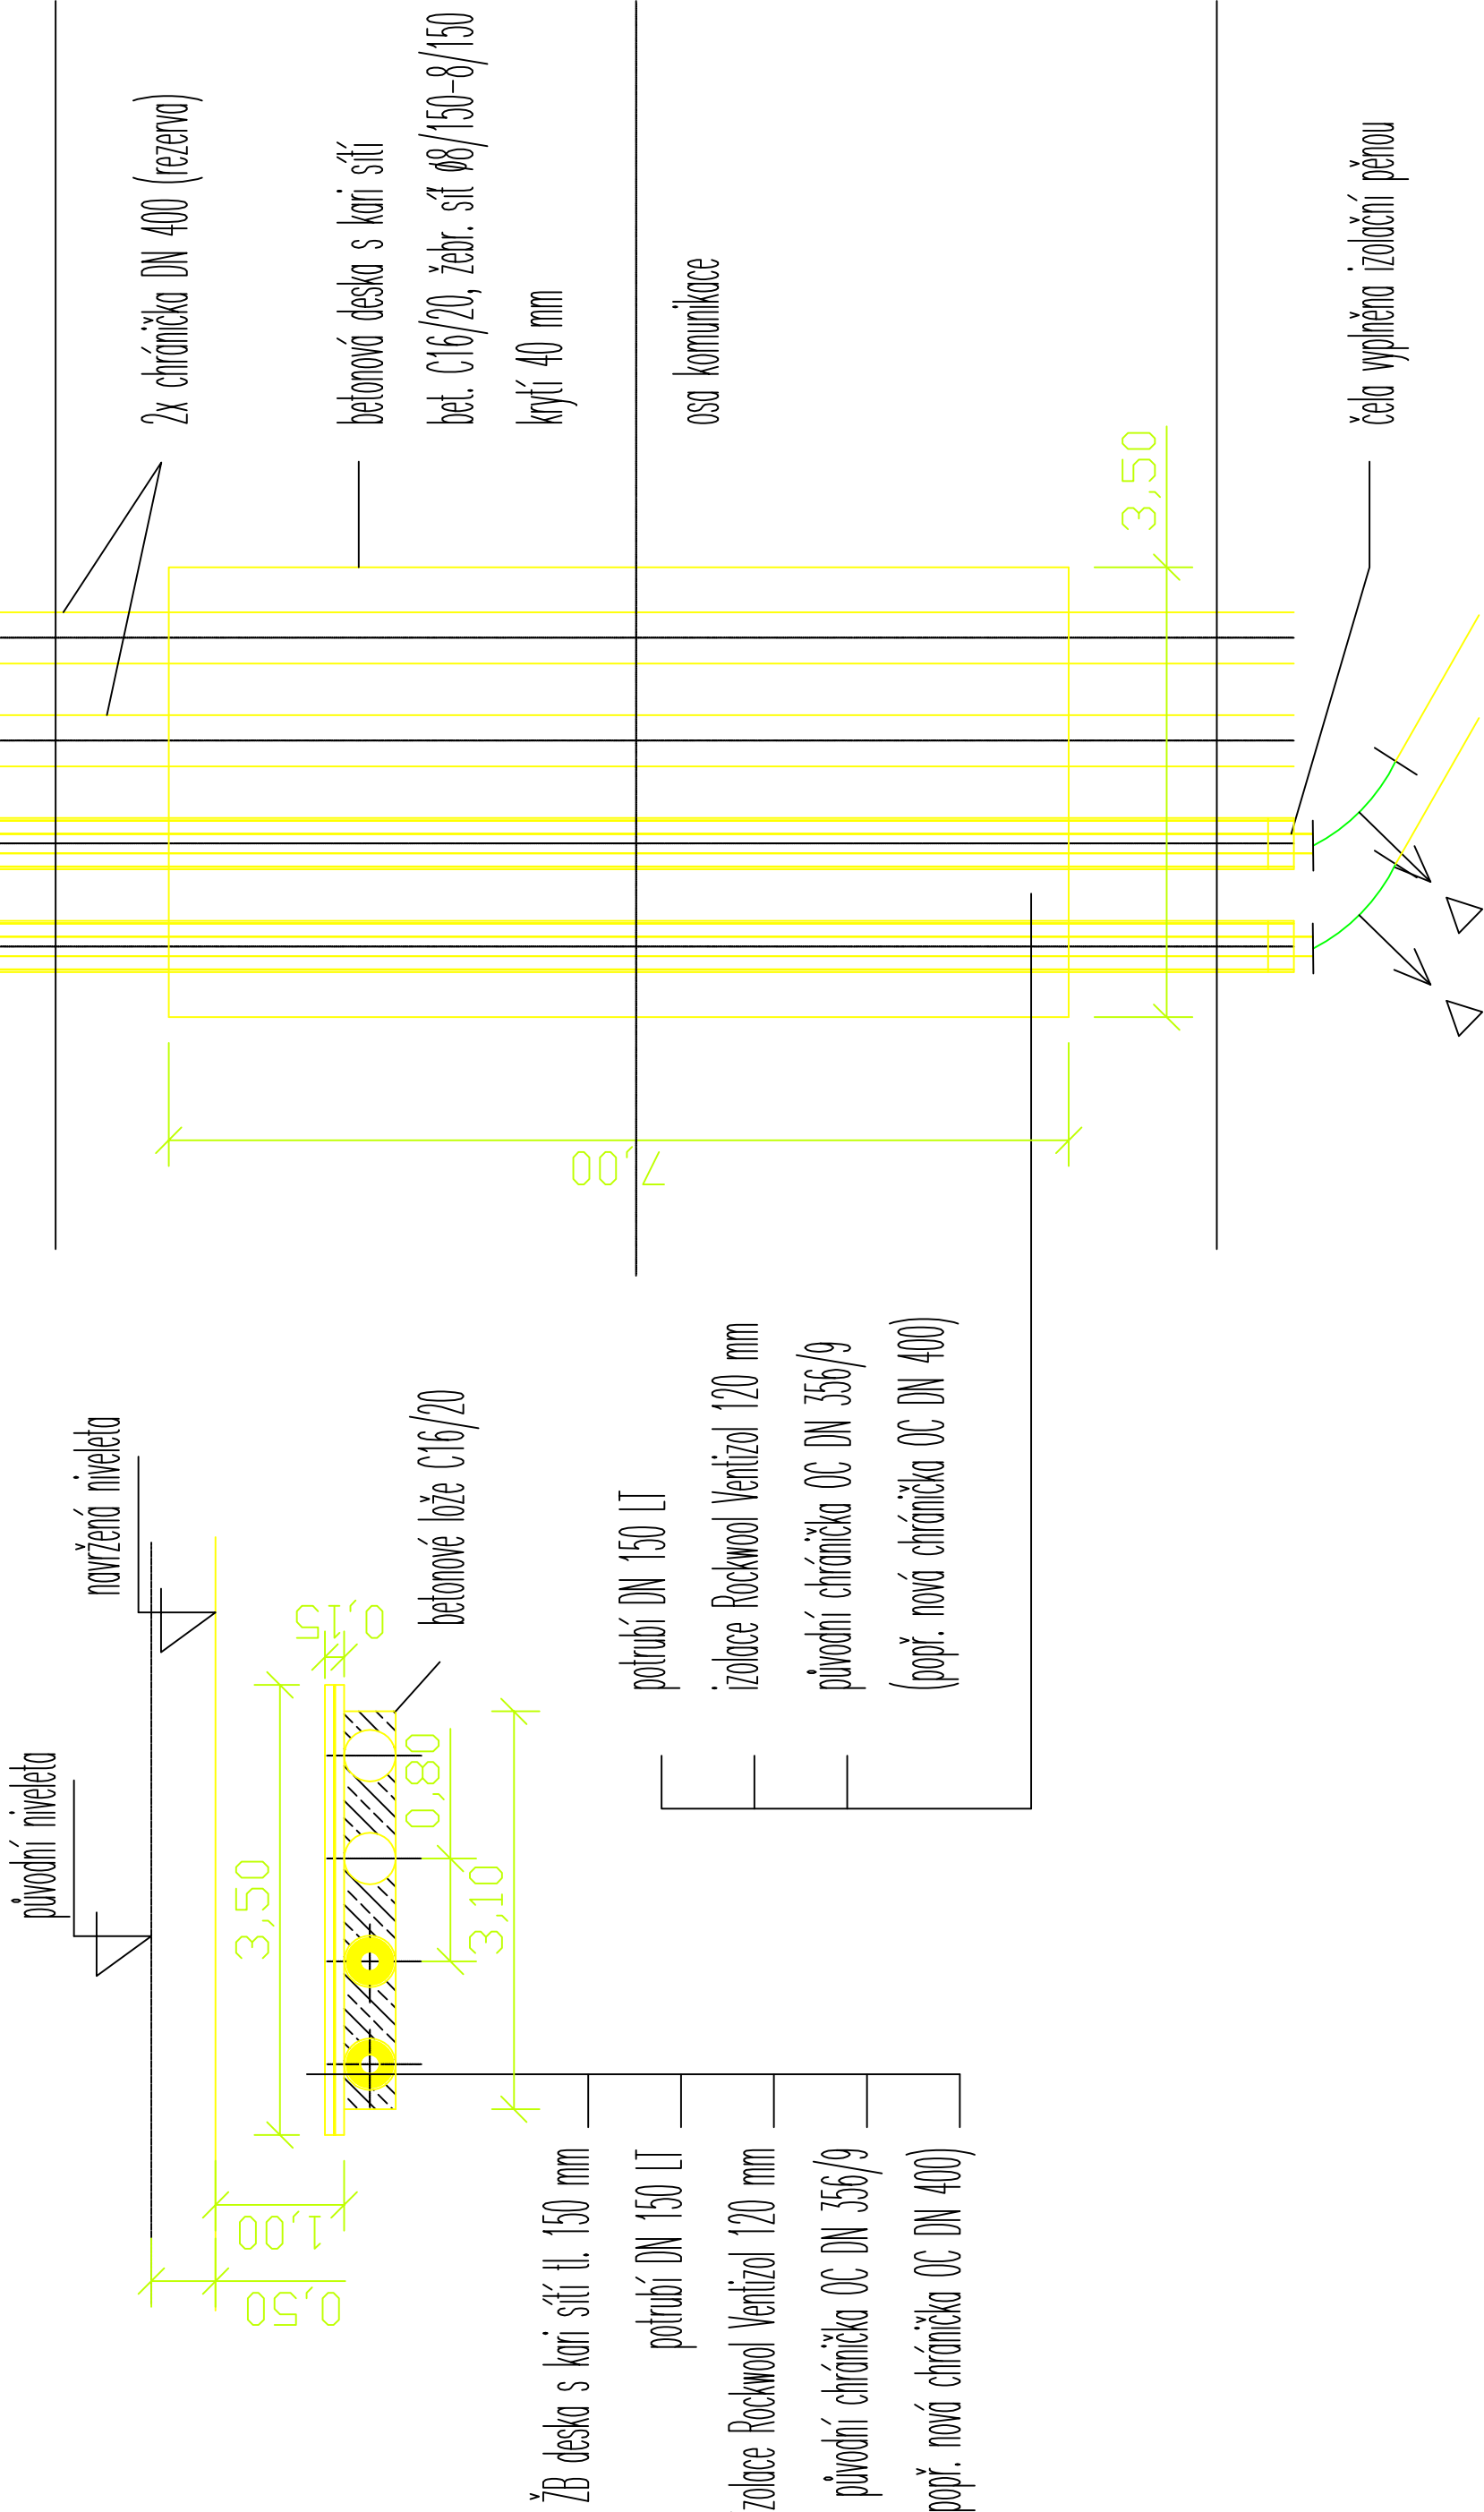

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Teplice nad Metují - Rekonstrukce silnice III/3023

název akce

SO 105 Chráničky pro TOMU

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 50003 Hradec Králové objednatel	spolupráce
Teplice nad Metují místo stavby	Královéhradecký kraj



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dlk@dlk - hk.cz, http : www.dlk-hk.cz

OCHRANA VODOVODU		1:50	PDPS
výkres		měřítko	stupeň

Ing. M. Burianec kontroloval	Ing. M. Burianec hlavní inženýr projektu	A053/14 číslo zakázky	C105-2 číslo přílohy
Ing. Eva Netopilová zodpovědný projektant	Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant	07/2014 datum	