


ZAŘÍZENÍ	OSVĚTLENÍ	ZÁSUVKY
Pi 14,2 kW	0,2	14,0
Pp 2,1 kW	0,1	2,0

RS 1.N.P.

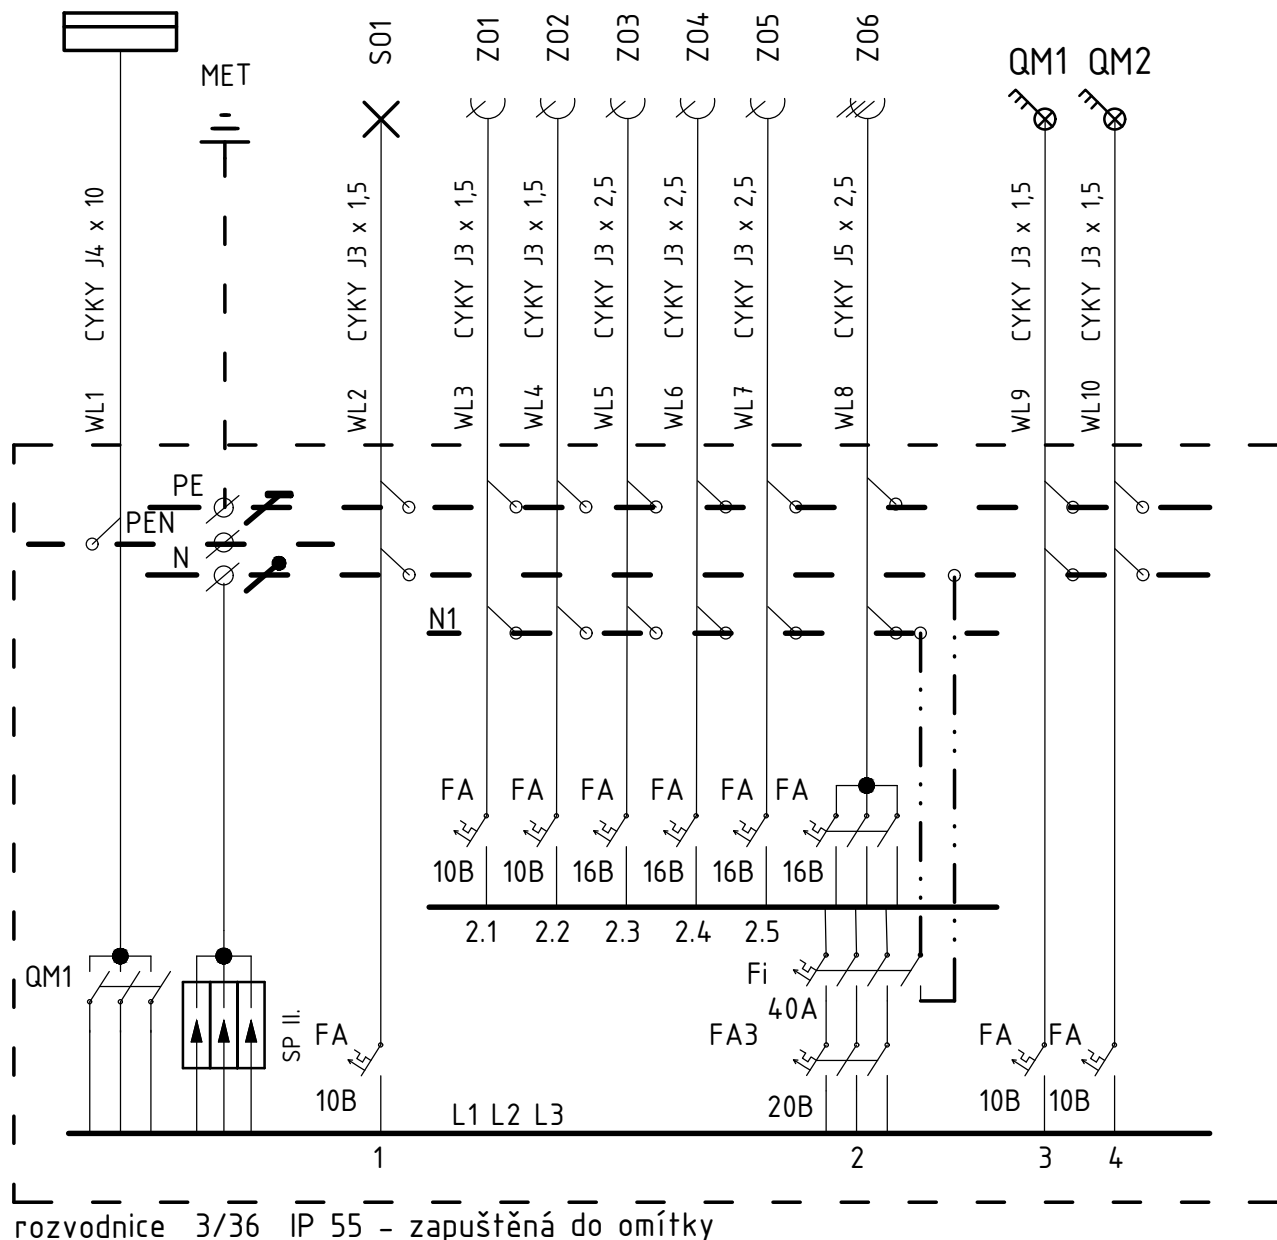


SP II. 275/3+0

Fi proudový chránič 40/4/B/0,03-A

Fa jistič Bx/x

QM1 vypínač 40/3

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V  
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud. chráničem

 <p>Elektro projekt Vlach Palachova 1742 547 01 Náchod tel.: 491 427 062 mobil: 604 163 232</p>	PROJEKTANT	VLASTISLAV VLACH	ZAKÁZKA	69-58
	VYPRACOVAL	KAŠPAR RICHARD	STUPEŇ	S.P.
	INVESTOR	Sp.ZŠ. A.Bartoše, Nábř.polk.A. Ruzla 660,Úpice	DATUM	9.2022
	MÍSTO	st.par.č. 322/2, k.ú. Červený Kostelec	FORMÁT	2A4
<b>REKONSTRUKCE KOTELNY ČERVENÝ KOSTELEČ</b> <b>ROZVÁDĚČ RSK</b>			<b>ČÍSLO VÝKRESU</b> <b>D.1.4.3</b>	