



Legenda značek :

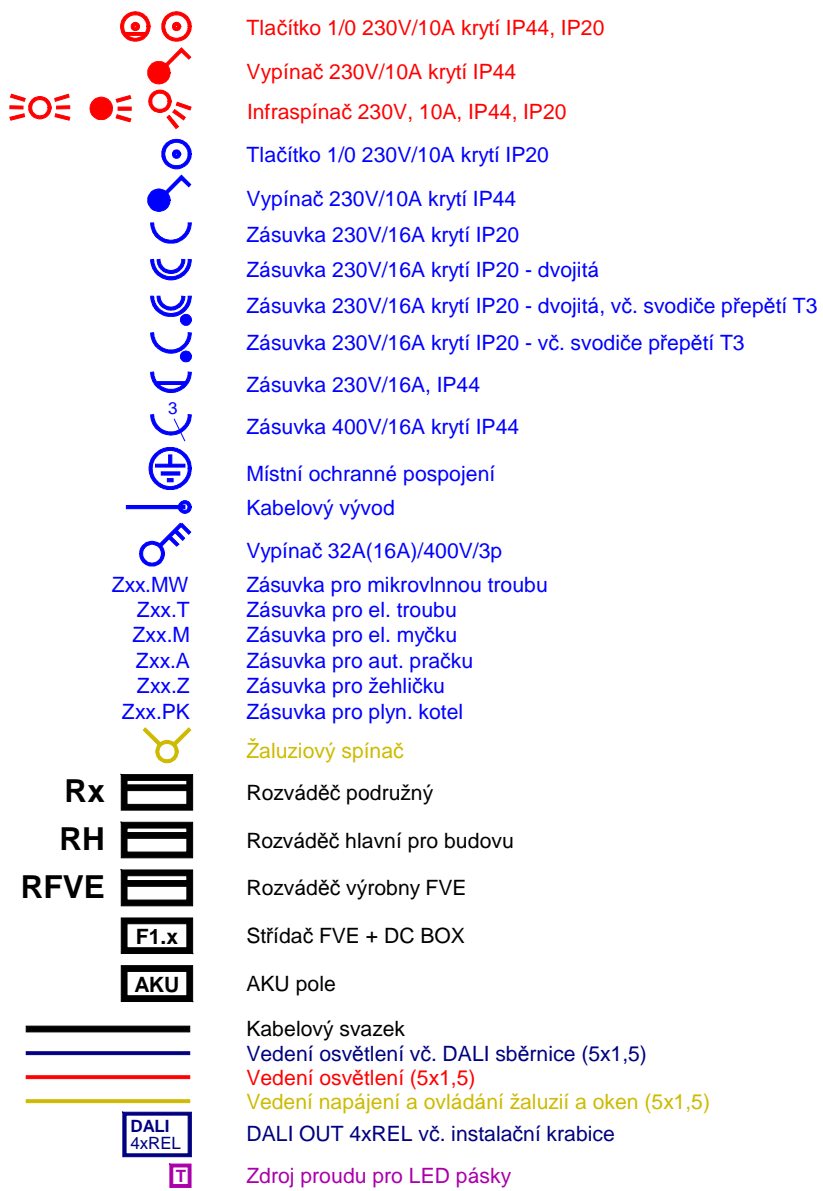

Legenda svítidel :

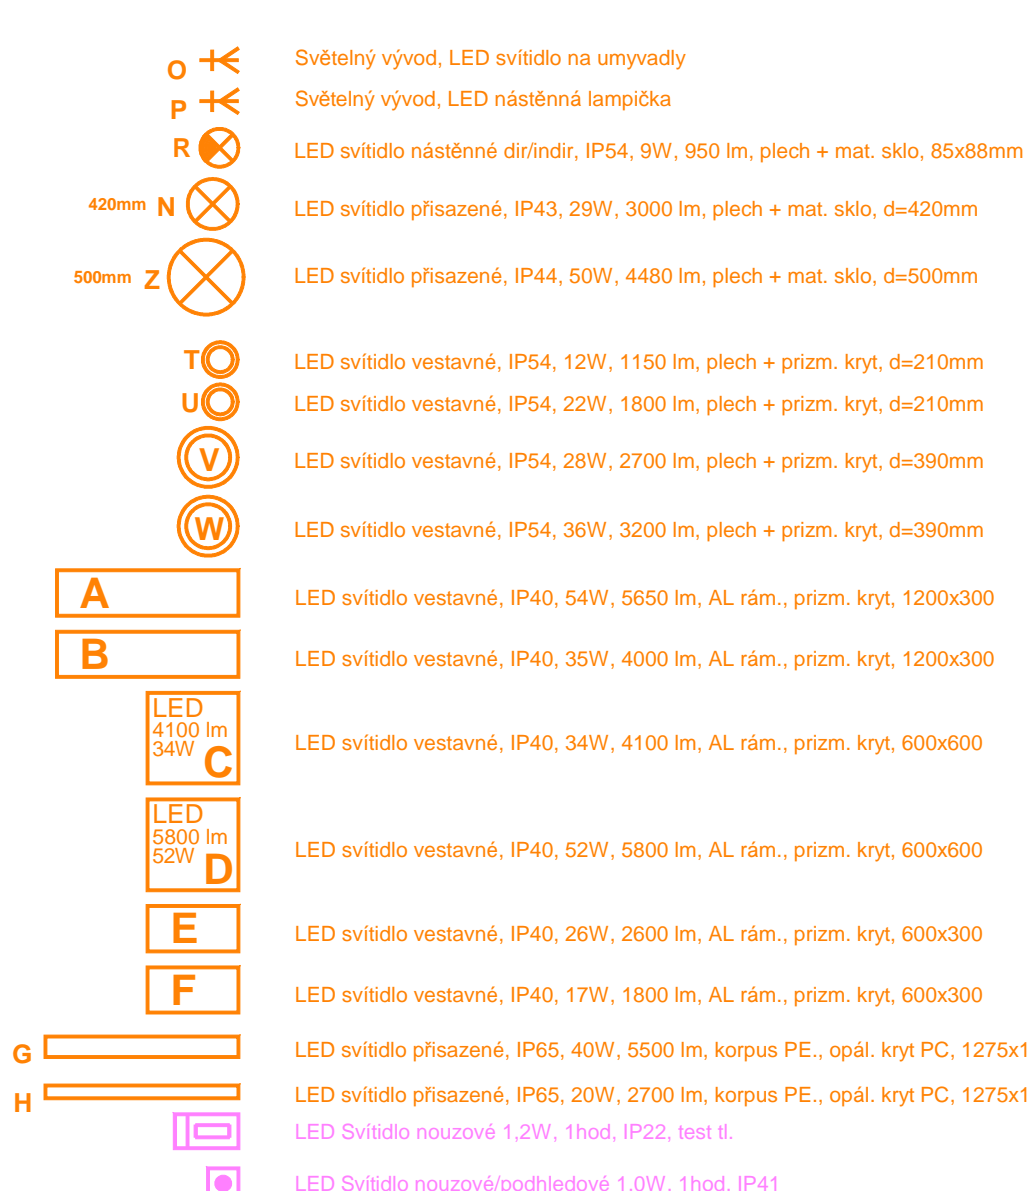

Provdová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
zvýšená - proudovým chráničem 30mA
Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami



ZMĚNA PD - 11/2022



STAVITEL
KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ
Převorová náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PROJEKT
Rozvoj komunálních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín

AKTUALIZACE PD

ČÁST PRŮJEKTU
ELEKTROINSTALACE

VYPRACOVAL
Roman Hradský

PROJEKTANT
Zdeněk Mládek

PROJEKTANT
PŮDORYS 2NP - BUDOVA A - SILNOPROUD

datum
07.11.2022

čas
D.1.4b

strana
DPS

list
52

strana
1 z 50