


LEGENDA ELEKTRO:

- SS102 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ OBJEKTU  
RE -ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ-NOVÝ  
RH-ROZVADĚČ DOMU  
HLAVNÍ TRASY VEDENÍ KABELŮ  
ROZVOD 3F KABELŮ 400V  
ROZVOD SVĚTELNÝCH OKRUHŮ KABELŮ CYKY 3x1,5mm<sup>2</sup>  
ROZVOD ZASUVKOVÝCH OKRUHŮ KABELŮ CYKY 3x2,5mm<sup>2</sup>  
ROZVOD KABELŮ V CHRÁNICÍCH  
2R DVOURAMEČEK  
3R TROJRAMEČEK  
4R ČTYŘRAMEČEK  
PV NAPLÍENÍ 230V TOPNÉ ROZDĚLČE V PODLAŽE  
EXISTUJÍCÍ KRABICE A EXTRUŽKA DO PODLAHY  
TLAČÍTKOVÝ SPÍNÁČ  
TLAČÍTKOVÝ SPÍNÁČ S KONTROLKOU  
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 230V/10A,IP20,44  
STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A,IP20  
SERIÍOVÝ VYPÍNAČ 230V/10A,IP20,44  
KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A,IP20,44  
DOHRANÉ POSPOJENÍ  
VENTILATOR-DOBAVKA VZT  
ČERPADLO-DOBAVKA ZTI  
VÝVOD 230V  
VÝVOD 400V  
STOUPAJÍCÍ,KLESAJÍCÍ TRASA VEDENÍ  
3F ZASUVKA 400V/16A,IP44  
VENKOVNÍ ZASUVKA 230V/16A,IP44  
ZASUVKA A DVOJZASUVKA 230V/16A,IP20  
ČIDLO POHYBU PRO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ-NASTĚNNÉ  
ČIDLO POHYBU PRO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ-STROPNÍ

LEGENDA - SLABOPROUD:

- STA DEZ D243-2405  
846 x 606 x 150  
RACK 19" Rozvaděč  
12U, hloubka 440mm,  
šířka 600mm  
TABLO DT-AUDIO,VIDEO,  
ELEKTROZAMK  
NASTĚNNÝ DOMACÍ VIDEOTELEFON  
DATOVÁ ZASUVKA 2x RJ45  
ZASUVKA PRO STA KONCOVÁ  
AUTONOMNÍ HLASIČ KOUŘE Profire MTS  
ANTENNÍ SYSTÉMY PRO STA  
ROZVODNÁ KRABICE KUIZSP  
TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ  
KABEL HS-VIV 2x1,5  
KABEL KHEI-HUTP  
KABEL J-YISTOY 4x0,8  
ZVONKOVÉ TLAČÍTKO

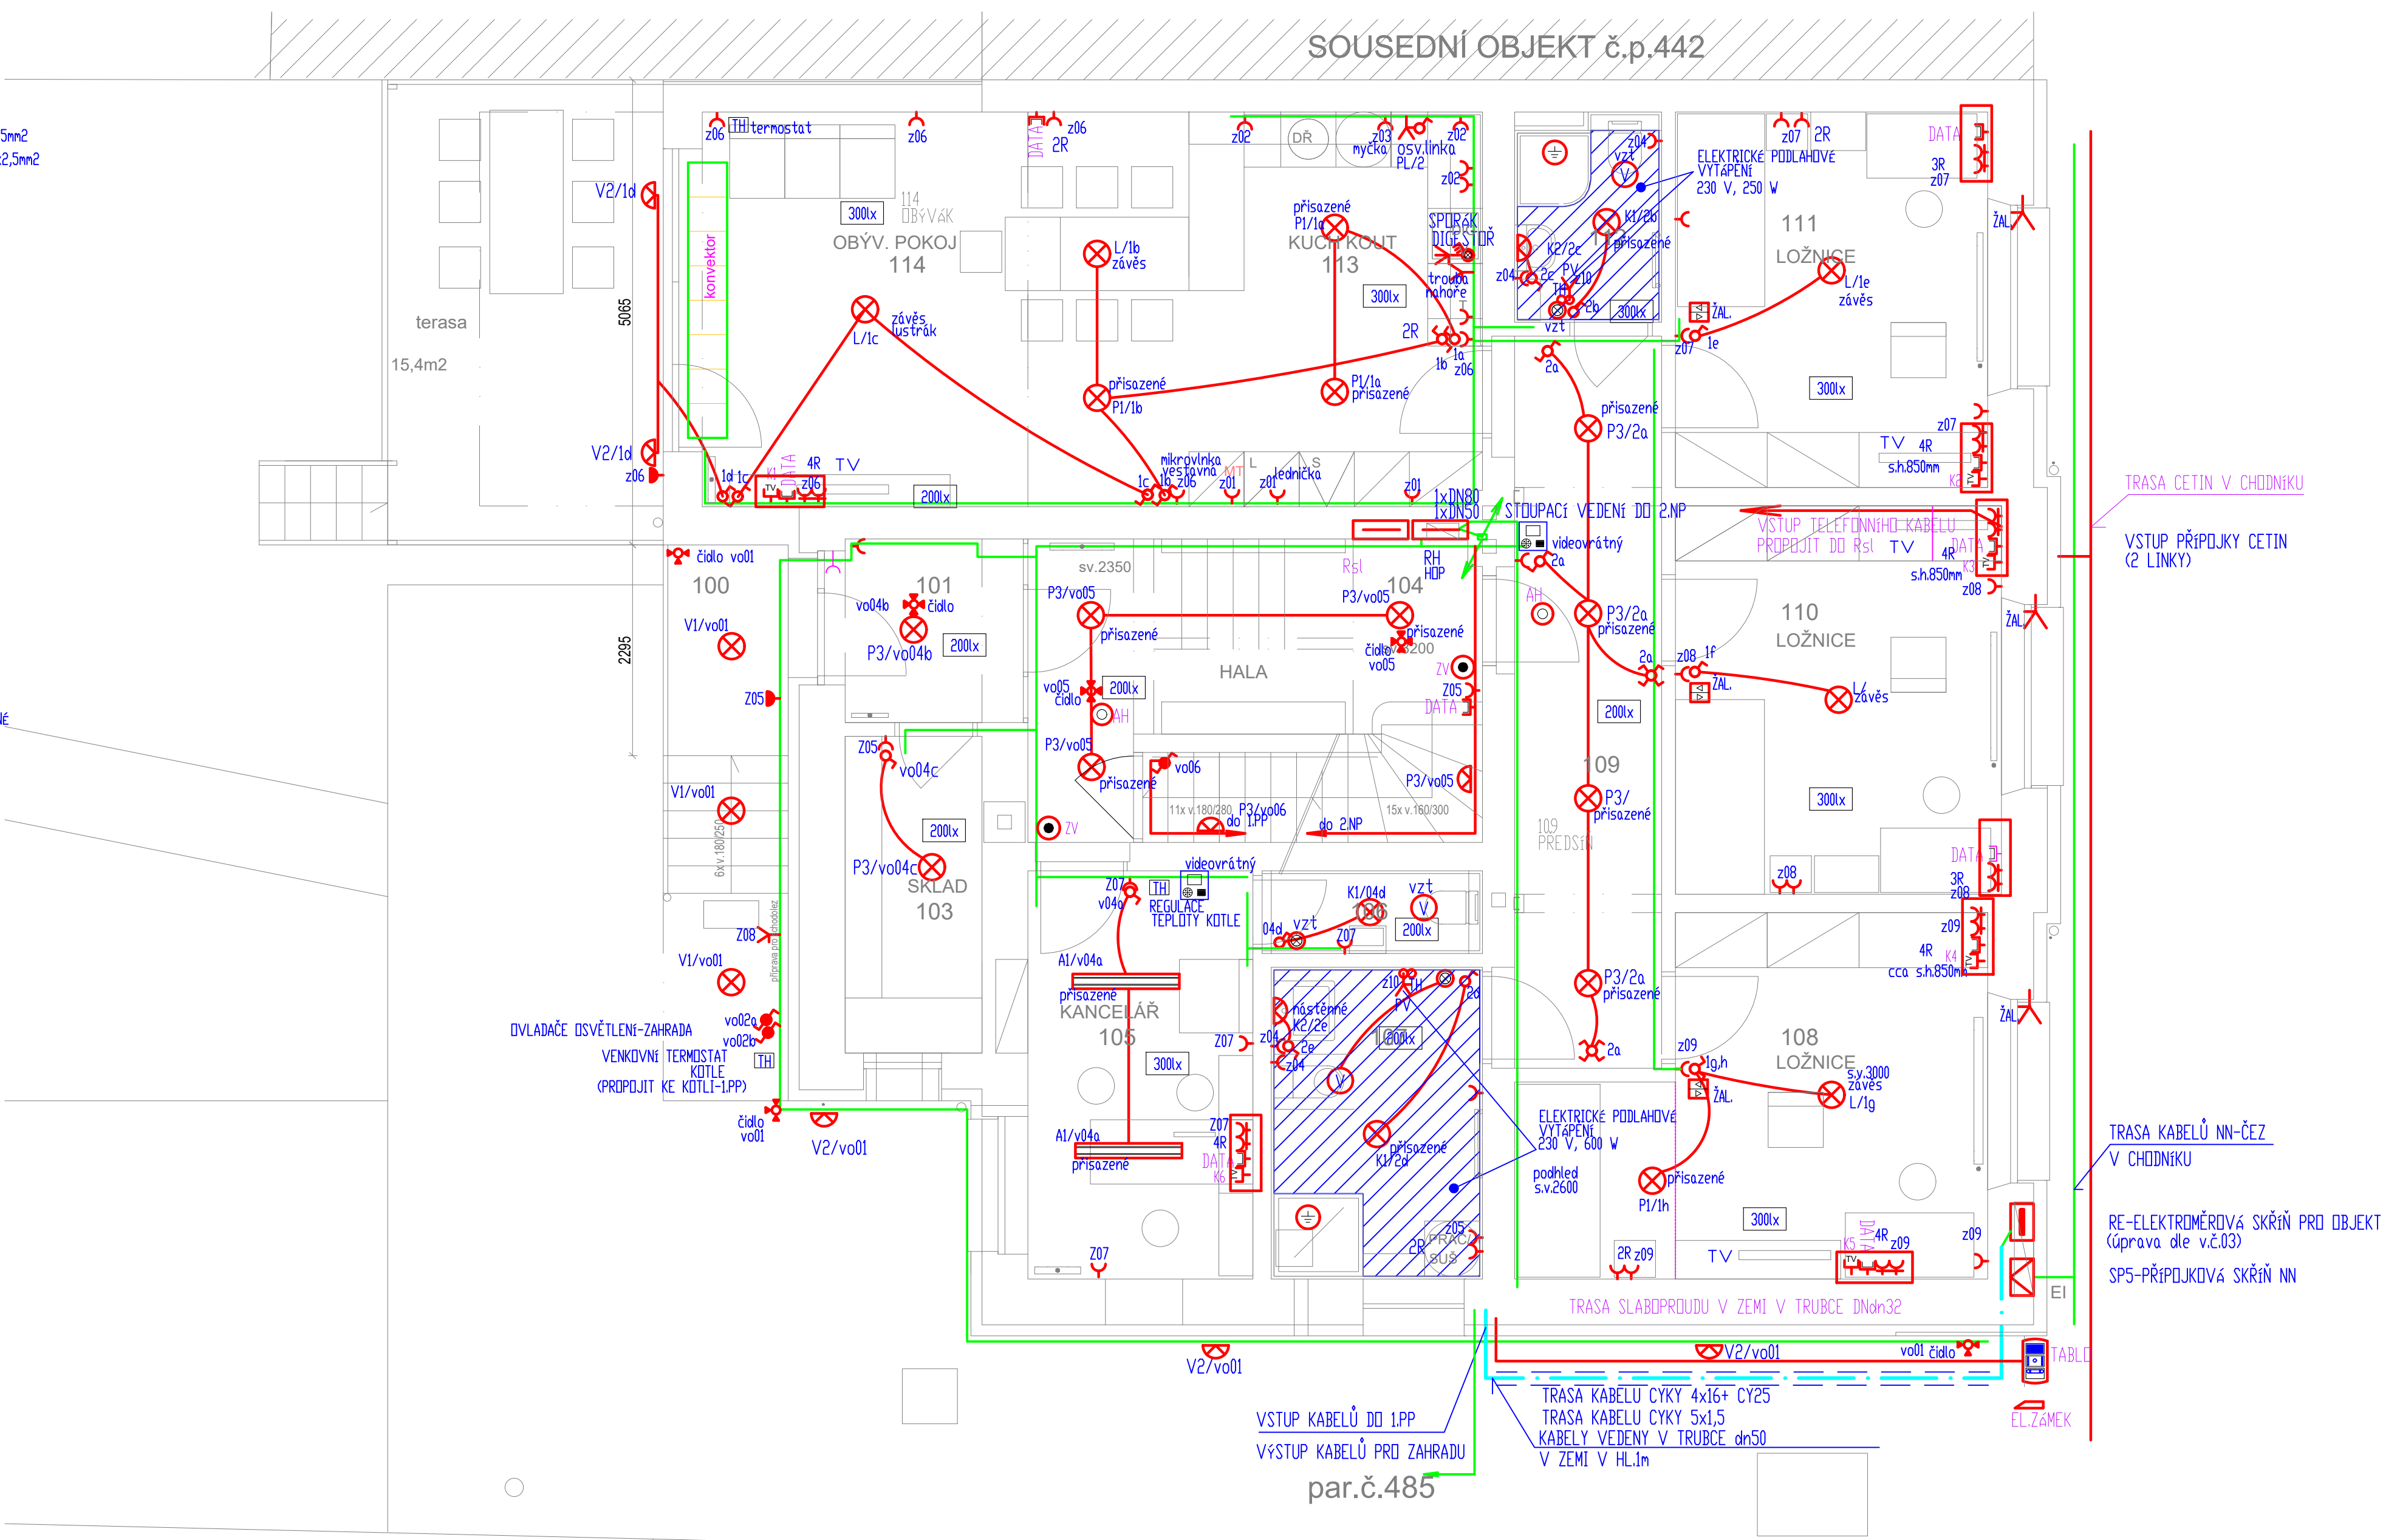

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1NP

Č.M.	ÚČEL	m2	PODLAHA	POZNÁMKY
100	ZÁVĚTRÍ	3,1	DLAŽBA	
101	ZÁDVEŘÍ	4,4	TERACO	
102	WC	1,3	TERACO	KERAM.OBKLOD
103	SKLAD	4,8	DLAŽBA	
104	HALA	11,8	TERACO	
105	KANCELÁŘ	10,4	LINOLEUM	
106	WC	1,1	DLAŽBA	KERAM.OBKLOD
107	KOUPELNA	7,8	DLAŽBA	KERAM.OBKLOD
108	LOŽNICE	17,3	LINOLEUM	
109	WC	12,7	DLAŽBA	KERAM.OBKLOD v.2000mm
110	LOŽNICE	15,0	LINOLEUM	
111	LOŽNICE	13,9	LINOLEUM	
112	PŘEDSÍŇ	12,5	LINOLEUM	
113	KUCH.KOUT	13,7	LINOLEUM	KERAM.OBKLOD v.800-1500
114	OBÝV.POKOJ	22,8	LINOLEUM	

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA A OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

TN-C-S, 50Hz, 400/230 V  
ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OBVODU OD ZDROJE, PRO OSVĚTLENÍ NAD VANOU OCHRANA SELV DLE ČSN 33 2000-4-41.  
ZVÝŠENÁ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM PRO VYBRANÉ PROSTORY, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI PRO VYBRANÉ OBVODY.

+ 0,000= 1np, cca 231,5

NAZEV ARCE	SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROKOPA HOLÉHO
MÍSTO STAVBY: PROKOPA HOLÉHO č.p.221, č.o. 22, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 04, k. ú. Pražské Předměstí, p.č. 485, 902/14	
STAVBYNÍK	KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ, ODBOR INVESTIT. PIVOVARSKÉ NÁM 1245, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 03
GENERÁLNÍ PROJEKTANT, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KAVA spol. s r.o., POD NOVÝM LESEM 48, 160 00 PRAHA 6, ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČKA 00 063
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D.1.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
ZPRACOVATEL ČÁSTI, KONTAKTNÍ ÚDAJE	Ing. Jan Míxa, č.a.0007780, SELM s.r.o.,17.listopadu 1565,25263 Roztoky
OBSAH VÝKRESU	MĚŘÍTKO 1:50
DATAUM	ZÁŘÍ 2022
ELEKTROINSTALACE	ČÍSLO PŘÍLOHY 07
1.NP	-