


Rozvaděč B-RD-4.2



| |
|--------------|
| VÝVOD C. |
| CÍSLO KABELU |
| TYP KABELU |
| |
| ZARÍZENÍ |
| Pi [kW] |
| Ps [kW] |

SKŘÍŇ ROZVADĚČE B-RD-4.2

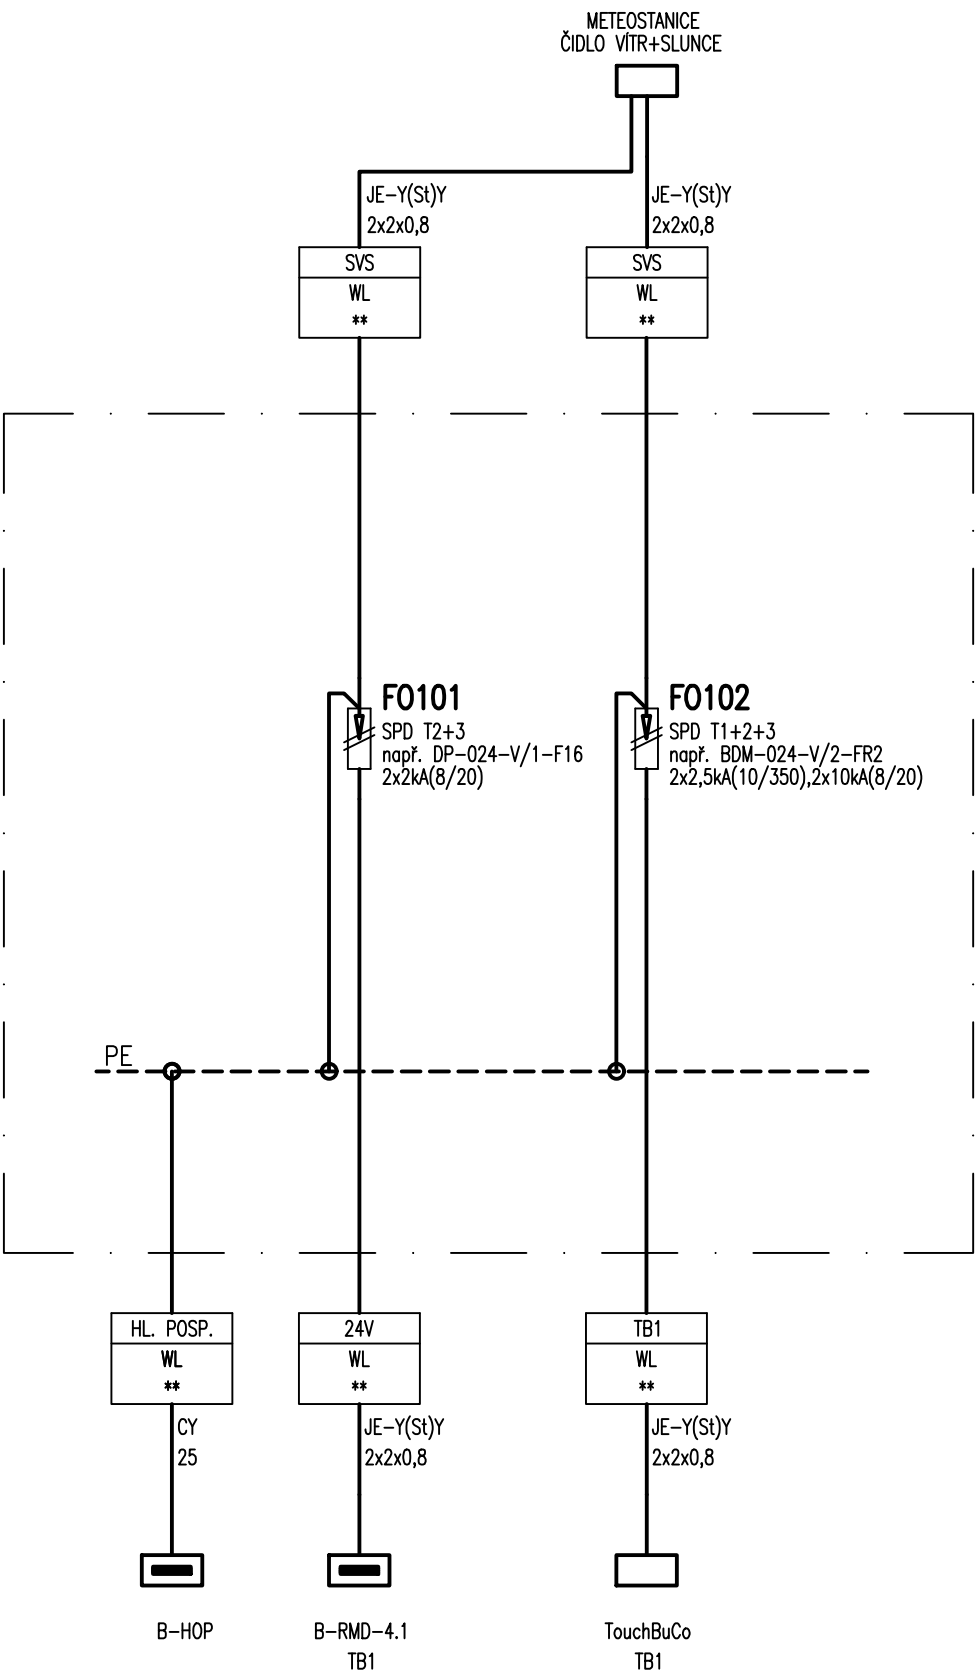

| | |
|---------------|--|
| PROVEDENÍ: | OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE S PLNÝMI DVEŘMI (2x24M) |
| | POD OMÍTKU |
| KRYTÍ: | IP30 |
| MAX. PROUD: | 125A |
| ROZMĚR: | 588 x 450 x 140 mm (š x v x h) |
| SPODNÍ HRANA: | 2300 MM |
| PŘÍVODY: | SPODEM |
| VÝVODY: | HOREM |
| BARVA: | RAL9016 |

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.03 Dostavba budovy OKB
D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------|
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | | |  Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55 | |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |  Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55 | |
| ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | ING. ZACHA, ING. ŠKAREK | ING. PETR KREMÁČEK | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | | | | |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | | |
| ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | | ING. VIKTOR ŠLAPAL | | |
| INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové | | | | |
| OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ | | | FORMÁT | 2x A4 |
| | | | DATUM | 07 / 2023 |
| | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | ZAK. ČÍSLO | A 20-15-P |
| VÝKRES | | | MĚŘITKO | Č. VÝKRESU |
| | | | --- | D1.03.4g-45 |
| Rozvaděč B-RD-4.2 | | | | |