
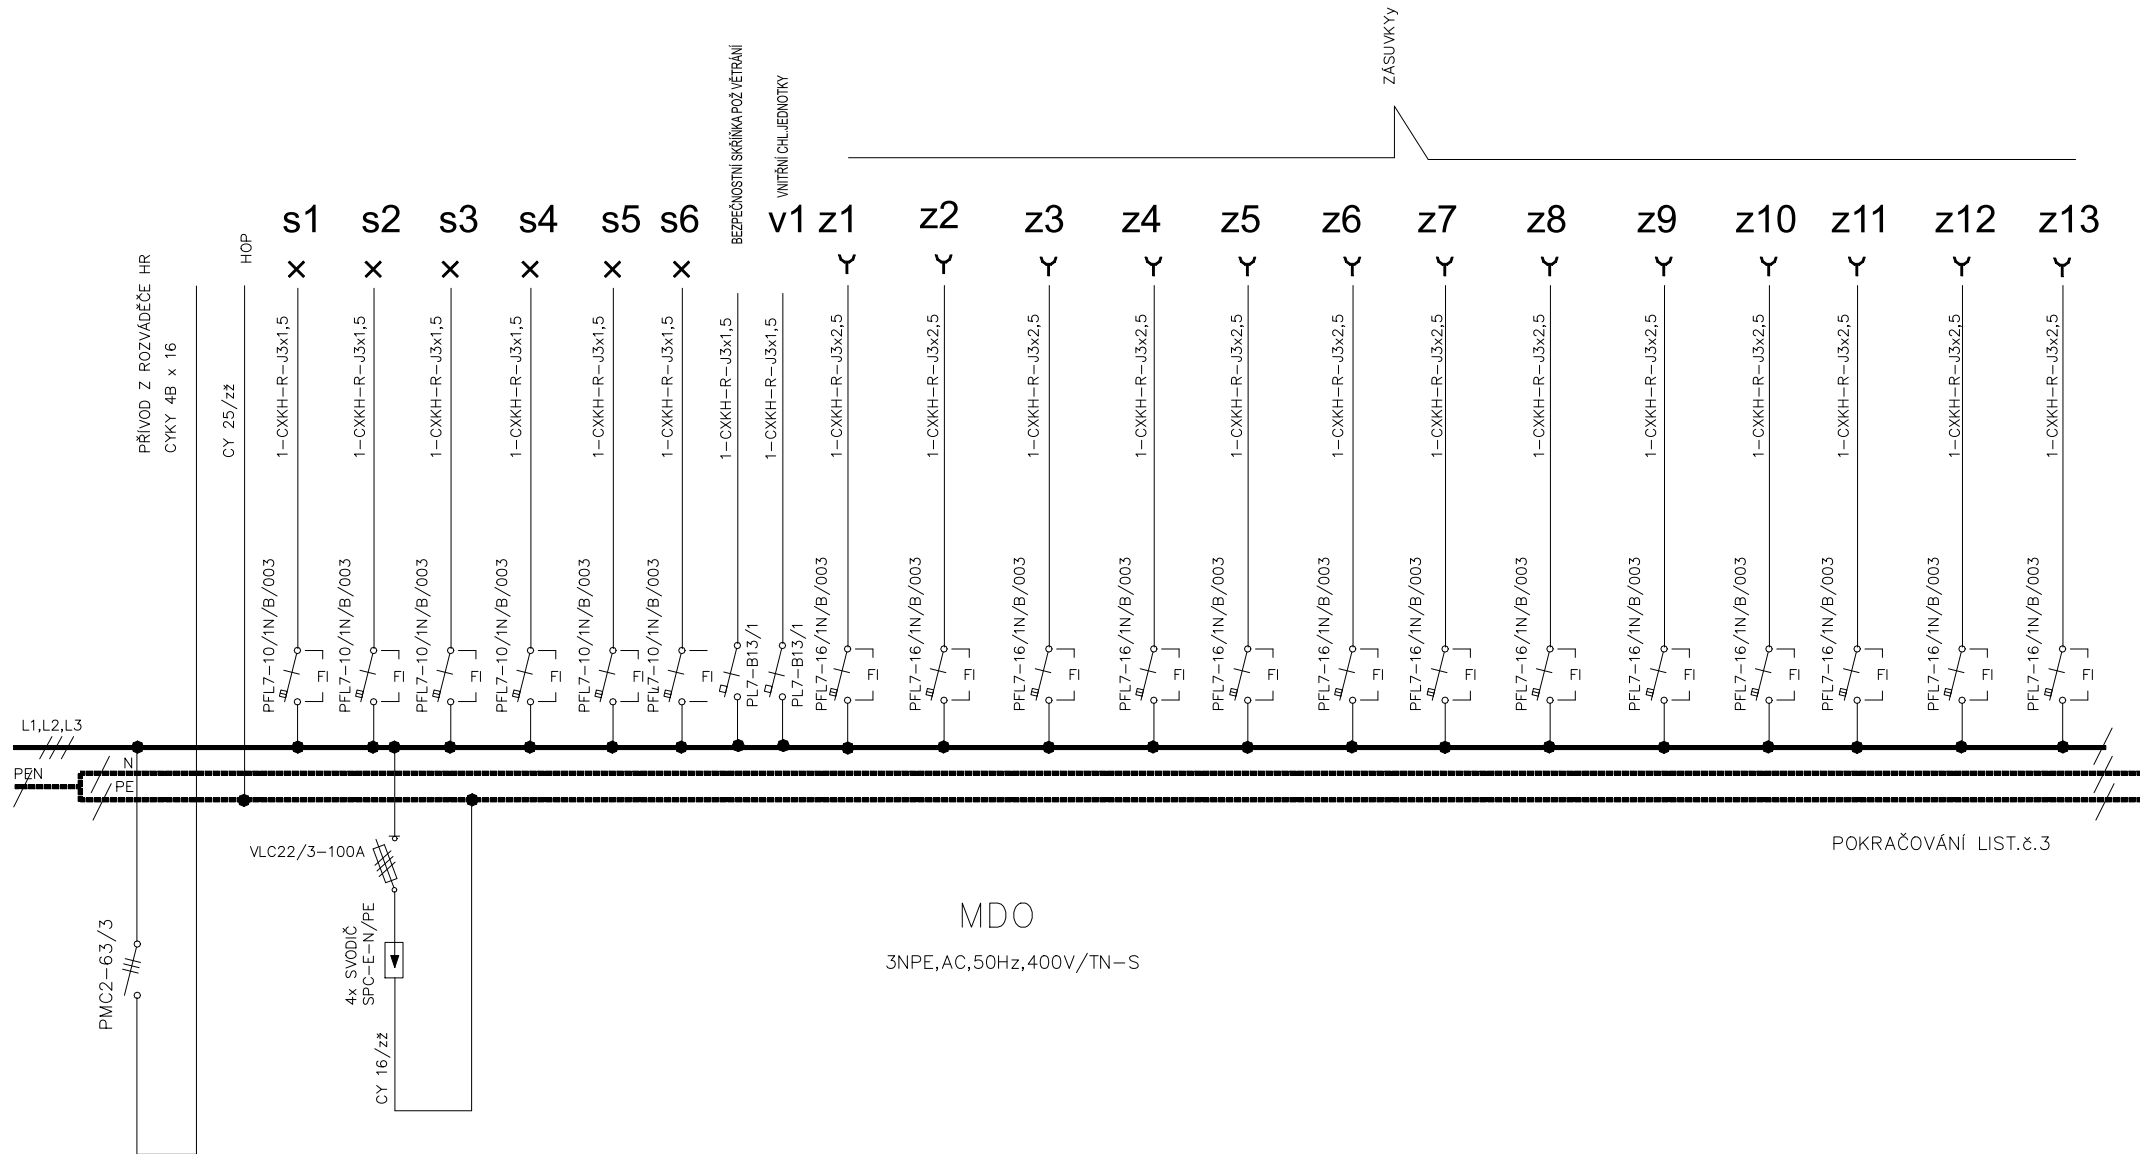


Rozváděč R4


OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE
 3PEN, AC, 50Hz, 230/400V/ TN-C-S
 $I_n = 63A$
 VÝVODY VRCHEM
 PŘÍVOD SPODEM
 KRYTÍ IP40/20
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZMĚR – VIZ DISPOZICE

**SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ
 ELEKTROTECHNIKŮ**
 Jižní 870
 500 72 Hradec Králové 3

Investor:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové	<div>Zpracovatel:</div> <div></div> <div>DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz</div>			
Místo stavby:	Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú. Trutnov [769029] parc. č. st. 1716				
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	12/2022		
Zodp. projektant:	Petr Vodička	Stupeň PD:	DPS		
Vypracoval:	Petr Vodička	Část:	D.1.4.G elektroinstalace		
Akce:	Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov		Paré:	Formát:	A4
Obsah:				Měřítko:	-
				Číslo výkresu	
Rozváděč R4				D.1.4.G11	



LIST Č.: 2		POKRAČOVÁNÍ LIST.č.3	
LISTŮ: 4		Rozváděč R4	
S P E HRADEC KRÁLOVÉ		AKCE:	
	DATUM: 12.2022	Nástabba provozně technického objektu - ON Trutnov	
		VÝKRES ČÍSLO:	

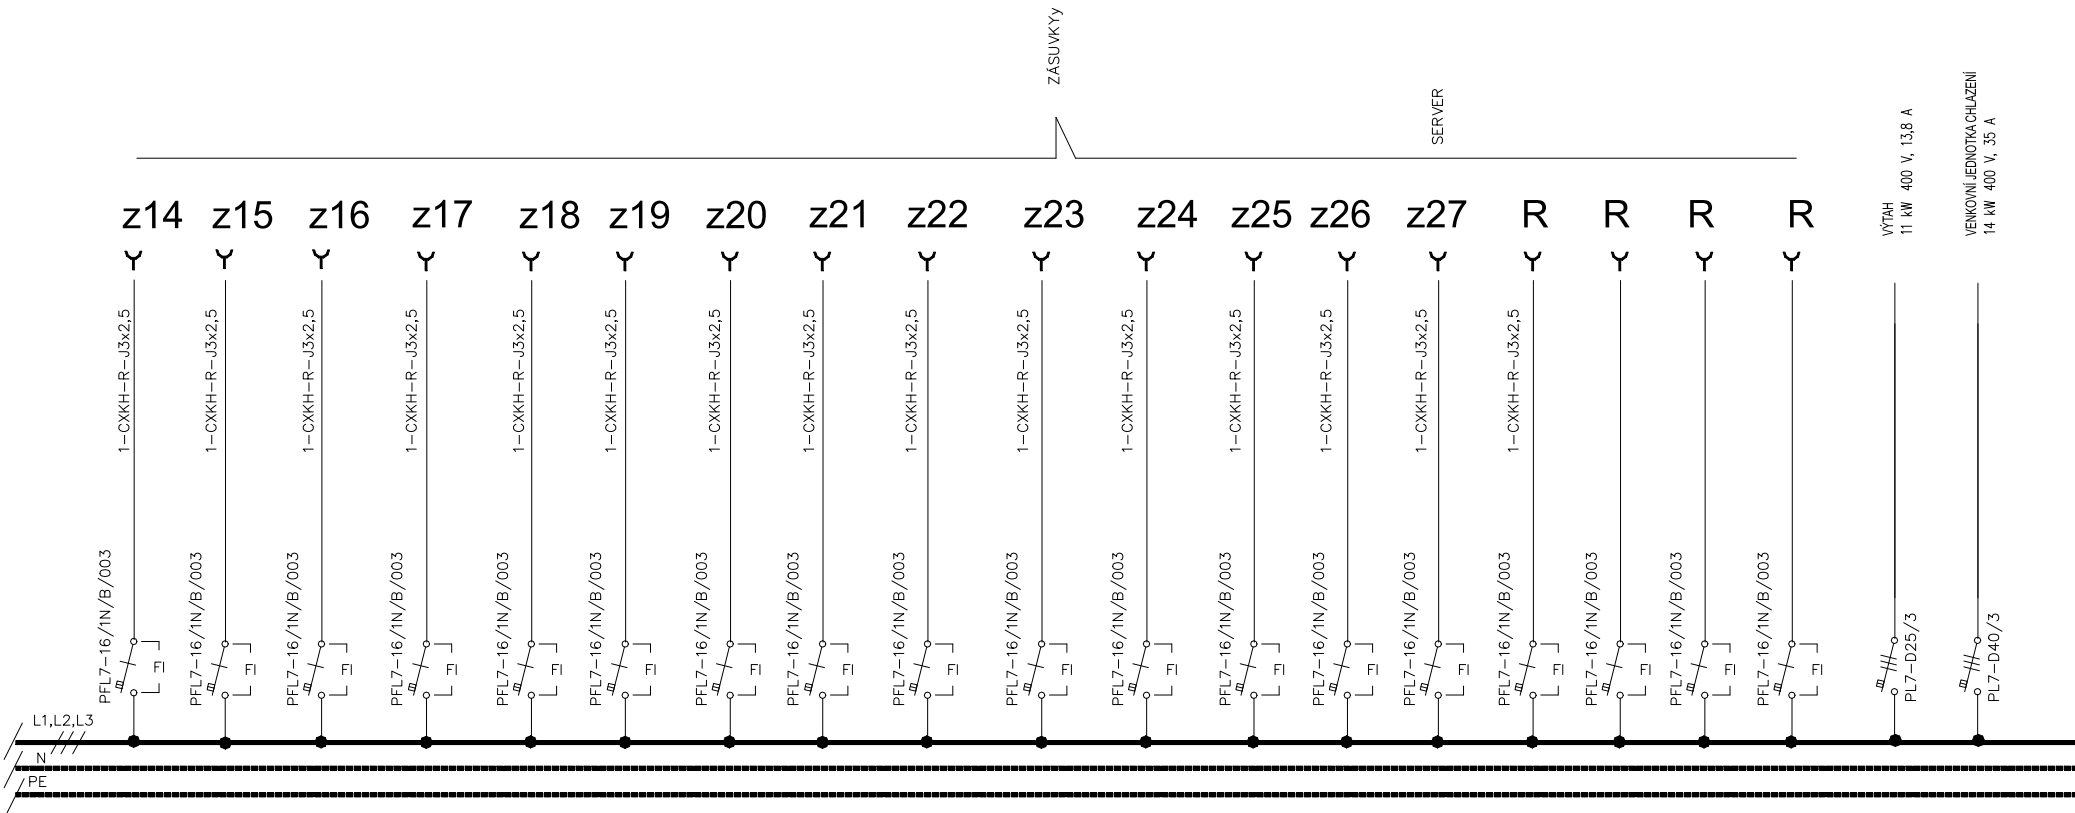

LIST Č.: 3	Rozváděč R4		VÝKRES ČÍSLO:
LISTŮ: 4			
S P E HRADEC KRÁLOVÉ	DATUM: 12.2022	AKCE: Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov	

