


ŘEZ BB'

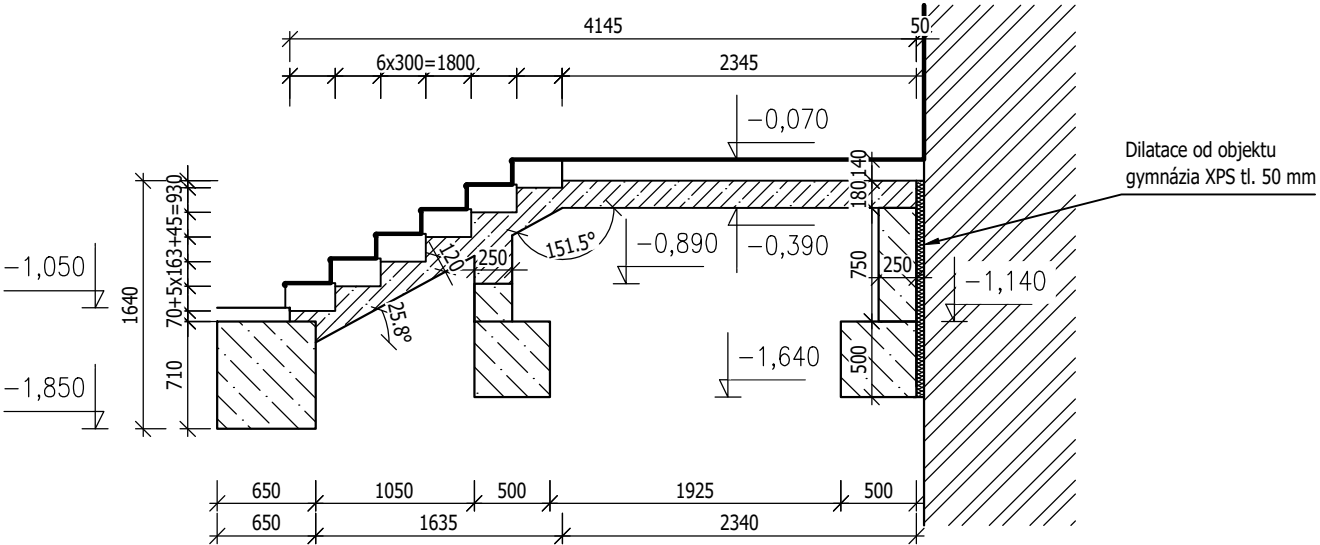

LEGENDA:

- BETON C16/20-XC2-XA1
- BETON C25/30-XC2
- STĚNY ZDIVO

- ⊗ HORNÍ HRANA
- ⊗ SPODNÍ HRANA

BETON (základy, ztracené bednění) C16/20-XC2-XA1-CI 0,2-Dmax 22-S3

BETON (deska) C25/30-XC2-CI 0,2-Dmax 22-S3

NÁRŮST PEVNOSTI BETONU STŘEDNÍ

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z4

KRYTÍ SPODNÍ min. 20 mm

KRYTÍ HORNÍ min. 20 mm

OCEL B 500

Poznámky:

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Prostupy sladit se stavební částí PD.
- V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.
- Prostupy do Ø150mm je možné vrtat dodatečně.
- Úprava pracovní spáry dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).
- Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění pracovních spar.
- Při odběhování postupovat v souladu s odsouhlaseným technologickým postupem, nebo dle platných norem.
- Při vyzdívání nosných i nenosných zděných stěn dodržet výrobcem předepsanou technologii zdění.
- Přesahující výztuž upravit do bednění.

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON s.r.o. PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Václav Dyntar	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		FORMÁT	2xA4
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)			
STAVBA OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)			STUPEŇ PD	DPS
			OBSAH VÝKRES TVARU_SCHODIŠTĚ 1	