


M 1:100

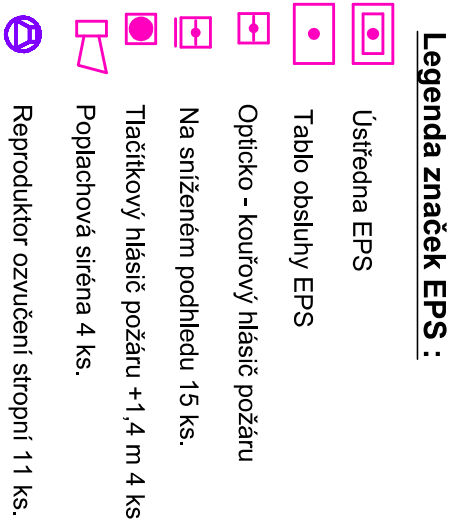

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
č. tl.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POZNÁMKA
2.50	CHODBA+ČEKARNA	89,10m ²	
2.51	ADMINISTRATIVA	14,89m ²	
2.52	UTZ VYŠETŘOVNA	19,50m ²	
2.53	SVĚKACÍ BOX	1,84m ²	
2.54	SVĚKACÍ BOX	2,26m ²	
2.55	UTZ POPISOVNA	16,87m ²	
2.56	UTZ VYŠETŘOVNA	21,41m ²	
2.57	SVĚKACÍ BOX	2,79m ²	
2.58	SVĚKACÍ BOX	2,05m ²	
2.59	ORTOPEDICKÁ AMBULANCE	22,43m ²	
2.60	ORTOPEDICKÁ AMBULANCE	27,59m ²	
2.61	ZAKROKOVÝ SÁLEK	26,64m ²	
2.62	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	25,14m ²	
2.63	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	25,55m ²	
2.64	HALA	78,35m ²	
2.65	SKLAD	29,67m ²	

LEGENDA

- NOVÉ VYBAVENÍ / ZAŘÍZENÍ
STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (BEZ ÚPRAV)

Poznámka:

ESSER s hlásiči požáru na snížených podlažích v rekonstruované části urgentního příjmu. Stávající hlásiče a rozvody v předmetných prostorách se zdemontují a nahradí novou EPS. Adresy hlásičů budou doplněny po montáži EPS načtením ze systému. Tato nová ústředna EPS bude sestavována se stávajícími ústřednami ESSER v části K. Rozvody hlásičové smyčky budou v trubkách po stavebním stropě.

Kabeľové rozvozy (linkkové vedení) EPS jsou realizovány oheň nešifřicím kabeľem bezhalogenovým J-H(Si) H - 2x2x0,8


Vedení sířen a výstupních prvku je realizováno ohniodolným kabeľem bezhalogenovým JE-H(Si) H - 2x2x0,8 na povrchu na kovových protipožárních příchýtkách OBO Bettermann 2034M. Prostupy požárně dělicích konstrukcí úřsní protipožární pěnou např. HIL TI.

Odblkování vstupu na schodišře při požáru je nutné zajišřit od obou systémů EPS stávajícího MHU 109 i nového ESSER.

Poznámka ERO :

Kabeľové rozvody požiarneho evakuáciaho rozhlasu 100V jsou realizované oĥnodosym kabeľom bezhalogenovým (E-H(Si) H - 2x2x0,8 v bezhalogenových trubkách po stavbeĥnimosť. Navazuje na stávajících rozvodů zřizlhas. ERO spůňuje požadavky ČSN EN 60849:1988. Stávajících rozvodů v předněných prostorách bude demontován

KRESLIL		PROJEKTANT	ODV. OVL.	HP	KONTROL. OVL.
ING. J. JIRECEK	ING. J. JIRECEK	PROJEKTANT	ING. R. HUBERA	ING. R. HUBERA	ING. R. HUBERA
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové				
MÍSTO STAVBY	Oběsmí nemocnice Máladá				
AKCE	URČENÍ PRŮJEM				
OBJEKT	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B" SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B" Elektronické formuláře ERS a ERO				
Díl	OBSAH				
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ					
<div><div>PRAGXION</div><div>PRŮJEMOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, s.r.o. HURDALKOVA 206 547 01 MACHOŮV TEL. 491 433 158 FAX. 491 487 785</div></div>					
STUPEŇ	Dle RPSP				
DATA	III/2023				
ZAKÁZKA ČÍSLO	0023				
ARCHIVNÍ ČÍSLO	480				
FORMAT	A4 x 4,5				
MĚŘÍTKO	1:100				
ČÍSLO VÝKRESU	02				



Ing. Karel Petruň
EPOS projekty elektro
28. října 1222
530 03 Pardubice
IČO 12964328
GSM 608 981 059