


Příloha č. 14.5.1

ULOŽENÍ KAMENINOVÉHO POTRUBÍ (pro zatížení dopravou třídy "A" podle ČSN 73 6203)

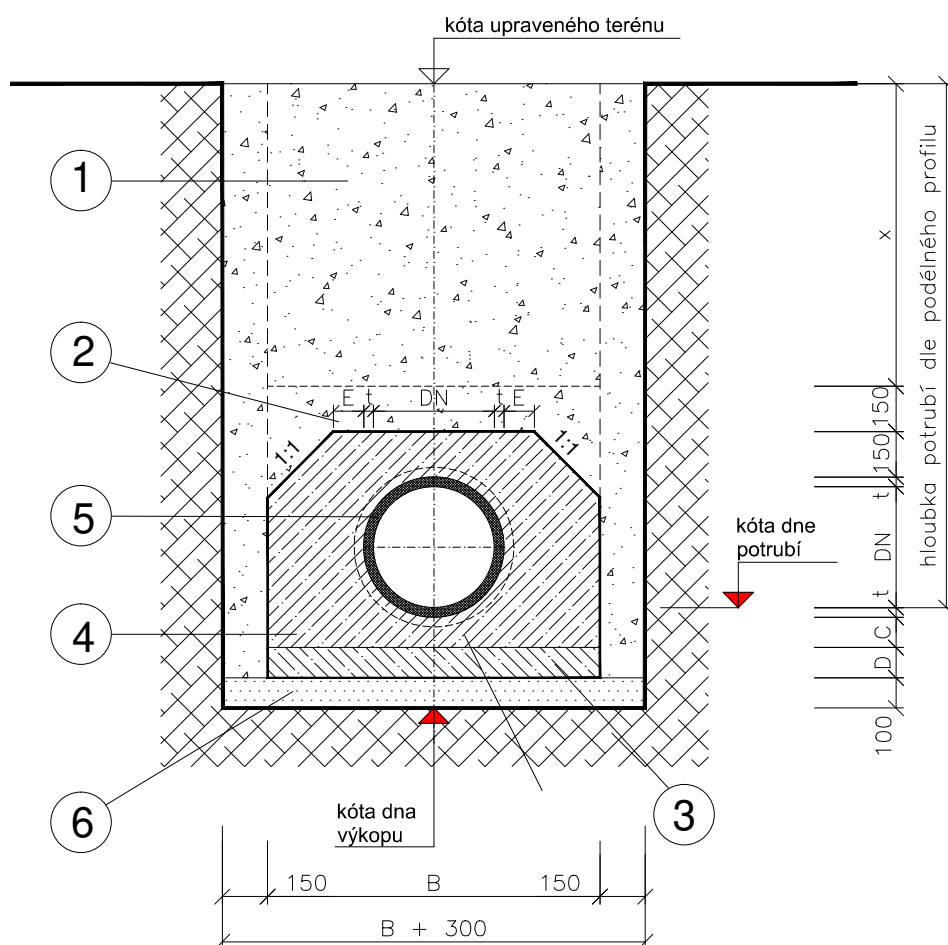

Legenda

- ① hutněný zásyp štěrkodrtí frakce 0–63 mm (mimo komunikaci vhodnou zeminou)
- ② hutněný obsyp nesoudržnou zeminou do velikosti zrn 20 mm
- ③ podkladní beton C12/15
- ④ obetonování potrubí – beton C12/15
- ⑤ kameninové potrubí
- ⑥ štěrkodrt (v případě vysoké hladiny spodní vody drenáž včetně separační geotextilie)

DN [mm]	t [mm]	min A [m]	max A [m]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
150	17	0.5	>8	1000	100	80	100
200	19	0.5	>8	1000	100	80	100
300	26	0.5	>8	1000	100	80	100
400	32	0.5	>8	1100	100	100	100
500	39	0.5	8	1300	150	100	150
600	40	0.5	6	1400	150	100	150