


ULOŽENÍ PVC – V TERÉNU, CHODNÍKU
POD VOZOVKOU

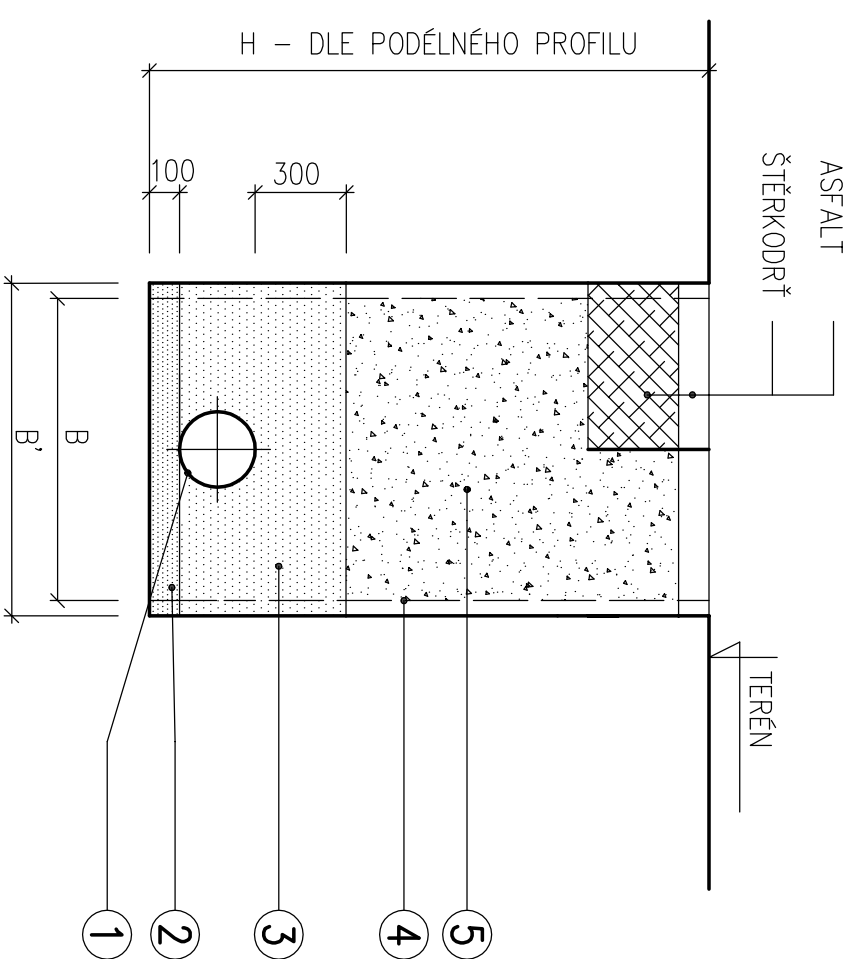

Č.	POPIS
1	HRDLOVÁ TROUBA PP 160/4,9
2	ZHUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE 6 100 MM
3	OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM
4	PAŽENÍ PŘILOŽNÉ
5	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU

ŠÍŘKY VÝKOPŮ – PAŽENÁ RÝHA

DN	D	H < 1,00m 1,00<H ≤ 1,75 1,75< H ≤ 4,0 4,0 < H							
		B	B'	B	B'	B	B'	B	B'
mm	mm	m	m	m	m	m	m	m	m
<150	170	0,60	0,80	0,80	1,00	0,90	1,10	1,00	1,20
200	225	0,65	0,85	0,80	1,00	0,90	1,10	1,00	1,20
250	280	0,70	0,90	0,80	1,00	0,90	1,10	1,00	1,20
300	335	0,75	0,95	0,80	1,00	0,90	1,10	1,00	1,20
400	450	0,85	1,05	0,85	1,05	0,90	1,10	1,00	1,20
500	560	0,95	1,15	0,95	1,15	0,95	1,15	1,00	1,20

ROZMĚRY ULOŽENÍ

DN	D	a		b	
		(1)	(2)	90°	120°
mm	mm	mm	mm	m	m
150	170			25	43
200	225			33	56
250	280			41	70
300	335			49	84
400	450			66	113
500	560			82	140

B.... SVĚTLÁ ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610
B'... ŠÍŘKA VÝKOPU VČETNĚ TLOUŠTKY PAŽENÍ(2x100 mm)
ŠÍŘKY VÝKOPŮ JSOU ZAOKROUHLÉNY NA 0,05mm

(1).... BEŽNÉ ZEMINY
(2).... SKALNÍ ZEMINY A ZEMINY TUHÉ KONZISTENCE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ANDREA JUNKOVÁ AUTORIZOVANÝ TECHNIK SPECIALIZACE ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 541 01 TRUTNOV IČO 691 58 509
STAVEBNÍ ČÁST	ZI	ANDREA JUNKOVÁ	
ING. MARTIN JUST		ANDREA JUNKOVÁ	
		ING. MICHAL KARLIK	
KRAJ:	KRAJOVÉHRADECKÝ	OBECA	LAZNĚ BĚLOHRAD
INVESTOR:	STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA, MASARYKOVÓ NÁMĚSTÍ 2, NOVÁ PAKA 509 01		
SŠGS – LAZNĚ BĚLOHRAD – CVMČNA KUCHYNĚ			
D.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ			D.1.4 ZI – 8