ÚZEMÍ OBCE
POVRCH ÚZEMÍ

TŘEBECHOVICE POD OREBEM
NEZPEVNĚNÝ POVRCH

◀ TŘEBECHOVICE p.O. HRADEC KRÁLOVÉ ▶

TRVALÁ PŘELOŽKA

PODÉLNÝ PROFIL

M 1 : 100/100

ULOŽENÍ POTRUBÍ

M 1 : 20

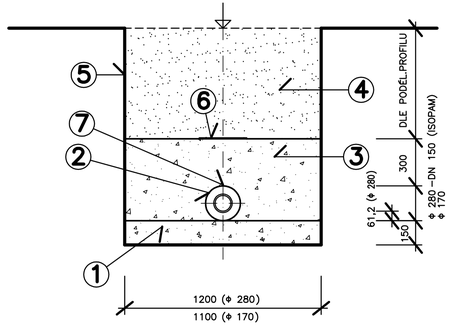

LEGENDA

1. PÍSKOVÝ PODSYP – ZRNO 0 ÷ 4 mm
2. VODOVODNÍ POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY ISOPAM Φ 280 mm, NATURAL Φ 170 mm
3. HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM – ZRNO 0 ÷ 8 mm
4. HUTNĚNÝ ZÁSYP HLINITO–PÍSČITOU ZEMINOU Z VÝKOPU
5. STĚNY RÝHY – PAŽENÍ ZÁTAŽNÉ
6. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE – MODRÁ (OVĚŘIT U PROVOZOVATELE)
7. SIGNALIZAČNÍ VODIČ PRŮŘEZ 6 mm (NUTNOST OVĚŘIT U PROVOZOVATELE)

Pozn.:

V MÍSTECH NAPOJENÍ JE UVAŽOVÁNO S HLOUBKAMI KRYTÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU PODLE INFORMACE PROVOZOVATELE VEŘEJNÉHO VODOVODU. NAPOJENÍ BUDE NUTNÉ UPRAVIT NA MÍSTĚ STAVBY PODLE SKUTEČNOSTI A ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE PROVOZOVATELE

V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD A V BLÍZKOSTI VODOTEČE BUDOU VÝKOPY PROVÁDĚNY RUČNĚ. V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD BUDE VÝKOP ROZŠÍŘEN A PRODLOUŽEN V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU A BUDE ŘÁDNĚ ZAPAŽEN

PŘÍPADNOU NUTNOST POUŽITÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE A VÝSTRAŽNÉ FÓLIE PROJEDNÁ ZHOTOVITEL OBJEKTU SE SPRÁVCEM VEŘEJNÉHO VODOVODU

STÁVAJÍCÍ VODOVOD BUDE VE VYMĚŇOVANÉM ÚSEKU DEMONTOVÁN, PŘÍP. VYBOURÁN VČETNĚ TVAROVEK A ARMATUR

POSTUP VÝSTAVBY JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE ZHOTOVITELEM MOSTU A PŘELOŽEK OSTATNÍCH SÍTÍ

- Souřadnicový systém S-JTSK
- Výškový systém Bpv

03		
02		
01	OCHRANNÉ PRUHY PRO CYKLISTY	07/2019
ZMĚNA	POPIS	DATUM

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Hošková 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

investor: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem

- kraj: Královéhradecký
- MÚ/OU: Třebechovice pod Orebem
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 09 2023
- zakázkové číslo: 016043
- stupeň PD: PDPS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Alena Melišová
- vypracoval: Ing. Alena Melišová
- kontroloval: Ing. Jan Fiala
- změna číslo: 02
- měřítko: 1:100/100

SO 340 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 150

PODÉLNÝ PROFIL - TRVALÁ PŘELOŽKA D.1.9.3.5