


UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL PRO PŘÍSVÍCENÍ PŘECHODŮ
VZHLEDEM KE MOMUMIKACI A PŘECHODU



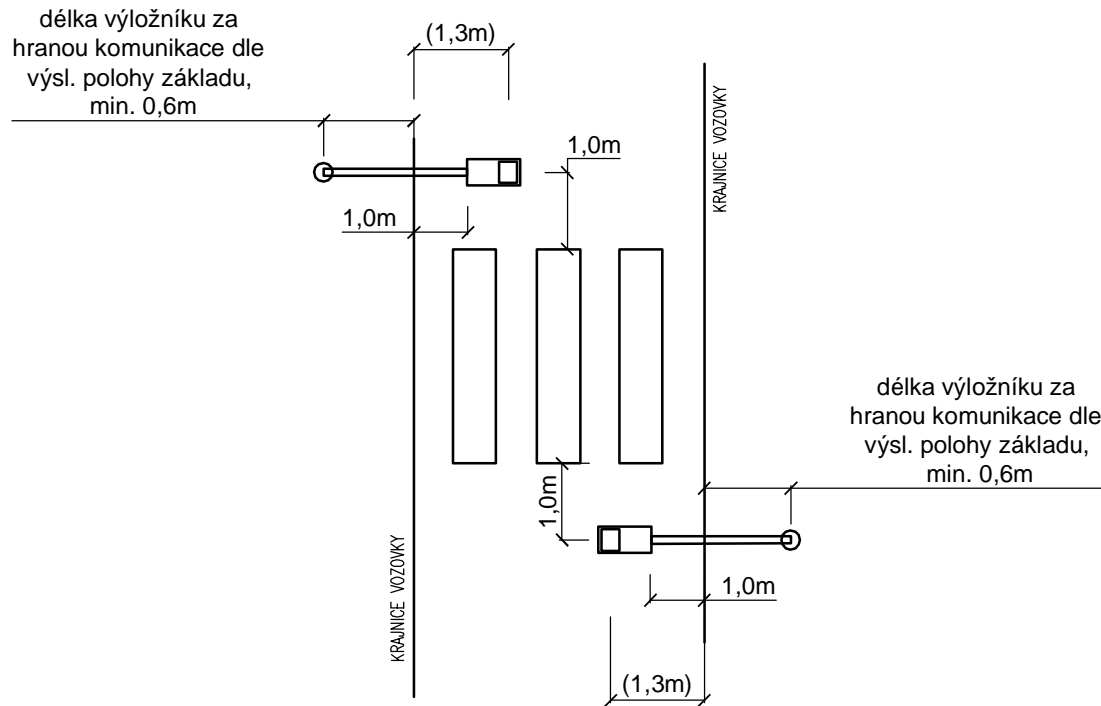

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÝ STOŽÁR/SVÍTIDLO LED, IP66, 230V
- STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NAPÁJECÍ KABEL VO - NOVÝ, TYP CYKY-J 4x16 + DRÁT FeZn10mm
- NAPÁJECÍ KABEL VO - NOVÝ, TYP CYKY-J 4x10 + DRÁT FeZn10mm
- NAPÁJECÍ KABEL VO - STÁVAJÍCÍ (STÁV. KABELY JSOU TYPU AYKY OD PRŮŘEZU 16 do 35)
- STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ.6A - PRŮCHOZÍ
- STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ.6A - ODBOČNÁ
- ZEMNÍ VÝVOD DRÁTEM FeZn 10mm UKONČENÝ NA ZEMNÍ SVORCE STOŽÁRU VO
- ZEMNÍ VÝVOD DRÁTEM FeZn 10mm UKONČENÝ NA ZEMNÍ SVORCE STOŽÁRU VO
- KABELOVÁ ZEMNÍ SPOJKA (TYP DLE TYPU STÁVAJÍCÍHO KABELU)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C (veř. osv.)
1/N/PE, 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

<div>OBJEDNATEL:</div> <div><div>Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1 504 01 Nový Bydžov</div></div> <div>ZHOTOVITEL:</div> <div><div>M - PROJEKCE s.r.o. Ressova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div></div>	NÁZEV AKCE: CHODNÍKY A SJEZDY PODÉL UL. REVOLUČNÍ TRÍDA V NOVÉM BYDŽOVĚ		
	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: SO 431 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
	PŘÍLOHA: SCHÉMA		
	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. T. SRBA	PARÉ:
	VYPRACOVAL:	Ing. T. SRBA	
	KONTROLA:	Ing. M. STEJSKAL	
	MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:
	-	21-039-03	DSP+PDPS
	DATUM:	10/2021	ČÁST:
			D.1.4.1
	PŘÍLOHA:	8	