






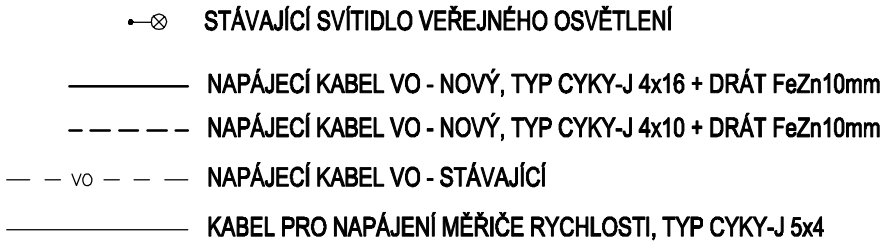

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

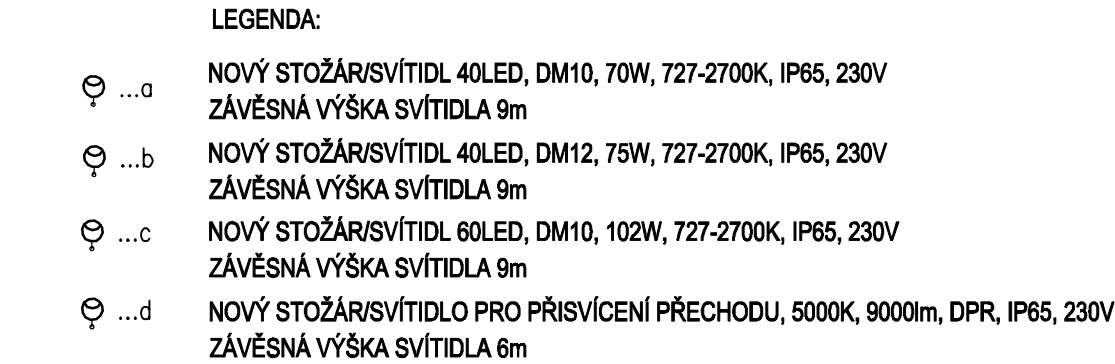

- * STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ.6A - PRŮCHOZÍ
 - ** STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ.6A - ODBOČNÁ
- ⊕ ZEMNÍČÍ VÝVOD DRÁTEM FeZn 10mm UKONČENÝ NA ZEMNÍČÍ SVORCE
STOŽÁRU VO

<div>OBJEDNATEL:</div> <div></div> <div>Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1 504 01 Nový Bydžov</div>	<div>NÁZEV AKCE:</div> <div>CYKLOSTEZKA NOVÝ BYDŽOV - PZ ZÁBĚDOV</div>						
	<div>ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ</div>						
	<div>PŘÍLOHA:</div> <div>SCHÉMA</div>						
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div></div> <div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div>	ZODP. PROJEKTANT:		Ing. T.SRBA		PARÉ:		
	VYPRACOVAL:		Ing. T.SRBA				
	KONTROLA:		Ing. T.SRBA				
	MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:	DATUM:	ČÁST:	PŘÍLOHA:	
	-	20-018-03	DUSP+PDPS	07/2020	D.1.4	5	