


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

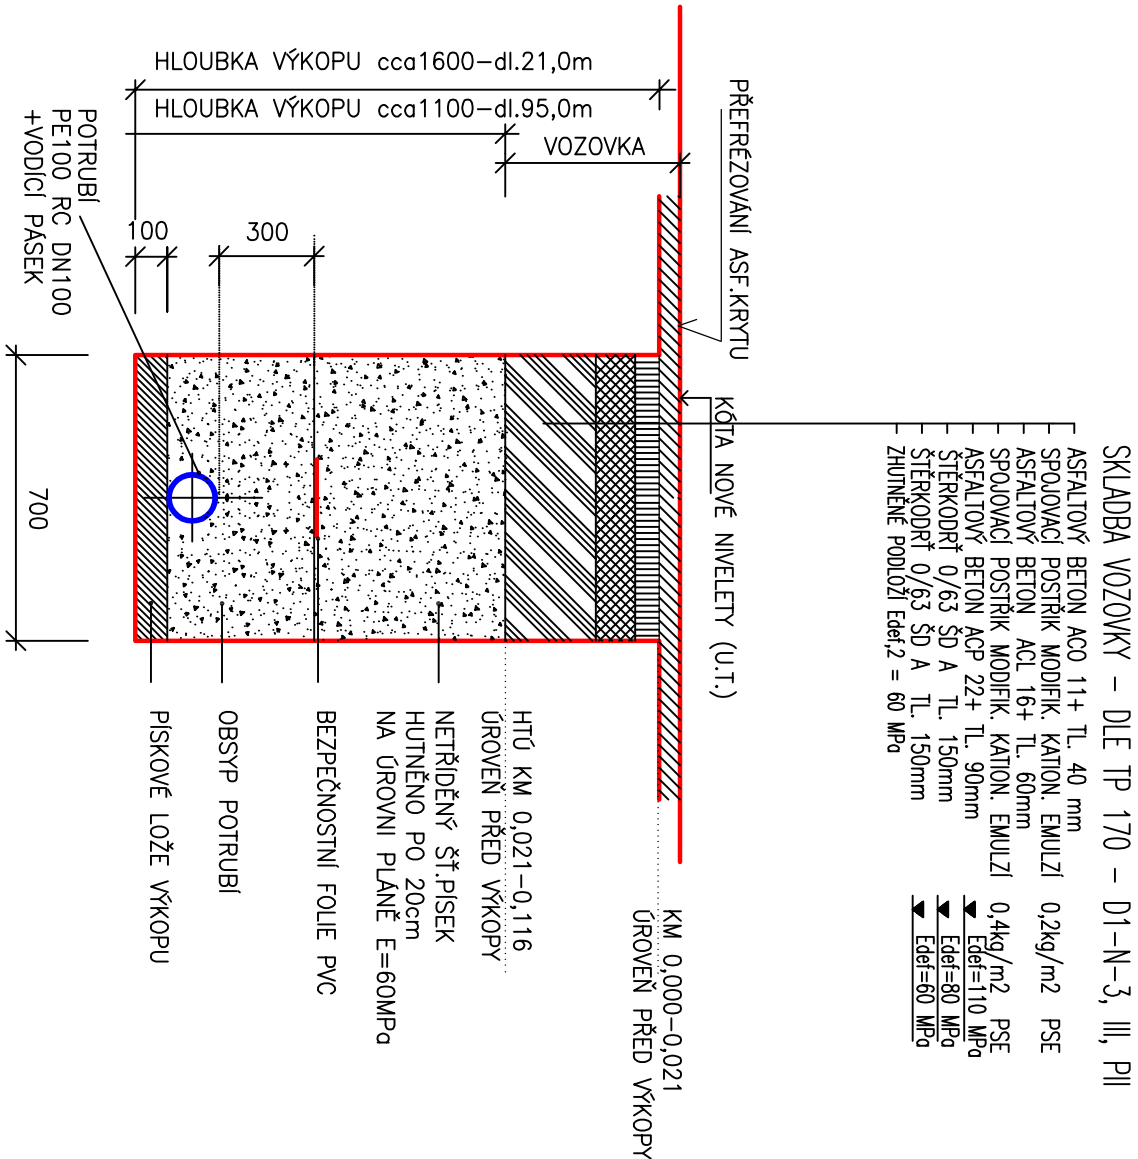


V KM TRASY 0,082-0,102 (BUDOUČÍ ZELENÁ PLOCHA) LZE ZÁSYPY RÝHY PROVÉST VYTĚZENÝM, HUTNITELNÝM MATERIÁLEM AŽ POD HUMUSNÍ VRSTVU

NOVÉ POTRUBÍ BUDE ULOŽENO V NIVELETĚ PŘI KTERÉ BUDE JEHO KRYTÍ 1,40m - 1,60m OD NOVEHO, UPRAVENÉHO TERÉNU A VOZOVKY

POTRUBÍ PE100RC SDR11 D110 S MODROU INTEGROVANOU VRSTVOU DOPLNĚNOU O VYHLEDÁVACÍ VODIČ C<sub>u</sub> O MIN.PRŮMĚRU 4mm<sup>2</sup>

D.4.3. SO 310 - REKONSTRUKCE VODOVODU DN 80

<div><div></div><div><b>KIP s.r.o. LITOMYŠL</b> INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL</div></div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY: <b>ING. JAN BURSA-MDS PROJEKT</b>	
STUPEŇ: <b>DSP + PDPS</b>		ZODP.PROJEKTANT: <b>JIRÍ COUFAL</b>	
INVESTOR: <b>KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ</b>		KONTROLOVAL: <b>LUBOŠ BARTOŠ</b>	
STAVBA: <b>III/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí</b>		MÍSTO: <b>LITOMYŠL</b>	
OBJEKT: <b>SO 310 - REKONSTRUKCE VODOVODU DN 80</b>		PROFESE: <b>VODOHOSPODÁŘSKÁ</b>	
VÝKRES: <b>VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>		ZAK.Č.: <b>3142-67</b>	DATUM: <b>08/2017</b>
		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKR.: <b>D.4.3 - 4</b>