

# ROZVADĚČ RE

*Stávající*


## TABULKA REVIZÍ PD

| Č.REV. | DATUM | POPIS REVIZE | SCHVÁLIL |
|--------|-------|--------------|----------|
|        |       |              |          |
|        |       |              |          |
|        |       |              |          |
|        |       |              |          |
|        |       |              |          |
|        |       |              |          |

±0,000 = 275,10 m.n.m. B.p.v.

|  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|------------------|
| Architekt :  | Archaplan s.r.o. - Ing. arch. Jiří Březina |  | <br><b>ARCHAPLAN s.r.o. - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b><br>Bratři Štefanů 973/63a IČO 27540863<br>Hradec Králové 3 DIČ CZ 27540863<br>tel.: 498 651 240 fax: 498 651 241 |                  |
| Vedoucí projektant   | Ing. Martin Dohnal                         |  |  |                  |
| Zodpovědný projektant  | Ing. Jaroslav Bělohradský                  |  |  |                  |
| Vypracoval   | Pavel Švec                                 |  |  |                  |
| Kraj : Královéhradecký   | O.Ú. : Všešary                             |  |  |                  |
| Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 03  |  |  | Číslo zakázky :  | 531/2019         |
| Akce : <b>PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA SPOJENÁ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU SO 02, SO 06 - ARCHEOPARK</b><br>st. p.č. 291,292 a p.p.č.316/13, 343/4 k.ú. Všešary<br>ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  | Stupeň PD :  | DPS              |
| Název : <b>Silnoproudá elektrotechnika - RE stávající</b>  |  |  | Datum :  | 07/2023          |
|  |  |  | Měřítko :  |                  |
|  |  |  | Formát :   | 2xA4             |
|  |  |  | Číslo výkresu :  | <b>D 1.4g-05</b> |

TN-C 3PEN~50Hz 400/230V In=160A, Iks=10kA

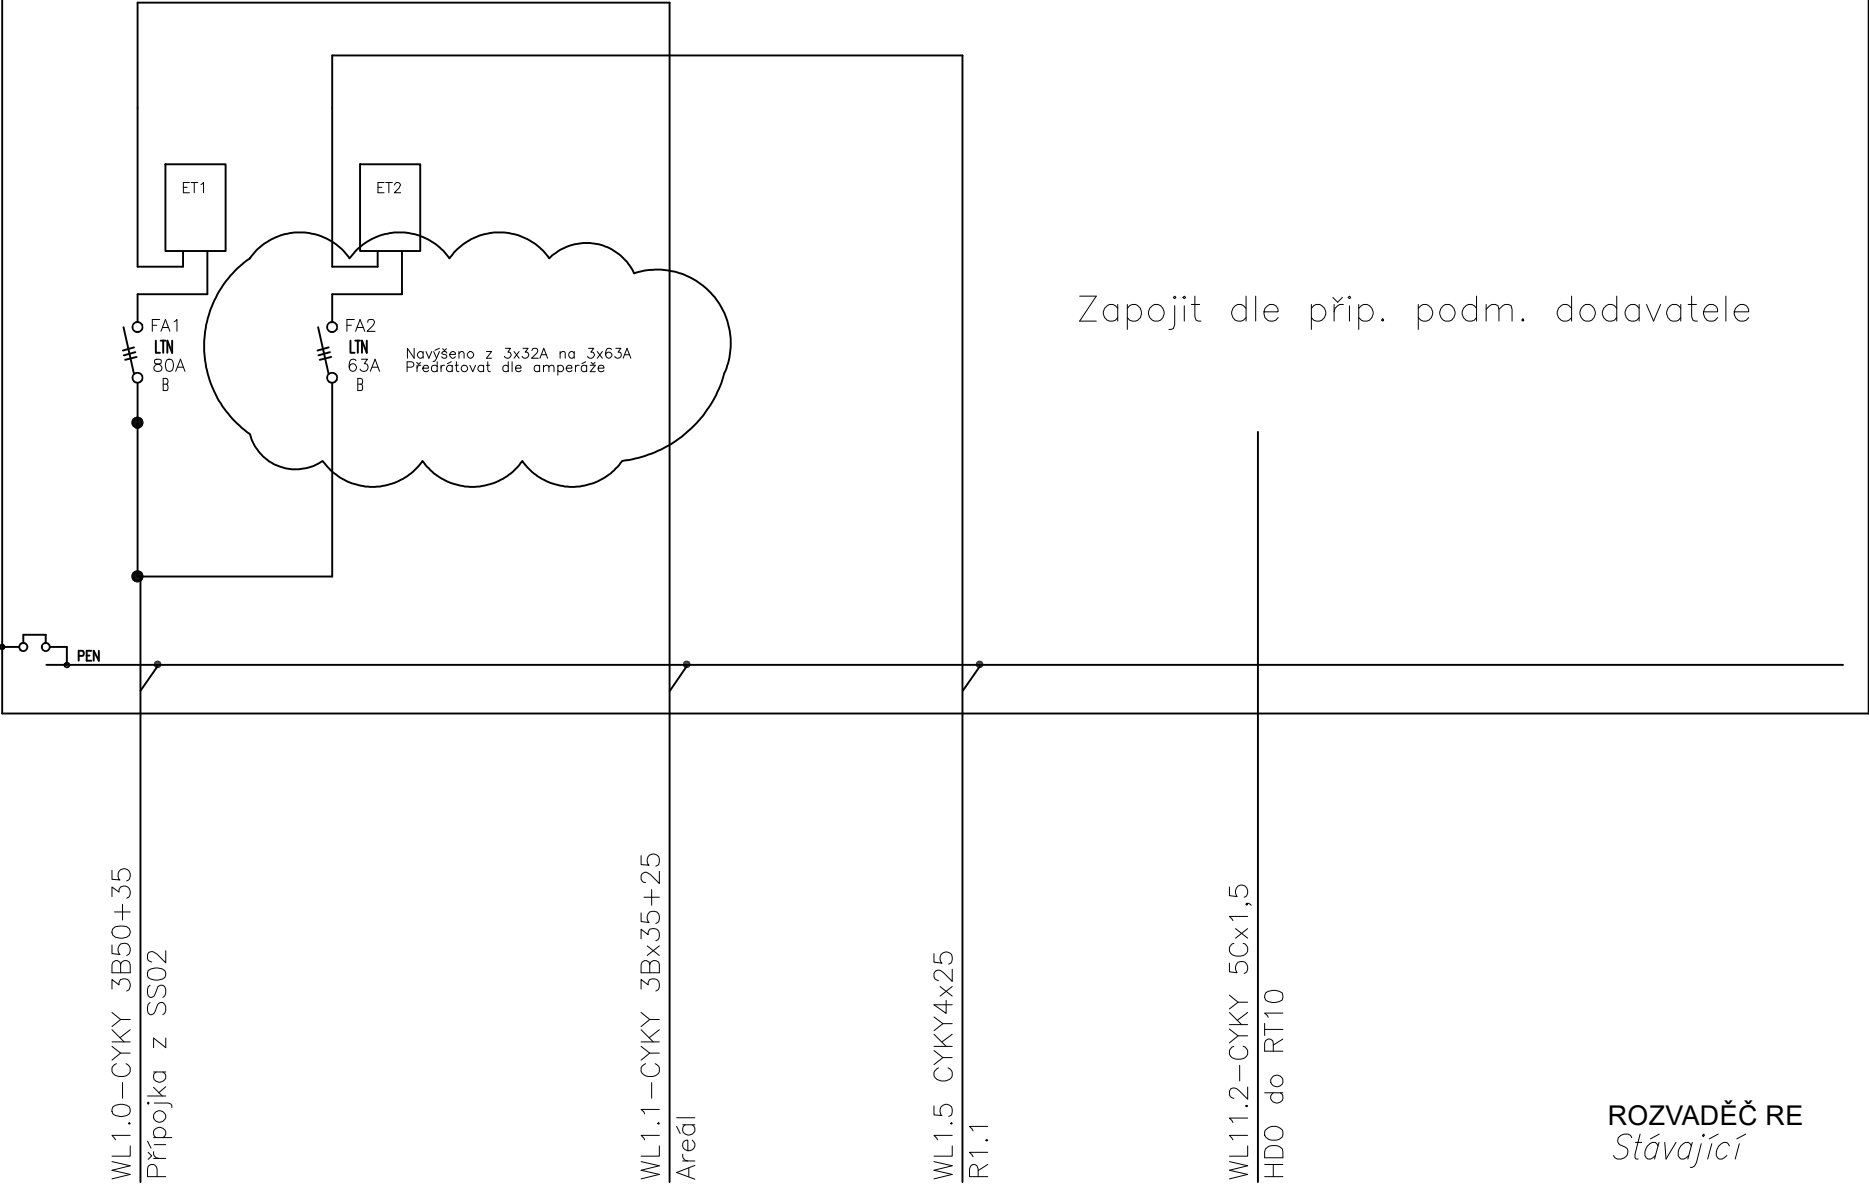

**ROZVADĚČ RE**  
*Stávající*