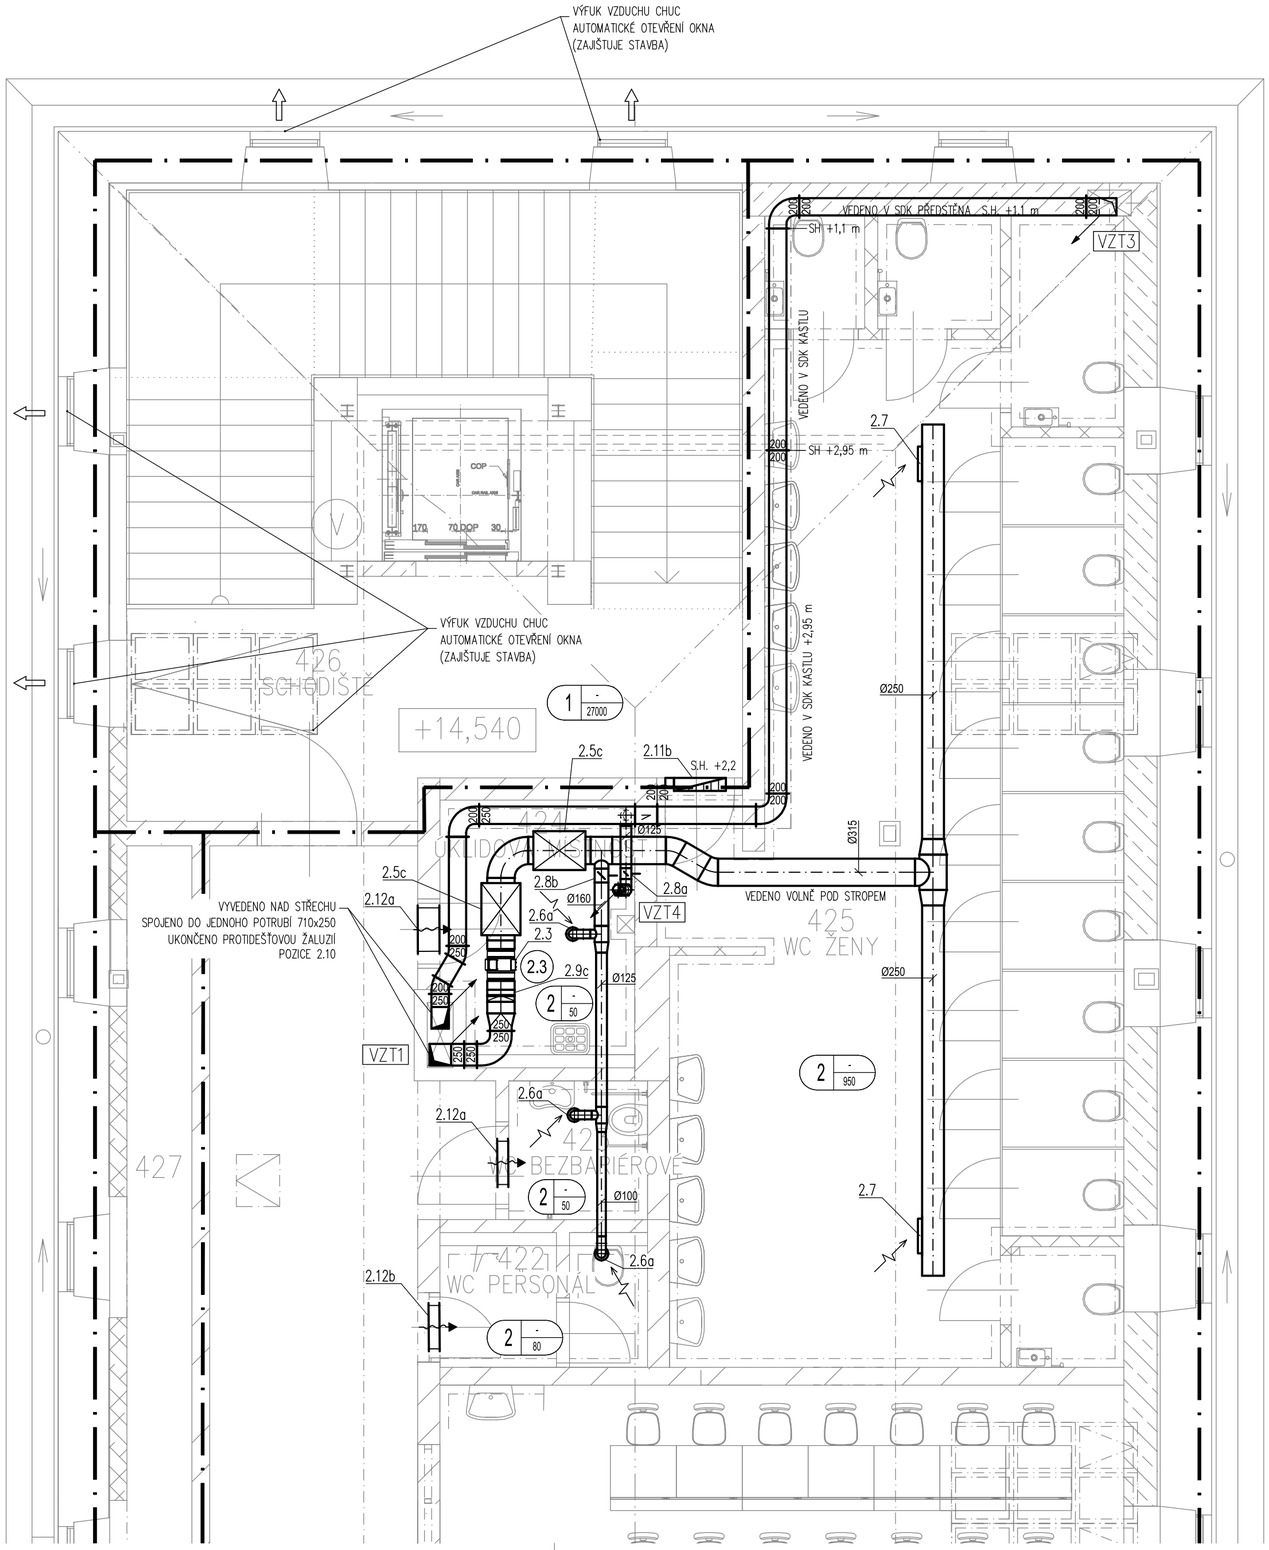

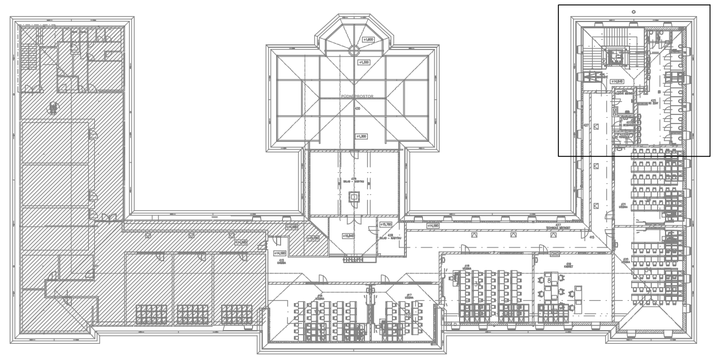

LEGENDA:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
- KRUHOVÉ POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU
- POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
- KRUHOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL
- XX / XX — PŘÍVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m3/h) / ODVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m3/h)
- PŘÍVODNÍ/ČERSTVÝ VZDUCH
- ODVODNÍ/ODPADNÍ VZDUCH
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- X: XX / XX — PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI (m3/h) / ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI (m3/h); ZAŘ. Č. X

2.3 VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR PR. 315 DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ

VÝKON	1130	m3/h
	200	Pa
PŘÍKON	0,25	kW
NAPÁJENÍ	230	V
HMOTNOST	9	KG

Investor:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299		
Hlavní projektant:	Ing. Radek DĚDINA	Zodp. projektant: Ing. Jan DINGA	Stupeň PD: DPS
Vypracoval:	ING. Petr VANICKÝ, ING. Jitka FLEGLOVÁ		Datum: 04/2024
Část:	VZDUCHOTECHNIKA	Zakázka číslo: 4813	Revize: -
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD		Paré: / Formát: A2 / Měřítko: 1:50
Obsah:	PŮDORYS 4.NP		Číslo výkresu D.1.4.C05