


ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

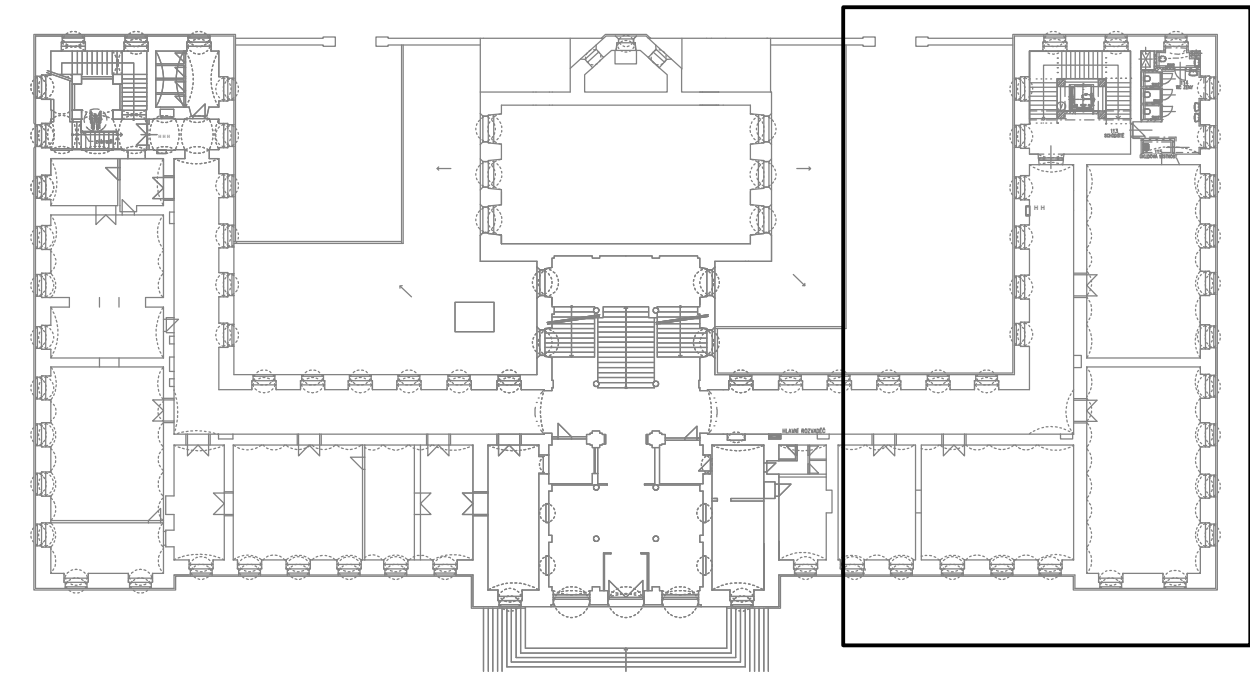

Tabulka místností 1.NP		
Číslo	Název	Plocha [m²]
114	WC ŽENY	24,17
113	SCHODIŠTĚ	47,09
115	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,97

LEGENDA POTRUBÍ:

- SV – STUŽENÁ VODA, POTRUBÍ PPR PN16
- TV – TEPLÁ VODA, POTRUBÍ PPR PN20
- OK – CÍRKULACE, POTRUBÍ PPR PN20
- PV – POŽARNÍ VODA, POTRUBÍ OCELOVÉ
- SV – STUŽENÁ VODA, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- TV – TEPLÁ VODA, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- OK – CÍRKULACE, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ


LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESŇOVY DLE VÝBĚRU INVESTORA

- WC, WC1 WC – SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC JE ROHOVÝ VENTIL  
– VÝŠKA NÁPOJENÍ 1050mm
- U1 UMÝVADLO – PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE – VÝŠKA NÁPOJENÍ 600 mm
- U2 UMÝVÁTKO – PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE – VÝŠKA NÁPOJENÍ 600 mm
- U3 UMÝVADLO INVALIDNÍ – STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMENKEM – VÝŠKA NÁPOJENÍ 600mm
- D DŘEZ – DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S VYTÁHOVATELNOU SPRŠKOU  
– VÝŠKA NÁPOJENÍ 600mm
- Vy VÝLEVKÁ – STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE – VÝŠKA NÁPOJENÍ 1000mm
- P PISOÁR – ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL – VÝŠKA NÁPOJENÍ 400mm
- VR ROHOVÝ VENTIL

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ BUDE UPŘESŇENO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ. VÝŠKY NÁPOJENÍ BUDOU UPŘESŇOVY DLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU.  
VODOVODNÍ POTRUBÍ PPR VĚTNÉ TVAROVÉ, VEDENÉ VĚTŠÍNOU V PŘEDSTĚNÁCH, V SOK PRÍŠKÁCH, POD STROPEM, V PODHLEDU NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ JE NUTNÉ POTRUBÍ OPATŘIT PROTIPÓŽÁRNÍ ÚPRAVAMI.  
VŠEČERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVANO TEPELNOU IZOLACÍ S TLOUŠTKOU STĚNY MÍN. 10 mm (VIZ TECH. ZPRÁVA)  
ROHOVÝ VENTIL PRO PŘÍPOJENÍ NÁDRŽKY ZÁVĚSNÉHO WC A PISOÁRU JE JÍZ SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC A PISOÁR.  
STOJÁNKOVÉ A DŘEZOVÉ BATERIE BUDOU PŘÍPOJENY POMOCÍ ROHOVÝCH VENTILŮ.

Investor:	KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546				
Místo stavby:	Výšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299				
Hlavní projektant:	Ing. Radek DĚDINA	Zodp. projektant:	Ing. Jan DINGA	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Bc. Alice Pospíšilová			Datum:	04/2024
Část:	ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			Zakazka číslo:	4813
Revize:	-				
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD			Paré:	Formát: A1
					Měřítko: 1:50
Obsah:					Číslo výkresu
VODOVOD - PŮDORYS 1.NP				D.1.4.E08	