


ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU:

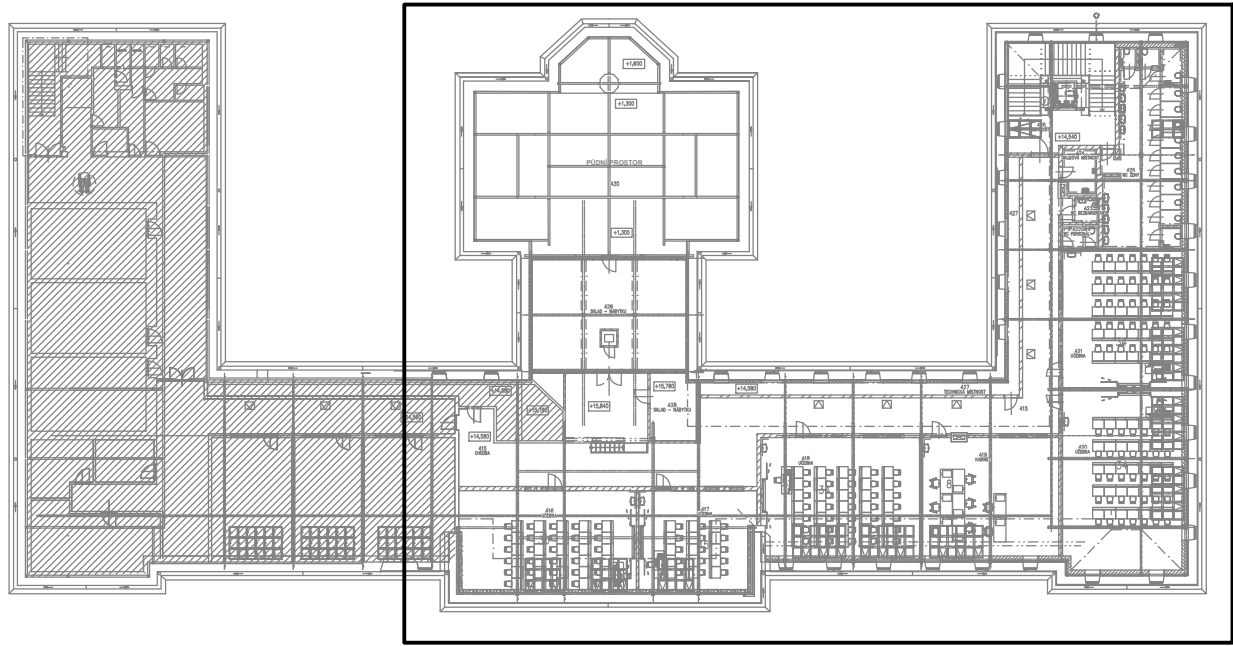


Tabulka místností – NÁVRH		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
415	CHODBA	185,37
416	UČEBNA	96,35
417	UČEBNA	48,67
418	UČEBNA	82,88
419	KABINET	71,69
420	UČEBNA	95,06
421	UČEBNA	72,48
422	WC PERSONÁL	3,58
423	WC BEZBARIEROVÉ	2,71
424	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,86
425	WC ŽENY	61,16
426	SCHODIŠTĚ	49,99
427	TECHNICKÁ MÍSTNOST	28,02
428	SKLAD – NABÝTKU	13,36
429	SKLAD – NABÝTKU	74,52
430	PODKROVÍ	281,16

LEGENDA :

BUDOWU POUŽITA OCELOVÁ OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ TYPU VK, S PRAVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM, VÝŠKA TĚLESA 800 mm.
— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 70 °C, OCELOVÉ BEZESÉVÉ
- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55 °C, OCELOVÉ BEZESÉVÉ
POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAŽE, VE ZDĚ NEBO VOLNĚ PO STĚNĚ/STROPĚ.
POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

4.28
11VK/800/600
VEKOLUX DN15

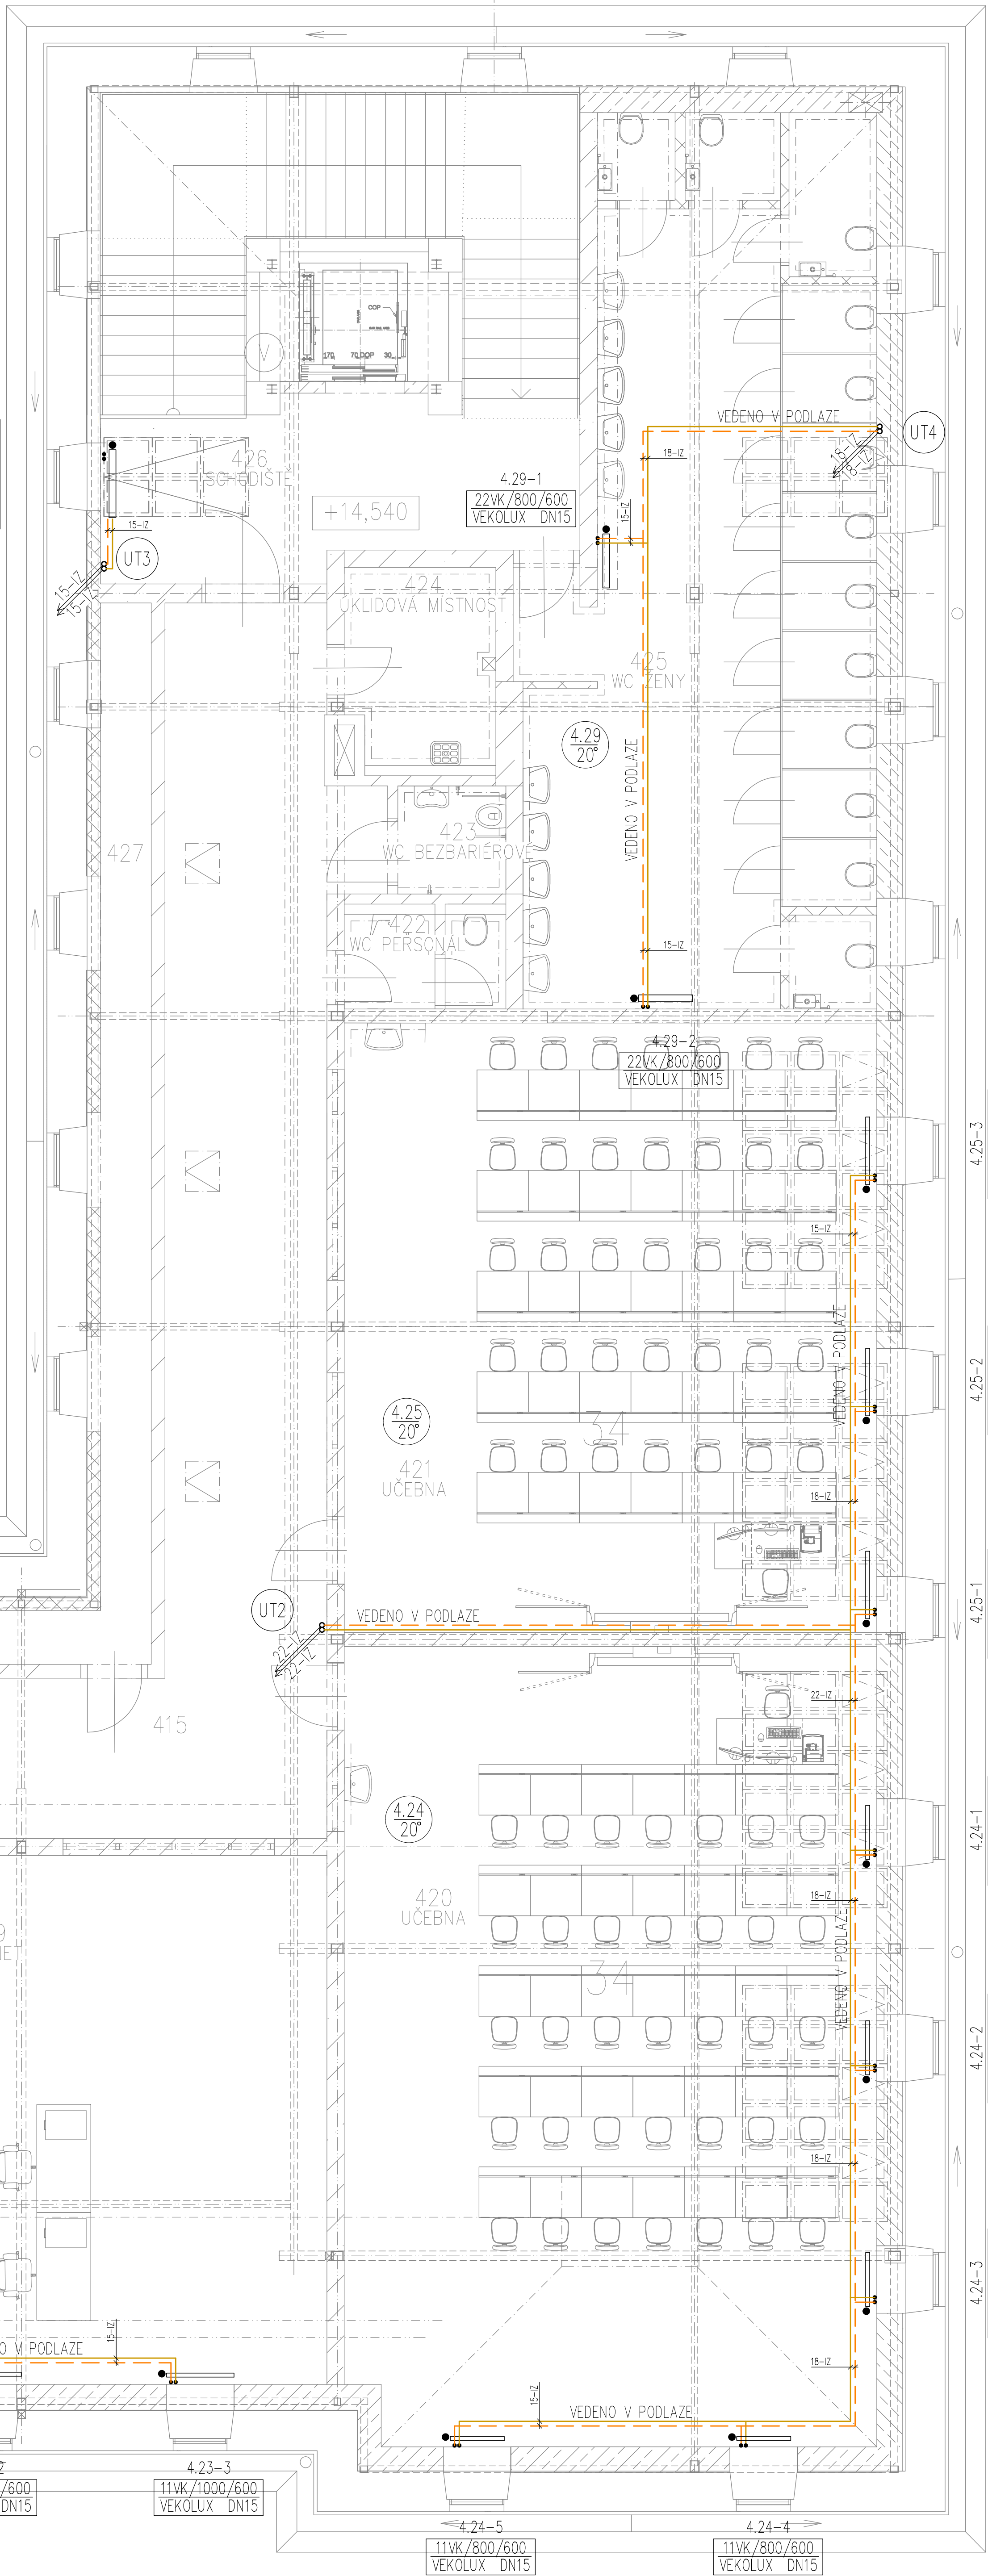

4.25-3
11VK/1000/600
VEKOLUX DN15

4.25-2
11VK/1000/600
VEKOLUX DN15

4.25-1
11VK/1000/600
VEKOLUX DN15


4.24-1
11VK/800/600
VEKOLUX DN15

4.24-2
11VK/800/600
VEKOLUX DN15

4.24-3
11VK/800/600
VEKOLUX DN15

4.24-4
11VK/800/600
VEKOLUX DN15

4.24-5
11VK/800/600
VEKOLUX DN15

Investor:	KRAJ VYŠKÝ PROJEKTOVÁNÍ: 1245, 500 03 Hradec Králové IČO 708 89 546	 DIGITRONIC CZ s.r.o. Štefánikova 104, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, info@digitronic.cz				
Misto stavby:	Výšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234B, 500 03 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (72819), p.č.: st. 299					
Hlavní projektant:	Ing. Radka DĚDINA	Zastupitel:	Ing. Jan DINGA	Stupně PD:	DPS	
Vypracoval:	Bc. Alice Pospíšilová	Datum:	04/2024	Revizor:	-	
Číslo:	VYTAPĚNÍ	Zakázka číslo:	4813	Formát:	A0	
Alor:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD	Plan:	Mřížka:	1:50	Číslo výkresu:	D.1.4.A09
Obor:	PŮDORYS 4.NP					