


PŮDORYS 1.NP - SO02 4 -STROJNÍ A TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA

M 1:150

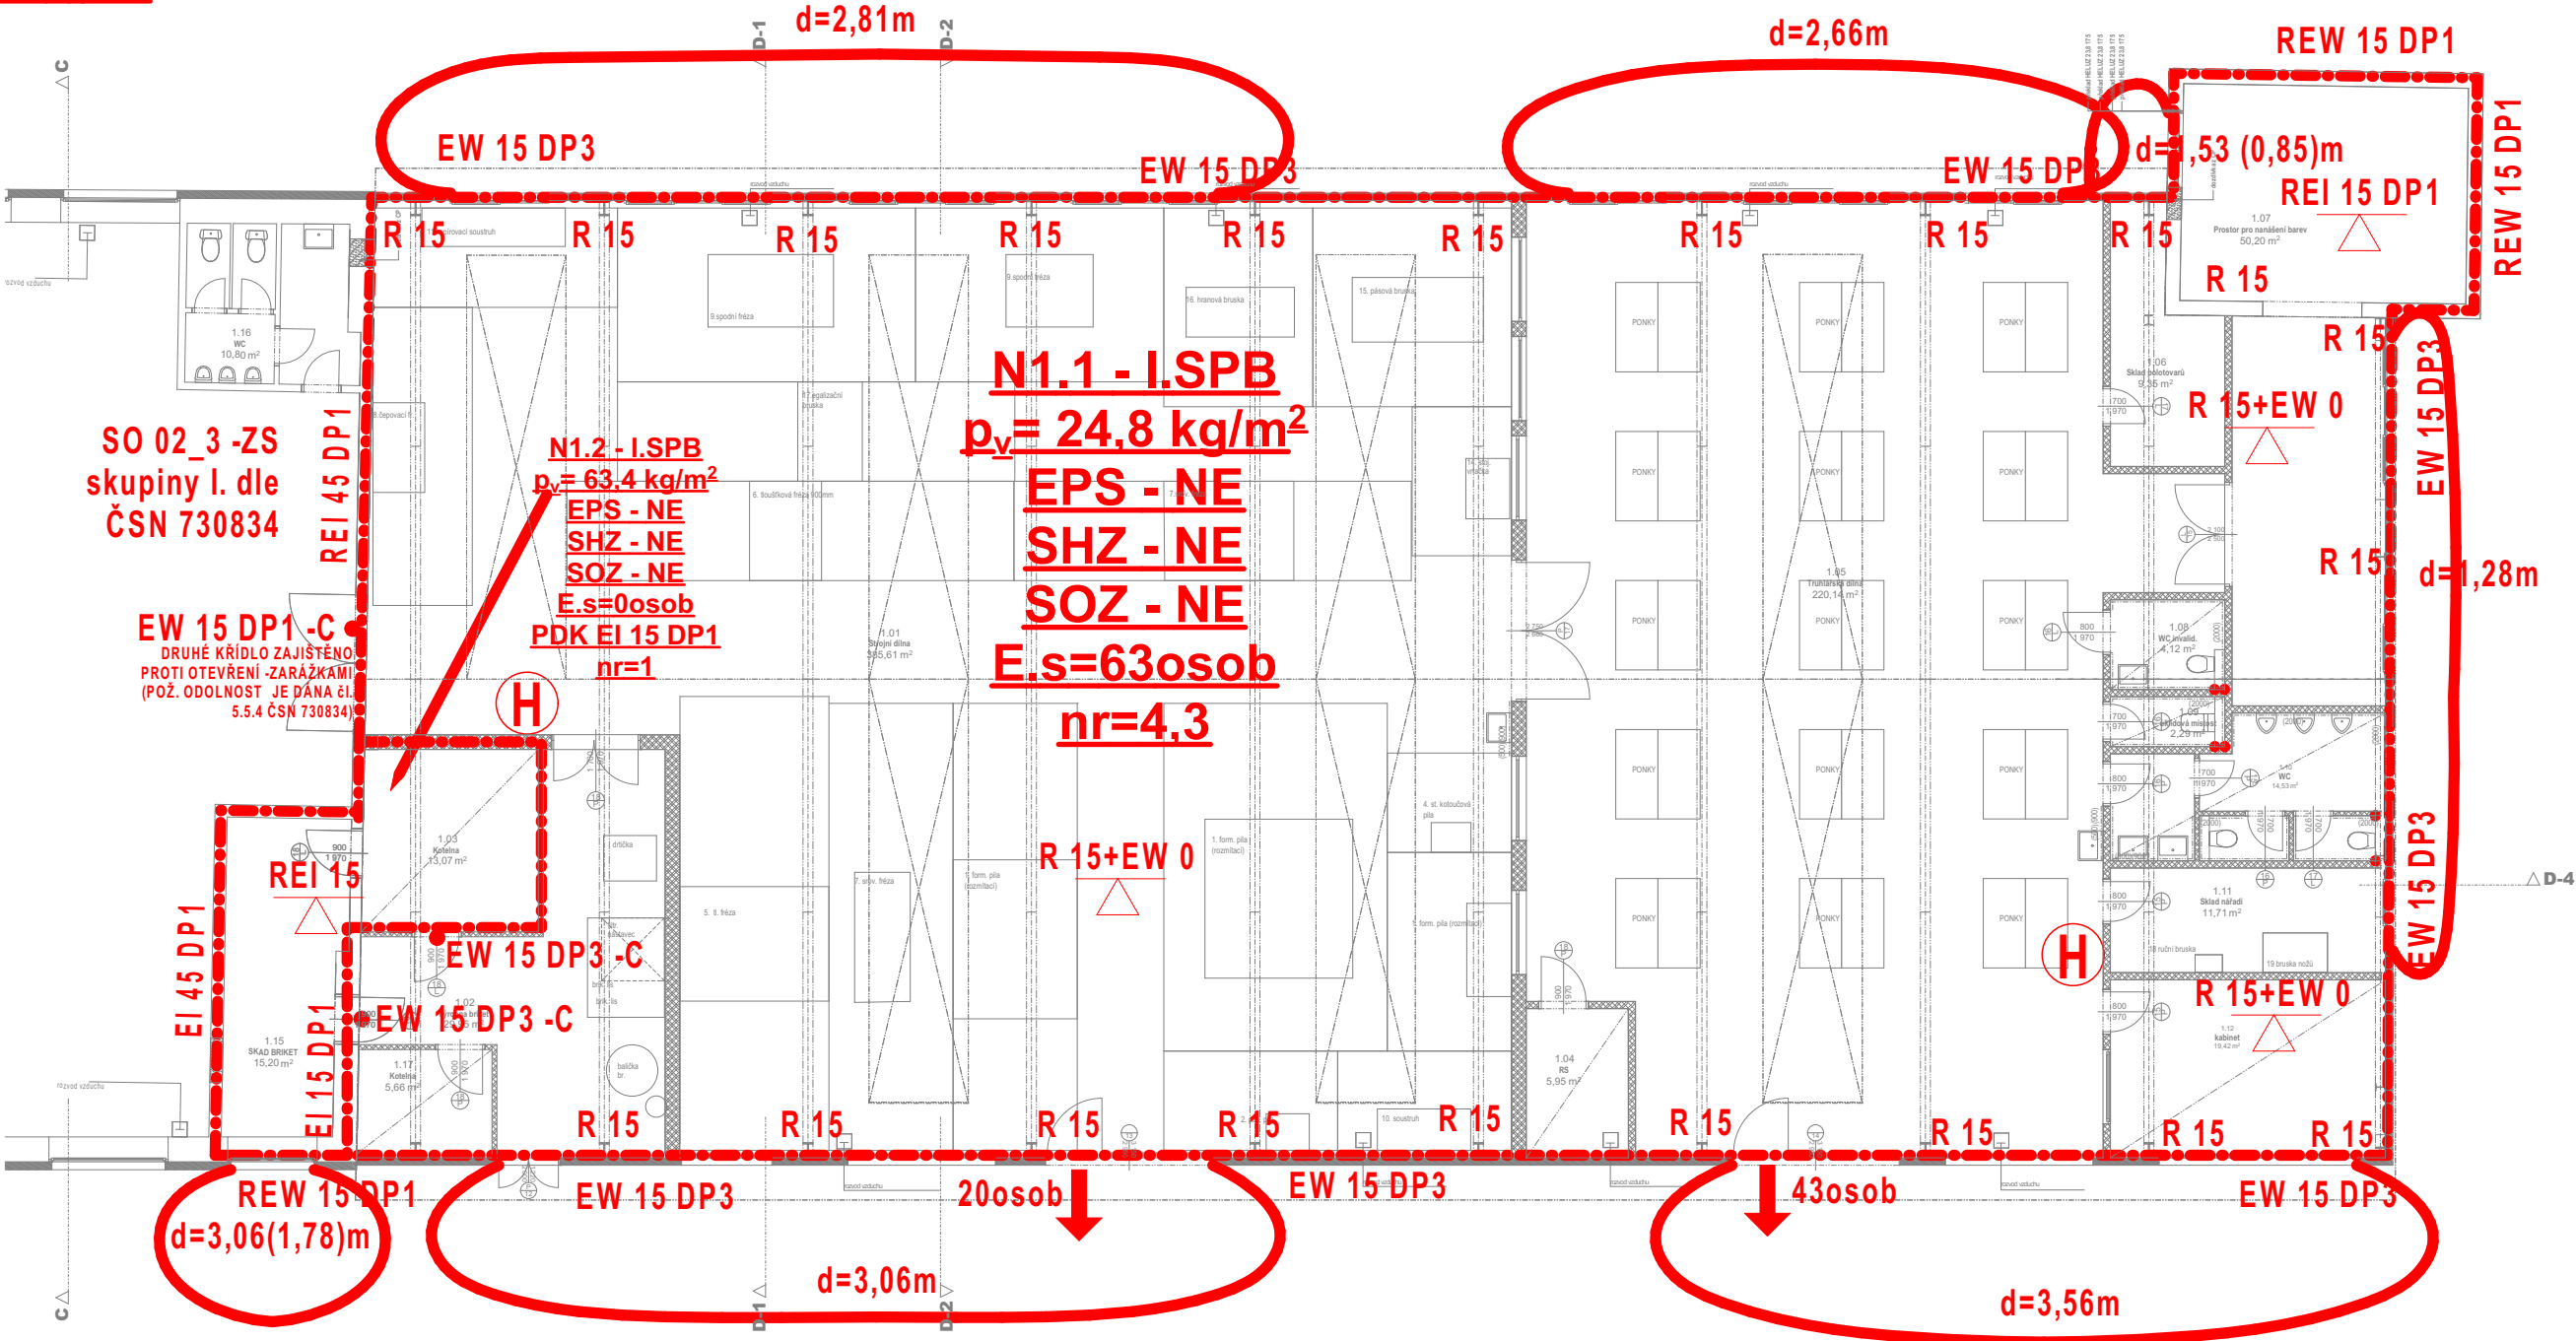

LEGENDA-PO

- d=1,25 m POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ DĚLENÍ DLE KODEXU NOREM (ZMĚNA STAVBY SKUPINY 2-3 DLE ČSN 73 0834)
- ÚNIK - VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- REI 30 POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍ STĚNY

REI30

- POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO STROPU
- POŽÁRNÍ HYDRANT
- NENÍ ÚNIK
- PHP PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ
- (E.s) POČET EVAKUOVANÝCH OSOB DLE ČSN 730818 a ČSN 730802

SO 02 - OBJEKT TRUHLÁŘSKÝCH DÍLEN

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ±0,000 = 253,140

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JAROMĚŘ [657336]

|  |          |                 |                  |   |           |
|--|----------|-----------------|------------------|---|-----------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  |          | VYPRACOVAL      | KONTROLOVAL      | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.<br>JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ<br>IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374<br>tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz  |           |
| STAVEBNÍ ČÁST:   | PROFESE: |                 |                  |   |           |
| Ing. H. Šipoldová  | PBŘ      | Ing. Josef Hakl | Ing. Robert Prix |   |           |
| INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03  |          |                 |                  |   |           |
| REKONSTRUKCE DÍLEN<br>Střední školy řemeslné Jaroměř<br>Studničkova 260, Jaroměř |          |                 |                  | ČÍSLO ZAKÁZKY   | 46-H-2016 |
|  |          |                 |                  | DRUH PROJEKTU   | UR A SP   |
|  |          |                 |                  | DATUM   | 11/2016   |
|  |          |                 |                  | FORMÁTŮ A4  |           |
|  |          |                 |                  | MĚŘÍTKO:  | 1:200     |
| D.1.3.2 - PŮDORYS 1.NP   |          |                 |                  |   | D.1.3.2   |