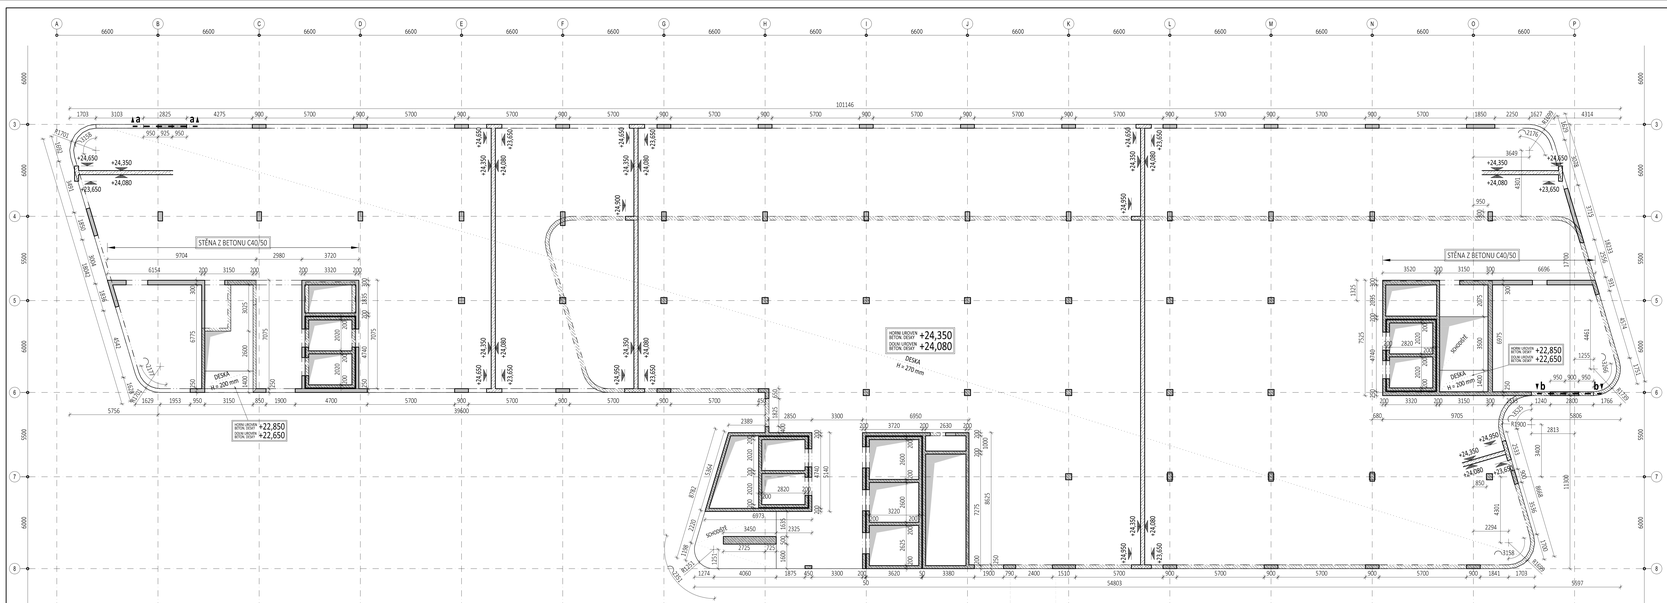

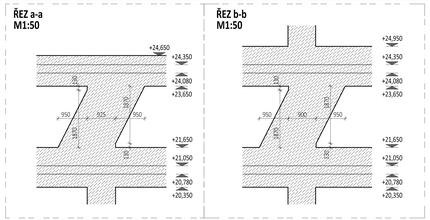

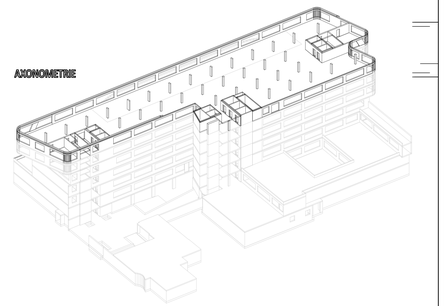

revize	obsah změny	autor	datum
01	PIVNÍ VÝDAJ		29.09.2023



stupeň PD: DPS

investor / investor

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 70 89 68 96
DIČ: CZ 70 89 68 96

stavebník (adresa) / owner (address): KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

oprávněný zástupce / owner representative: Ing. MARTIN ČERVÍČEK, Náměstí

generální projektant / prime (the architect): DOMY, spol. s r.o.

DOMY ARCHITECTS

PUBRECHTOVA 15, 110 00 Praha 1
tel: +420 224 224 730
email:domy@domy.com, www.domy.com

autorský dozor / supervision: ING. MILOSLAV ŠMATÍREK, Ph.D.

projektant / planner: ING. MILOSLAV ŠMATÍREK, Ph.D.

stavba / site:

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

B. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part	D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
stupeň / phase	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POSOUZENÍ
datum / date	09/2023
objekt / object	SO 01 - OBJEKT D
měřítko / scale	1: 100
název výkresu / drawing title	VÝKRES TVARŮ 7.NP

autoři / authors	ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
	ING. ARCH. J.R. PRŮCHOD, ING. ARCH. M.ŠEBLOVÁ
hlavní inženýr projektu / project leader	ING. RONAN JAYOBA
hlavní projektant / chief designer	ING. BLAHOSLAV HOSPODKA
vypracoval / prepared by	BC. YAGNA MOUDA
kontroloval / checked by	ING. JAKUB VRZÁK
autorizační / authorized by	ING. MILOSLAV ŠMATÍREK, Ph.D.

měř. výkres / drawing No.	měř. kopií / number of copies	formát / format	měř. kopií / number of copies
nenat_STA_001	00	formát A1, A4	

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.

POPIS KONSTRUKCE:

STROPNÍ DESKA:	tl. 270 mm	C30/37, XC1
STĚNY:	tl. 200, 250, 300, 500 mm	C30/37, XC1
STĚNY - ZEŠÍLENÉ	tl. 300 mm	C40/50, XC1
TRÁMY:	tl. 250 mm	C30/37, XC1
PARAPETY:	tl. 250 mm	C30/37, XC1
SLOUPY	300x600, 300x900, 400x400, 250x900, 200x450 mm	C30/37, XC1

OBECNÉ POZNÁMKY:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ JE NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LISTŮ.
- PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NUTNO VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS UPOZORNIT GP A STATIKA.
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÉ UPOZORNIT GP A STATIKA.
- VEŠKERÉ OTVORY, KTERÉ SE BUDOU PROVÁDĚT DO HOTOVÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNĚ, JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- PŘI POUŽITÍ JAKÝCHKOLI TYPOVÝCH PRVKŮ JE PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNA SE ŘÍDIT TECHNICKÝMI LISTY A POKYNY VÝROBCE TĚCHTO PRVKŮ.
- STROPNÍ DESKY NESOU NAVRŽENÝ JAKO VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKCE (PODROBNĚJI VIZ TZ).
- POJÍŽDĚNÉ PLOCHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNOU STĚRKOU S PŘENESENÝM TRHUNY 0,4 mm.
- DODAVATEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT VÝKAZ VÝMĚR A DO CENY O DÍLO PŘIPRAVIT VEŠKERÉ POTŘEBNÉ POLOŽKY PRO REALIZACI DÍLA, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V PŘEDMĚTNÉM VÝKAZU.
- POKUD NENÍ STANOVENO JINAK, NADVÝŠÍ SE BEDNĚNÍ U DESEK S ROZPĚTÍM NAD 6 M HODNOTOU 1/300 * ROZPĚTÍ DESKY (ČSN 73 2400, 7.2.3).

- SMRŠŤOVACÍ PRUHY BETONOVAT NEJDŘÍVE PO 90 DNECH.

LEGENDA:

HORNÍ URČOVÝ BETON. DESKY +?,???
DOLNÍ URČOVÝ BETON. DESKY +?,???

DESKA
h = ??? mm

??? - tloušťka desky

??? přímá ø ??? ??? ??? ??? - výška prostupu; horní hrana otvoru od ±0,000/hloubka níky dodatečnýj prostup
??? přímá ø ??? ??? ??? ??? - výška prostupu; dolní hrana otvoru od ±0,000/hloubka níky dodatečnýj prostup
??? přímá ø ??? ??? ??? ??? - výška prostupu; osa otvoru od ±0,000/hloubka níky dodatečnýj prostup

Příklad zápisu prostupu: 600/DH+0,550

STRANA POZDĚJŠÍ BETONÁŽNÍ PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DRÁŽ BETONOVÁNÍ

- HRANICE Žb KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON POD DESKOU
- ŽELEZOBETON NAD DESKOU
- ŽELEZOBETON V ŘEZU
- PROSTUP VODOROVNOU KONSTRUKCÍ
- PROSTUP/NIVA SVISLOU KONSTRUKCÍ

VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,000
DOLNÍ HRANA OTVORU
VÝŠKA OTVORU