


vydání	oblast úpravy	autor	datum
00	PRÁVA VYDÁNÍ		28.06.2023
A	ÚPRAVA ROZPOČTY OSE 014		12.07.2023

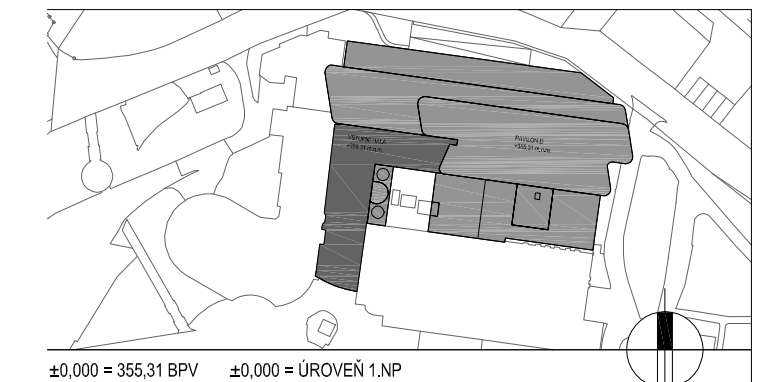

Investor: Investor
Projekt: Projekt
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo


Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

Projektant: Projektant
Stavba: Stavba
Místo: Místo

POPIS KONSTRUKCE:
STROPNÍ DESKA: tl. 270 mm
ATIKA: tl. 200, 250 mm
STĚNY: tl. 200, 250, 300, 500 mm
TRÁMY: tl. 250 mm
SLOUPY: 400x400, 250x900, 200x450 mm

OBECNÉ POZNÁMKY:
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ JE NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLEJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LÍSTŮ.
- PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NUTNO VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS UPOZORNIT GP A STATIKA.
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÉ UPOZORNIT GP A STATIKA.
- VEŠKERÉ OTVORY, KTERÉ SE BUDOU PROVÁDĚT DO HOTOVÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNĚ, JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- PŘI POUŽITÍ JAKÝCHKOLIV TYPOVÝCH PRVKŮ JE PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNÁ SE ŘÍDIT TECHNICKÝMI LÍSTY A POKYNY VÝROBCE TĚCHTO PRVKŮ.
- STROPNÍ DESKY NEJSOU NAVRŽENY JAKO VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKCE (PODOBŇENÍ VIZ TZ2).
- POUŽITÉ PLOCHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNOU STĚRKOU S PŘENÁSEMÍM TRHLINY 0,4 mm.
- DODAVATEL JE POVINNÝ ZKONTROLOVAT VÝKAZ VÝMĚR A DO CENY O DÍLO PŘIPRAVIT VEŠKERÉ POTŘEBNÉ POLOŽKY PRO REALIZACI DÍLA, I KDYŽ NEJSOU UVEDENY V PŘEDMĚTNÉM VÝKAZU.
- POKUD NENÍ STANOVENO JINAK, NADVÝŠÍ SE BEDNĚNÍ U DESEK S ROZPĚTÍM NAD 6 M HODNOTOU 1/300 * ROZPĚTÍ DESKY (ČSN 73 2400, 7.2.3.).

- SMÍRŠTOVACÍ PRUHY BETONOVAT NEJDŘÍVE PO 90 DNECH.

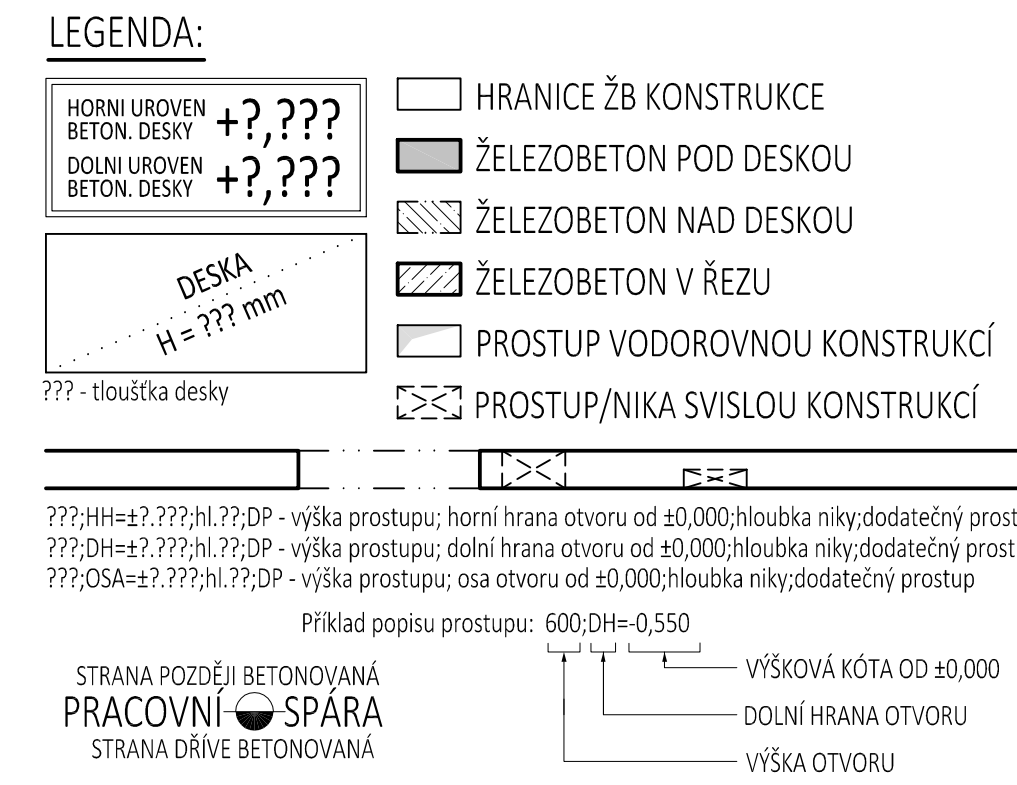

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je důležitou součástí projektu a musí být uchována v souladu s požadavky na ochranu dokumentů.