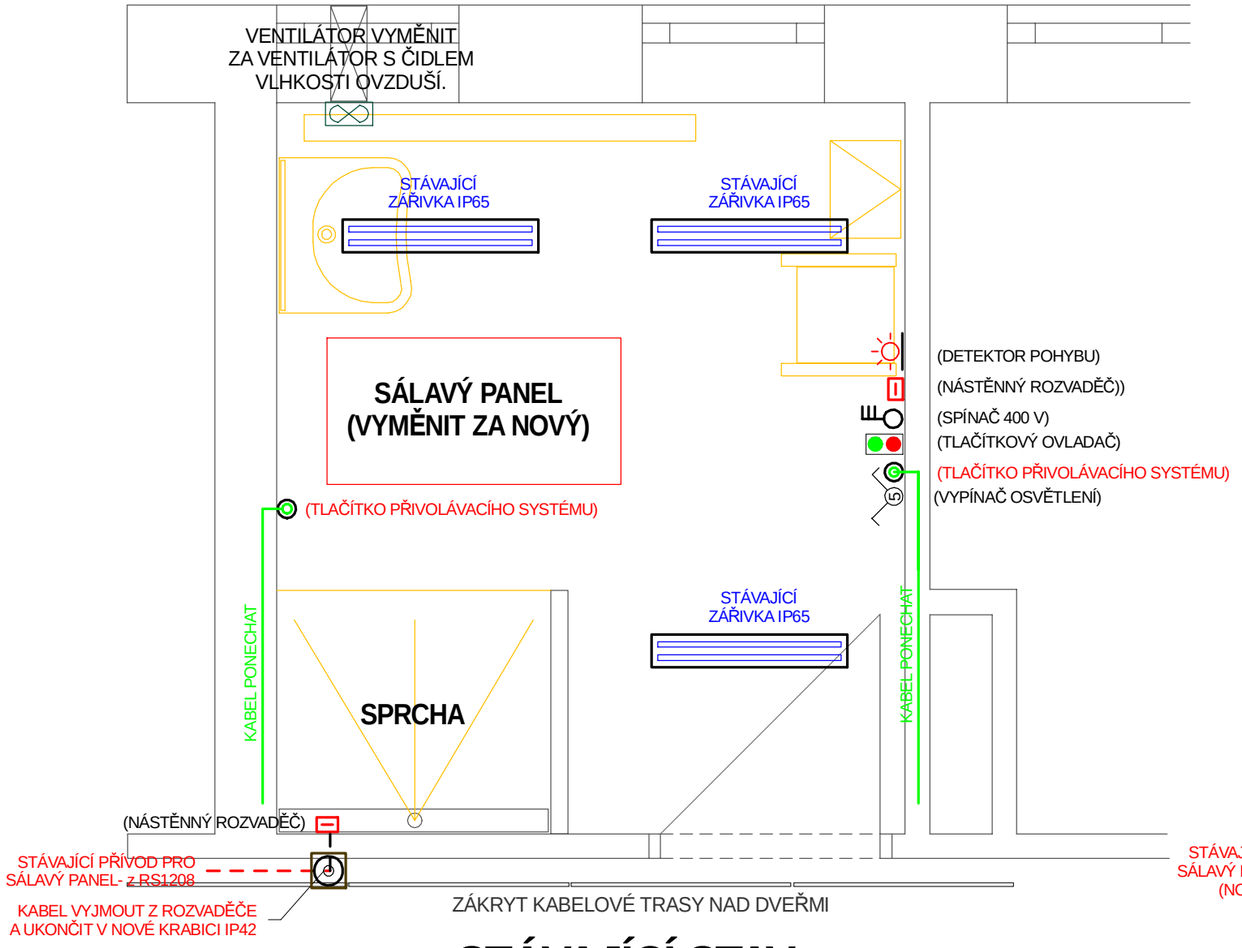

STÁVAJÍCÍ STAV

VEŠKERÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
DEMONTOVAT, **MIMO** TLAČÍTEK
PŘIVOLÁVACÍHO SYSTÉMU
A KABELÁŽE PRO TATO TLAČÍTKA.

STÁVAJÍCÍ KABELY Z ROZVADĚČE RS1208 (CHODBA) ZAVEDENÉ DO KOUPELNY, BUDOU, POKUD BUDE VYHOVUJÍCÍ DÉLKA, UKONČENY V NOVÉM ROZVADĚČI RK411 NA SVORKÁCH. POKUD NEBUDOU MÍT VYHOVUJÍCÍ DÉLKU, BUDOU TYTO KABELY ODSTRANĚNY A V ROZVADĚČI RS1208 ODPOJENY NA JISTIČÍCH.

INSTALACE PROVEDENA ZEJMÉNA DLE ČSN 33 2130 ed. 3.
ROZVOD PROVEDEN V SYSTÉMU TN-S POD OMÍTKU, NEBO ZA SDK.
ZÁSUVKOVÉ OBVODY BUDOU MÍT ZVÝŠENOU OCHRANU DLE
ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM
PROUDEM 0,03A, VYJMA VÝJIMEK Z ČSN.
MINIMÁLNÍ VÝŠKA ZÁSUVEK SE DOPORUČUJE 120 cm OD PODLAHY.
DOPORUČUJE SE POUŽÍT ZÁSUVKY S VÍČKEM.
MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ VEDENÍ ZÁSUVEK BUDE 2,5 mm2.

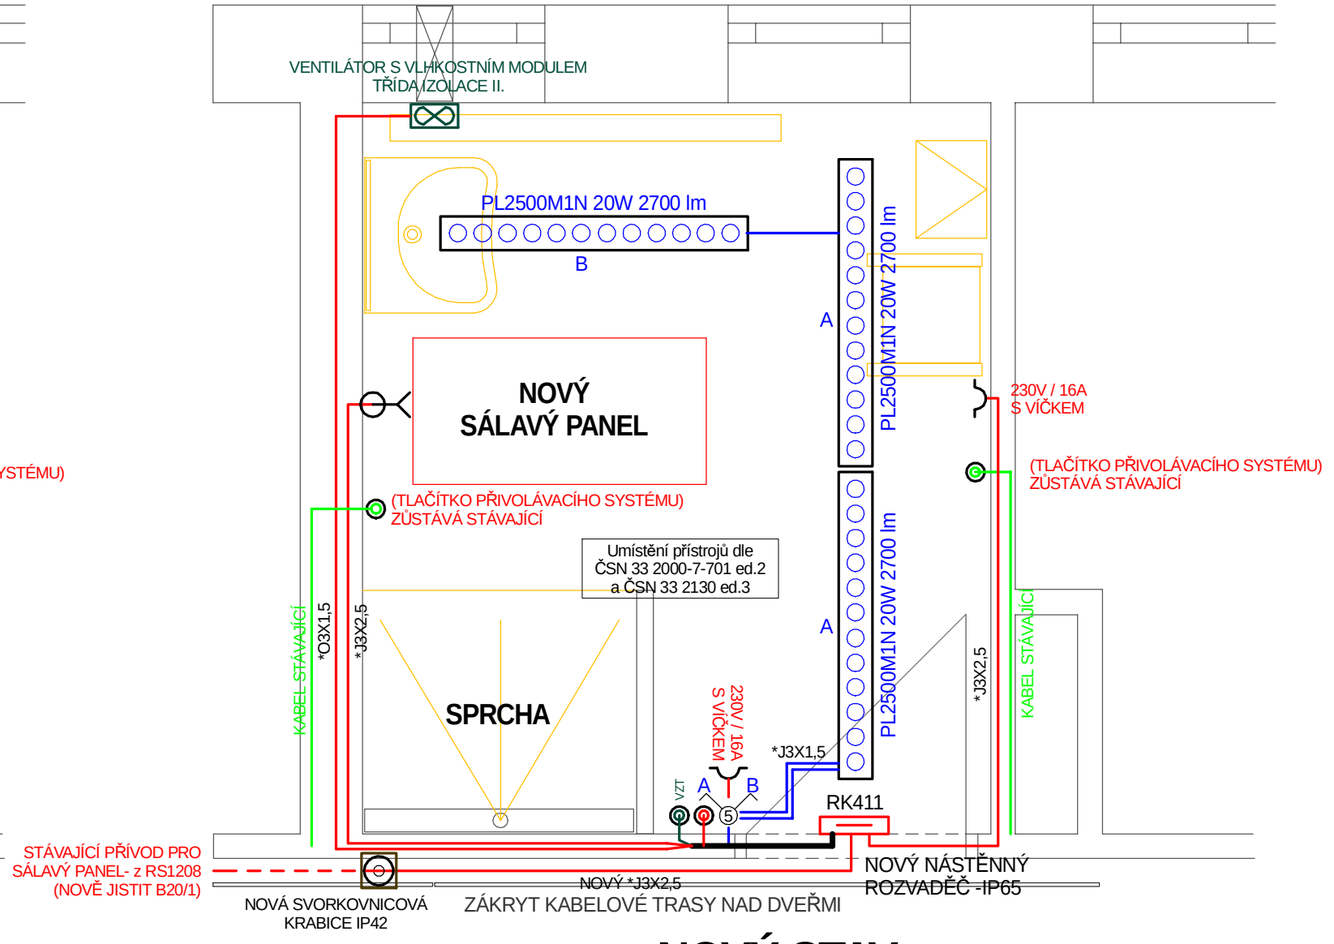

NOVÝ STAV

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radek Vondra	pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz	
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové		
MÍSTO	Nový Hradec Králové, Domov u Biřičky		
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika		
AKCE:	DOMOV U BIŘIČKY, K BIŘIČCE 1240, HRADEC KRÁLOVÉ REKONSTRUKCE KOUPELNY "B"	DATUM	07/2024
		STUPEŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	1 : 25
VÝKRES:	**DISPOZICE ROZVODU NN V KOUPELNĚ "B"**		**1E31**