



10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE



Autoři
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý

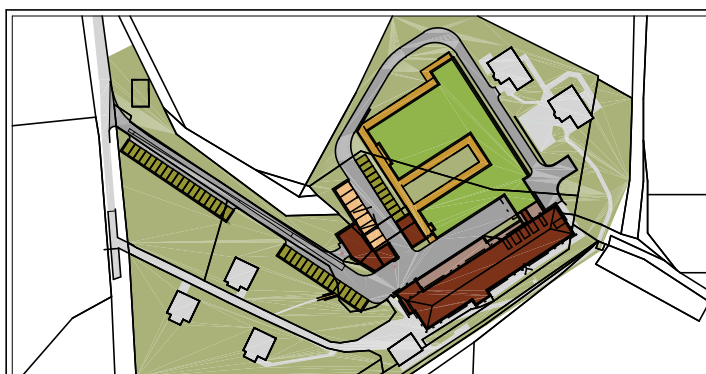




$\pm 0,000 = 503,500$

souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt

Ing. Vladimír Vokatý


Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz		Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
			Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Lukáš Najman

Zpracovatel dílu:  ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý
			

stavba HAJNICE BAREVNÉ DOMKY	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo 190603	
etapa		měřítko -	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-01 UBYTOVACÍ BUDOVA		datum dokončení - revize 00 12.2019	
díl / profese D.1.4.6 - Silnoprůdové rozvody		datum revize	
název přílohy ROZVADĚČ RSM-10.1		DPS SO-01 stupeň SO/PS	EL.105 číslo výkresu
			00 revize

VEŠKERÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT POPSÁNY



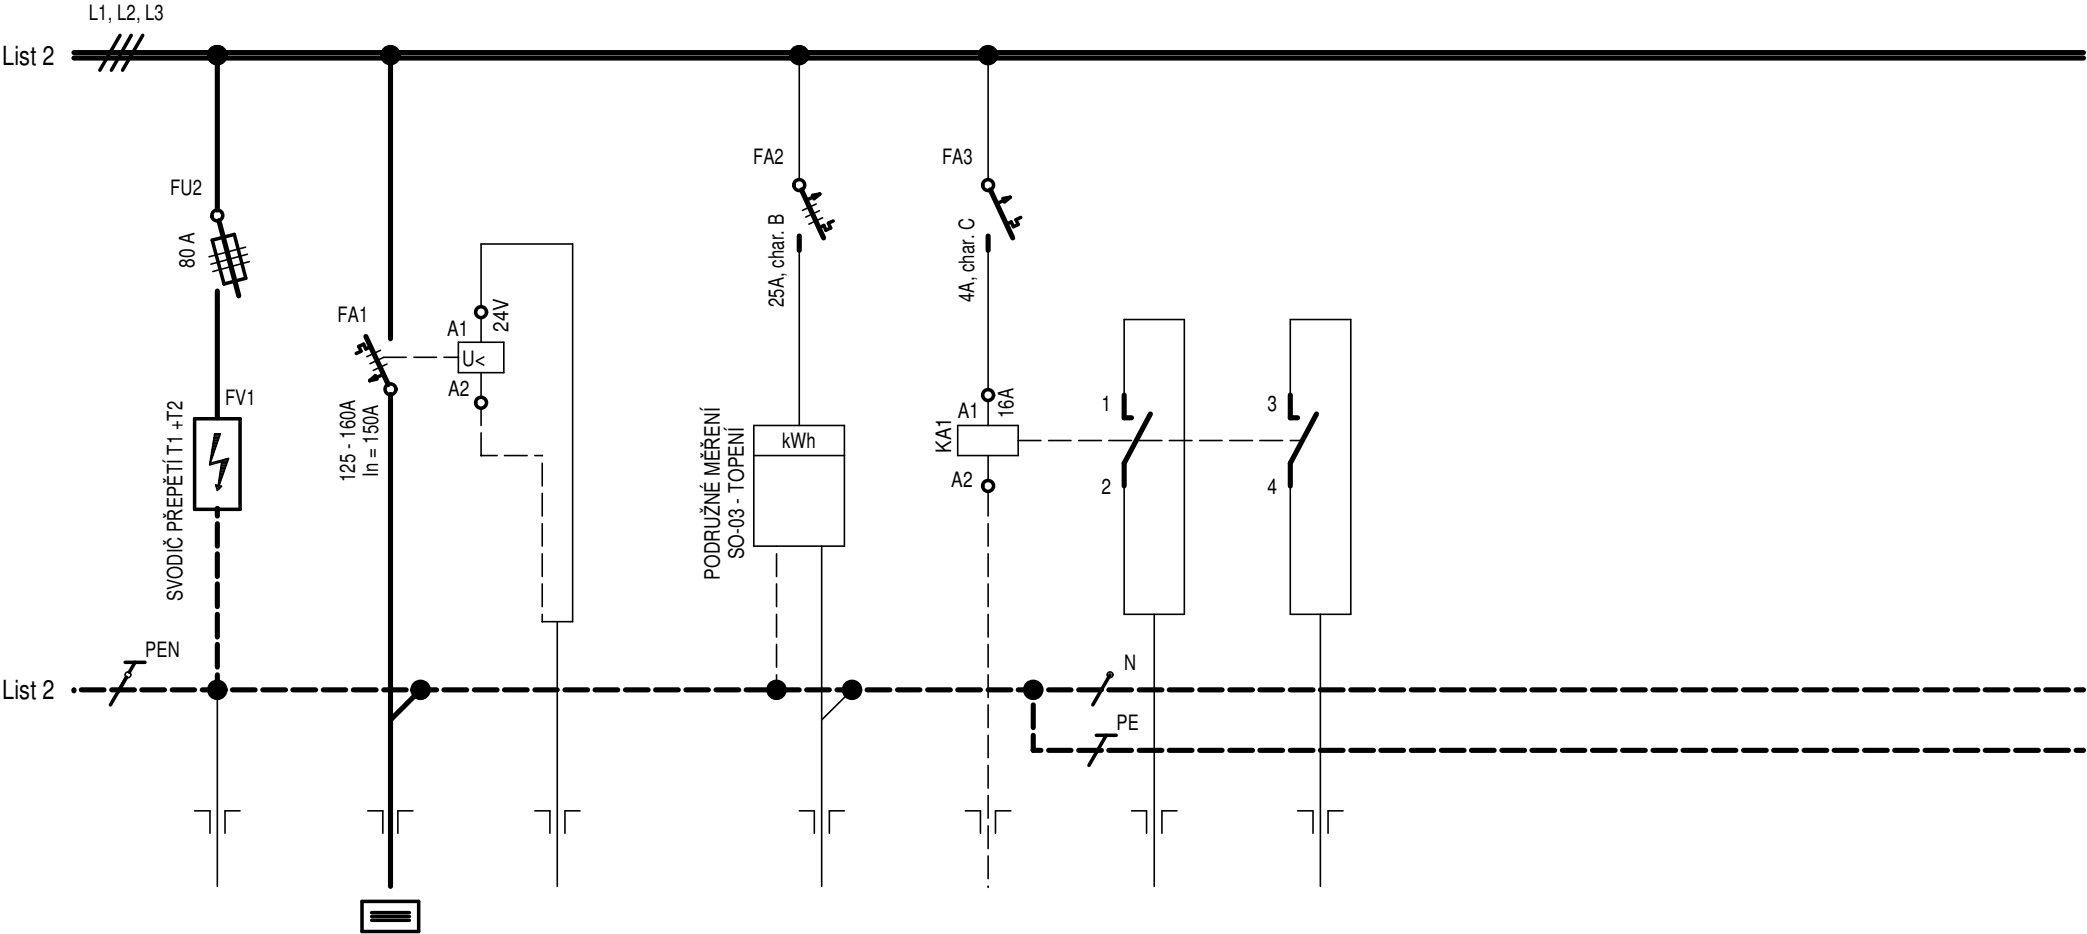

List 2

HOP
CY 25 (zel/žl)
UZEMNĚNÍ HLAVNÍ POSP.

RA1
1-AYKY-J 3x120+70 WL/RA1.1
ROZVADĚČ MaR - RA1

TOTAL STOP RSM-11.1
1-CXKH-V-O 2x1,5 WS/TS.10.1
ROZVADĚČ RSM-11.1

RSM 31.2
1-CYKY-J 4x10 WL/31.2
ROZVADĚČ RSM-10.1

HDO
CYKY-O 3x1,5 WS/10.1
ROZVADĚČ RE-2

HDO RSM-31.2
CYKY-O 3x1,5 WS/31.2
ROZVADĚČ RSM-31.2

HDO RA1
CYKY-J 3x1,5 WS/RA1
ROZVADĚČ MaR - RA1

LIST:

3/3

NÁZEV:

ROZVADĚČ RSM-10.1

ČÍSLO:

EL.105

REVIZE:

00