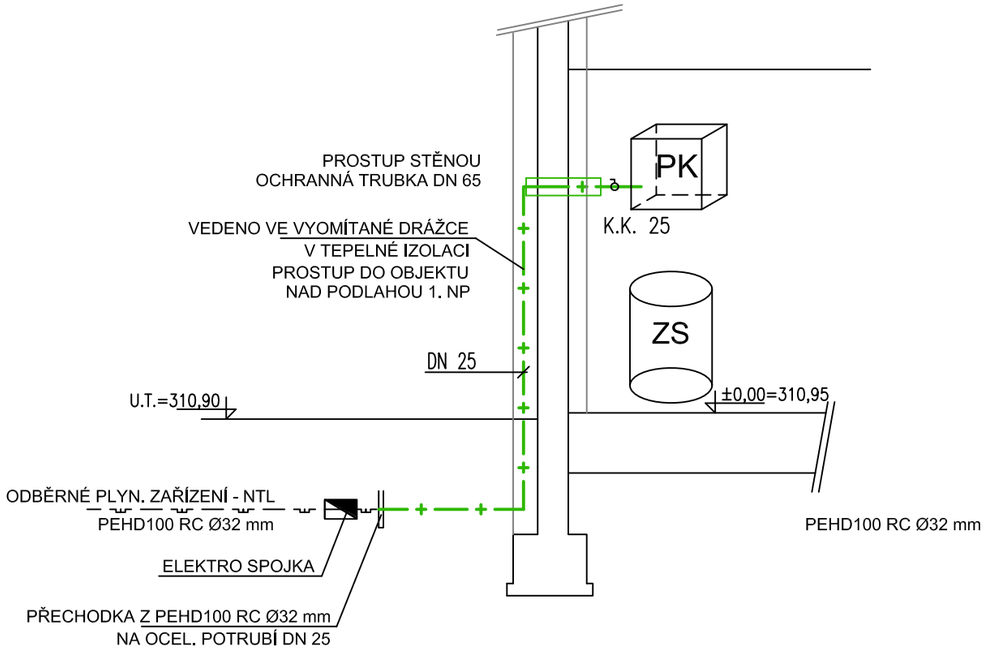

LEGENDA:

ODBĚRNÉ PLYN. ZAŘÍZENÍ - NTL
VNITŘNÍ PLYNOVOD

PK - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ NÁSTĚNNÝ KOTEL
ZS - ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY - umístění pod kotel - objem 150 litrů

POZNÁMKY:

- VNITŘNÍ PLYNOVOD - POTRUBÍ OCELOVÉ SVAŘOVANÉ NEBO MĚDĚNÉ
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI BUDE POTRUBÍ OPATŘENO OCELOVOU CHRÁNIČKOU A UTĚSNĚNO DLE ČSN
- PLYNOVOD BUDE VEDEN VE ZDI, VYOMÍTANÝCH DRÁŽKÁCH, V ODVĚTRANÉM PODHLEDU NEBO ZAVĚŠENÉ POD STROPEM
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁTĚREM A NATŘENO ŽLUTÝMI PRUHY DLE PŘEDPISŮ

kontexty atelier
architektury a urbanismu

±0,000 = 311,300 m n.m., B.p.v.
souřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Zdeněk Pilař

VYPRACOVALI

Ing. Zdeněk Pilař

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

ZTI a plynovod

OBSAH VÝKRESU

Schema plynovodu

ČÍSLO VÝKRESU	DATUM / REVIZE	PARÉ
SO02 D.2.4.1.8	Září 2024	

MĚŘÍTKO	FORMÁT
schema	2 x A4