



# ULOŽENÍ PLYNOVODU Z PE V TERÉNU, CHODNÍKU, VOZOVCE

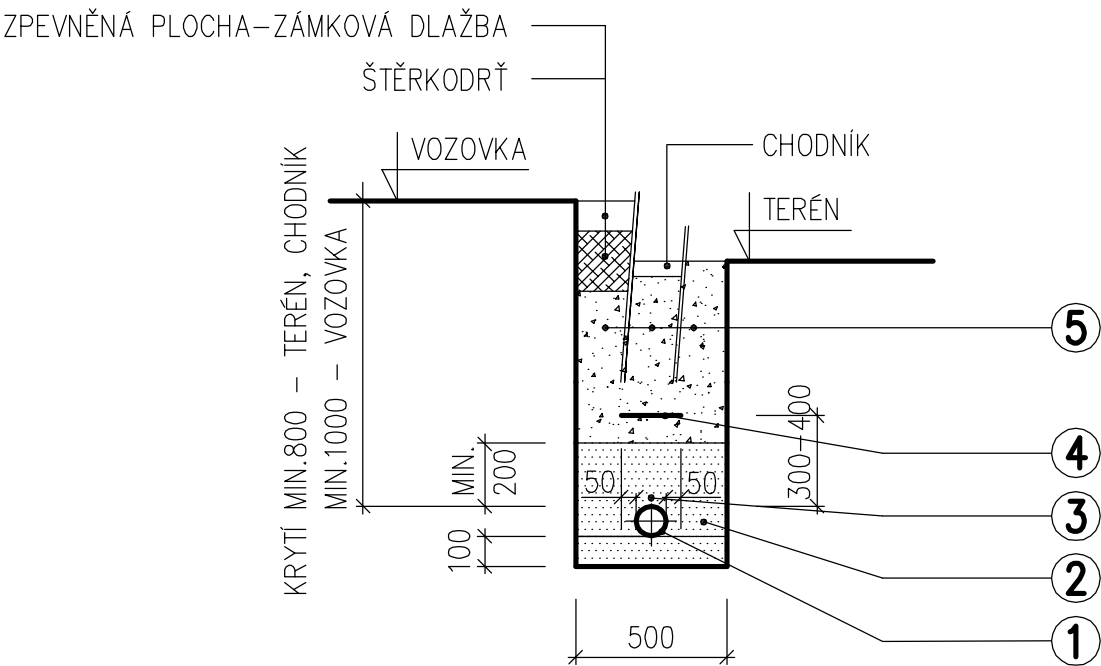

Č.	POPIS
1	POTRUBÍ Z POLYETYLENU PE 100 RC 63/5,8, OCEL-BRALEN DN 50
2	PODSYP A OBSYP JEMNOZRNÝM PÍSKEM (V PŘÍPADĚ VHODNÉ ZEMINY PODSYP A OBSYP TŘÍDĚNOU ZEMINOU – VELIKOST ZRN DO 63mm)
3	SIGNALIZAČNÍ VODIČ PLNÝ CYY 2,5 – UPEVNIT NA POTRUBÍ
4	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÁ PERFOROVANÁ TL. 0,4 MM
5	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SO-01

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o. SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01	
ING. RENÉ HUBKA	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING. JAN PĚNČÍK		
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			FORMÁT	1x A4
OÚ:	BOROHRÁDEK	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	ÚČEL	DPS
STAVBA:	<b>DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY</b> <b>DpS Borohrádek, st.p.č. 243, 722, p.p.č. 187, 186/1, k.ú. Borohrádek</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY <b>223020.40</b>	
OBJEKT:	SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU			DATUM	05/2024
ČÁST:	ROZVOD PLYNU			MĚŘÍTKO 1:25	Č. VÝKRESU <b>D.1.4. P-07</b>
OBSAH:	<b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>				