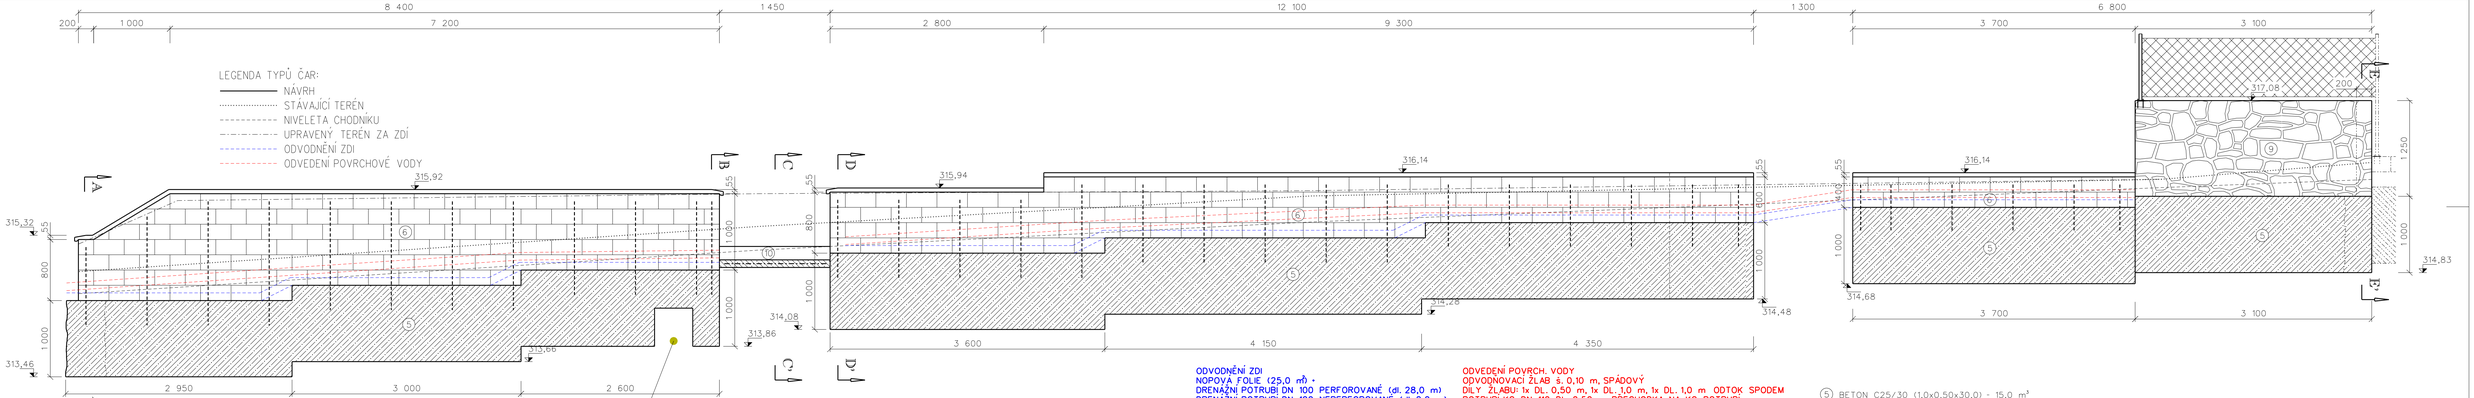

ŘEZ A-A'

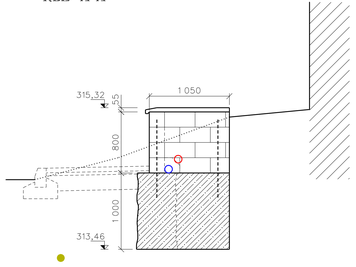

ŘEZ B-B'

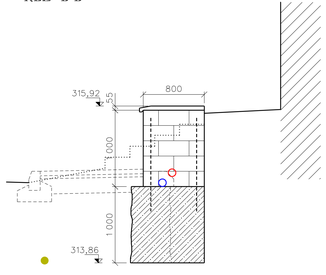

ŘEZ C-C'

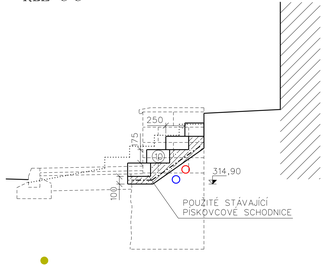

ŘEZ D-D'

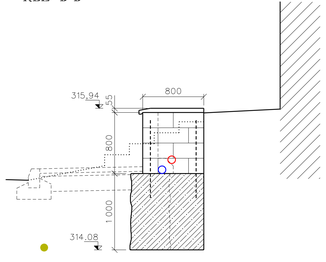

ŘEZ E-E'



ODVODNĚNÍ ZDI
NOPOVÁ FOLIE (25,0 m²) -
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 PERFOROVANÉ (dl. 28,0 m)
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 NEPERFOROVANÉ (dl. 2,0 m)
S OBSYPEM ZE ŠTĚRKODRTI tl. 100 mm
(1,0 m²)
ZAUSTĚNO DO KANALIZACE

ODVEDENÍ POVRCH. VODY
ODVODŇOVACÍ ŽLAB š. 0,10 m, SPÁDOVÝ
DÍLY ŽLABU: 1x DL. 0,50 m, 1x DL. 1,0 m, 1x DL. 1,0 m ODTOK SPODEM
POTRUBÍ KG DN 110 DL. 0,50 m, PŘECHODKA NA KG POTRUBÍ
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 NEPERFOROVANÉ (dl. 32,0 m)
ZAUSTĚNO DO KANALIZACE

⑤ BETON C25/30 (1,0x0,50x30,0) - 15,0 m³

⑥ PLOTOVÁ TVÁRNICE 20 - ŠTÍPANÁ - BARVA OKR (200x400x200mm) - 285ks
STŘÍŠKA (300x230x70mm) - 131ks
VÝZTUŽ 12 mm, dl. 600mm - 6ks
VÝZTUŽ 12 mm, dl. 800mm - 6ks
VÝZTUŽ 12 mm, dl. 1000mm - 12ks CELKEM POUŽITO 97,8m (87kg)
VÝZTUŽ 12 mm, dl. 1200mm - 6ks
VÝZTUŽ 12 mm, dl. 1400mm - 5ks
VÝZTUŽ 12 mm, dl. 1600mm - 2ks
VÝZTUŽ 12 mm, dl. 6000mm - 10ks
BETON C20/25 - 1,8m³
VODOROVNÁ VÝZTUŽ V KAŽDÉ DRUHÉ SPÁŘE!!

⑨ KAMENNÁ ZEĎ - PÍSKOVEC NA CEM. MALTU
POUŽITÝ KAMENY Z ROZEBRANÉ STÁVAJÍCÍ ZDI - 0,90 m³

⑩ SCHODIŠTĚ DO BET. LOŽE
POUŽITÝ STUPNĚ Z ROZEBRANÉHO STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ
VÝZTUŽ 100x100x8 mm - 1,5m² (12kg)
BETON C20/25 - 0,3m³

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT
VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola
Tomáš Hrdonka	Tomáš Hrdonka	Ing. Jakoubek Jaroslav	Ing. Tmý Jaroslav

Kraj : Královéhradecký	PÚSvRP : Jičín
OÚ : Dřevěnice	
Investor : Obec Dřevěnice, č.p. 56, 507 13 Železnice	
Akce : Chodník v lokalitě " Pod Kopcem " v obci Dřevěnice, II. etapa	
Obsah : Zeď km 0,101 35 - 0,131 45	

agroprojekce
ROKYCANOVA 1141/V
VYSOKÉ MÝTO 566 01
tel. 465 423 481 - 2
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

Stupeň :	DUSP + DPS
Datum :	08. 2023
Formát :	14 A4
Zak.číslo :	022 30/23
Měřítko :	1:25
Příloha :	D.1.1.2.8.a