

**Obsah části:**

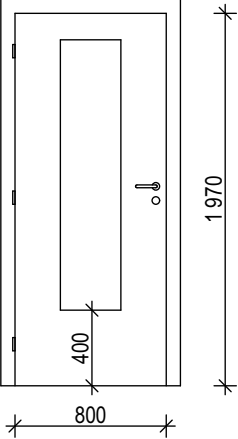
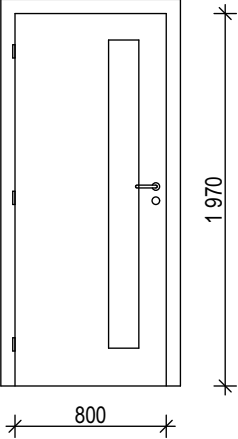
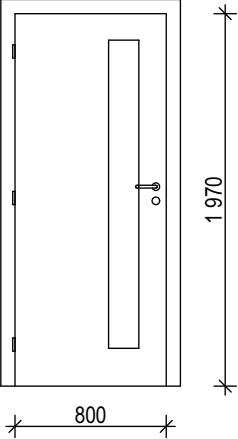
**VÝPIS DVEŘÍ**

**VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

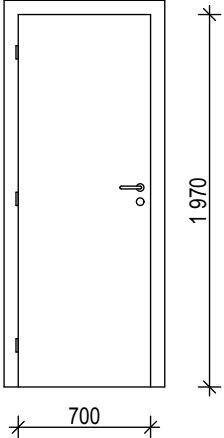

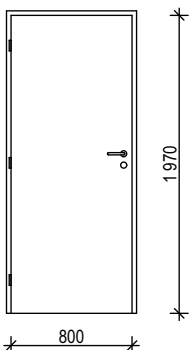
**VÝPIS PRVKŮ PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY**

**VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ**

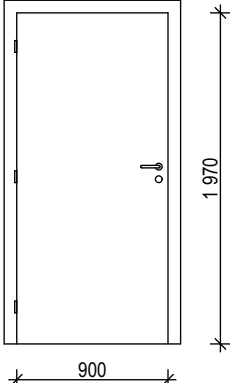
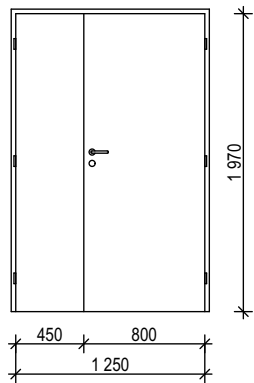
|   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
| <b>ARCHITEKT<br/>JAN LUKEŠ</b>  |  | <b>Ing. arch. Jan Lukeš</b><br><small>Studie, návrhy, projektové dokumentace<br/>Dělnická 218/24, 500 04 Hradec Králové - Kukleny</small> | <b>Číslo zakázky:</b> 006-2023    |
|   |  |   | <b>Datum vydání:</b> 16.4.2024    |
| Vypracoval: Ing.arch. Jan Lukeš<br>číslo autorizace ČKA: <b>04 477</b>   A.1 - Architektura   tel.: 777 908 754 email: lukes.jan@gmail.com  |  |   |                                   |
| Název projektu:<br><b>Stavební úpravy v části stavby -<br/>Domov mládeže při Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka,<br/>Kumburská ulice č.p. 1028<br/>za účelem úpravy sociálních zařízení ubytovací části</b> |  | Druh stavby:  | <b>Stavba občanského vybavení</b> |
|   |  | Pozemek p.č.:   | <b>2228/2</b>                     |
|   |  | Katastr. území:   | <b>Nová Paka</b>                  |
|   |  | Obec:   | <b>Nová Paka</b>                  |
|   |  | pověřený st. úřad:  | <b>MěÚ Nová Paka</b>              |
|   |  | <b>Dokumentace pro provedení stavby (DPS)</b>   |                                   |
| Investor: <b>Gymnázium a SOŠPg Nová Paka</b><br><small>Kumburská 740, 509 01 Nová Paka</small>  |  | Formát:   | Část: <b>D.1.1.</b>               |
|   |  | Měřítko:  | Číslo výkresu:                    |
| <b>VÝPIS POUŽITÝCH PRVKŮ</b>  |  |   | <b>C.6.01</b>                     |

| VÝPIS DVEŘÍ |   |   |               |              |              |      |      |      |                                  |
|-------------|---|---|---------------|--------------|--------------|------|------|------|----------------------------------|
| OZN.        | ROZMĚR<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ   | POPIS   | MNOŽSTVÍ [ks] |              |              |      |      |      | CELKEM                           |
| D1          | <b>800 x 1 970</b><br> | <b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné - PROTIPOŽÁRNÍ</b><br>Interiérové dřevěné dveře jednokřídlé, otočné, částečně prosklené, hladké<br>Rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm<br>Jmenovitá světlost dveří: <b>800 x 1 970 mm</b><br><u>Dveřní křídlo:</u><br>Otočné křídlo s polodrážkou<br>Dřevěný rám s plnou DTD deskou<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br>Sklo: Průsvitné, částečně průhledné, typ se určí v rámci AD<br>Prosklení cca 30% plochy vertikálním pruhem<br>Na sklo, nebo pevnou část křídla umístit piktogramy znázorňující účel místnosti<br><u>Zárubeň:</u><br>Protipožární obložková zárubeň s těsněním falcová<br>Dodána bude v kompletu s protipožárními dveřmi jako požární uzávěr<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br><u>Kování:</u><br>3x ocelový dveřní závěs, zámek s cylindrickou vložkou, <b>generální klíč</b><br>Vrchní kování klika-klika, materiál nerezový kov<br><u>Práh:</u> bez prahu<br><u>Požární odolnost:</u> min. EI 30 DP3 C2 | 2.NP          | 3.NP         | 4.NP         | 5.NP | 6.NP | 7.NP | Levé:<br>24 ks<br>Pravé:<br>0 ks |
|             |   |   | 4x L          | 4x L         | 4x L         | 4x L | 4x L | 4x L | Σ 24 ks                          |
| D2          |                       | <b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné</b><br>Interiérové dřevěné dveře jednokřídlé, otočné, částečně prosklené, hladké<br>Rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm<br>Jmenovitá světlost dveří: <b>800 x 1 970 mm</b><br><u>Dveřní křídlo:</u><br>Otočné křídlo s polodrážkou<br>Dřevěný rám s odlehčenou DTD deskou<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br>Sklo: Průsvitné, částečně průhledné, typ se určí v rámci AD<br>Prosklení cca 20% plochy vertikálním pruhem<br><u>Zárubeň:</u><br>Dřevěná obložková zárubeň falcová (DTD)<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br><u>Kování:</u><br>3x ocelový dveřní závěs, zámek mezipokoje - obyčejný klíč<br>Vrchní kování klika-klika, materiál nerezový kov<br><u>Práh:</u> bez prahu   | 2.NP          | 3.NP         | 4.NP         | 5.NP | 6.NP | 7.NP | Levé:<br>10 ks<br>Pravé:<br>2 ks |
|             |   |   | 2x L          | 1x L<br>1x P | 1x L<br>1x P | 2x L | 2x L | 2x L | Σ 12 ks                          |
| D3          |                      | <b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné - VODĚODOLNÉ</b><br>Interiérové dřevěné dveře jednokřídlé, otočné, částečně prosklené, hladké<br>Rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm<br>Jmenovitá světlost dveří: <b>800 x 1 970 mm</b><br><u>Dveřní křídlo:</u><br>Otočné křídlo s polodrážkou<br>Dřevěný rám s polyuretanovou deskou<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br>Sklo: Průsvitné, částečně průhledné, typ se určí v rámci AD<br>Prosklení cca 20% plochy vertikálním pruhem<br><u>Zárubeň:</u><br><b>Ocelová obložková zárubeň falcová</b><br>Povrchová úprava: nátěr / nástřik, barva se určí v rámci AD<br><u>Kování:</u><br>3x ocelový dveřní závěs, zámek mezipokoje - obyčejný klíč<br>Vrchní kování klika-klika, materiál nerezový kov<br><u>Práh:</u> bez prahu  | 2.NP          | 3.NP         | 4.NP         | 5.NP | 6.NP | 7.NP | Levé:<br>6 ks<br>Pravé:<br>0 ks  |
|             |   |   | 1x L          | 1x L         | 1x L         | 1x L | 1x L | 1x L | Σ 6 ks                           |

**D.1.1.C - Dokumenty podrobností - Výpis prvků | DPS - Dokumentace pro provedení stavby**  
 Stavební úpravy v části stavby - Domov mládeže při Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka, Kumburská ulice č.p. 1028, za účelem úpravy hygienických zařízení ubytovací části

| VÝPIS DVEŘÍ |   |   |                      |      |      |      |      |        |   |  |  |
|-------------|---|---|----------------------|------|------|------|------|--------|---|--|--|
| OZN.        | ROZMĚR<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ   | POPIS   | MNOŽSTVÍ [ks]        |      |      |      |      |        | CELKEM  |  |  |
| D4          |    | <b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné</b><br>Interiérové dřevěné dveře jednokřídlé, otočné, plné, hladké<br>Rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 020 mm<br>Jmenovitá světlost dveří: <b>700 x 1 970 mm</b><br><u>Dveřní křídlo:</u><br>Otočné křídlo s polodrážkou<br>Dřevěný rám s odlehčenou DTD deskou<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br><u>Zárubeň:</u><br>Dřevěná obložková zárubeň falcová (DTD)<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br><u>Kování:</u><br>3x ocelový dveřní závěs, zámek s cylindrickou vložkou, <b>generální klíč</b><br>Vrchní kování klika-klika, materiál nerezový kov<br><u>Práh:</u> bez prahu, <b>ventilační mezera 10 mm pod dveřmi !</b>   | 2.NP                 | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP   | <b>Levé:</b><br>6 ks<br><b>Pravé:</b><br>0 ks |  |  |
|             |   | 1x L  | 1x L                 | 1x L | 1x L | 1x L | 1x L | Σ 6 ks |   |  |  |
| D5          |  | <b>Dveře vnitřní jednokřídlé posuvné - BEZBARIÉROVÉ</b><br>Interiérové dřevěné dveře jednokřídlé, <b>posuvné na stěnu</b> , částečně prosklené, hladké<br>Rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 020 mm<br>Jmenovitá světlost dveří: <b>900 x 1 970 mm</b><br><u>Dveřní křídlo:</u><br>Posuvné bez polodrážky<br>Dřevěný rám s odlehčenou DTD deskou<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br>Sklo: Průsvitné, neprůhledné, typ se určí v rámci AD<br>Prosklení cca 20% plochy vertikálním pruhem<br><b>Bezbariérové úpravy:</b> Osazení svislého pevného madla dl. 300 mm, výškové umístění 800 - 1 100 mm, <b>výrobek TP05</b><br>Dveře budou do výšky 400 mm nad podlahou plné !<br><u>Zárubeň:</u><br>Dřevěná obložková zárubeň falcová pro posuvné dveře (DTD)<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br><u>Kování:</u><br>horní posuvné lišty, WC zámek s možností nouzového otevření<br>Vrchní kování: svislé madlo, barva bílá<br><u>Práh:</u> bez prahu, <b>ventilační mezera 10 mm pod dveřmi !</b> | 2.NP                 | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP   | <b>Levé:</b><br>2 ks<br><b>Pravé:</b><br>0 ks |  |  |
|             |   | --  | 1x L                 | 1x L | --   | --   | --   | Σ 2 ks |   |  |  |
| D6          |  | <b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné - PROTIPOŽÁRNÍ</b><br>Interiérové dřevěné dveře jednokřídlé, otočné, plné, hladké<br>Rozměr stavebního otvoru: (do stávajících zárubní)<br>Jmenovitá světlost dveří: <b>800 x 1 970 mm</b><br><u>Dveřní křídlo:</u><br>Otočné křídlo s polodrážkou<br>Dřevěný rám s plnou DTD deskou<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br><u>Zárubeň:</u><br>Stávající ocelová zárubeň<br><u>Kování:</u><br>Zámek s cylindrickou vložkou, <b>generální klíč</b><br>Vrchní kování klika-klika, materiál nerezový kov<br><u>Práh:</u> bez prahu<br><b>Požární odolnost:</b> min. EI 30 DP3 C2   | 1.NP<br>1x L<br>1x P |      |      |      |      |        | <b>Levé:</b><br>1 ks<br><b>Pravé:</b><br>1 ks |  |  |
|             |   |   |                      |      |      |      |      | Σ 2 ks |   |  |  |



**D.1.1.C - Dokumenty podrobností - Výpis prvků | DPS - Dokumentace pro provedení stavby**  
 Stavební úpravy v části stavby - Domov mládeže při Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka, Kumburská ulice č.p. 1028, za účelem úpravy hygienických zařízení ubytovací části

| VÝPIS DVEŘÍ |  |  |               |                                 |
|-------------|--|--|---------------|---------------------------------|
| OZN.        | ROZMĚR<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ  | POPIS  | MNOŽSTVÍ [ks] | CELKEM                          |
| D7          | <b>900 x 1 970</b><br>    | <b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné - PROTIPOŽÁRNÍ</b><br>Interiérové dřevěné dveře jednokřídlé, otočné, plné, hladké<br>Rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 020 mm<br>Jmenovitá světlost dveří: <b>900 x 1 970 mm</b><br><u>Dveřní křídlo:</u><br>Otočné křídlo s polodrážkou<br>Dřevěný rám s plnou DTD deskou<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br><u>Zárubeň:</u><br>Ocelová zárubeň falcová pro zazdění<br>Povrchová úprava: nátěr / nástřik, barva se určí v rámci AD<br><u>Kování:</u><br>3x ocelový dveřní závěs, zámek mezipokojový - obyčejný klíč<br>Vrchní kování klika-klika, materiál nerezový kov<br><u>Práh:</u> bez prahu<br><u>Požární odolnost:</u> min. EI 30 DP3 C2 | 1.NP<br>1x L  | Levé:<br>1 ks<br>Pravé:<br>0 ks |
|             |  |  |               | Σ 1 ks                          |
| D8          | <b>1 250 x 1 970</b><br> | <b>Dveře vnitřní dvoukřídlé otočné - PROTIPOŽÁRNÍ</b><br>Interiérové dřevěné dveře dvoukřídlé asymetrické, otočné, plné, hladké<br>Rozměr stavebního otvoru: (do stávajících zárubní)<br>Jmenovitá světlost dveří: <b>800 x 1 970 mm a 450 x 1 970 mm</b><br><u>Dveřní křídlo:</u><br>Otočná křídla s polodrážkou<br>Dřevěný rám s plnou DTD deskou<br>Povrchová úprava: Laminátované (CPL/HPL), dekor se určí v rámci AD<br><u>Zárubeň:</u><br>Stávající ocelová zárubeň<br><u>Kování:</u><br>Zámek s cylindrickou vložkou, <b>generální klíč</b><br>Vrchní kování klika-klika, materiál nerezový kov<br><u>Práh:</u> bez prahu<br><u>Požární odolnost:</u> min. EI 30 DP3 C2   | 1.NP<br>1x P  | Levé:<br>0 ks<br>Pravé:<br>1 ks |
|             |  |  |               | Σ 1 ks                          |


**Poznámky:**

- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO NEJPRVE ZAMĚŘIT NA STAVBĚ A OVĚŘIT TAK SOULAD S TOUTO DPS
- TENTO VÝPIS NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TU JE NÁSLEDNĚ NUTNÉ ODSOUHLASIT ZPRACOVATELEM TÉTO DPS
- SAMOZÁVÍRAČE (C2) BUDOU DODÁNY KE DVEŘÍM V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 1154 VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
- ZHOTOVITEL (DODAVATEL) JE POVINEN OVĚŘIT NAVRHOVANÉ PROVEDENÍ V RÁMCI STAVBY S OHLEDEM NA FUNKČNOST VÝROBKŮ
- VZHLED A PŘESNÝ TYP PRVKŮ VIDITELNÝCH V INTERIÉRU A JEJICH BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU SCHVÁLENY ZPRACOVATELEM TÉTO DPS A STAVEBNÍKEM

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ








| OZN.      | ROZMĚR<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ   | POPIS  | MNOŽSTVÍ [ks] |            |            |            |            |            | CELKEM      |
|-----------|---|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>T1</b> |   | <p><b>Kuchyňská linka čajové kuchyně</b></p> <p>Kuchyňská linka délky 3 200 mm, jednotlivé skřínky jsou navrženy jako sestavitelné ze sortimentu sektorových kuchyní.</p> <p><u>Navržená sestava kuchyně:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>spodní skříňka</b> š. 300 mm, 1 otevíravá dvířka levá (tlumený doraz)</li> <li>- <b>spodní skříňka</b> š. 800 mm, 2 otevíravá dvířka levá i pravá (tlumený doraz)</li> <li>- <b>spodní skříňka</b> š. 400 mm, 3x výsuvný šuplík (tlumený dojezd)</li> <li>- <b>spodní skříňka</b> š. 600 mm, 1 otevíravá dvířka pravá (tlumený doraz)</li> <li>- <b>spodní skříňka</b> š. 600 mm, pro vestavnou troubu, 1x spodní výsuvný šuplík (tlumený dojezd)</li> <li>- <b>spodní skříňka</b> š. 300 mm, 1 otevíravá dvířka pravá (tlumený doraz)</li> <li>- <b>horní skříňka</b> š. 800 mm, 2 otevíravá dvířka levá i pravá (tlumený doraz)</li> <li>- <b>horní skříňka</b> š. 800 mm, 2 otevíravá dvířka levá i pravá (tlumený doraz)</li> <li>- <b>pracovní deska</b> š. 620 mm, délka 3 200 mm, tl. 38 mm</li> </ul> <p>Spodní skříňka na nožičkách, nožičky zakryté lištou (DTD + lamino)</p> <p>Povrchová úprava: Laminátované (CPL), dekor se určí v rámci AD</p> <p><u>Kování:</u><br/>tlumené dojezdy a dorazy<br/>Kovové nábytkové úchytky</p> <p><u>Umístění:</u> Místnosti č.: 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30</p> <p><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.1.01 (půdorys) a D.1.1.C.1.02 (pohled)</p> | 2.NP<br>1x    | 3.NP<br>1x | 4.NP<br>1x | 5.NP<br>1x | 6.NP<br>1x | 7.NP<br>1x | <b>6 ks</b> |
| <b>T2</b> | <p><b>900 x 400 x 1 950</b><br/>(š. x hl. x v.)</p>  | <p><b>Skříňka na úklidové prostředky</b></p> <p>Dvoudveřová kovová skříňka s policemi a prostorem pro uložení úklidových prostředků.</p> <p><u>Velikost:</u> šířka 800 - 900 mm, hl. 400 mm, výška min. 1 950 mm</p> <p><u>Kování:</u> Cylindrický zámek</p> <p><u>Umístění:</u> Místnosti č.: 2.31, 3.31, 4.31, 5.31, 6.31, 7.31</p> <p><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.01; D.1.1.C.2.02; D.1.1.C.2.03</p>  | 2.NP<br>1x    | 3.NP<br>1x | 4.NP<br>1x | 5.NP<br>1x | 6.NP<br>1x | 7.NP<br>1x | <b>6 ks</b> |
| <b>T3</b> | <p><b>800 x 500, tl. 18 mm</b><br/>horní hrana v 850 mm</p>   | <p><b>Vestavěný toaletní stolek</b></p> <p>DTD deska stvořící plochu toaletního stolku se zrcadlem osazeným na stěně.</p> <p><u>Velikost stolu:</u> DTD deska 800 x 500 mm, tl. 18 mm, h.h. 850 mm</p> <p>Povrchová úprava: Laminátované DTD (CPL), dekor se určí v rámci AD</p> <p><u>Zrcadlo:</u> 500 x 800 mm, lepené na stěnu, v. 900 - 1 700 mm</p> <p><u>Umístění:</u> Místnosti č.: 2.34, 3.34, 4.34, 5.34, 6.34, 7.34</p> <p><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.3.01</p>  | 2.NP<br>1x    | 3.NP<br>1x | 4.NP<br>1x | 5.NP<br>1x | 6.NP<br>1x | 7.NP<br>1x | <b>6 ks</b> |
| <b>T4</b> | <p><b>umyvadlový pult</b><br/>délky 2,0 m</p>        | <p><b>Umyvadlový pult</b></p> <p>Umyvadlový pult délky 2,0 m s horní deskou z HPL desky tl. 10 mm š. 560 mm, s čelní a boční deskou z HPL desky tl. 10 mm výšky 250 mm, 3x otvor pro umístění zápustného umyvadla, 3x nosná konzola z hliníkových jáckl profilů 30x30x3 mm pro upevnění k SDK předstěně a obvodová konstrukce k upevnění desek HPL taktéž z hliníkových jáckl profilů 30x30x3 mm.</p> <p><u>Materiál:</u> pult - HPL desky, nosníky - hliníkové jáckl profily</p> <p><u>Umístění:</u> Místnosti č.: 2.35, 3.35, 4.35, 5.35, 6.35, 7.35</p> <p><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.4.01, D.1.1.C.4.02</p>   | 2.NP<br>1x    | 3.NP<br>1x | 4.NP<br>1x | 5.NP<br>1x | 6.NP<br>1x | 7.NP<br>1x | <b>6 ks</b> |


## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZN.      | ROZMĚR<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ   | POPIS   | MNOŽSTVÍ [ks] |      |      |      |      |      | CELKEM      |
|-----------|---|---|---------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>T5</b> | <b>umyvadlový pult</b><br><b>délky 1,6 m</b><br> | <b>Umyvadlový pult</b><br>Umyvadlový pult délky 1,6 m s horní deskou z HPL desky tl. 10 mm š. 560 mm, s čelní a boční deskou z HPL desky tl. 10 mm výšky 250 mm, 2x otvor pro umístění zápusného umyvadla, 2x nosná konzola z hliníkových jáckl profilů 30x30x3 mm pro upevnění k SDK předstěně a obvodová konstrukce k upevnění desek HPL taktéž z hliníkových jáckl profilů 30x30x3 mm. | 2.NP          | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | <b>6 ks</b> |
|           |   | Materiál: pult - HPL desky, nosníky - hliníkové jáckl profily<br>Umístění: Místnosti č.: 2.35, 3.35, 4.35, 5.35, 6.35, 7.35<br>Detailní výkres: D.1.1.C.4.01, D.1.1.C.4.02  | 1x            | 1x   | 1x   | 1x   | 1x   | 1x   |             |
|           |   |   |               |      |      |      |      |      |             |
|           |   |   |               |      |      |      |      |      |             |

### Poznámky:

- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO NEJPRVE ZAMĚŘIT NA STAVBĚ A OVĚŘIT TAK SOULAD S TOUTO DPS
- TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TU JE NÁSLEDNĚ NUTNÉ ODSOUHLASIT ZPRACOVATELEM TÉTO DPS
- VŠECHNY KONSTRUKCE, KTERÉ TVOŘÍ PODKLAD PRO KOTVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT S OHLEDEM NA POŽADOVANOU FUNKČNOST DOSTATEČNĚ ÚNOSNÉ!
- ZHOTOVITEL (DODAVATEL) JE POVINEN OVĚŘIT NAVRHOVANÉ PROVEDENÍ V RÁMCÍ STAVBY S OHLEDEM NA FUNKČNOST VÝROBKŮ
- VZHLED A PŘESNÝ TYP PRVKŮ VIDITELNÝCH V INTERIÉRU A JEJICH BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU SCHVÁLENY ZPRACOVATELEM TÉTO DPS A STAVEBNÍKEM

| VÝPIS PRVKŮ PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY |  |   |               |      |      |      |      |      |        |  |
|---|--|---|---------------|------|------|------|------|------|--------|--|
| OZN.  | ROZMĚR<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ  | POPIS   | MNOŽSTVÍ [ks] |      |      |      |      |      | CELKEM |  |
| TP 01                                       | madlo dl. 700 mm<br>                  | <b>Madlo dveří pevné - vodorovné</b><br>Kovové rovné madlo dl. 700 mm, průměr trubky 32 mm, s krytkami<br>Výška umístění na dveře 800 - 900 mm od podlahy<br><u>Barva:</u> <b>Bílá komaxitová</b><br><u>Umístění:</u> Na dveře do místností 3.32 a 4.32<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.02   | 2.NP          | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 2 ks   |  |
| TP 02                                       | madlo dl. 600 mm<br>                  | <b>Madlo ve sprše pevné - vodorovné</b><br>Kovové rovné madlo dl. 600 mm, průměr trubky 32 mm, s krytkami<br>Výška umístění ve sprchovém koutě 800 od podlahy<br><u>Barva:</u> <b>Bílá komaxitová</b><br><u>Umístění:</u> Sprchový kout místností 3.33 a 4.33<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.02   | 2.NP          | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 2 ks   |  |
| TP 03                                       | madlo dl. 900 mm<br>                  | <b>Madlo k WC podpěrné pevné - vodorovné</b><br>Kovové pevné madlo ve tvaru U dl. 900 mm, průměr trubky 32 mm<br>Výška umístění 800 mm od podlahy<br><u>Barva:</u> <b>Bílá komaxitová</b><br><u>Umístění:</u> u WC v místnostech 3.33 a 4.33<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.02  | 2.NP          | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 2 ks   |  |
| TP 04                                       | madlo dl. 800 mm<br>                | <b>Madlo k WC podpěrné sklopné - vodorovné</b><br>Kovové pevné madlo ve tvaru U dl. 900 mm, průměr trubky 32 mm<br>Výška umístění 800 mm od podlahy<br><u>Barva:</u> <b>Bílá komaxitová</b><br><u>Umístění:</u> u WC v místnostech 3.33 a 4.33<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.02  | 2.NP          | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 2 ks   |  |
| TP 05                                       | madlo dl. 300 mm<br>                | <b>Madlo posuvných dveří - svislé</b><br>Kovové pevné madlo dl. 300 mm, průměr trubky 32 mm<br>Výška umístění 800 - 1 100 mm od podlahy, <b>umístit na obě strany dveří !</b><br><u>Barva:</u> <b>Bílá komaxitová</b><br><u>Umístění:</u> posuvné dveře místností 3.33 a 4.33<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.02   | 2.NP          | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 4 ks   |  |
| TP 06                                       | madlo dl. 500 mm<br>                | <b>Madlo u umyvadla a ve sprchovém koutě - svislé</b><br>Kovové pevné madlo dl. 500 mm, průměr trubky 32 mm, s krytkami<br>Výška umístění u umyvadla 800 - 1 300 mm od podlahy<br>Výška umístění ve sprch. koutě 900 - 1 400 mm od podlahy<br><u>Barva:</u> <b>Bílá komaxitová</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti č. 3.33 a 4.33<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.02 | 2.NP          | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 4 ks   |  |
| TP 07                                       | sklopné sedátko<br>450 x 450 mm<br> | <b>Sklopné sedátko do sprchové koutu 450 x 450 mm</b><br>Nerezové sklopné sedátko 450 x 450 mm, lamely možno plastové<br>Výška umístění ve sprch. koutě 460 mm od podlahy<br><u>Barva:</u> <b>Nerezový kov / bílý plast</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti č. 3.33 a 4.33<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.02  | 2.NP          | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 2 ks   |  |

| VÝPIS PRVKŮ PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY |   |   |               |      |      |      |      |      |        |
|---|---|---|---------------|------|------|------|------|------|--------|
| OZN.  | ROZMĚR<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ   | POPIS   | MNOŽSTVÍ [ks] |      |      |      |      |      | CELKEM |
| TP 08                                       | <p><b>tyč pro sprchový závěs 900 x 900 mm</b></p>  | <p><b>Rohová tyč pro sprchový závěs 900 x 900 mm</b></p> <p>Kovová tyč ve tvaru "L" velikost 900 x 900 mm, průměr trubky 25 mm, s krytkami, včetně sprchového závěsu</p> <p>Výška umístění 2 200 mm od podlahy</p> <p><u>Barva:</u> <b>Bílá komaxitová</b></p> <p><u>Umístění:</u> nad sprchovým koutem v místnosti 3.32 a 4.32</p> <p><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.02</p>   | 2.NP          | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 2 ks   |
| TP 09                                       | <p><b>pevné zrcadlo 600 x 900 mm</b></p>  | <p><b>Pevné zrcadlo nad umyvadlem 600 x 900 mm</b></p> <p>Zrcadlo pevně osazené na zdi nad umyvadlem vel. 600 x 900 mm</p> <p>Výška umístění: spodní hrana 900 mm od podlahy, horní 1 800 mm</p> <p><u>Umístění:</u> nad umyvadlem v místnosti 3.32 a 4.32</p> <p><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.02</p>  | 2.NP          | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 2 ks   |
| TP 10                                       |   | <p><b>Svislá zdvihací plošina v uzavřené jízdní dráze</b></p> <p>Svislá zdvihací plošina v uzavřené jízdní dráze, umístěná v zrcadle schodiště chráněné únikové cesty (místnost č. 27 v 1.NP až 4.NP).</p> <p><u>Šachta:</u> Prosklená ocelová pozinkovaná montovaná samonosná šachta s prosklením - čiré bezpečnostní sklo 4x Šachetní dveře celoprosklené<br/>Práškový lak komaxit</p> <p><u>Zdvihací plošina:</u> Minimální rozměr plošiny <b>900 x 1 400 mm</b>, plechová s nosnou ocelovou konstrukcí, podlaha gumová, zrcadlo na straně proti dveřím<br/>Práškový lak komaxit</p> <p><u>Nosnost:</u> minimálně 250 kg/m<sup>2</sup> plošiny = min. 315 kg</p> <p><u>Zdvih:</u> 8 400 mm (3x 2 800 mm) - 4 stanice (1.NP až 4.NP)</p> <p><u>Rychlost plošiny:</u> 0,15 m/s</p> <p><u>Pohon:</u> Hydraulický</p> <p><u>Napájení:</u> 230 V trakční, 24 V ovládací a pomocné obvody</p> <p><u>Vybavení a bezpečnostní prvky:</u><br/>Elektrozámky na šachetních dveřích blokující vstup na podestu, není-li plošina v dané stanici. Automatické vyrovnávání podlah. Stop tlačítko. Mechanismus zabraňující přetížení. Bateriový zdroj, prostřednictvím kterého sjede plošina do spodní stanice i v případě výpadku proudu. Ovládací čelní panel, ovládací tlačítka stanic. Kabinový telefon. Stropní osvětlení kabiny.</p> <p>Vzhledem k nemožnosti vytvořit požadovanou minimální hloubku šachetní jámy 150 mm, bude v 1.NP před vjezdem na plošinu vytvořena ocelová vyrovnávací nájezdová <b>rampa</b> s nesmekavým povrchem <b>o sklonu max 1:8</b> vyrovnávající výškový rozdíl 150 mm.</p> <p>Svislá zdvihací plošina je navržena v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.</p> <p>Svislá zdvihací plošina je navržena v souladu s ČSN EN 81-41</p> <p><b>Kompletní výkresovou dokumentaci svislé zdvihací plošiny, včetně realizační dokumentace, zajistí vybraný dodavatel stavby po schválení vybraného subdodavatele plošiny projektantem této DPS a stavebníkem !</b></p> <p>Viz výkresy: D.1.1. <b>B.3.01</b> až <b>B.3.04</b></p> | 1.NP až 4.NP  |      |      |      |      |      | 1 kpl  |

### Poznámky:








- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO NEJPRVE ZAMĚŘIT NA STAVBĚ A OVĚŘIT TAK SOULAD S TOUTO DPS
- TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TU JE NÁSLEDNĚ NUTNÉ ODSOUHLASIT ZPRACOVATELEM TÉTO DPS










## **VÝPIS PRVKŮ PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY**

- VŠECHNY KONSTRUKCE, KTERÉ TVOŘÍ PODKLAD PRO KOTVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT S OHLEDEM NA POŽADOVANOU FUNKČNOST DOSTATEČNĚ ÚNOSNÉ! **PRO KOTVENÍ PRVKŮ ZARUČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY JE POŽADOVÁNO TAKOVÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KCÍ, KTERÉ UMOŽNÍ KOTVENÍ OPĚRNÝCH MADEL V RŮZNÝCH POLOHÁCH S NOSNOSTÍ MINIMÁLNĚ 150 kg !**
- ZHOTOVITEL (DODAVATEL) JE POVINEN OVĚŘIT NAVRHOVANÉ PROVEDENÍ V RÁMCI STAVBY S OHLEDEM NA FUNKČNOST VÝROBKŮ
- ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘI VÝSTAVBĚ DODRŽET VEŠKERÁ PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠEK č. 410/2005 Sb., č. 398/2009 Sb., č. 268/2009 Sb., PŘÍPADNĚ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE TÉTO DPS K UPŘESNĚNÍ NEJASNÉHO.
- VZHLED A PŘESNÝ TYP PRVKŮ VIDITELNÝCH V INTERIÉRU A JEJICH BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU SCHVÁLENY ZPRACOVATELEM TÉTO DPS A STAVEBNÍKEM


## VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

| OZN.          | ROZMĚR<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ   | POPIS   | MNOŽSTVÍ [ks] |            |            |            |            |            | CELKEM       |
|---------------|---|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>OST 01</b> | <b>tyč pro sprchový závěs 900 mm</b><br> | <b>Rovná tyč pro sprchový závěs dl. 900 mm</b><br>Kovová rozpěrná tyč rovná o délce 900 mm (nastavitelná délka min. ± 20 mm) průměr trubky 20 mm, s krytkami, včetně sprchového závěsu<br>Výška umístění min. 1 900 mm od podlahy sprchové vaničky<br><u>Barva:</u> <b>Bílá komaxitová</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti 2.34, 3.34, 4.34, 5.34, 6.34, 7.34<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.3.02 | 2.NP<br>5x    | 3.NP<br>5x | 4.NP<br>5x | 5.NP<br>5x | 6.NP<br>5x | 7.NP<br>5x | <b>30 ks</b> |
| <b>OST 02</b> |    | <b>Dávkovač tekutého mýdla</b><br>Dávkovač tekutého mýdla z vysoce kvalitního plastu ABS, okénko pro kontrolu zásoby mýdla, zásobník naplně 400 ml, uzamykatelný na klíček<br>Výška umístění 1 100 mm osa nad podlahou<br><u>Barva:</u> <b>Bílá</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti 3.33, 4.33, 5.33, 6.33, 7.33<br>Místnosti 2.35, 3.35, 4.35, 5.35, 6.35, 7.35                                      | 2.NP<br>5x    | 3.NP<br>6x | 4.NP<br>6x | 5.NP<br>6x | 6.NP<br>6x | 7.NP<br>6x | <b>35 ks</b> |
| <b>OST 03</b> |   | <b>Zásobník na papírové ručníky</b><br>Zásobník na jednotlivě skládané papírové ručníky z vysoce kvalitního plastu ABS, okénko pro kontrolu zásoby ručníků, zásobník na 500 ks, uzamykatelný na klíček<br>Výška umístění 1 400 mm osa nad podlahou<br><u>Barva:</u> <b>Bílá</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti 3.33, 4.33, 5.33, 6.33, 7.33<br>Místnosti 2.35, 3.35, 4.35, 5.35, 6.35, 7.35          | 2.NP<br>1x    | 3.NP<br>2x | 4.NP<br>2x | 5.NP<br>2x | 6.NP<br>2x | 7.NP<br>2x | <b>11 ks</b> |
| <b>OST 04</b> |                                        | <b>Koš na papírové ručníky</b><br>Koš na papírové ručníky drátěný hliníkový, objem 47 l, vybavený úchyty umožňující upevnění na stěnu. Koš musí být vhodný pro použití jednorázových sáčků na odpady.<br><u>Barva:</u> <b>Bílá</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti 2.35, 3.35, 4.35, 5.35, 6.35, 7.35   | 2.NP<br>1x    | 3.NP<br>1x | 4.NP<br>1x | 5.NP<br>1x | 6.NP<br>1x | 7.NP<br>1x | <b>6 ks</b>  |
| <b>OST 05</b> |                                        | <b>Zásobník na toaletní papír</b><br>Zásobník na toaletní papír z vysoce kvalitního plastu ABS, okénko pro kontrolu množství toaletního papíru v zásobníku, průměr role max. 200 mm, uzamykatelný na klíček.<br>Výška umístění 800 mm osa nad podlahou<br><u>Barva:</u> <b>Bílá</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti 3.33, 4.33, 5.33, 6.33, 7.33<br>Místnosti 2.36, 3.36, 4.36, 5.36, 6.36, 7.36      | 2.NP<br>5x    | 3.NP<br>6x | 4.NP<br>6x | 5.NP<br>6x | 6.NP<br>6x | 7.NP<br>6x | <b>35 ks</b> |
| <b>OST 06</b> |                                        | <b>Držák na WC štětka + WC štětka</b><br>WC souprava kovová závěsná na stěnu bez krytky, s karamickou miskou na WC štětku + WC štětka s výměnnou koncovkou z kvalitního plastu<br>Výška umístění 150 mm nad podlahou<br><u>Barva:</u> <b>Nerez / bílá</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti 3.33, 4.33, 5.33, 6.33, 7.33<br>Místnosti 2.36, 3.36, 4.36, 5.36, 6.36, 7.36                                | 2.NP<br>5x    | 3.NP<br>6x | 4.NP<br>6x | 5.NP<br>6x | 6.NP<br>6x | 7.NP<br>6x | <b>35 ks</b> |
| <b>OST 07</b> |                                        | <b>Odpadkový koš</b><br>Odpadkový koš nášlapný kovový nerezový/plastový, víko otevíratelné nožním pádlem, vybavený vyjímatelnou omyvatelnou plastovou nádobou. Objem koše alespoň 20 l.<br><u>Barva:</u> <b>Nerez / bílá</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30<br>Místnosti 3.33, 4.33, 5.33, 6.33, 7.33<br>Místnosti 2.35, 3.35, 4.35, 5.35, 6.35, 7.35             | 2.NP<br>2x    | 3.NP<br>3x | 4.NP<br>3x | 5.NP<br>3x | 6.NP<br>3x | 7.NP<br>3x | <b>17 ks</b> |

## VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

| OZN.          | ROZMĚR<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ  | POPIS   | MNOŽSTVÍ [ks] |            |            |            |            |            | CELKEM       |
|---------------|--|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>OST 09</b> | <b>Dvojháček na ručník</b><br>            | <b>Dvojháček na ručník u sprchového koutu</b><br>Kovový věšáček, upevnitelný na stěnu vruty, 2 háčky<br>Výška umístění cca 1 600 mm od podlahy sprchové vaničky<br><u>Materiál, barva:</u> Nerezový kov, bez povrchové úpravy<br><u>Umístění:</u> Místnosti 2.34, 3.34, 4.34, 5.34, 6.34, 7.34<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.3.02  | 2.NP<br>6x    | 3.NP<br>6x | 4.NP<br>6x | 5.NP<br>6x | 6.NP<br>6x | 7.NP<br>6x | <b>36 ks</b> |
| <b>OST 10</b> | <b>Věšák na oděvy</b><br>                 | <b>Věšák na oděvy</b><br>Kovový věšák na oděvy, upevnitelný na stěnu vruty, 4 háčky<br>Výška umístění cca 1 800 mm od podlahy<br><u>Materiál, barva:</u> Nerez nebo hliník, bez povrchové úpravy<br><u>Umístění:</u> Místnosti 3.33, 4.33, 5.33, 6.33, 7.33<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.03   | 2.NP<br>--    | 3.NP<br>1x | 4.NP<br>1x | 5.NP<br>1x | 6.NP<br>1x | 7.NP<br>1x | <b>5 ks</b>  |
| <b>OST 11</b> | <b>Židle</b><br>                         | <b>Židle pro pohodlné převlékání v hygienické kabině</b><br>Židle s kovovou konstrukcí, dřevěný sedák a opěrka jako skořepina<br>Židle bude mít plastové krytky nohou proti zatlačování nohou do podlahy<br><u>Materiál, barva:</u> Kovová konstrukce - <b>práškové lakování</b><br>Dřevěné části - <b>dekor buk, bezbarvý lak</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti 5.33, 6.33, 7.33<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.2.03   | 2.NP<br>--    | 3.NP<br>-- | 4.NP<br>-- | 5.NP<br>1x | 6.NP<br>1x | 7.NP<br>1x | <b>3 ks</b>  |
| <b>OST 12</b> | <b>Jídelní set - stůl a 4 židle</b><br> | <b>Jídelní set - jídelní stůl a 4 jídelní židle (komplet)</b><br>Jídelní stůl s kovovou nosnou konstrukcí, 4 nohy, dřevěná deska, velikost desky stolu alespoň 800 x 1 500 mm, výška minimálně 730 mm.<br>Jídelní židle (4ks), kovová konstrukce, dřevěný sedák a opěrka jako skořepina<br>Jídelní stůl i židle budou mít plastové krytky nohou proti zatlačování nohou do podlahy<br><u>Materiál, barva:</u> Kovová konstrukce - <b>práškové lakování</b><br>Dřevěné části - <b>dekor buk, bezbarvý lak</b><br><u>Umístění:</u> Místnosti 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30<br><u>Detailní výkres:</u> D.1.1.C.1.01 | 2.NP<br>1x    | 3.NP<br>1x | 4.NP<br>1x | 5.NP<br>1x | 6.NP<br>1x | 7.NP<br>1x | <b>6 kpl</b> |
| <b>OST 13</b> | <b>Hasicí přístroje</b><br>             | <b>Přenosný hasicí přístroj práškový</b><br>Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A<br>Zavěšený na stěnu.<br><u>Umístění:</u> Místnost 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30 vždy 1x<br>Místnost 2.34, 3.34, 4.34, 5.34, 6.34, 7.34 vždy 1x   | 2.NP<br>2x    | 3.NP<br>2x | 4.NP<br>2x | 5.NP<br>2x | 6.NP<br>2x | 7.NP<br>2x | <b>12 ks</b> |
| <b>OST 14</b> | <b>Revizní dvířka 150 x 200 mm</b><br>  | <b>Revizní dvířka kovová - 150 x 200 mm - Uzamykatelná</b><br>Revizní dvířka kovová pro přístup k čistícím kusům osazeným na každém stoupacím potrubí splaškové kanalizace ve 2.NP (před zaústěním do ležatých svodů splaškové kanalizace pod stropem v 1.NP).<br>Revizní dvířka budou mít uzamykatelný zámek.<br><u>Materiál, barva:</u> Kovová - práškové lakování (bílá barva)<br><u>Umístění:</u> Místnosti   | 2.NP<br>6x    |            |            |            |            |            | <b>6 ks</b>  |
| <b>OST 15</b> | <b>Revizní dvířka 600 x 600 mm</b><br>  | <b>Revizní dvířka do SDK podhledu - 600 x 600 mm</b><br>Revizní dvířka pro SDK podhled pro přístup k ventilátoru.<br><u>Materiál, barva:</u> Kovová + SDK dvířka<br><u>Umístění:</u> Místnost č. 7.31   | 7.NP<br>1x    |            |            |            |            |            | <b>1 ks</b>  |

## VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

| OZN.              | ROZMĚR<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ  | POPIS  | MNOŽSTVÍ [ks]          |            |            |            |            |            | CELKEM       |
|-------------------|--|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>OST<br/>16</b> | <b>Zrcadlo 450 x 600 mm</b><br> | <b>Pevné zrcadlo nad umyvadly 450 x 600 mm</b><br>Zrcadlo obyčejné, ploché, bez fazet na stěně nad umyvadlem<br>Lepené na stěnu z HPL desek<br>Výška umístění: spodní hrana 1 200 mm, horní 1 800 mm<br>Umístění: Místnosti 2.34, 3.34, 4.34, 5.34, 6.34, 7.34<br>Místnosti 2.35, 3.35, 4.35, 5.35, 6.35, 7.35 | 2.NP<br>6x             | 3.NP<br>6x | 4.NP<br>6x | 5.NP<br>6x | 6.NP<br>6x | 7.NP<br>6x | <b>36 ks</b> |
| <b>OST<br/>17</b> | <b>Manžeta z PVC fólie</b>   | <b>Těsnící manžeta VZT potrubí z PVC fólie</b><br>Uzavřená kruhová manžeta z PVC fólie pro dotěsnění prostupu VZT potrubí Ø 160 mm na střeše objektu, včetně montáže nerezového pásku na potrubí a dotěsnění trvale pružným tmelem   | Střecha objektu<br>- - |            |            |            |            |            | <b>1 ks</b>  |

### Poznámky:

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ V TABULCE UVEDENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU PŘED JEJICH OSAZENÍM A BUDE ODSOUHLASENO ZPRACOVATELEM TĚTO DPS A STAVEBNÍKEM
- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO NEJPRVE ZAMĚŘIT NA STAVBĚ A OVĚŘIT TAK SOULAD S TOUTO DPS
- TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TU JE NÁSLEDNĚ NUTNÉ ODSOUHLASIT ZPRACOVATELEM TĚTO DPS
- VŠECHNY KONSTRUKCE, KTERÉ TVOŘÍ PODKLAD PRO KOTVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT S OHLEDEM NA POŽADOVANOU FUNKČNOST DOSTATEČNĚ ÚNOSNÉ!
- ZHOTOVITEL (DODAVATEL) JE POVINEN OVĚŘIT NAVRHOVANÉ PROVEDENÍ V RÁMCI STAVBY S OHLEDEM NA FUNKČNOST VÝROBKŮ
- VZHLED A PŘESNÝ TYP PRVKŮ VIDITELNÝCH V INTERIÉRU A JEJICH BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU SCHVÁLENY ZPRACOVATELEM TĚTO DPS A STAVEBNÍKEM