


STŘECHA NAVAZUJÍCÍHO
OBJEKTU KUCHYNĚ
(NENÍ PŘEDMĚTEM PD)


PODOKAPNÍ ŽLAB

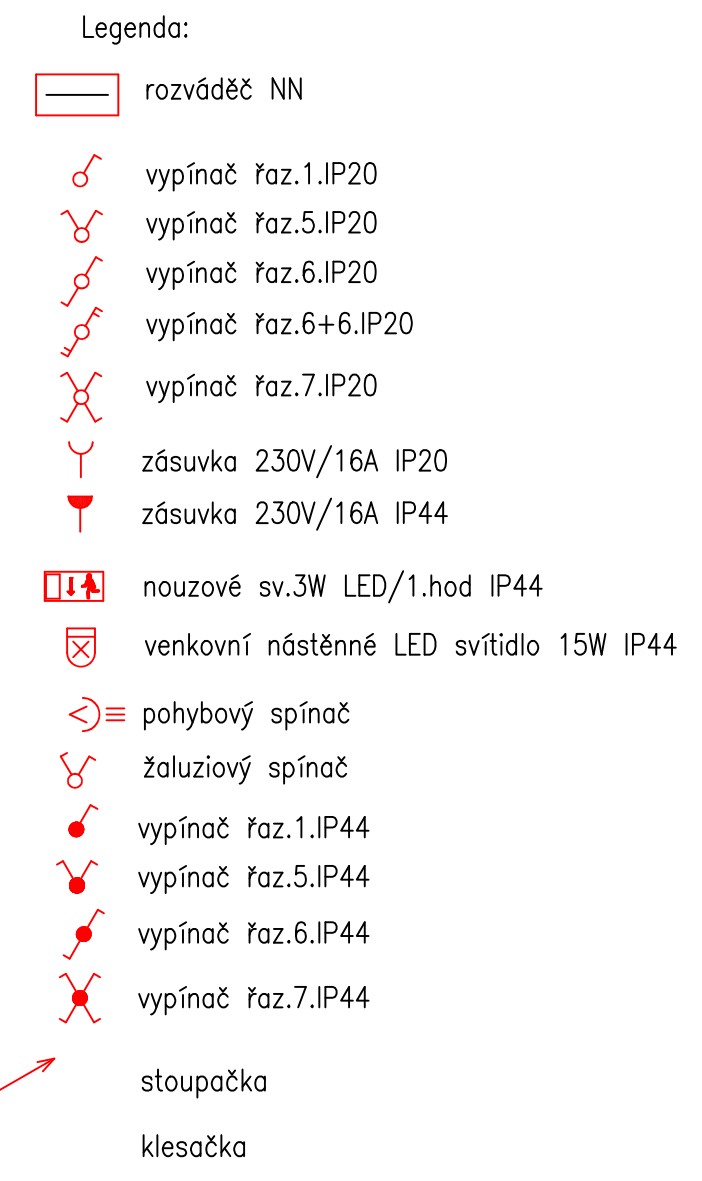

Poznámka:

Značení vývodů dle rozvaděčů – Rx=R3–R6

| Označení svítidla | Množství | Název | Přiklo | Světelný tok |
|-------------------|----------|--|--------|--------------|
| B | 18 | Interior luminaire for sports hall | 34 | 4115,0 Lm |
| C | 143 | Přísazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 460mm | 44 | 4600,0 Lm |
| D | 21 | LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08 | 52 | 7100,0 Lm |
| F | 18 | Přísazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt | 38 | 4400,0 Lm |
| G | 36 | Přísazené LED svítidlo, IP65, opalový PMMA kryt, průměr 300mm | 36 | 5400,0 Lm |
| H | 51 | Vestavní mířkové LED svítidlo, leštěná AL mířka | 18 | 2300,0 Lm |
| I | 19 | Vestavní mířkové LED svítidlo, leštěná AL mířka | 37 | 4700,0 Lm |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | | ZPRACOVATEL ČÁSTI: | | Významci: | | |
|  ENERGY BENEFIT centře | | Energy Benefit Centre a.s. Křovice 448, 182 00 Praha 6 tel: +420 270 031 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz | |  Stroženeň 1304 580 01 Havlíčkův Brod www.sife.cz | | Jiří Provazník Hlavní projektant Ing. Vladimír Fiedler Autorizace čísel elektro: Ing. Jaroslav Bálschovsky |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| STAVEBNÍK: | | | | razítko a podpis | | |
| ZEMĚDELSKÁ AKADEMIE A GYMNÁZIA HOŘICE - STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE REGIOVA 1403, 508 01 HOŘICE | | | | Zakazkové číslo: 230159 Datum: 11/2023 | | |
| PROJEKT: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZA A GYMNÁZIA HOŘICE - DM ŠALOUNOVA MÍSTO STAVBY: Šalounova 1822, 508 01 Hořice | | | | Part: Stupen: DPS | | |
| ČÁST, PROFESE: D.1.4.1-TS - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD | | | | Měřítko: 1:50 | | |
| VÝKRES: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 3. - d.np | | | | Č. výkresu: D.1.4.1_E-SIL_05 | | |