ŘEZ C-C

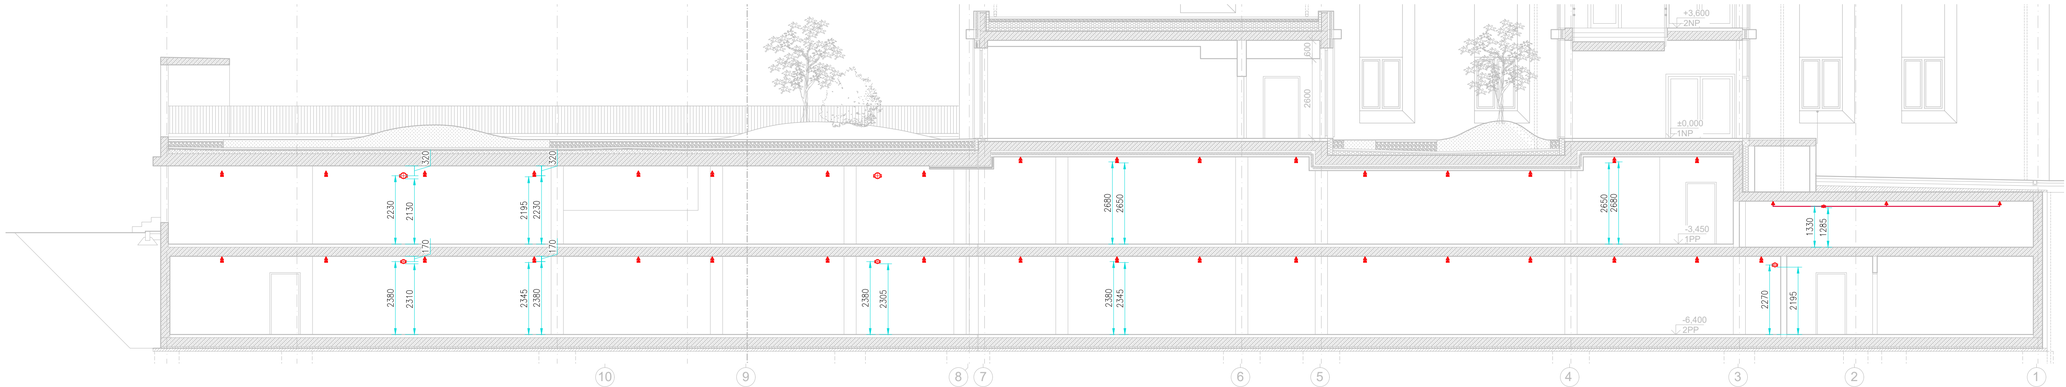

ŘEZ D-D

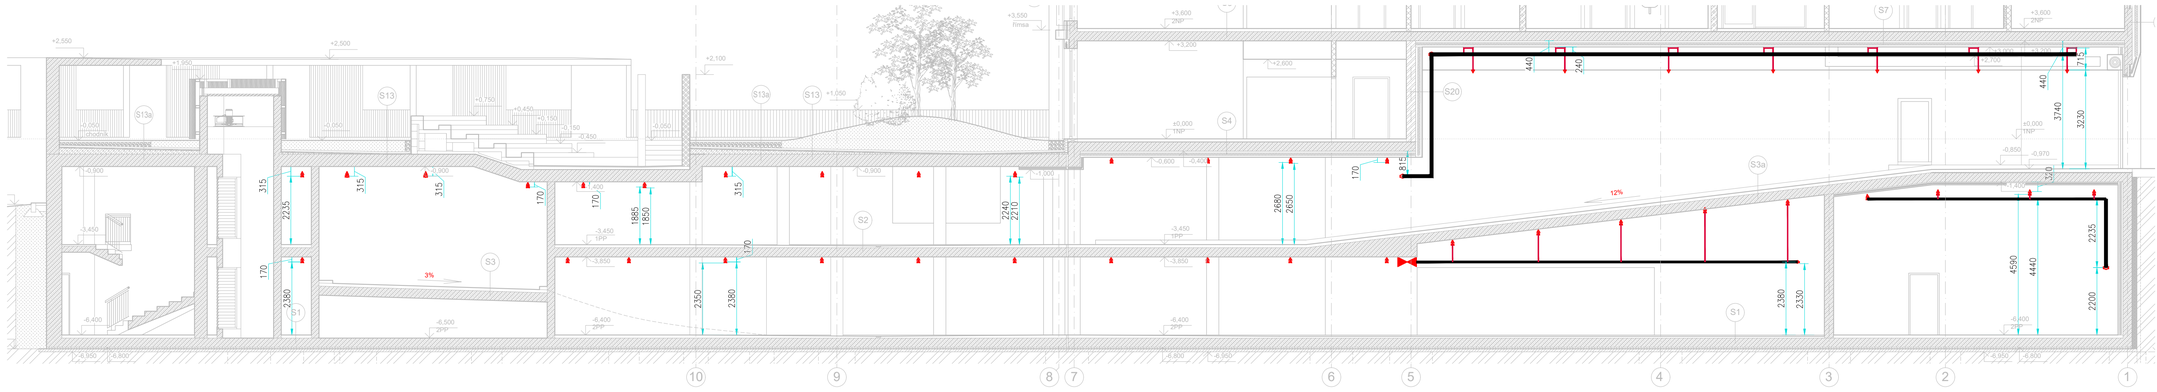

ŘEZ A-A

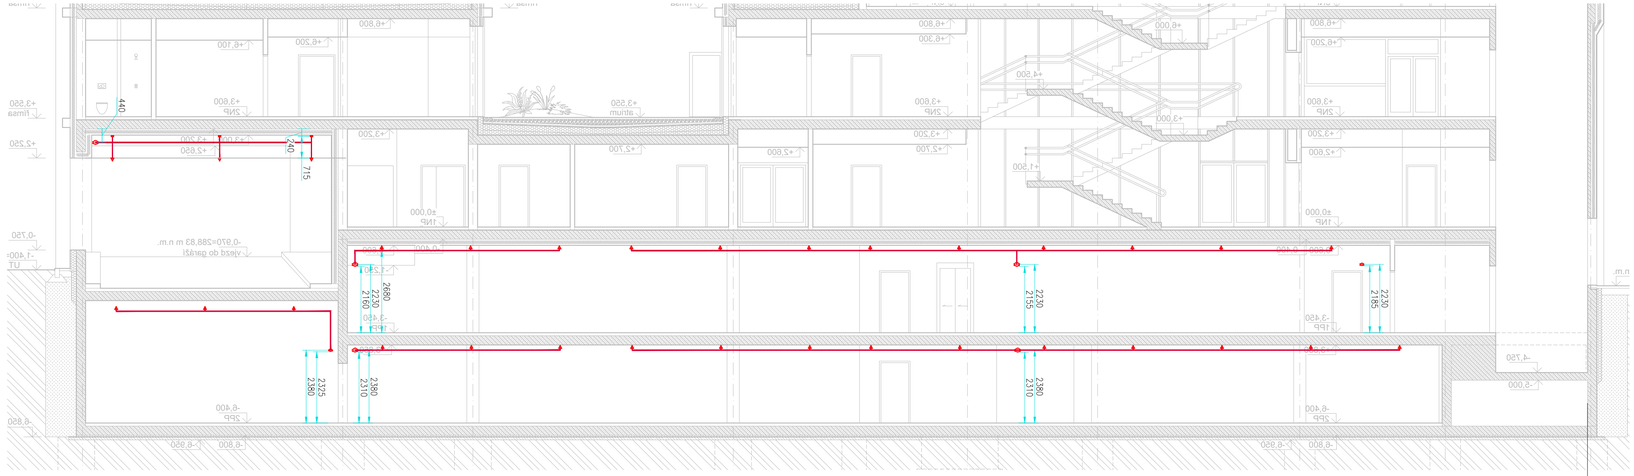

ŘEZ B-B

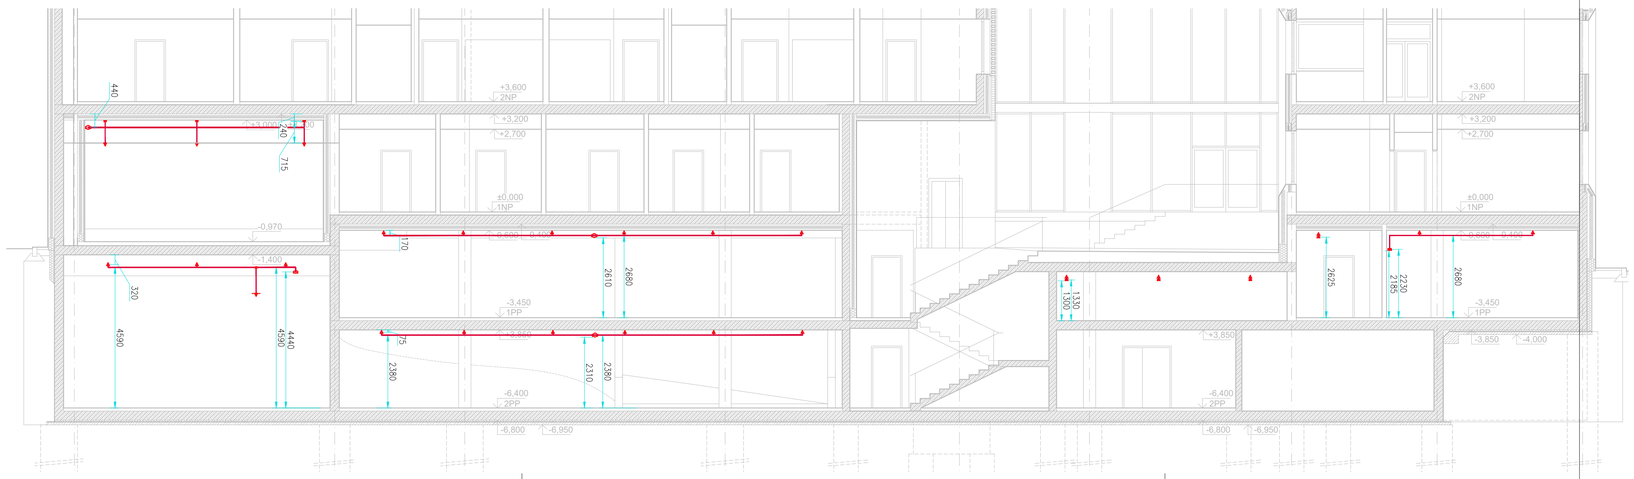

POZN.:
ROZVÁDĚCÍ POTRUBÍ MUSÍ MÍT SKLON SMĚREM K ROZDĚLOVACÍMU POTRUBÍ NEJMÉNĚ 0,4 % A ROZDĚLOVACÍ POTRUBÍ MUSÍ MÍT SKLON NEJMÉNĚ 0,2 % SMĚREM K PŘÍSLUŠNÉ ODVODŇOVACÍ ARMATUŘE.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK	
ZODP. PROJEKTANT	PETR VERNER	
VYPRACOVAL	ING. MICHAELA KŘÍŽOVÁ	
KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD: JIČÍN	

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN
PAVILON PSYCHIATRIE

STUPEŇ	DSP
DATUM	02/2024
FORMÁT/POČET STR.	A4/8
MĚŘÍTKO	1:100
ARCHIVNÍ ČÍSLO	

NÁZEV OBJEKTU : SO01	ČÁST : D.2-01.7 - STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	Č. ZAK. 23026	ČÍSLO SOUPRAVY
		SOUBOR DWG	

NÁZEV PŘÍLOHY :

ŘEZY

Č. PŘÍLOHY :

23026-DSP-D.2-01.7-06