




POHLED ČELNÍ

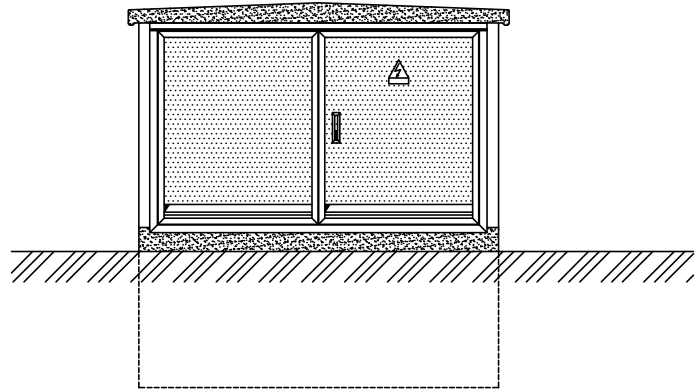


POHLED ČELNÍ

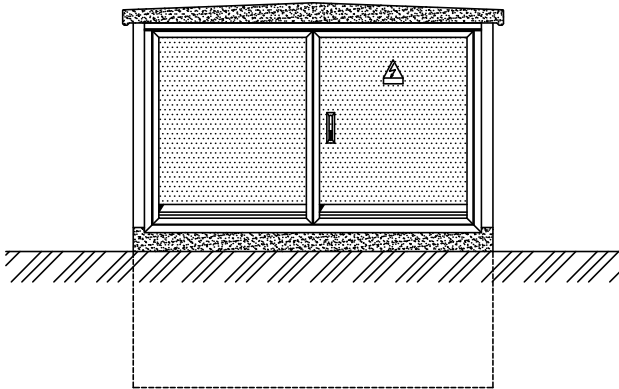


POHLED BOČNÍ

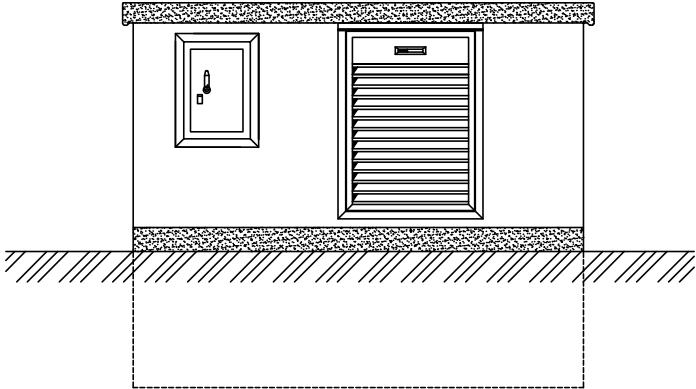


POHLED BOČNÍ

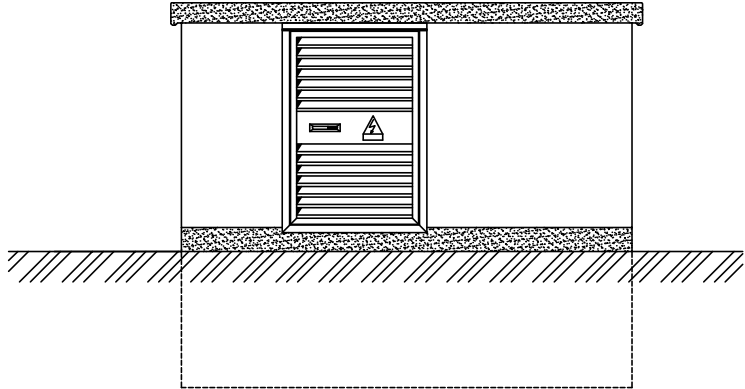


PŮDORYS

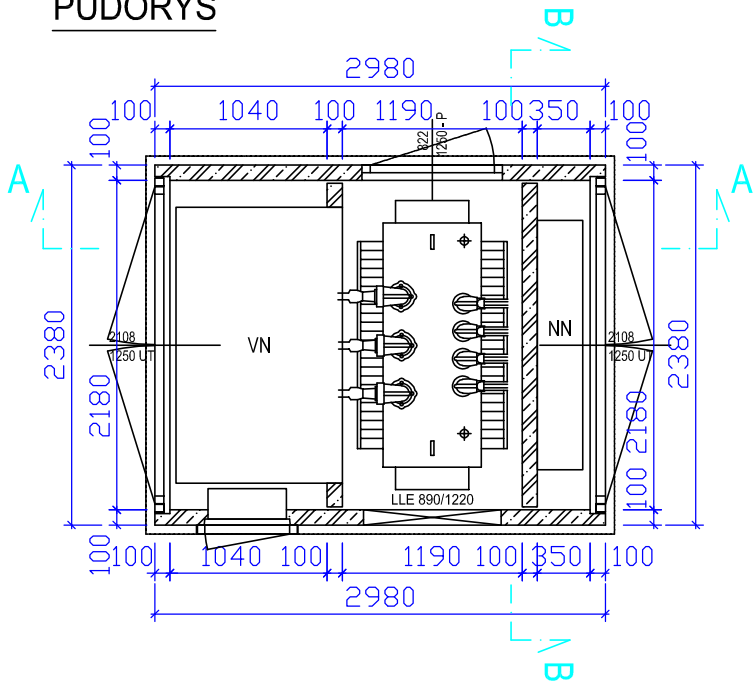

ŘEZ B-B


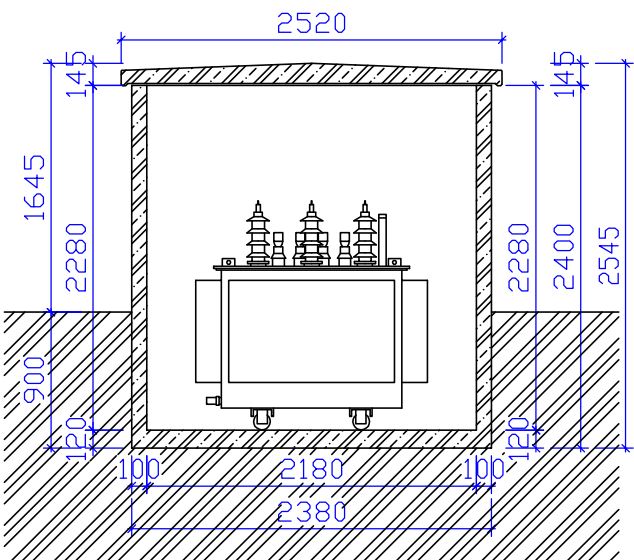


ŘEZ A-A

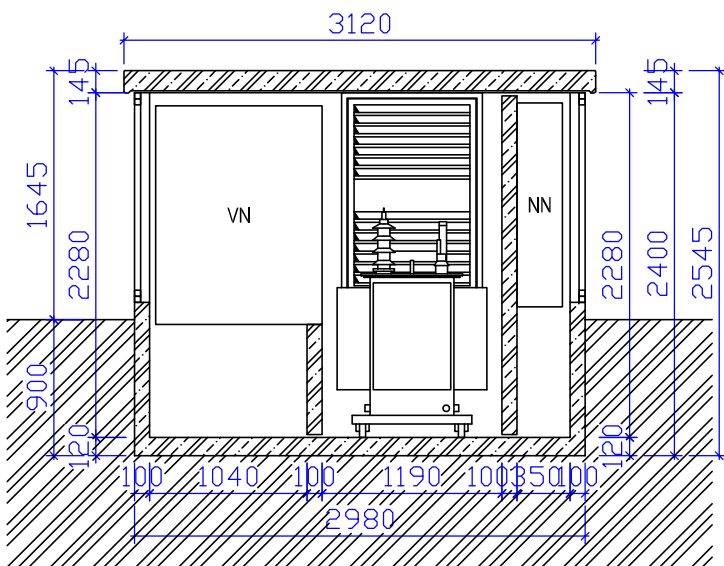

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:  
– 3PE AC 50Hz, 22000V / IT  
– 3PEN stř. 50Hz , 400V / TN–C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

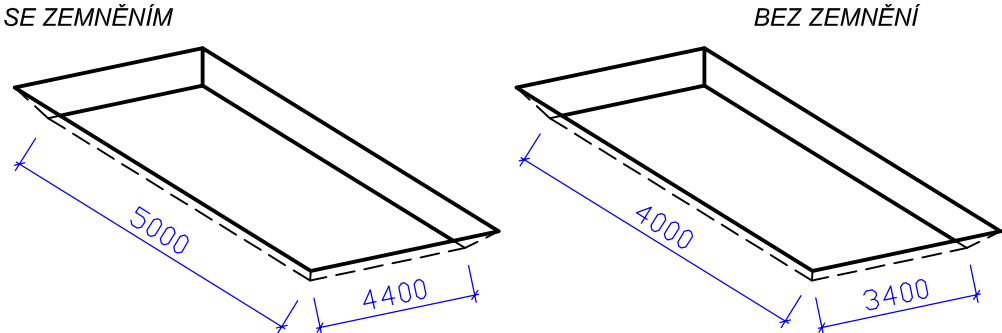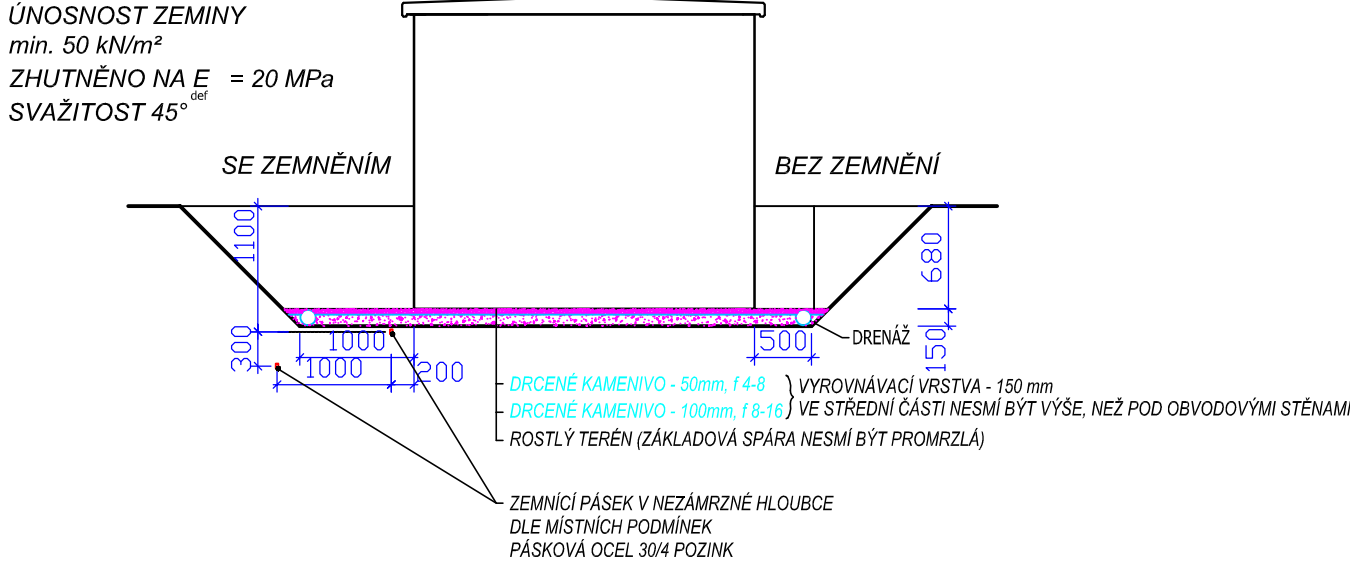

Zemní práce a výkopy v zemině nesoudržné provádět podle ČSN 73 1001.

OBJEDNATEL :		Královéhradecký kraj	
		KRAJ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN	
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK	
ZODP. PROJEKTANT		RADIM BLÁTK	
VYPRACOVAL		RADIM BLÁTK	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN	
NÁZEV AKCE :		OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN	
		PAVILON PSYCHIATRIE	
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :	
IO 06		D.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
NÁZEV PŘÍLOHY :		Č. PŘÍLOHY :	
TS PŮDORYS, POHLEDY, OSAZENÍ, UZEMNĚNÍ		23026-DUR/DSP-D.2-IO 06-04	