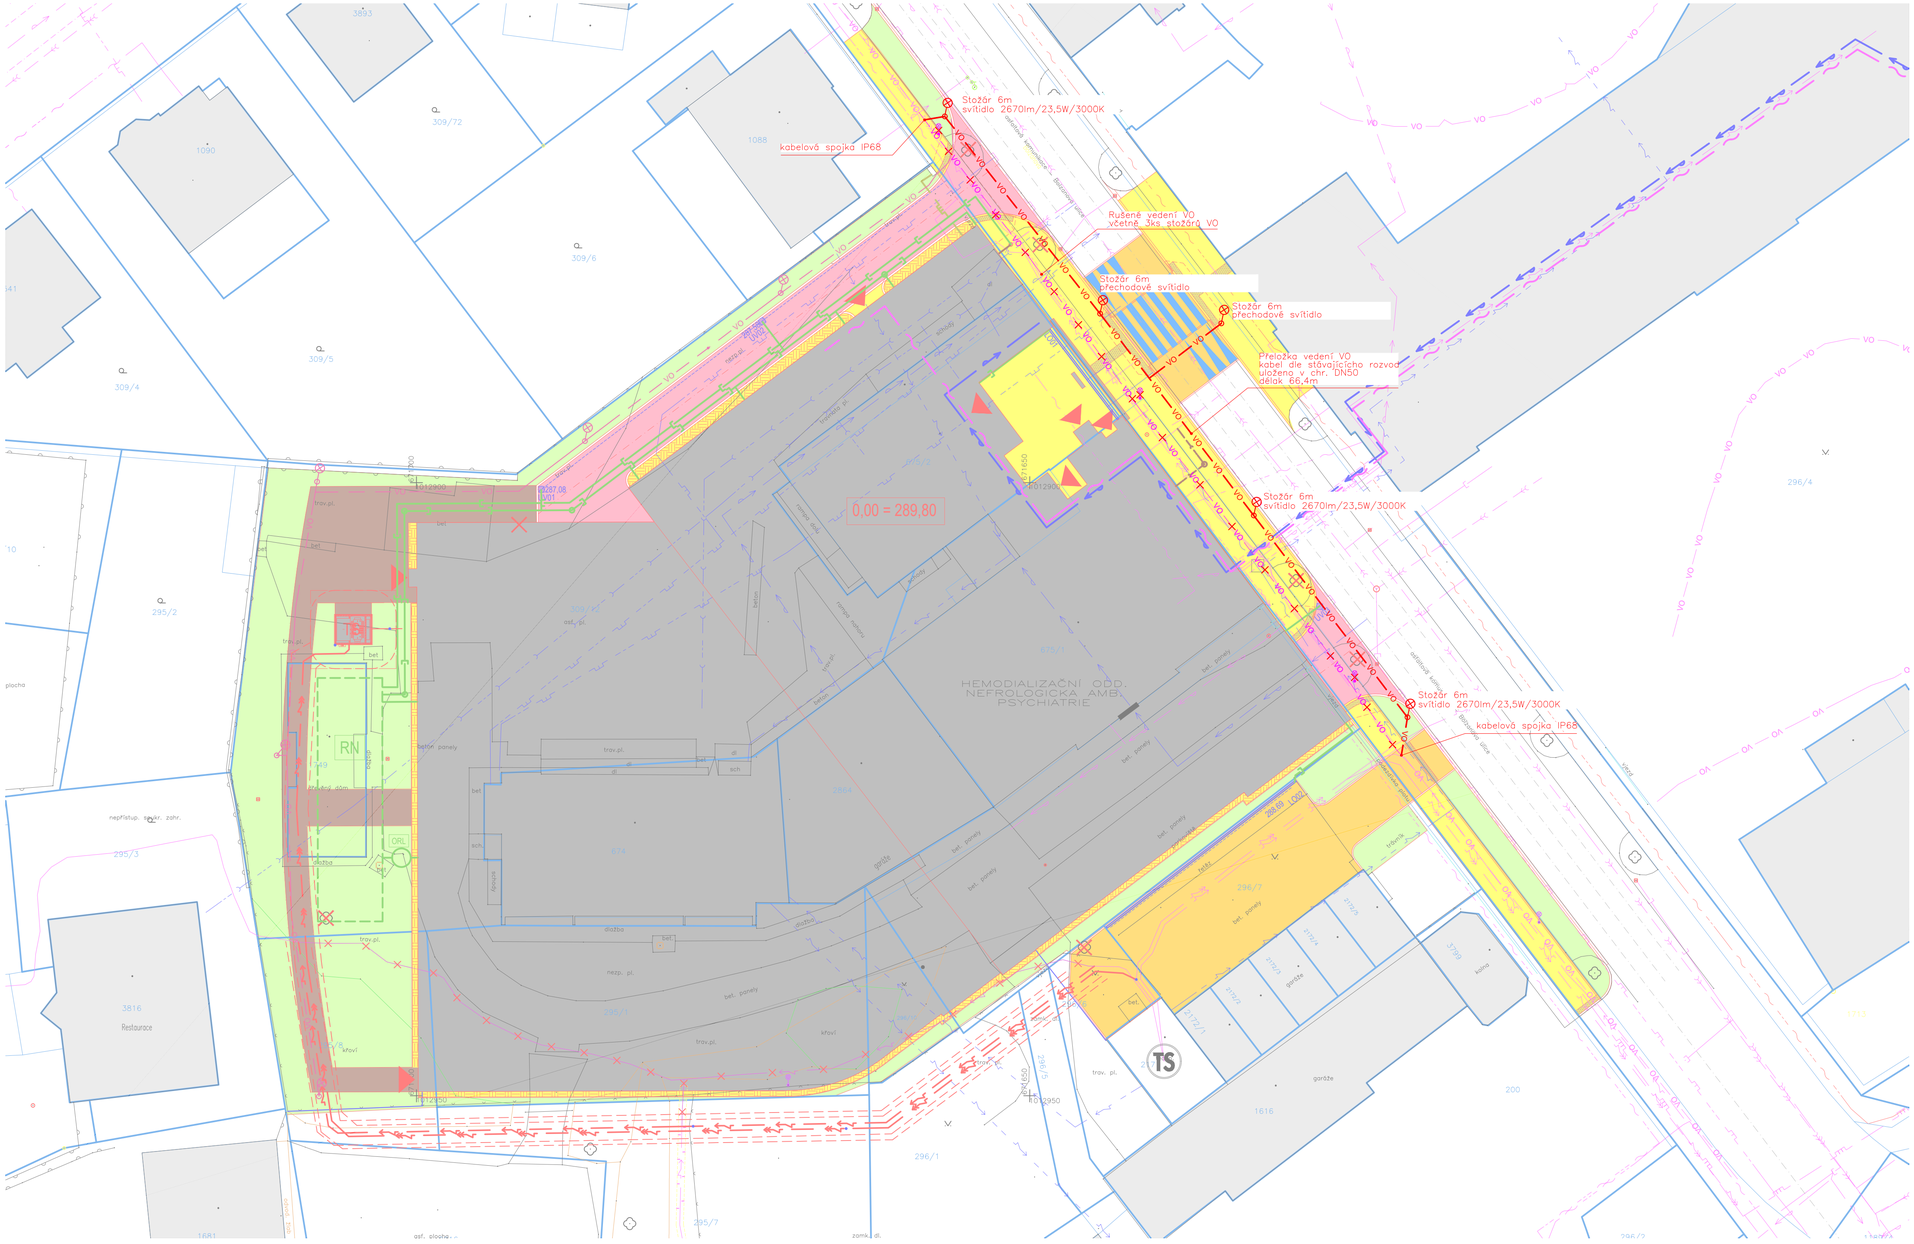


## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- VODOVOD (VODOHOSPODÁŘSKÁ O.S.)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE (VODOHOSPODÁŘSKÁ O.S.)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (VODOHOSPODÁŘSKÁ O.S.)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ (VODAFONE)
- NTL PLYNOVOD (GASNET)
- STL PLYNOVOD (GASNET)
- VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE)
- VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE)
- KANALIZACE (AREÁLOVÁ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE)
- VODOVOD (AREÁLOVÁ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE)
- PLYNOVOD (AREÁLOVÁ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ (AREÁLOVÁ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE)
- VEDENÍ NN (AREÁLOVÁ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE)

## NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- PLYNOVOD
- PŘÍPOJKA VODOVODU
- SLABOPROUDÉ ROZVODY AREÁLOVÉ
- VEDENÍ VO, KABELÁŽ ULOŽENA V CHRÁNIČCE DN50
- STOŽÁR VO, 6m SVÍTIDLO 2670lm/23,5W/3000K
- PŘELOŽKA VO, KABELÁŽ ULOŽENA V CHRÁNIČCE DN50
- STOŽÁR VO, 6m PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO
- RUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ VO, RUŠENÍ STOŽÁRU VO
- VEDENÍ VN, KABELY 22-AXEKVCE 3x1x240 V CHRÁNIČCE DN160
- RUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ NN
- PŘELOŽKA VEDENÍ NN - ŘEŠÍ ČEZ DISTRIBUCE

## LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- BUDOVA
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY ASFALTOVÝ BETON
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY BETONOVÁ DLAŽBA (POJÍŽDĚNÁ)
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY BETONOVÁ DLAŽBA (POCHŮZÍ)
- KONTRASTNÍ RELIÉFNÍ DLAŽBA UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY MLATOVÉ PLOCHY
- OKAPOVÝ CHODNÍK
- OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ STAV (GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ)
- HRANICE POZEMKŮ
- NOVÝ STAV (NÁVRH)
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- PODPLÁŇOVÁ DRENÁŽ
- OPLOCENÍ
- PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY VČ. KOTEV
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- VSTUP DO BUDOVY
- ULIČNÍ VPUSŤ / LINIOVÝ ODVODŇOVAČ (UV02 LO01)
- KÁCENÍ STROMŮ (12a)

Uspořádání inženýrských sítí provést dle platných norem:

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (332000)
Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
0,00 = 289,80 m n.m.

OBJEDNATEL :

**KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ**
**PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,**
**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

| | | |
|---|---|---|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN | |
| HLAVNÍ ARCHITEKT | ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK | |
| ZODP. PROJEKTANT | RADIM BLAŤÁK | |
| VYPRACOVAL | RADIM BLAŤÁK | |
| KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ | STAV. ÚŘAD: JIČÍN | |

KANIA

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

**OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN**
**PAVILON PSYCHIATRIE**

| | |
|---|---|
| STUPEŇ | DUR/DSP |
| DATUM | 02/2024 |
| FORMÁT/POČET STR. | A4/6 |
| MĚŘÍTKO | 1:250 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | |

NÁZEV OBJEKTU : IO 01.1

ČÁST : D.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Č. ZAK. 23026 | ČÍSLO SOUPRAVY | SOUBOR DWG

NÁZEV PŘÍLOHY : SITUACE VO - PŘELOŽKA

Č. PŘÍLOHY : 23026-DUR/DSP-D.1.4.5-SO 01-03