


VZOROVÉ ŘEZY KŘÍŽENÍ A SOUBĚHŮ KABELŮ S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI
DLE ČSN 73 6005

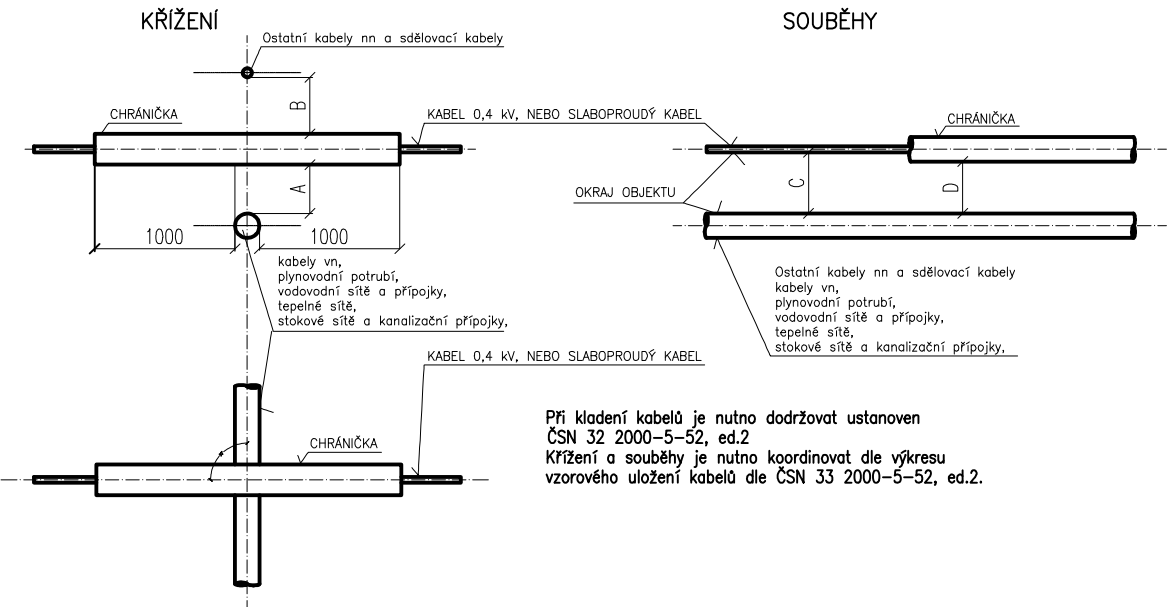

TABULKA MINIMÁLNÍCH VZDÁLENOSTÍ PROJEKTOVANÝCH KABELŮ OD OSTATNÍCH SÍTÍ – MIN. VZDÁLENOSTI V m

DOTČENÁ PODZEMNÍ SÍŤ	silové kabely do 1 kV				sdělovací kabely			
	A	B	C	D	A	B	C	D
silové kabely do 1 kV	0,05	0,05	0,05		0,3		0,3	0,1
silové kabely do 10 kV	0,15		0,15		0,8		0,8	0,1
silové kabely do 35 kV	0,2		0,2		0,8		0,8	0,1
silové kabely do 220 kV	0,2		0,2		0,8		0,8	0,8
sdělovací kabely	0,3	0,3	0,3	0,1	—	—	—	—
plyn. potrubí do 0,005 MPa	0,1		0,4		0,1		0,4	0,1
plyn. potrubí do 0,4 MPa	0,1		0,6		0,1		0,4	0,1
vodovodní sítě a přípojky	0,4		0,4		0,2		0,4	0,2
tepelné sítě	0,3		0,3		0,5		0,8	0,15
kabelovody	0,1		0,1		0,1		0,3	
stokové sítě a kan. přípojky	0,3		0,5		0,2		0,5	
kolektor					0,1		0,3	
koleje tramvajové dráhy	1,0		1,0		1,0		1,0	

Uspořádání inženýrských sítí provést dle platných norem:

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (332000)
Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
0,00 = 289,80 m n.m.

OBJEDNATEL :			<div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div> <div>PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,</div> <div>500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div>		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		<div>KANIA</div> <div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz</div> <div>tel : 596 243 487</div> <div>e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>		
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK				
ZODP. PROJEKTANT	RADIM BLAŤÁK				
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK				
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN			
NÁZEV AKCE :			<div>OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN</div> <div>PAVILON PSYCHIATRIE</div>		
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :		STUPĚŇ	
IO 07		D.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DATUM	
				FORMÁT/POČET STR.	
				MĚŘÍTKO	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
				Č. ZAK.	
				23026	
				ČÍSLO SOUPRAVY	
				SOUBOR	
				DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :		
VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU			23026-DUR/DSP-D.2-IO 07-03		