


- BETONOVÁ MAZANINA C20/25, PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VE SPÁDU 2% tl. 50 mm
- DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE S NAKAŠIROVANOU TEXTILII
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z PVC-P, URČENÁ POD ZATĚŽOVACÍ VRSTVY
- TEPELNÁ IZOLACE, ISOVER EPS 200 F, tl. 150 mm
- PŮVODNÍ NOSNÁ ČÁST STROPU tl. 150 mm
- LEPIČÍ STĚRKOVACÍ HMOTA
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100 F, tl. 150 mm
- LEPIČÍ STĚRKOVACÍ HMOTA S
- ARMOVACÍ SKELNOU TKANINOU, tl. 3 mm
- PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA, ZRNA tl. 1,5 mm

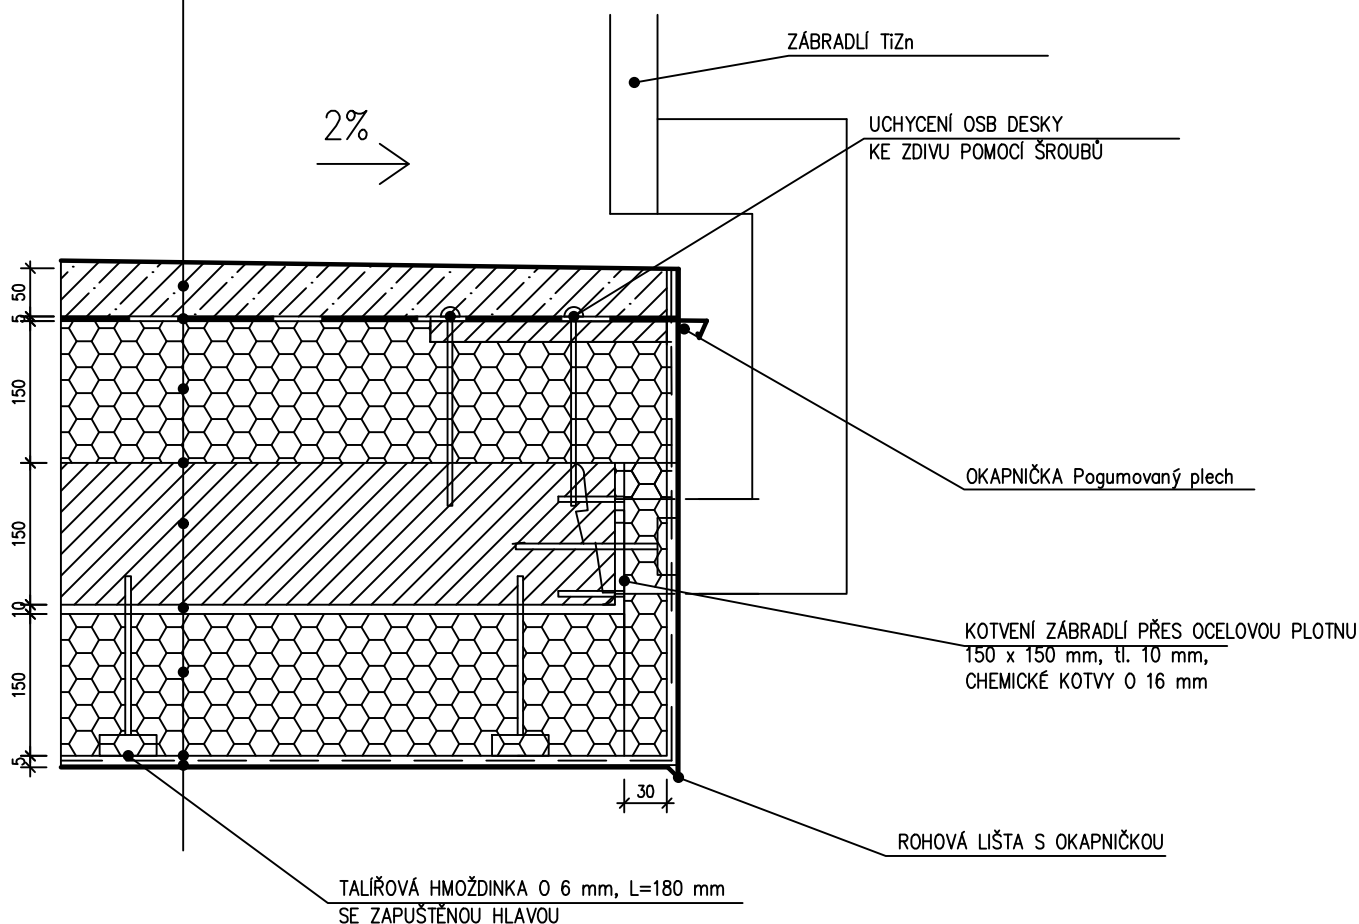

DETAIL Č.13 M 1:8 – SCHÉMA ZATEPLENÍ
UKONČENÍ BALKONU