


TABULKY EL. VÝVODŮ

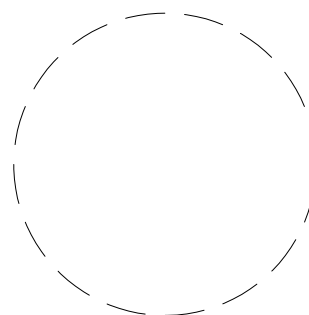

SVIK Tepelná technika
Hradec Králové

Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové

Tel.fax. 495 407 311-2

jiri.vik@vik.cz

ICO 11016019

obch. rejstřík Krajský soud HK

oddíl A, vložka 348

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RADEK HAK							Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové Tel.fax: 495 407 311—2 jiri.vik@vik.cz ICO 11016019 obch. rejstřík Krajský soud HK oddíl A, vložka 348			
VYPRACOVAL: RADEK HAK										
INVESTOR: SPŠ, OŠ a ZŠ, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ										
AKCE: REKONSTRUKCE KOTELNY Č.P.428 UMÍSTĚNÍ: ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 428, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ČÁST: D.1.4.g - MĚŘENÍ A REGULACE VÝKRES: TABULKY EL. VÝVODŮ							STUPEŇ:		DPS	
							DATUM:		03/2025	
							Č. ZAKÁZKY:		-	
							MĚŘÍTKO:		NENÍ	
							Č. VÝKRESU: D.1.4.g-03			
PARÉ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tabulka elektrických vývodů - rozvaděče MaR

MR-01

Rozvaděč	Vývod	Jištění	Příkon [kW]	Proud [A]	Napětí	Označení	Typ	NZ	Popis
MR-01	FA1	10B/1	0,2	2	230V	K1			plynový kotel
MR-01	FA2	10B/1	0,2	2	230V	K2			plynový kotel
MR-01	FA3	10B/1	0,2	2	230V	K3			plynový kotel
MR-01	FA4	6C/1	0,17	1,41	230V	ČK1			oběhové čerpadlo - větev ÚT budova západ
MR-01	FA5	6C/1	0,17	1,41	230V	ČK2			oběhové čerpadlo - větev ÚT budova východ
MR-01	FA6	6C/1	0,045	0,42	230V	ČK3			oběhové čerpadlo - větev vzduchotechnika
MR-01	FA7	6C/1	0,05	0,44	230V	ČK4			oběhové čerpadlo - větev ohřev TeV
MR-01	FA8	6C/1	0,4	2	230V	ČC1.1			cirkulační čerpadlo TV
MR-01	FA9	6C/1	0,4	2	230V	ČC1.2			cirkulační čerpadlo TV
MR-01	FA10	10B/1	0,5	4	230V	MAR			rozvaděč - část MaR
MR-01	FA11	10C/1				REZERVA			re z e r v a