



R12

Nástěnná plastová rozvodnice  
96M, plná dvířka  
IP44  
Typová barva  
PŘÍVOD KABELÉM SHORA  
VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
CHARAKTERISTIKA SOUSTAVY  
3 NPE AC 400/230 V / TN-C-S

Ik = do 10 kA  
ip = do 10 kA  
Jištění přívodu  
63A stávající

HOP tvořena v rozvaděči RH připojením na PE.

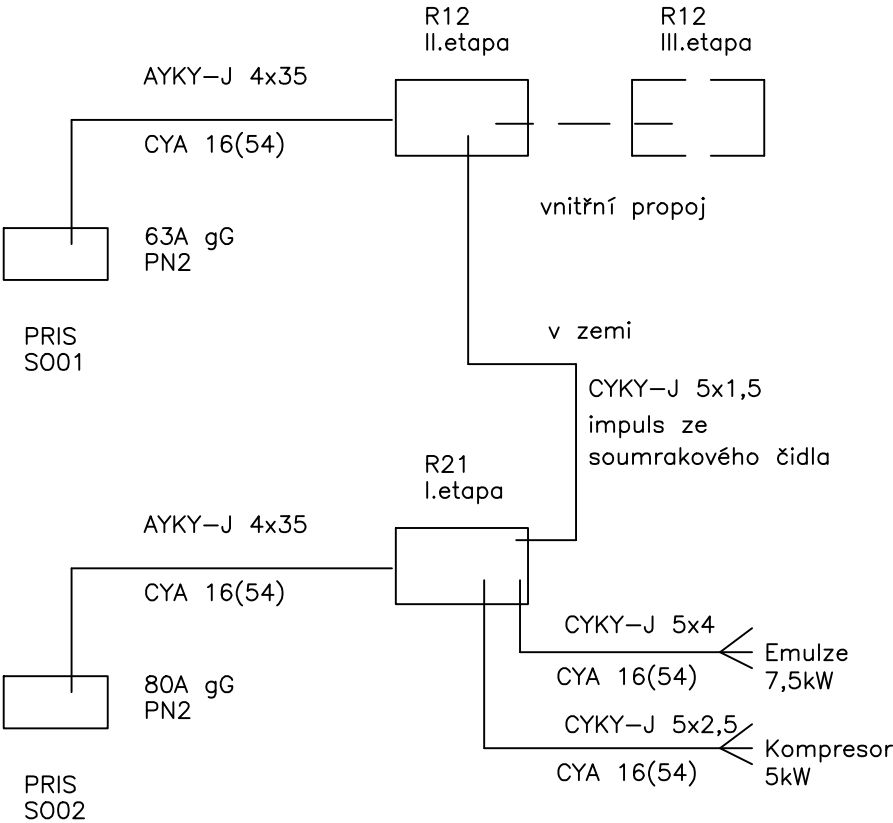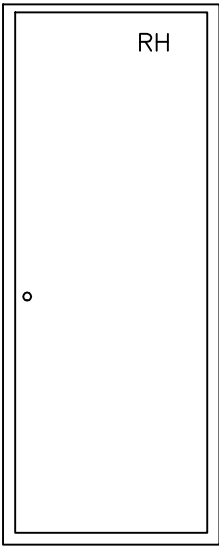

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Lipovský	
Projektant :	Ing. Lipovský	
Kraj :	KRÁLOVÉHRADSKÝ	M.Ú. : Trutnov
Stavebník :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové IČO: 27502988	
Stavba :	Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Trutnov Poříčí u Trutnova [769223], p. č. 830, 716 a 231/1	
D.1.4.b Elektroinstalace		Číslo paré :
Název výkresu :	Rozvaděč R12 - III.etapa	
		Číslo výkresu :
		D1.4.b 12

IRBOS s.r.o.  
Čestice 115  
Kostelec nad Orlicí  
517 41  
www.irbos.cz

Autorizace:

Číslo zakázky : 22/03/0734  
Stupeň PD : DPS  
Datum : 08/2022  
Měřítko : --  
Formát : 3 x A4