

## Popis zařízení

Projektová dokumentace DODATEK č.4 řeší ovládání 13 ks nově instalovaných vzd.klapek v kuchyni v závislosti na provozním režimu vaření nebo výdej jídla. Dále dodatek řeší ovládání uzavíracího ventilu na přívodu plynu do kuchyně ve vazbě na chod vzduchotechnické jednotky pro kuchyň.


### Doplnění rozvaděče 10.01DT3

1ks	Relé 24V, 50Hz – 3P
2 ks	Pojistkový držák
1kpl	drobný materiál rozvaděče (svorky, vodiče, ..)

Klapky budou ovládány ručně přepínačem umístěným v kuchyni.

Uzavírací ventil plynu bude otevřen pouze za předpokladu současného chodu VZT jednotky.

Nutno upravit v SW. Signál o chodu jednotky bude předáván přes komunikaci.

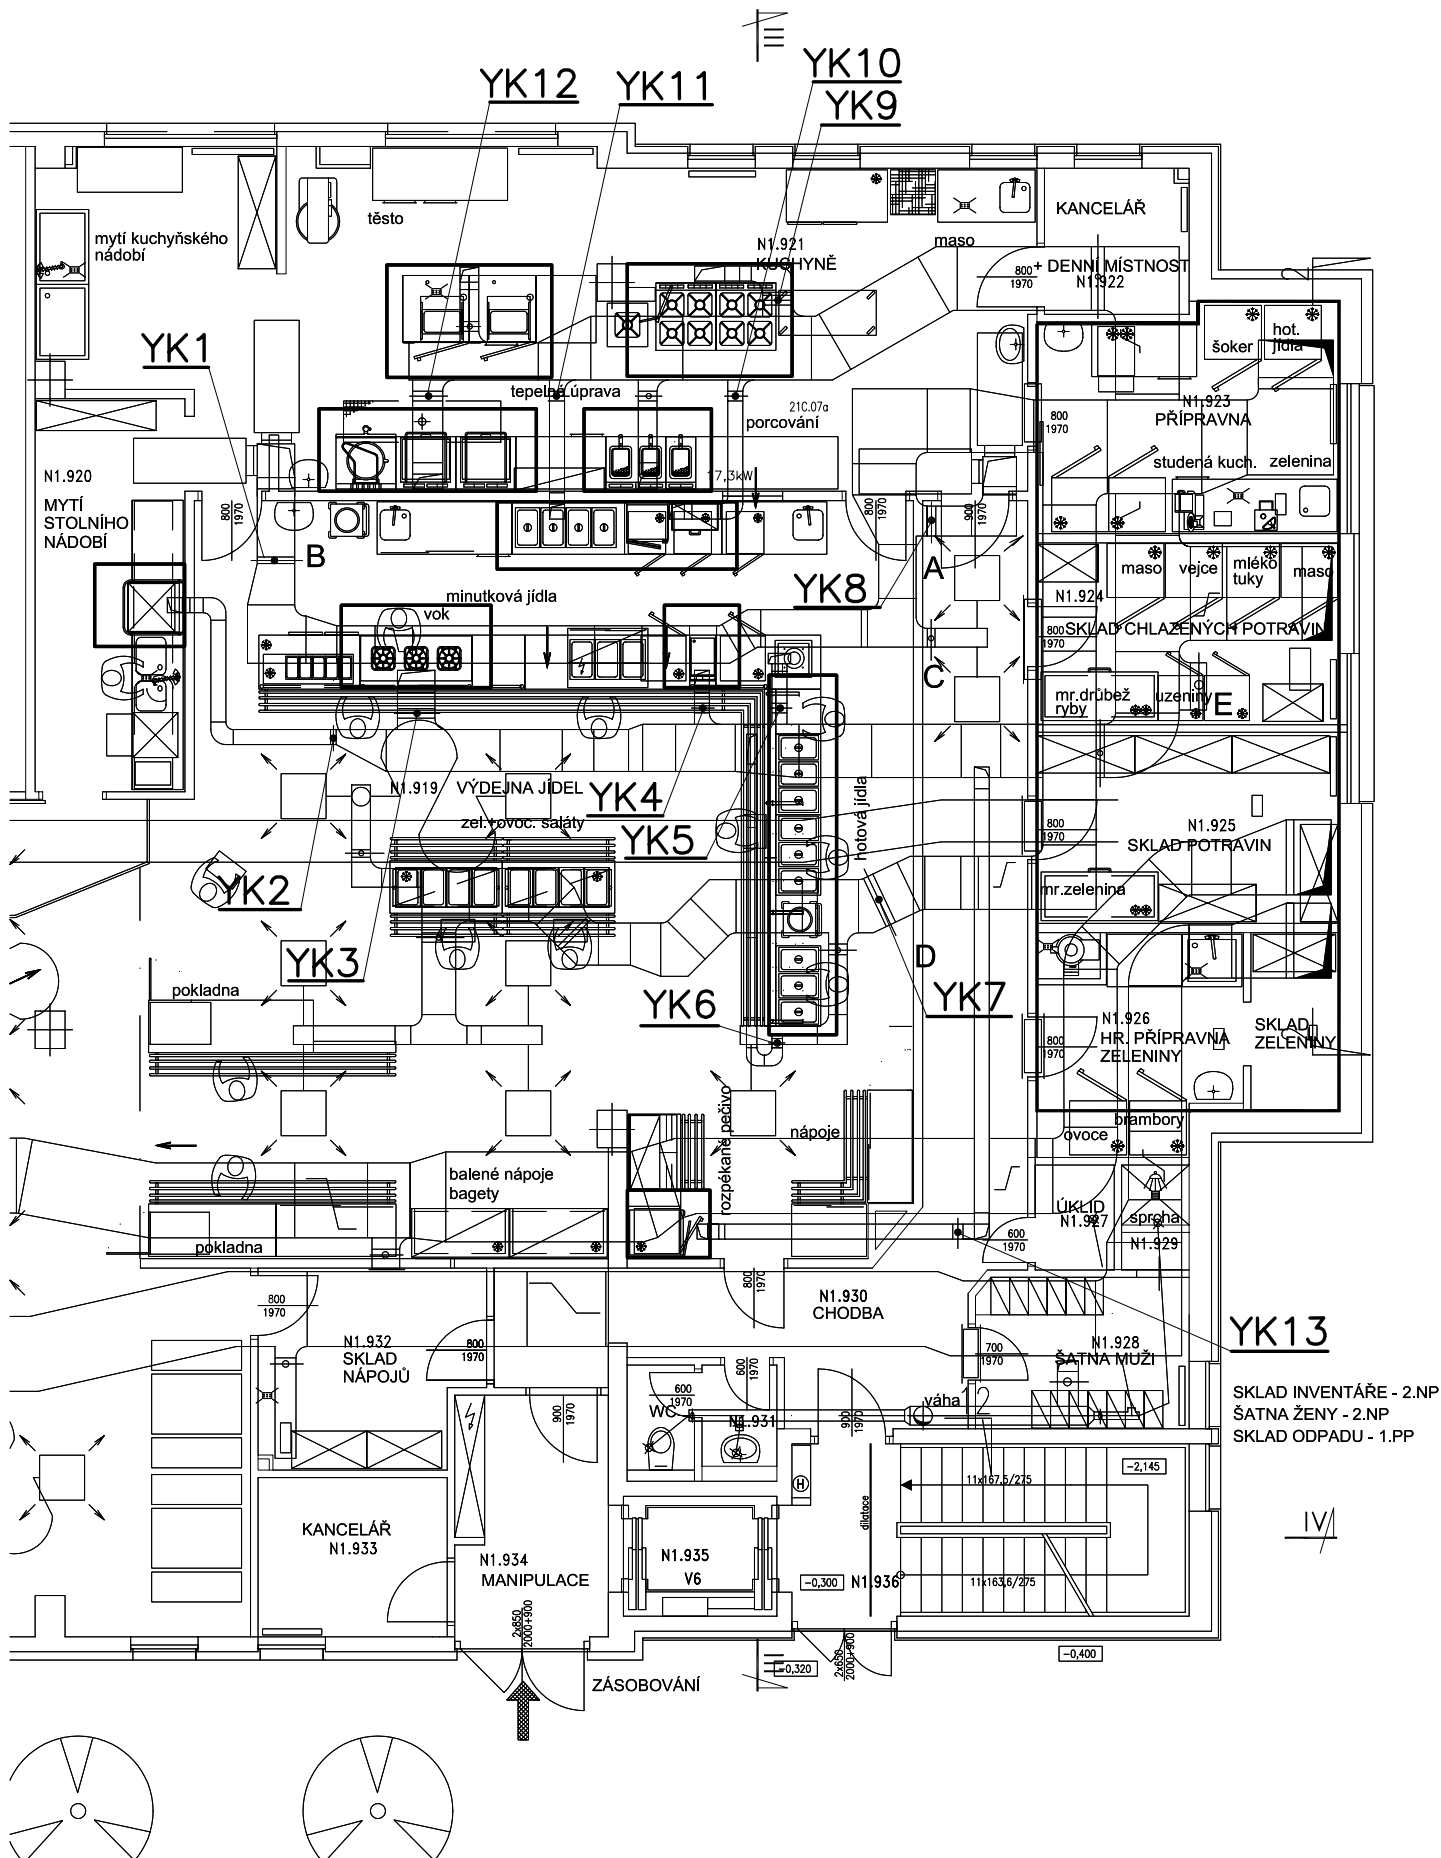

Místo stavby: ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE II. ETAPA - S09 - DODATEK	Investor:		Měřítko:	Datum:	Číslo výkresu:
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	-	8.2007	MRP1
	RADEK HAK	RADEK HAK			
PŮDORYS 1.NP – KUCHYŇ					

