

Investor:
Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2
50003 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/VI/25/0425**

Vyřizuje: **Ivana Vejvodová**

Telefon: **+420 491 512 789**

E-mail: **ivana.vejvodova@vakhk.cz**

Žadatel:
TECHNICO Opava s.r.o.
Petra Černínová
Hradecká 1576/51
74601 Opava

Název akce: **Nová přípojka elektro a datový propoj k projektu Vrbenského kasárna v Hradci Králové**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území: **Hradec Králové 2038 st. (Hradec Králové)**

Datum vydání vyjádření: **06.02.2025**

Platnost tohoto vyjádření: **06.02.2026 (12 měsíců)**

Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace.

Předložené projektová dokumentace řeší novou kabelovou přípojkou NN pro budovu Vrbenského kasáren číslo popisné 333 a nový datový propoj mezi budovou Vrbenského kasárna a budovou Gayerových kasáren číslo popisné 334, Hradec Králové.

Kabelová přípojka NN bude vycházet ze stávající trafostanice na p. č. 1767 v k. ú. Hradec Králové. Kabelová přípojka bude vycházet z budovy Vrbenského kasáren z rohu (směrem k parkovacímu domu) do zatravněné části pozemku p. č. 239/4, ve zpevněné části p. č. 239/4 a bude pokračovat směrem k parkovacímu domu. Stále v chodníku přejde protlakem a bude pokračovat až k chodníku, který se napojuje na chodník na p. č. 239/4 a vede po p. č. 2038 okolo trafostanice. Před trafostanicí, v prostoru pod schody, vstoupí kabely do trafostanice a zde se dotknou p. č. 240/2.

Toto vedení NN bude uloženo v části své trasy do ochranného pásma stávajícího vedení ČEZ Distribuce a. s.

Datové vedení bude vycházet souběžně s novou přípojkou NN z Vrbenského kasáren do pozemku p. č. 239/4 přes zelený pás do dlážděného chodníku podél ulice Šimkova. V tomto chodníku bude datové vedení vedeno až na roh budovy Gayerových kasáren, kde vstoupí do technické místnosti, v 1.PP budovy a dále bude vedeno budovou k datovému uzlu. Datové vedení bude jeden optický kabel SM 12 vláken uložen v chráničce DN40 barvy žluté.

V zájmovém území stavby a v jeho blízkosti se nacházejí stávající veřejné vodovodní řady a kanalizační stoky v provozování Královéhradecké provozní, a. s., které vedou v ulici Šimkova, viz přiložená situace.

Modře vyznačené dešťové kanalizační stoky a svody nejsou v provozování Královéhradecké provozní, a. s.

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoli odpadu,
 - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se zde nacházejí vodovodní přípojky a kanalizační přípojky. Tyto jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Je nutné jejich polohu respektovat.

Pro parkovací dům je, dle našich podkladů vyvedena stávající vodovodní přípojka DN 32 (5/4") PE a splašková kanalizační přípojka DN 300 B a pro objekt číslo popisné 334 je vyvedena stávající vodovodní přípojka DN 80/100 PVC a kanalizační přípojka DN 250 PVC UBP, viz přiložená situace. Je nutné jejich polohu respektovat.

Dle předložené projektové dokumentace budou navržena vedení: kabelové vedení NN a datové vedení křížit stávající vodovodní přípojku a kanalizační přípojku parkovacího domu. Je nutné jejich polohu stavbou respektovat.

Navržená - kabelové vedení NN a datové vedení povedou v souběhu se stávající kanalizační stokou DN 600 PVC v provozování Královéhradecké provozní, a. s., dle předložené koordinační situace, mimo její ochranné pásmo, které činí vzhledem k dimenzi a hloubce uložení 3,5 m.

Při stavbě je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- uvedená akce bude provedena v plné součinnosti s Královéhradeckou provozní, a. s.
- je nutné dodržet ČSN 73 60 05.
- křížení je nutno provádět kolmo.
- před zahájením prací je nutné vytyčení trasy stávajícího vodovodního řadu a kanalizační stoky v provozování Královéhradecké provozní, a. s. je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a tohoto vyjádření. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.
- při vytyčení vodovodu a kanalizace případně budou upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. a prováděných prací.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu

provádění obsluhy a údržby vodovodu a kanalizace.

- veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizace požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a. s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu nebo kanalizace, bude toto neprodleně nahlášeno Královéhradecké provozní, a. s. a následné opravy zařízení vodovodu nebo kanalizace budou provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a. s. na náklady investora stavby.
- bude zachována stávající niveleta terénu nad vodovodním řadem a kanalizační stok a jejich dostatečné krytí zeminou.
- zhotovitel této stavby je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní a. s., které bylo stavbou dotčeno.

Při splnění výše uvedených podmínek a požadavků s prováděním stavby souhlasíme.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a. s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.




Ivana Vejvodová
technik vodohospodářského rozvoje
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situační výkres

Situace sítí v provozování KHP, a.s.

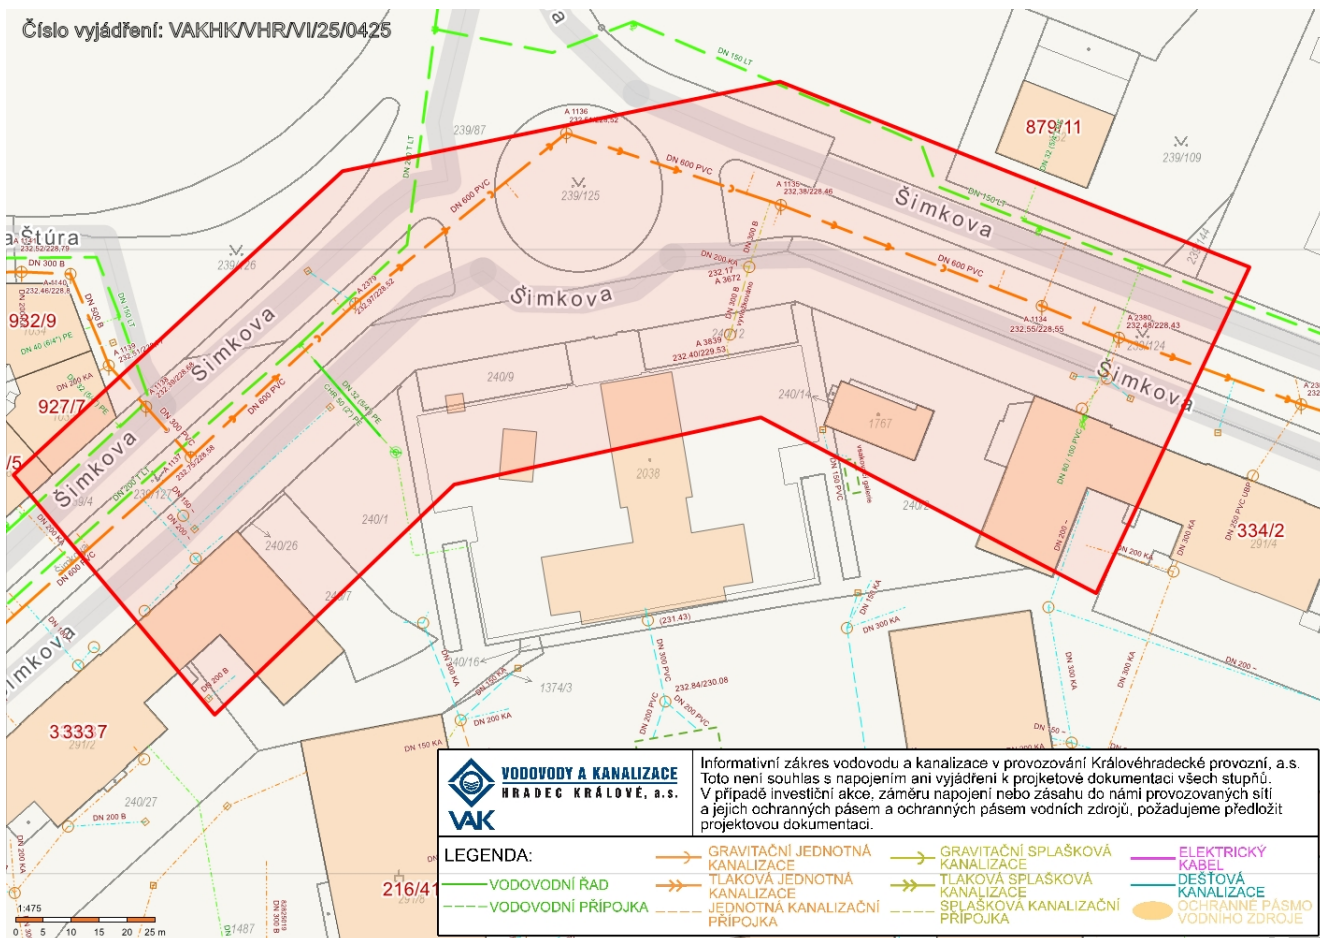

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

