

±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP

investor / investor



KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
DIČ CZ 708 89 546

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.

**DOMY ARCHITECTS**

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1  
tel. +420 224 233 730  
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant

MĚŘENÍ A REGULACE



MAR projekt76 s.r.o.  
Marie Podvalové 930/7  
196 00, Praha 9

tkac-p@seznam.cz

statutární zástupce / owner representative Peter Tkáč

projektant / planner

Peter Tkáč

stavba / build

## OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part

D.1.4.5. MĚŘENÍ A REGULACE

stupeň / phase

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

datum / date

09/2024

objekt / object

ÚPRAVY PROVOZU OBJEKTU C

měřítko / scale

název výkresu / drawing title

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA

autoři / authors

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M. ZÁBOJOVÁ

hlavní inženýr projektu / project leader

ING. ROMAN JAROSIL

hlavní projektant / chief designer

ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

vypracoval / prepared by

Peter Tkáč

kontroloval / checked by

Peter Tkáč

autorizoval / authorized by

Peter Tkáč

číslo výkresu / drawing No.

D.1.4.5

005

název souboru / file name

ONN-2ET\_DPS\_MAR


číslo kopie / copy No.


autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

### POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo.

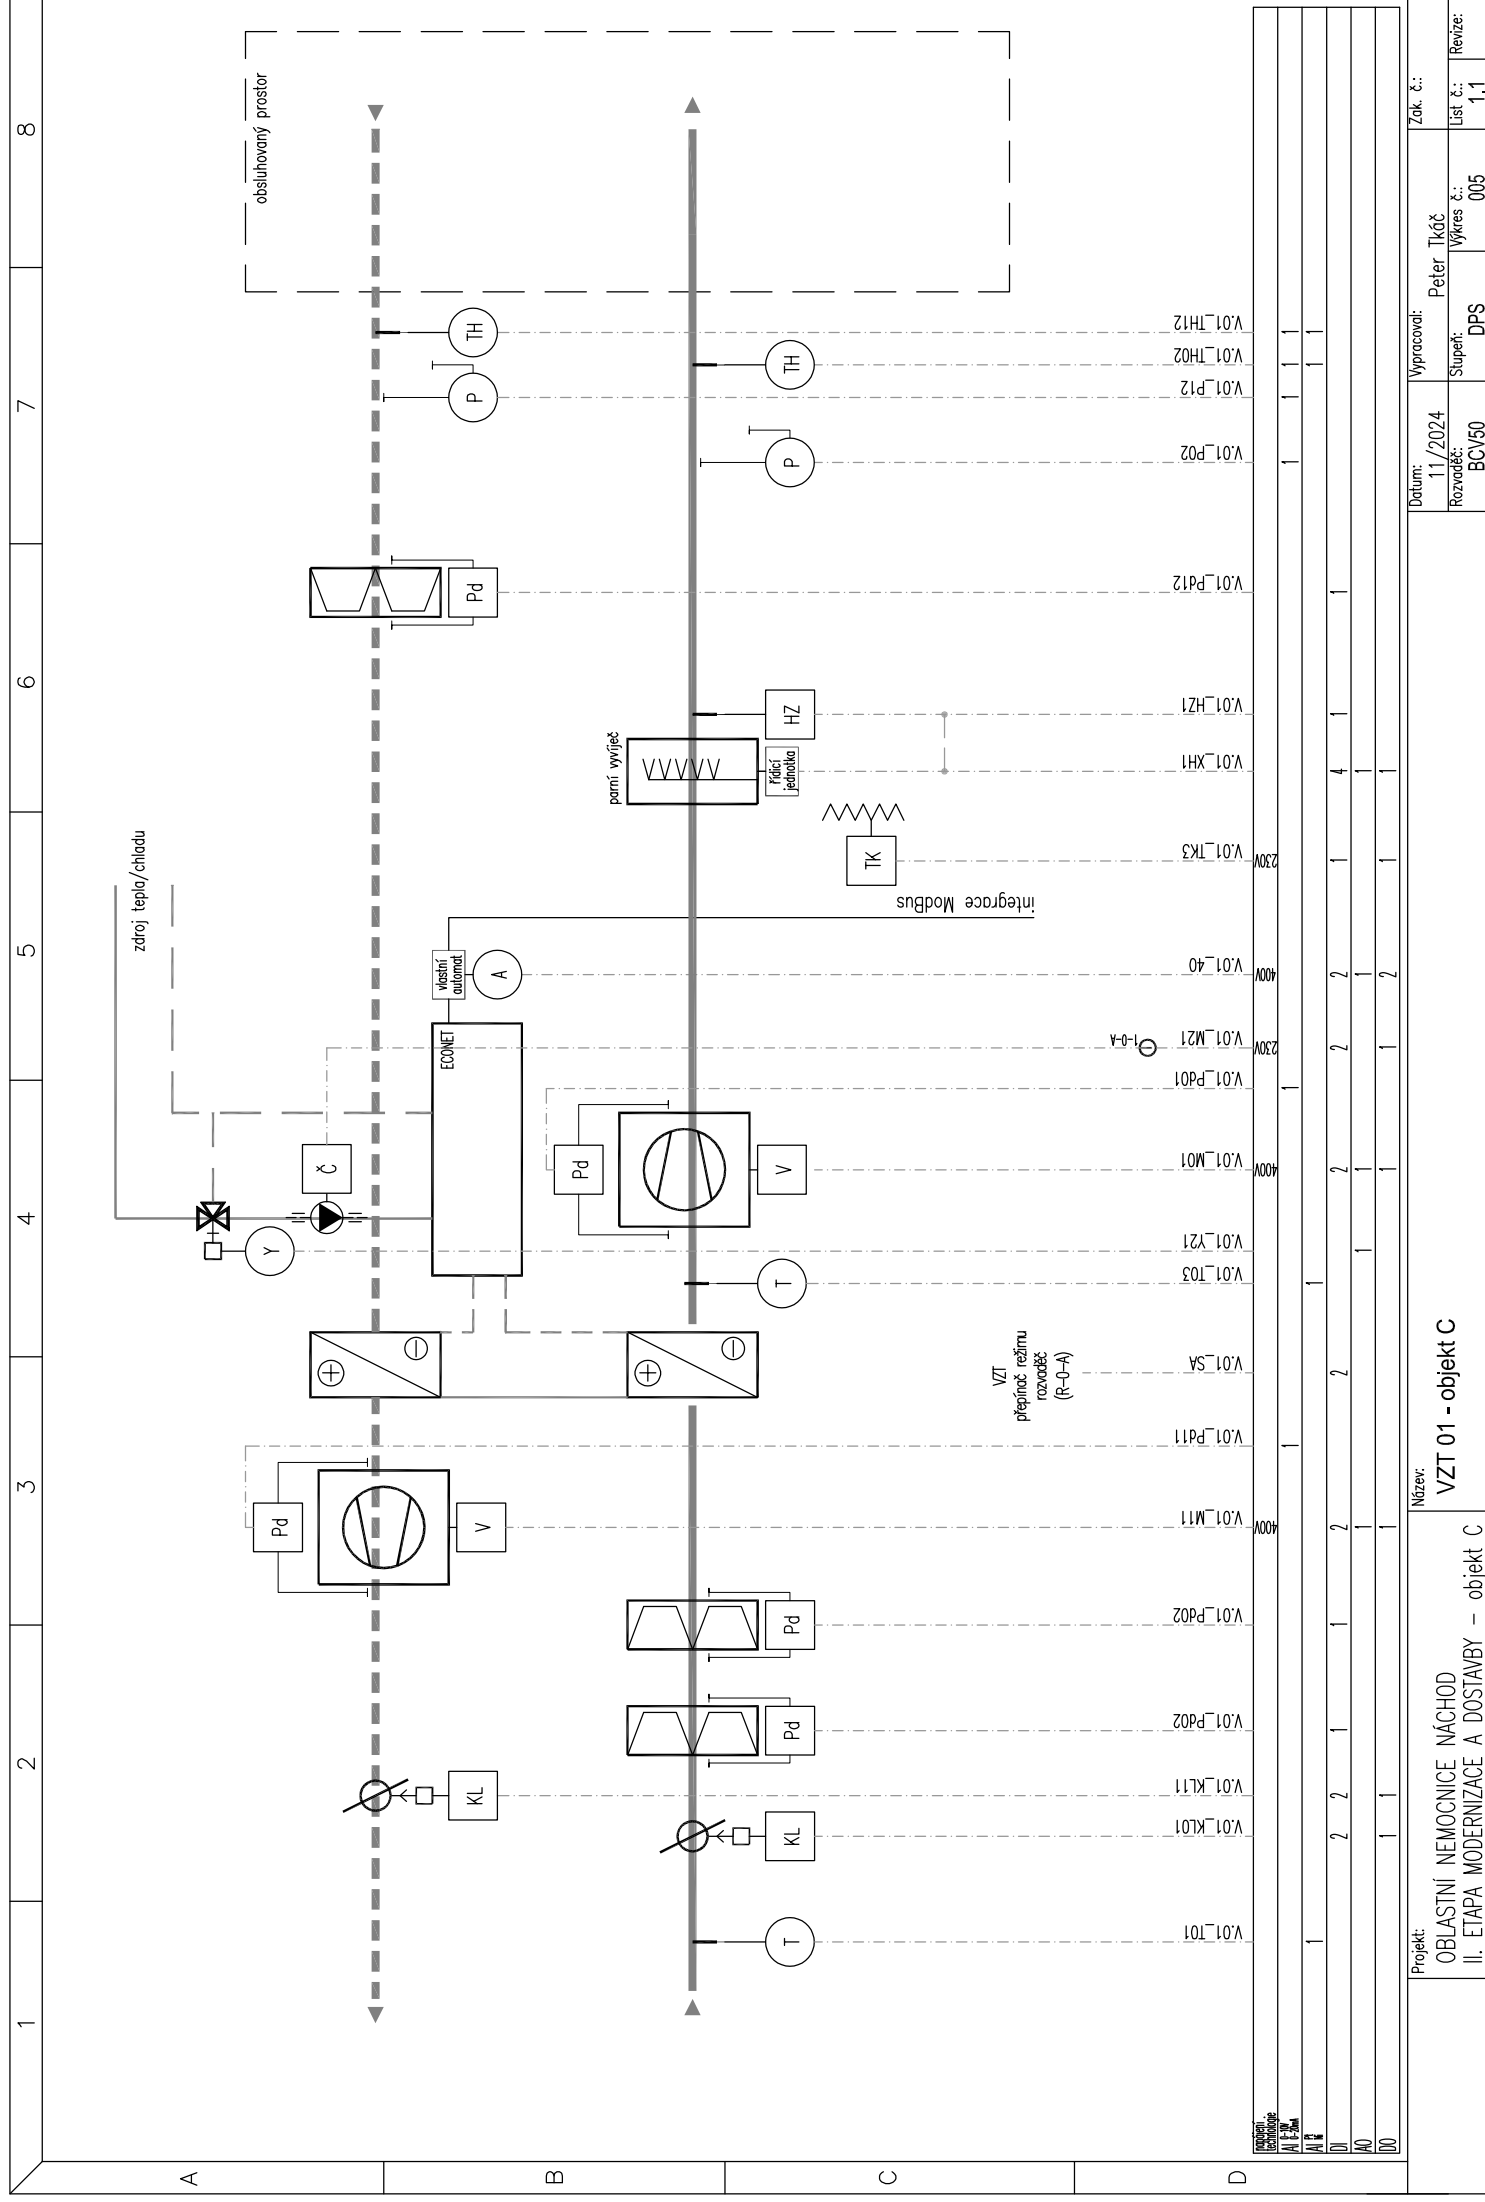

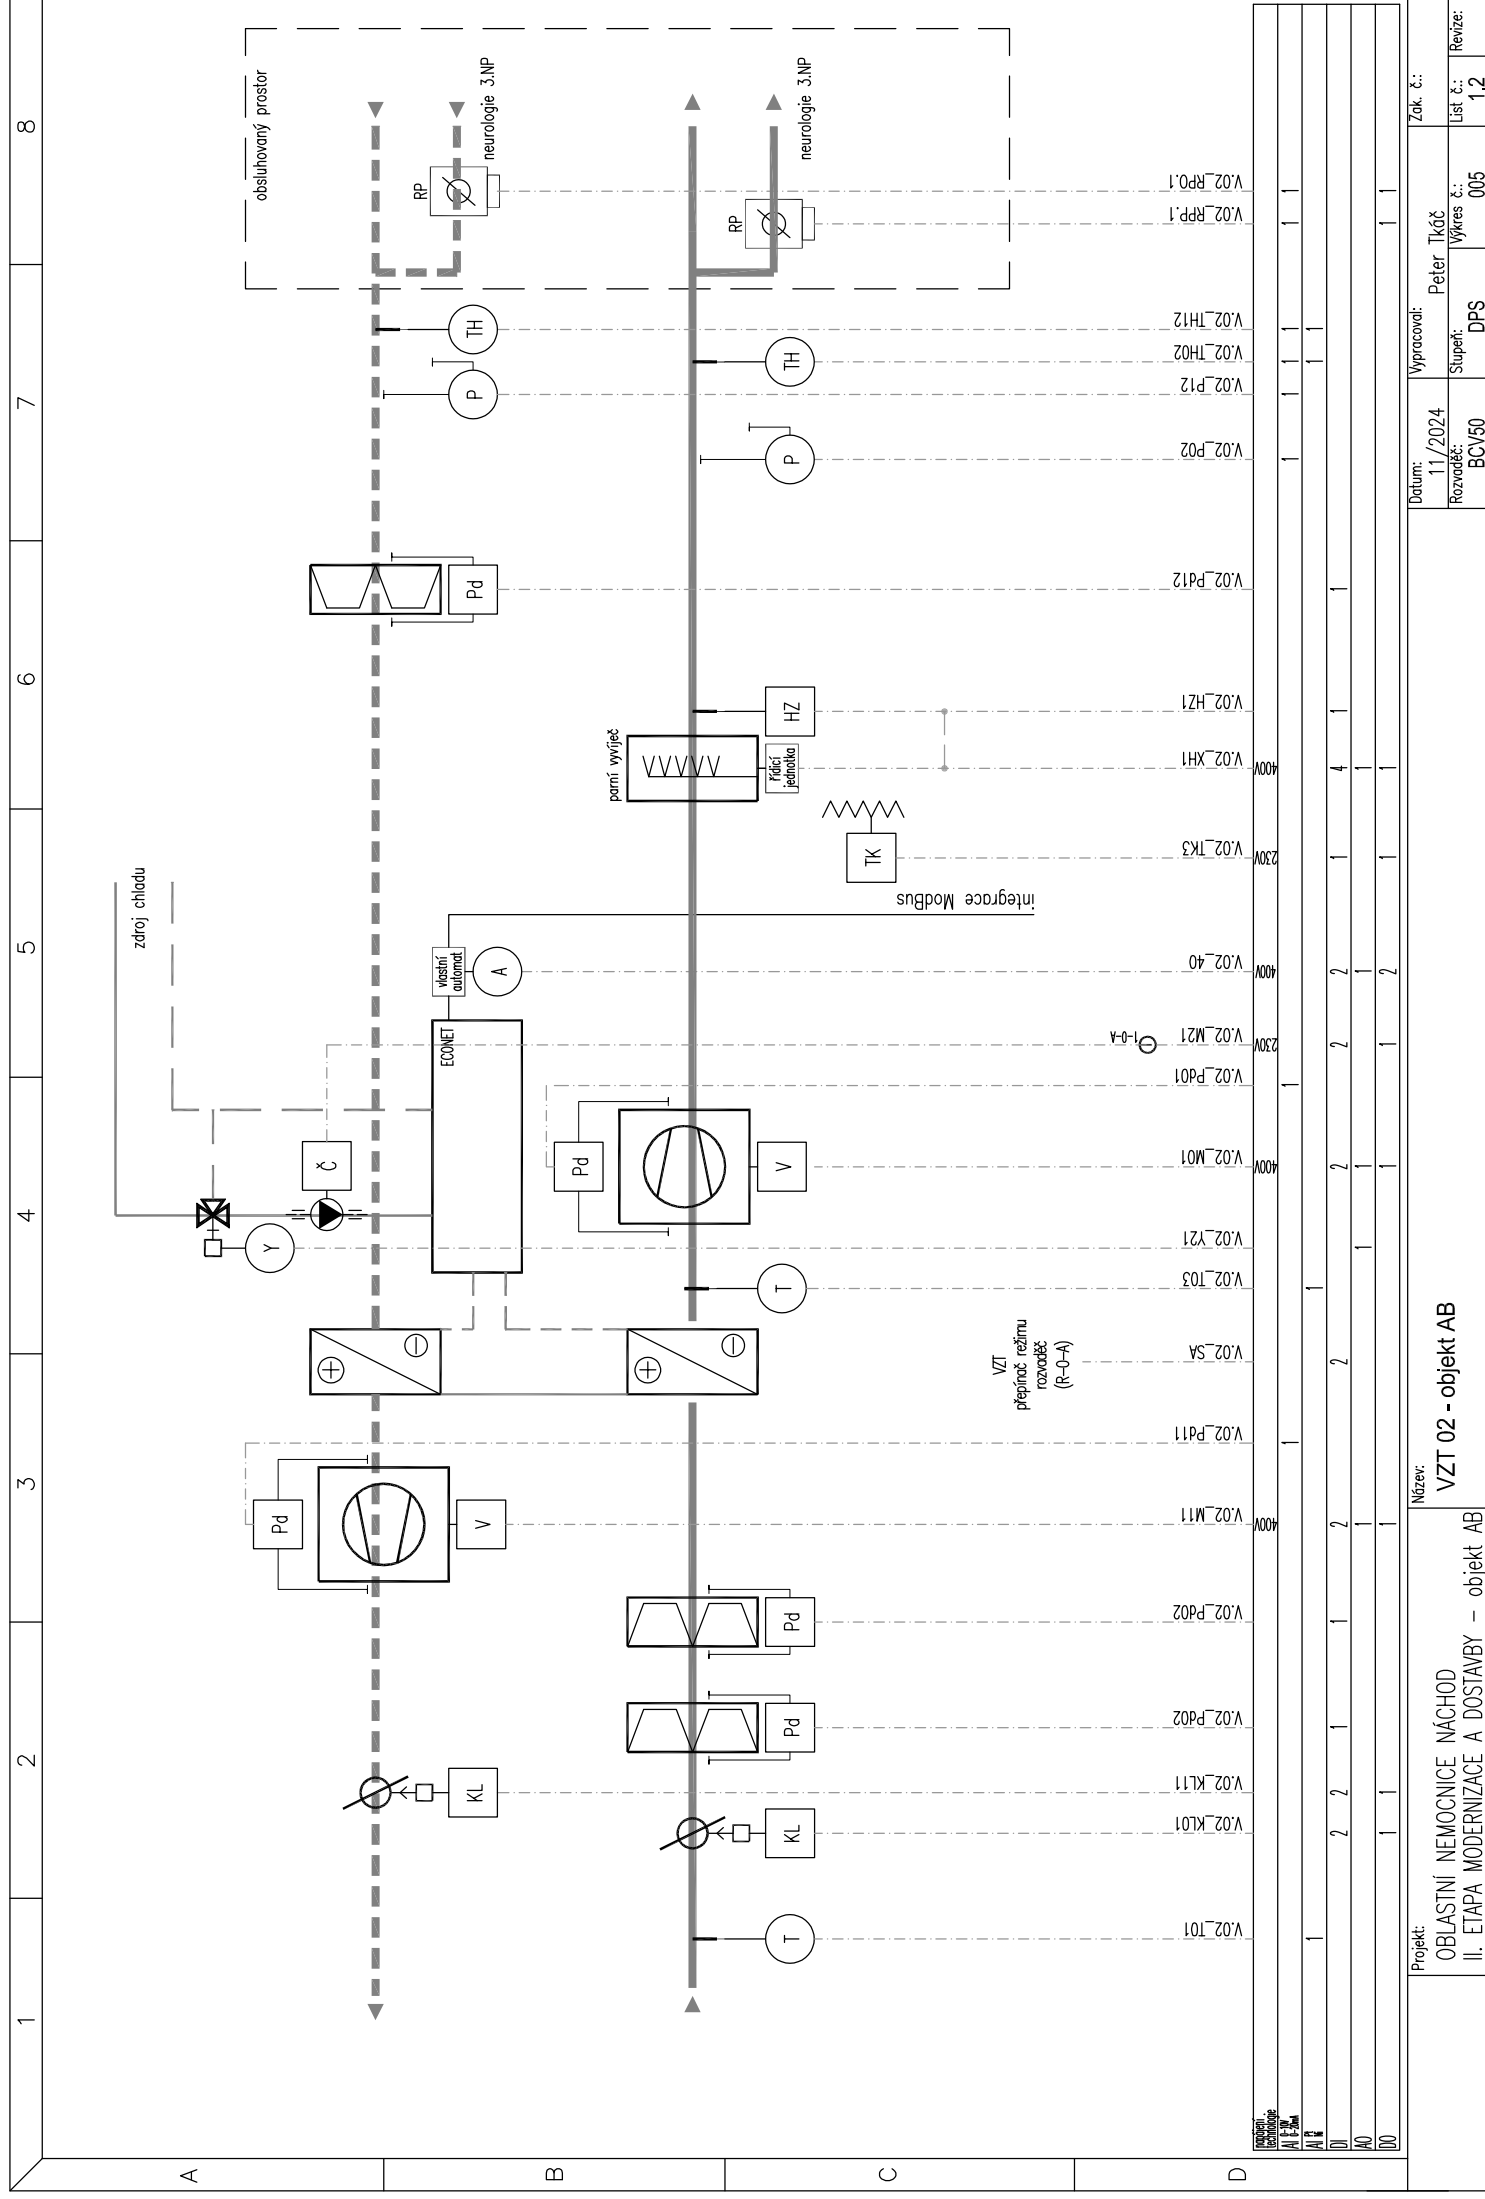


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

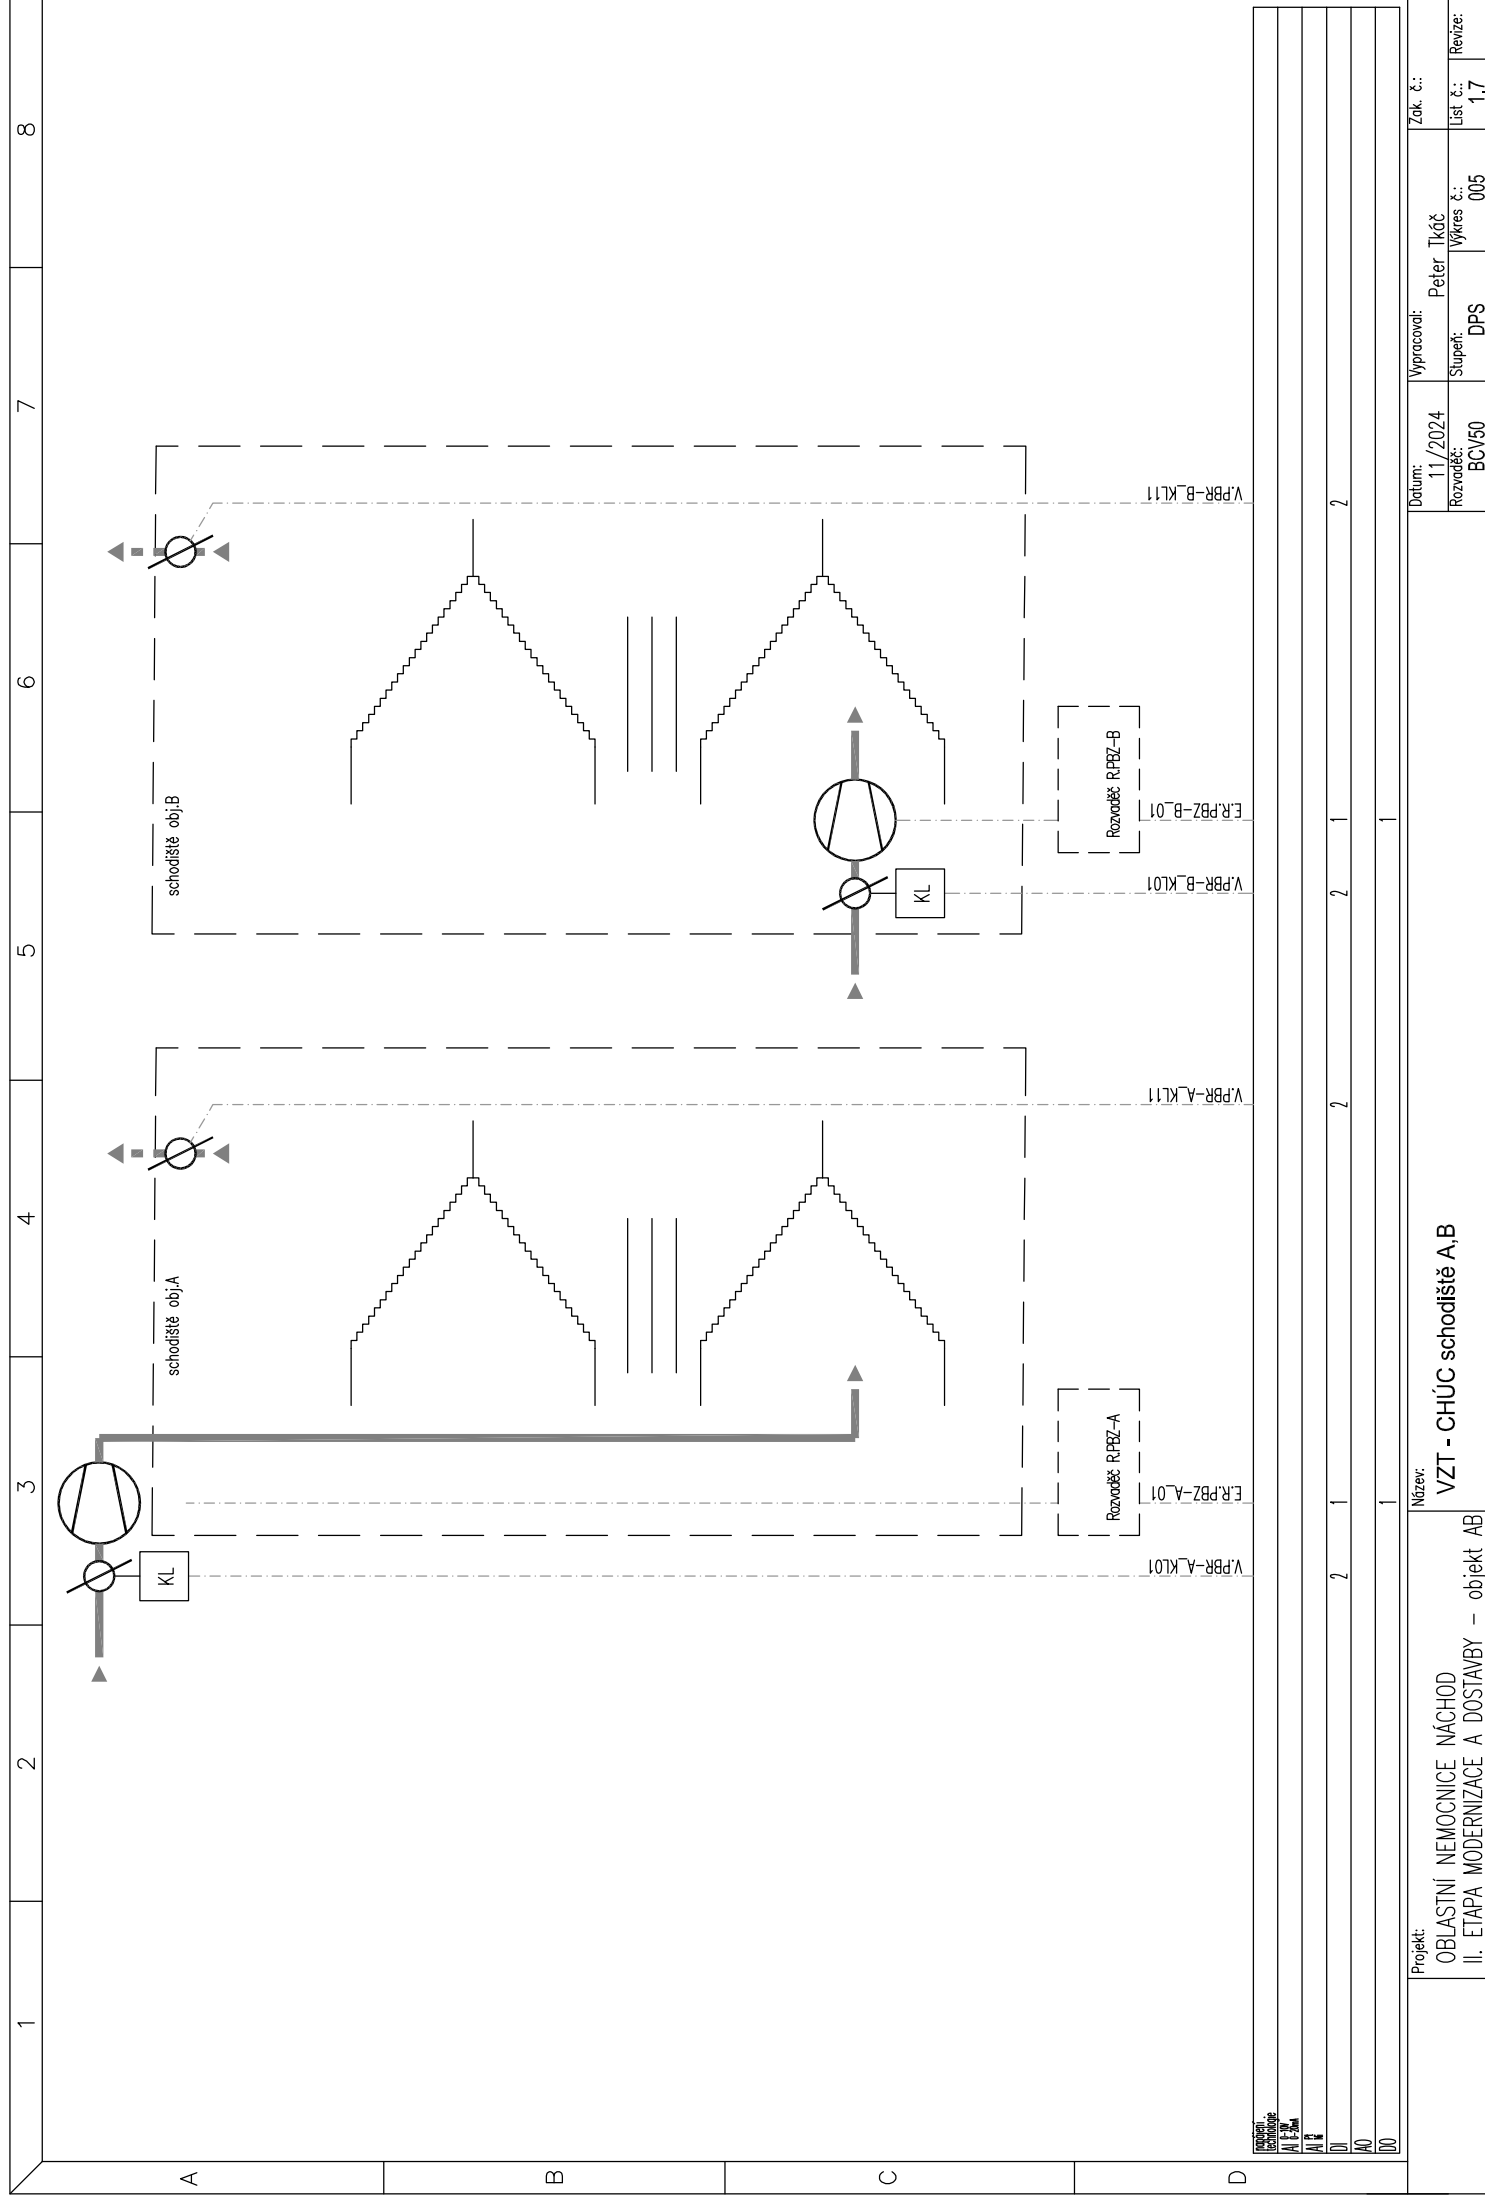





	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C	<div>EPS signalizace požár signalizace stavu PK</div> <div>Rozvaděč sumární poruchaSYS_RA_HL</div> <div>Rozvaděč přepětová ochranaSYS_RA_EV</div> <div>Rozvaděč tlučítko kvítace poruchySYS_RA_IL</div> <div>Rozvaděč příformost napětí silové částSYS_RA_KA</div>							
D	<div>Technická zpráva</div> <div>AI_1_PK</div> <div>AI_1_PK</div> <div>AI_1_PK</div> <div>01</div> <div>AO</div> <div>BO</div> <div>E.PS._01</div> <div>E.PS._02</div> <div>3</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>1</div>							
Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – objekt C								
Název: ostatní návaznosti								
Datum: 11 / 2024			Vpracoval: Peter Tkáč			Zak. č.: 005		
Rozvedl: BCV60			Stupeň: DPS			List č.: 1,9		
						Revize:		